


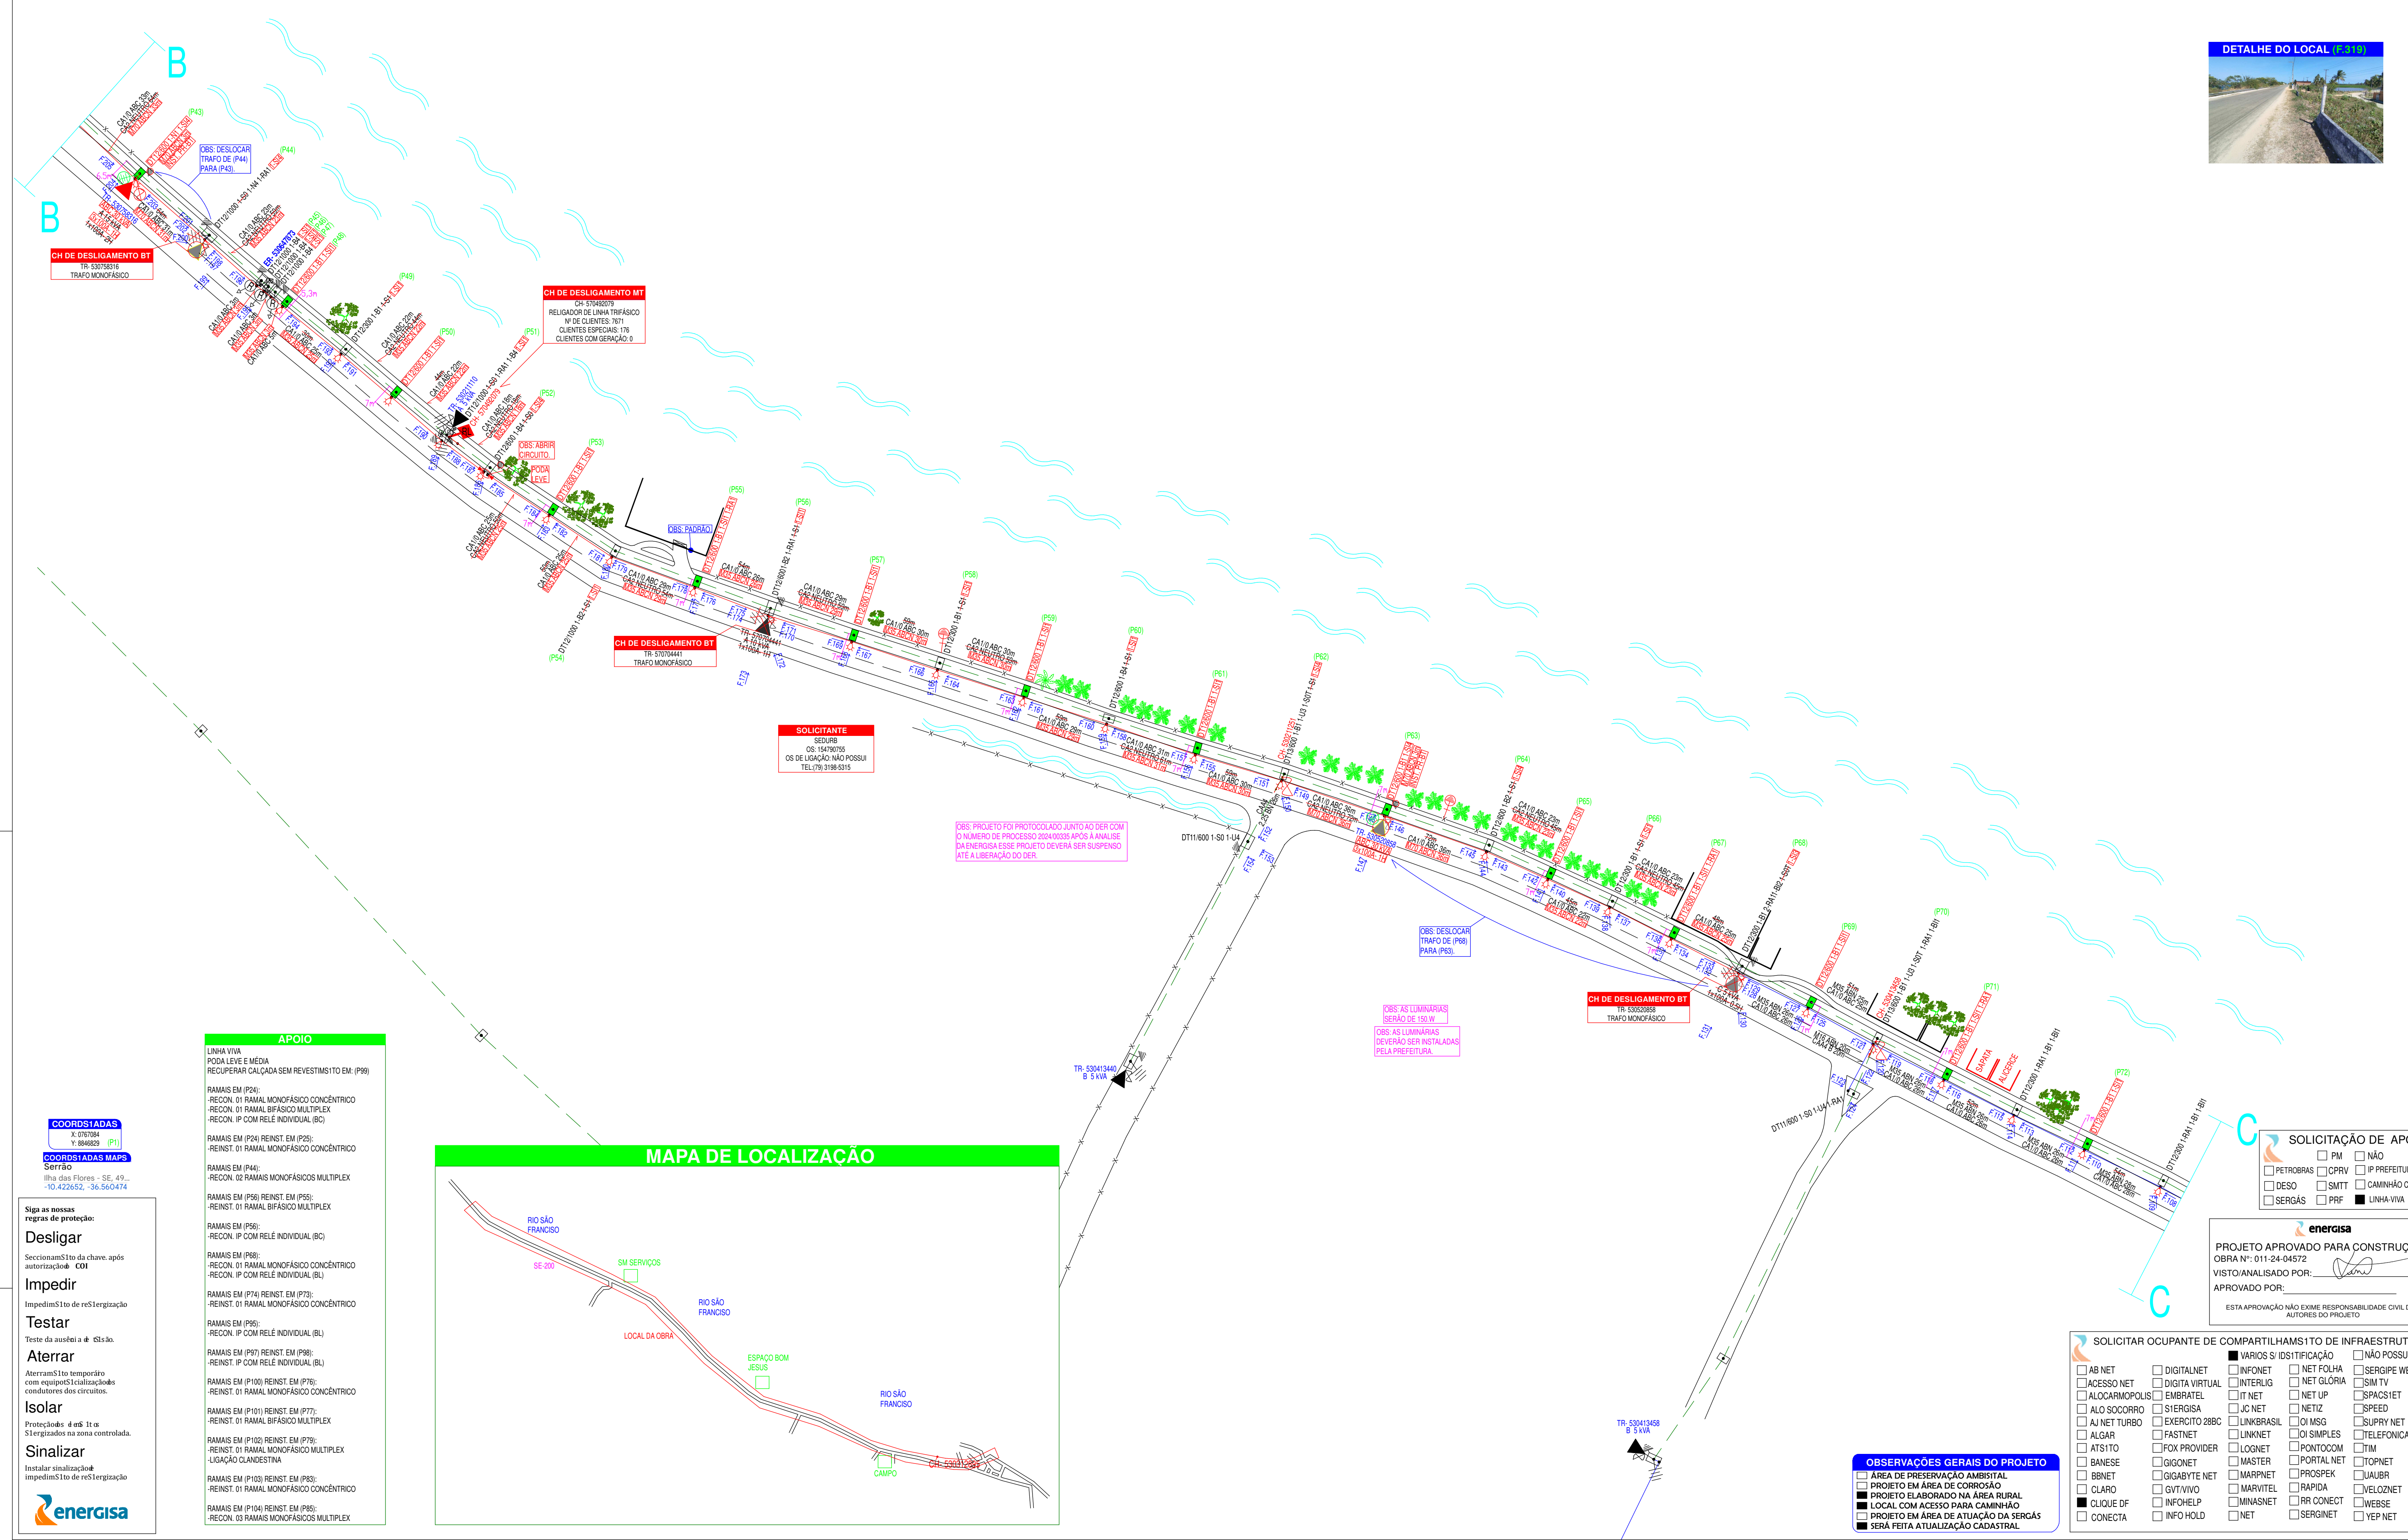

APOIO

LINHA VIVA
PODA LEVE E MÉDIA
RECUPERAR CALÇADA SEM REVESTIMENTO EM: (P99)

RAMAIS EM (P24):
-RECON. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO
-RECON. 01 RAMAL BIFÁSICO MULTIPLEX
-RECON. 01 RAMAL BIFÁSICO MULTIPLEX

RAMAIS EM (P24) REINST. EM (P25):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P44):
-RECON. 02 RAMAIS MONOFÁSICOS MULTIPLEX
-RECON. 01 RAMAL BIFÁSICO MULTIPLEX

RAMAIS EM (P56) REINST. EM (P55):
-REINST. 01 RAMAL BIFÁSICO MULTIPLEX

RAMAIS EM (P56):
-RECON. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P68):
-RECON. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO
-RECON. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P74) REINST. EM (P73):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P95):
-RECON. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P97) REINST. EM (P98):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P100) REINST. EM (P78):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P101) REINST. EM (P77):
-REINST. 01 RAMAL BIFÁSICO MULTIPLEX

RAMAIS EM (P102) REINST. EM (P79):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO MULTIPLEX
-LIGAÇÃO CLAUDESTINA

RAMAIS EM (P103) REINST. EM (P83):
-REINST. 01 RAMAL MONOFÁSICO CONCENTRICO

RAMAIS EM (P104) REINST. EM (P85):
-RECON. 03 RAMAIS MONOFÁSICOS MULTIPLEX

COORDENADAS
X: 470704
Y: 846829 (P1)

COORDENADAS MAPS
Serra
Ilha das Flores - SE, 49°
-10,422652, -36,560474

Siga as nossas regras de proteção:

Desligar
Seccionar o Sítio da chave após autorização: COI

Impedir
Impedimento de reenergização


Testar
Teste da assessoria: 433.50

Aterrar
Aterramento temporário com equipamento de aterramento condutores dos circuitos

Isolar
Proteção de 11 kV e 13.8 kV
Sinalização na zona controlada.

Sinalizar
Instalar sinalização impedimento de reenergização

energisa

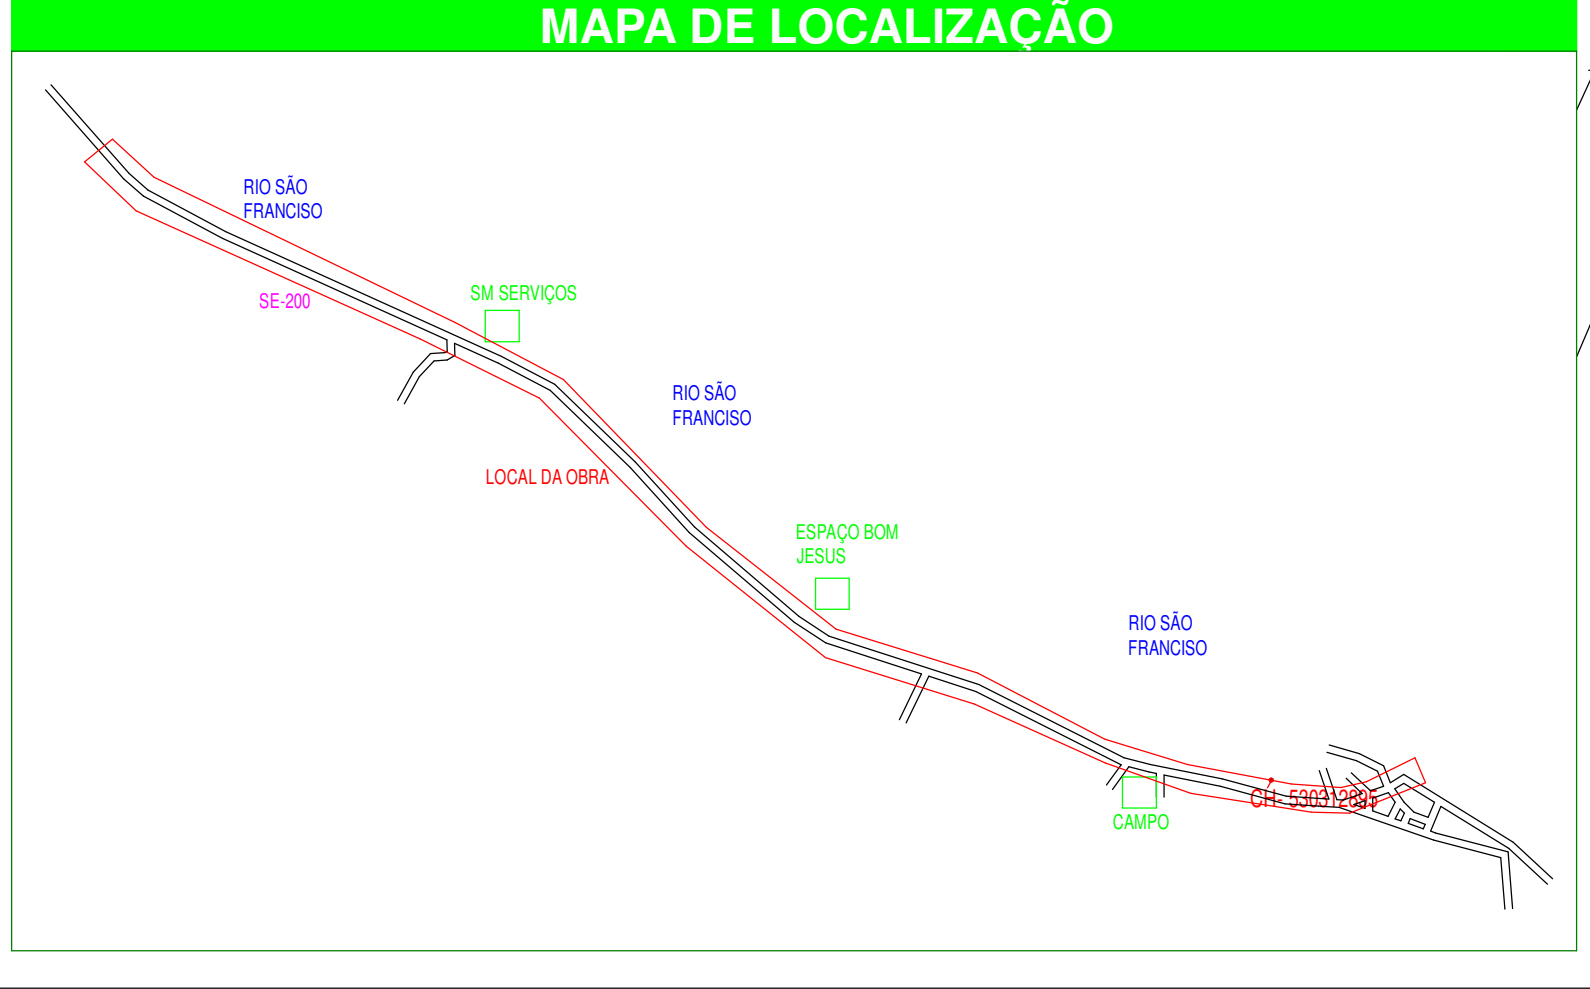

SOLICITAÇÃO DE APOIO:

☐ PETROBRAS	☐ CPMR	☐ IP PREFEITURA
☐ DESO	☐ SMTT	☐ CAMINHÃO CESTA
☐ SERGÁS	☐ PRF	☐ LINHA-VIVA

energisa

PROJETO APROVADO PARA CONSTRUÇÃO:
OBRA Nº: 011-24-04572
VISTO/ANALISADO POR: [Assinatura]
APROVADO POR: [Assinatura]

ESTA APROVAÇÃO NÃO EXIME RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DO PROJETO

SOLICITAR OCUPANTE DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA:

☐ AB NET	☐ DIGITALNET	☐ INFONET	☐ NET FOLHA	☐ SERGIPE WEB
☐ ACESSO NET	☐ DIGITA VIRTUAL	☐ INTERLIG	☐ NET GLÓRIA	☐ SIM TV
☐ ALOCAÇÃO MÓDULO	☐ EMBRATEL	☐ IT NET	☐ NET UP	☐ SPACS IET
☐ ALO SOCORRO	☐ SIERGISA	☐ JC NET	☐ NET2	☐ SUPRY NET
☐ ALO TURBO	☐ EXERCITO 288C	☐ LINKBRASIL	☐ OI MSGS	☐ TELEFONICA
☐ ALGAR	☐ FASTNET	☐ LINKNET	☐ OI SIMPLES	☐ TIM
☐ AT&T	☐ FOX PROVIDER	☐ LOGNET	☐ PONTOCOM	☐ TOPNET
☐ BANESE	☐ GIGONET	☐ MASTER	☐ PORTAL NET	☐ VELOZNET
☐ BBNET	☐ GIGABYTE NET	☐ MARPNET	☐ PROSPEK	☐ WEBSE
☐ CLARO	☐ GVT/VIVO	☐ MARVNET	☐ RAPIDA	☐ YEP NET
☐ CONECTA	☐ INFOHELP	☐ MINASNET	☐ RR CONECT	
	☐ INFO HOLD	☐ NET	☐ SERGINET	


Revisão

Revisão	Data	Elaborado	Modificação
1	11/12/2024	Any Muniz/Nathan	
2	11/12/2024	Any Muniz/Nathan	

energisa

engeselt - ENGENHARIA E SERVIÇOS
Rua Dom Pedro II, 1114, Porto Novo, Alagoas - SE, CEP: 49097-210
(71) 3259-3181
www.engeselt.com.br

*O formato desta carta não pode ser modificado por nenhum projeto sem a permissão da SIGESEL SIGSINHARIA.
*A utilização desta deslização está condicionada ao contrato estabelecido entre a SIGESEL SIGSINHARIA e SIERGISA.
*É proibida a reprodução desta deslização sem a autorização expressa da SIERGISA ou da SIGESEL SIGSINHARIA.
*A violação dos direitos autorais, Lei nº 5.194/66 e nº 9.610/98, é crime previsto no código penal (Decreto Lei nº 2.848/40).

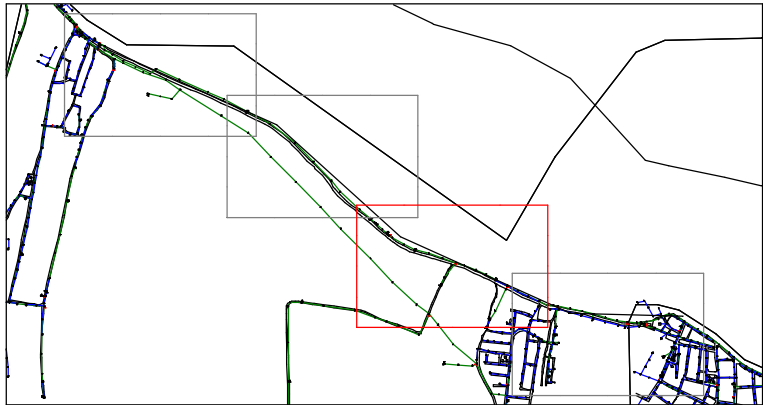

LEGENDA

	Posto 01 projetado		Posto 01 existente
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido
	Posto 01 a ser removido		Posto 01 a ser removido

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Local: POVOADO BREJO GRANDE - SE-200 - ILHA DAS FLORES

Projeto: EXTENSÃO DE REDE MT/BT PARA TENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA (01 UC)


Ciente: SEDURB
Projetista: ENGESELT/ANY MUNIZ / NATHAN
Levantamento: ESTEVE
Visão/Análise por: NATHAN

OS: 154790755
DM:
OD: 011-24-04572
Referência: 530386750

Alimentador: CRP-F3

Escala: 1/1000
Folha: 3/4

Formato A1 - 841mm x 594mm

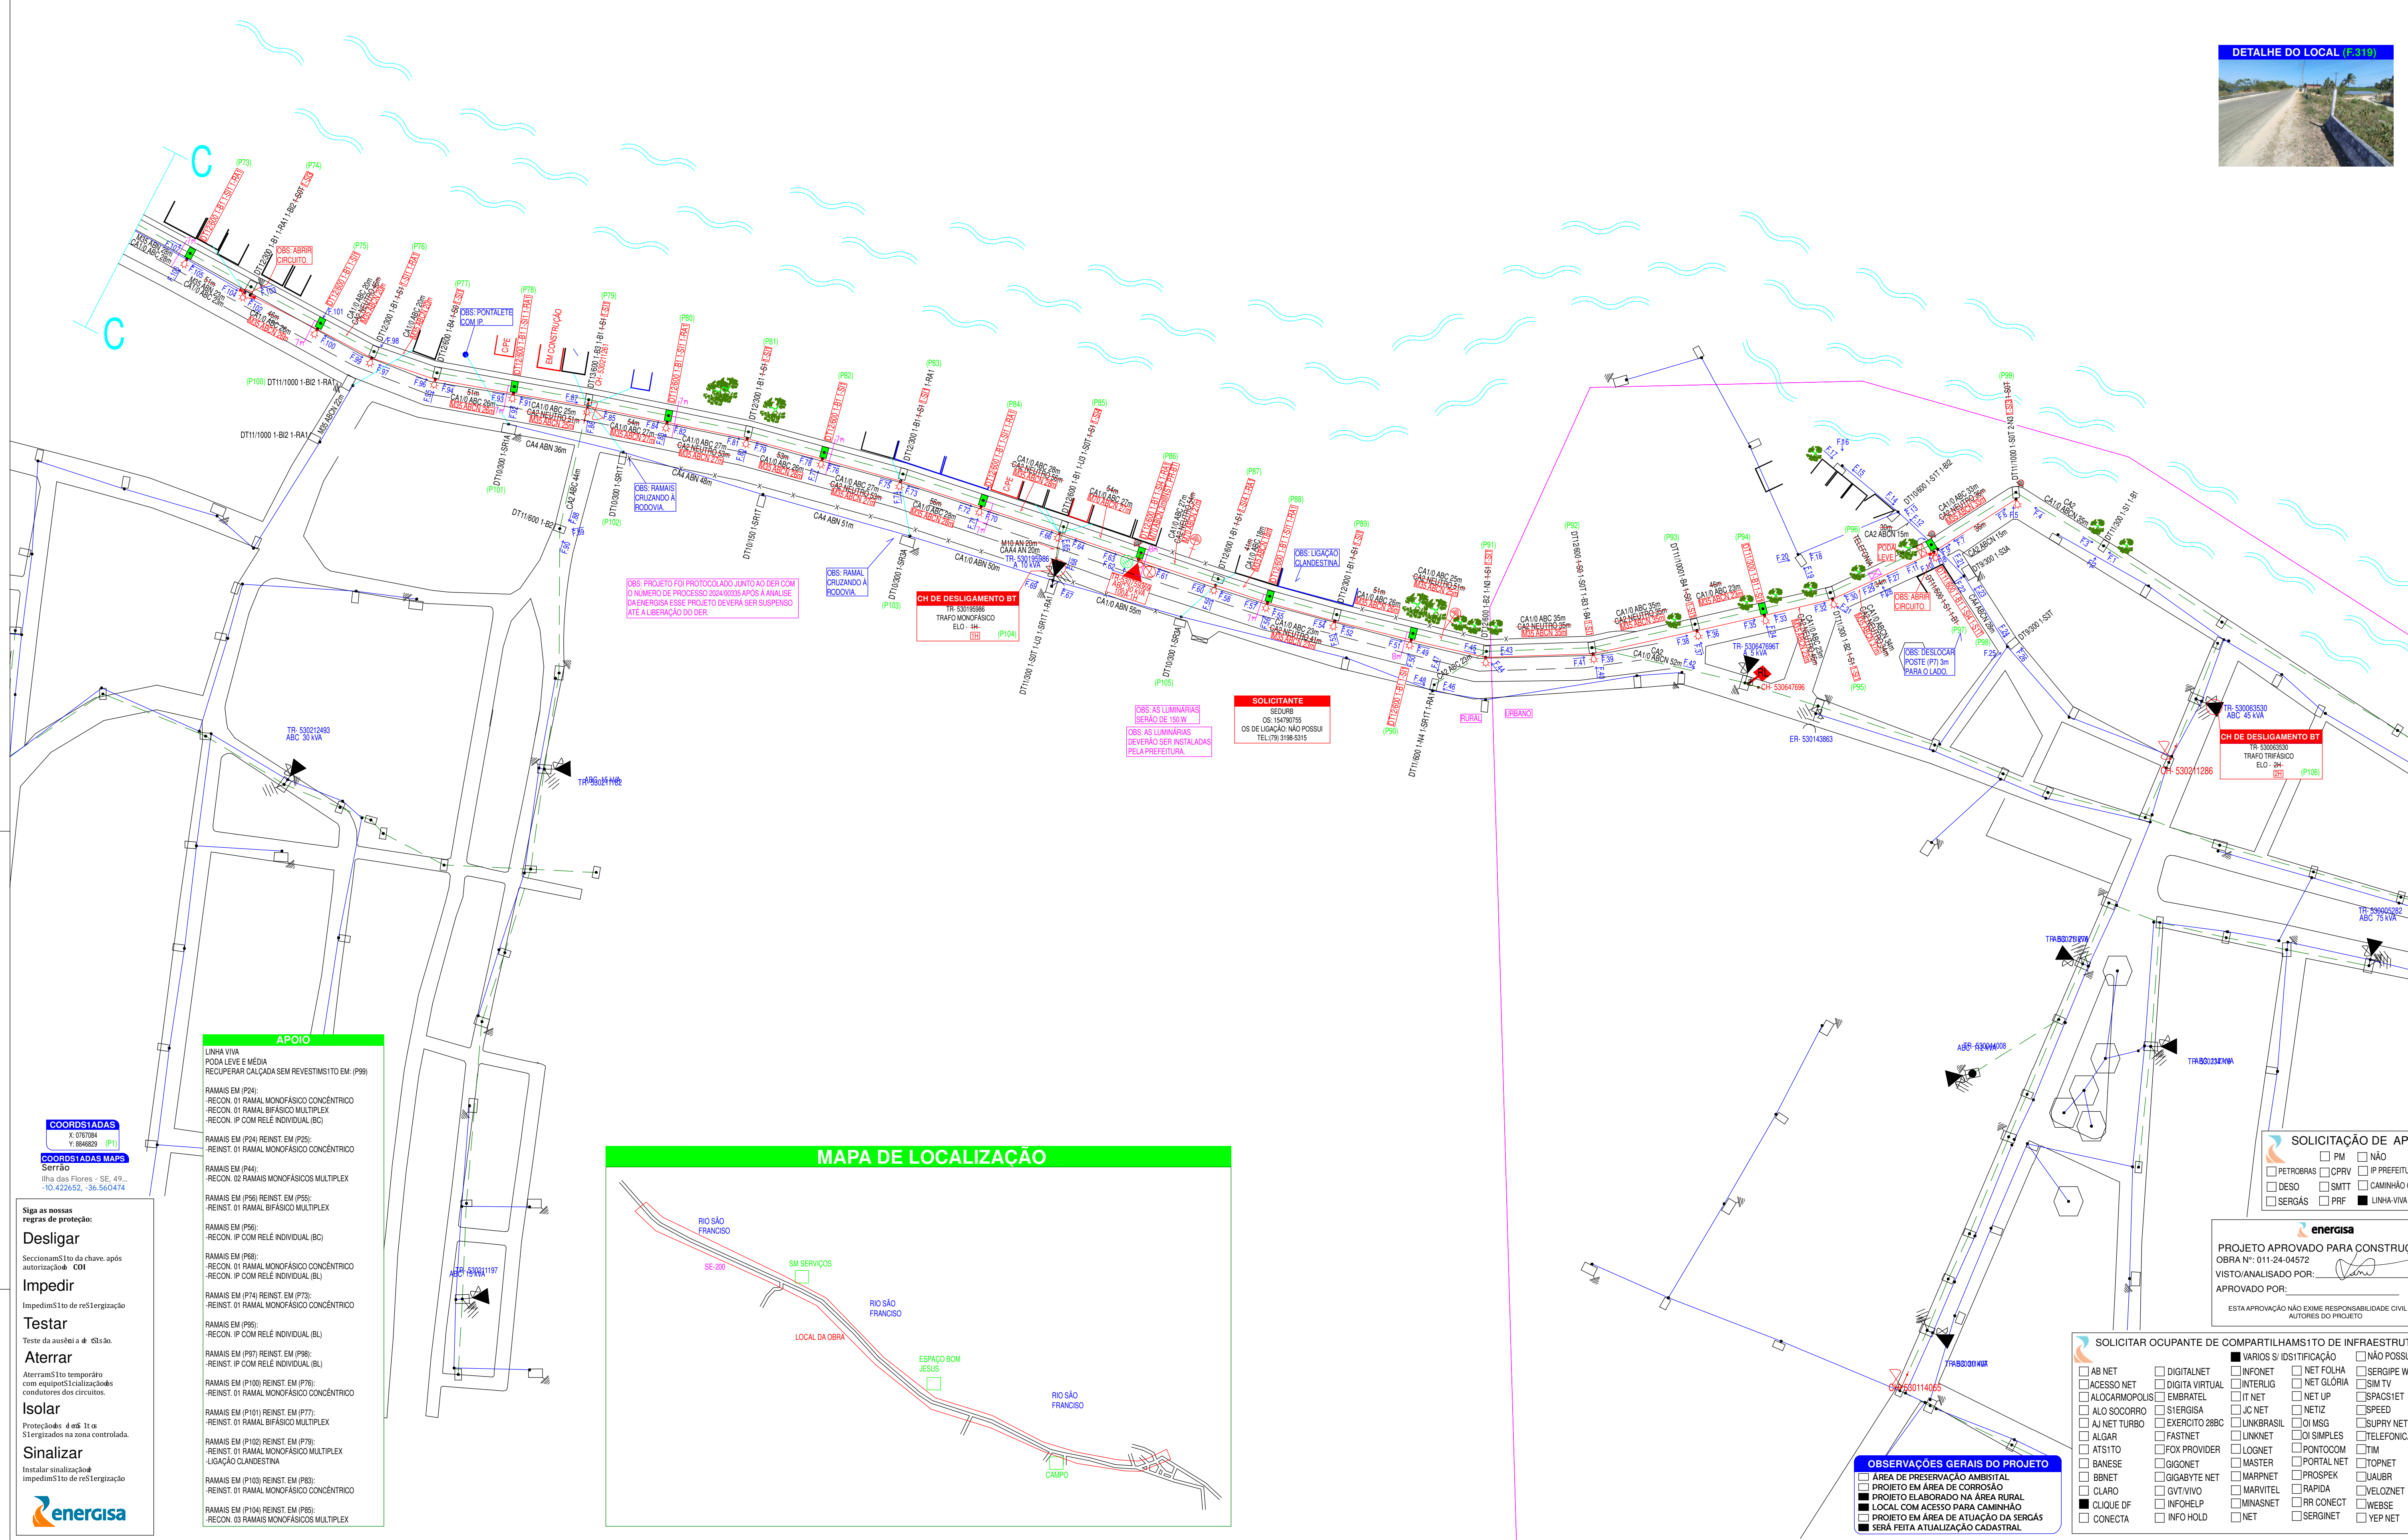

engeselt
engenharia
ENGENSIT - ENGENHARIA E SERVIÇOS
• Rua Dom Pedro II, Nº554 - Jd. Nova Araçá - S.E. - CEP: 49097-210
Fone: (79) 3239-1161
E-mail: engeselt@engeselt.com.br
O Engº engeselt

*O formato deste cartão não pode ser modificado por Nihilsum praeterea sem a permissão da SIGESTEL SIGSIHERA.
A utilização destes Sítios está condicionada ao contrato estabelecido entre a SIGESTEL SIGSIHERA e SIGERGA,
S/A do produto sob hipótese alguma poderá ser utilizado para fins comerciais, ou qualquer outro tipo de uso não Sítio sem a
expressa autorização. Proibida expressamente por outros países físicos ou jurídicos fora do território brasileiro.
A validade dos direitos autorais. Lei nº 15496 e Lei nº 610, alterada, é crime previsto no código penal Sítio (Decreto Lei nº 2.448-40).

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO



Local: POVOADO BREJO GRANDE - SE-200 - ILHA DAS FLORES

Projeto: EXPOZADO DE REDE MT/BT PARA TENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA (01 UC)

Cliente: SEDURB	OS: 154790755	Escala:
Projetista: ENGENSEL(ANY MUNIZ / NATHAN)	DM:	1 / 1000
Levantamento: ESTEIVE	Visita em campo: 22/11/2024	ODI: 011-24-04572
Visão/Analisado por: NATHAN	Fiscal:	Referência: 530386750
Alimentador: CRP-F3		Folha: 4 / 4