





- AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVENEM TER FECHAMENTO HERMÉTICO E SEREM FACILMENTE REMOVIDAS.
- TUBULAÇÃO C/ DN 100mm ou superior, INCLINAÇÃO QUANDO NÃO EM PROJETO, DEVERÁ SER DE 1%.
- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDAVEL C/ RESISTENTES CONEXÕES E DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM 608 P/ ESGOTO.
- 892 OS DUREZ DOS TUBOS EM MILÍMETROS E DAS PEÇAS EM POLEGADAS.
- 5 - O DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE ENTERRAMENTO NÃO DEVE SER DE 40 mm.
- 6 - AS TUBULAÇÕES QUE TRANSMITAM SOA LAJE DE TETO, SERÃO FIXADAS COM FITA METÁLICA.
- 7 - O TUBO DE SUPOIRO DA CÔ DÁGUA DEVERÁ SER PROVEDO DE TELA COM MALHA FINA (Ø0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.
- 8 - AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA DESTES PROJETO DEVERÃO SER EXCUTIDAS EM TUBO DE PVC.
- 9 - NOS CRUZAMENTOS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, A PRIMEIRA DEVERÁ SER REVESTIDA COM UMA CAMADA DE CONCRETO IMPERMEABILIZANTE COM, NO MÍNIMO, 2 CM DE ESPESURA.
- 10 - AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DEVERÃO POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE TERMINAL DE VENTILAÇÃO APROPRIADOS OU DISPOSITIVOS TE.
- 11 - PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
NOS CASOS ONDE HA Necessidade de ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVES DE SUA ESPESSUREL DEVERÃO SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM SEUS PONTOS DE ATRAVESSAMENTO, PARA EVITAR ATRITÃO NAS PAREDES OU PISOS, DELO QUE CAUSEM O QUITRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.
- 12 - PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES SANITARIAS:
NOS CASOS ONDE HA Necessidade de ATRAVESSAR PAREDES, REBAIXOS, FORAÇOS, FALSO DE ABERTURAS DE LONGA PERMANENCIA, CASO NAO SEJA POSSIVEL, DEVEREM SER ADOTADAS MEDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSÃO DE RUÍDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.
- 13 - A DECLIVIDADE DA TUBULAÇÃO:
- ATE 75 mm - 2%
- ACIMA 75 mm - 1%
- 14 - VER DETALHES DE DRENAGEM NA PLANCHA 055/05 - TELHADO (COBERTURA) DO PROJETO ESTRUTURAL.

NOTAS				
REFERÊNCIAS		REVISÕES		
PROJETO	ARQUITETO AUGUSTO PERINETTA CARPANO	CLASSE	NÚMERO DE REGISTRO IPYVUB	REVISÃO
DESENHO	ARQUITETO AUGUSTO PERINETTA CARPANO	DR		0
VERIFICAÇÃO				
GERENTE				
DIRETOR	ARQUIT AUGUSTO FERREIRA ESTEVES	DATA	ABRIL/2004	
DIR. PRESIDENTE	ENQ ABRAHAM TON PRETI DA SILVA			

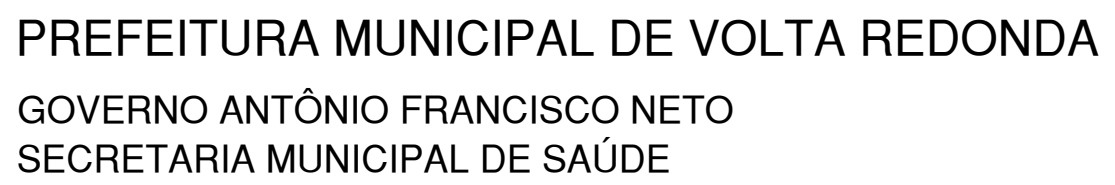

PROJETO DE DRENAGEM	Flh. 01/01
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADOR ADÃO PEDRO ALVES	
Endereço: Av.Pelotas, 149 - Belmonte Volta Redonda - RJ - CEP: 27274-205	

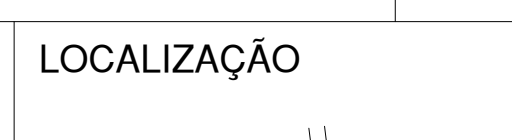ÁREAS	LOCALIZAÇÃO
Área do Terreno..... 444,12 m² Área Existente..... 223,86 m² À Construir..... 165,86 m² TOTAL..... 389,72 m²	

		 Documento assinado digitalmente AUGUSTO PEREIRA CAMARAZO Data: 12/08/2023 16:33:00PM Verifique em https://verificar.io/gov.br	
		Autor do projeto	
Proprietário			
		Responsável Técnico	
Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda Departamento de Controle Urbanístico			
PROJETO APROVADO		Processo Nº	PL Nº
Assinatura/Título/Cargo		Assinatura/Título/Cargo	

Assinatura Data Carimbo