

Haste de aterramento de 2,44 m x 5/8"
cravada no solo.


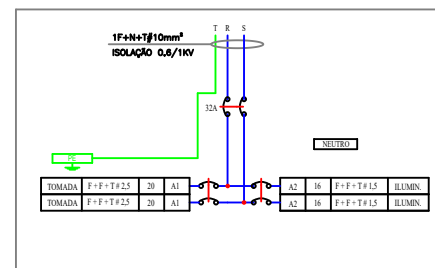


DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO DE LUZ E FORÇA DA GUARITA

OBS.: CAIXA DE MONTAGEM
PARA 6 DISJUNTORES

LEGENDA/SIMBOLOGIA

	INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO
	TOMADA h=0,30m OU INDICADA - 127V
	TOMADA h=1,20m OU INDICADA - 127V
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE - 3/4" OU INDICADO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO - 3/4" OU INDICADO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE FORÇA H=1,5m (EXO CENTRAL)
	CONDUTORES: FASE (PRETO/VERMELHO), NEUTRO (AZUL CLARO), RETORNO (AMARELO/BRANCO) E TERRA (VERDE), RESPECTIVAMENTE
	PAINEL DE LED DE 18 W DE 6500 K
	ELETRODUTO QUE DESCE
	PAINEL DE LED DE 45 W DE 6500 K DE 30 X 120 CM

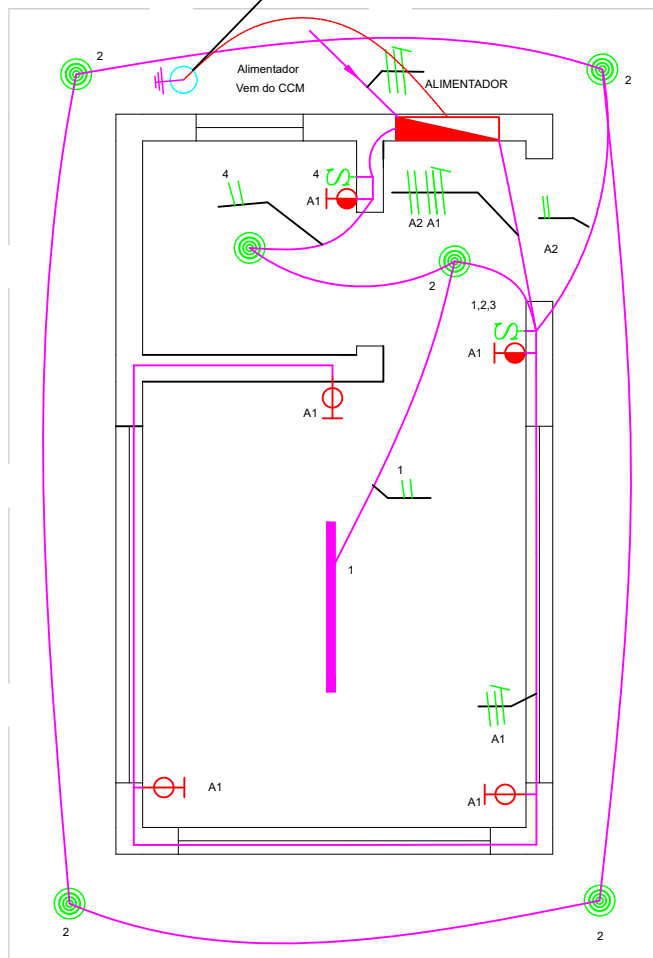

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA

Projeto
Diagrama elétrico das guaritas do Poço Standard e Santa Marta I e II

Assunto

Superintendência
Eng. Wllian Marega

Diretoria de Operações
Eng. Rogerio do Prado Lima

Divisão de Engenharia
Eng. Adna Andrade Gotardo

Elaboração
Eng. Luís Henrique Tinti

Desenho
Eng. Luís Henrique Tinti

Folha
A4_01/02

Controle
DENG

Escala
sem escala

Data
04/05/26

