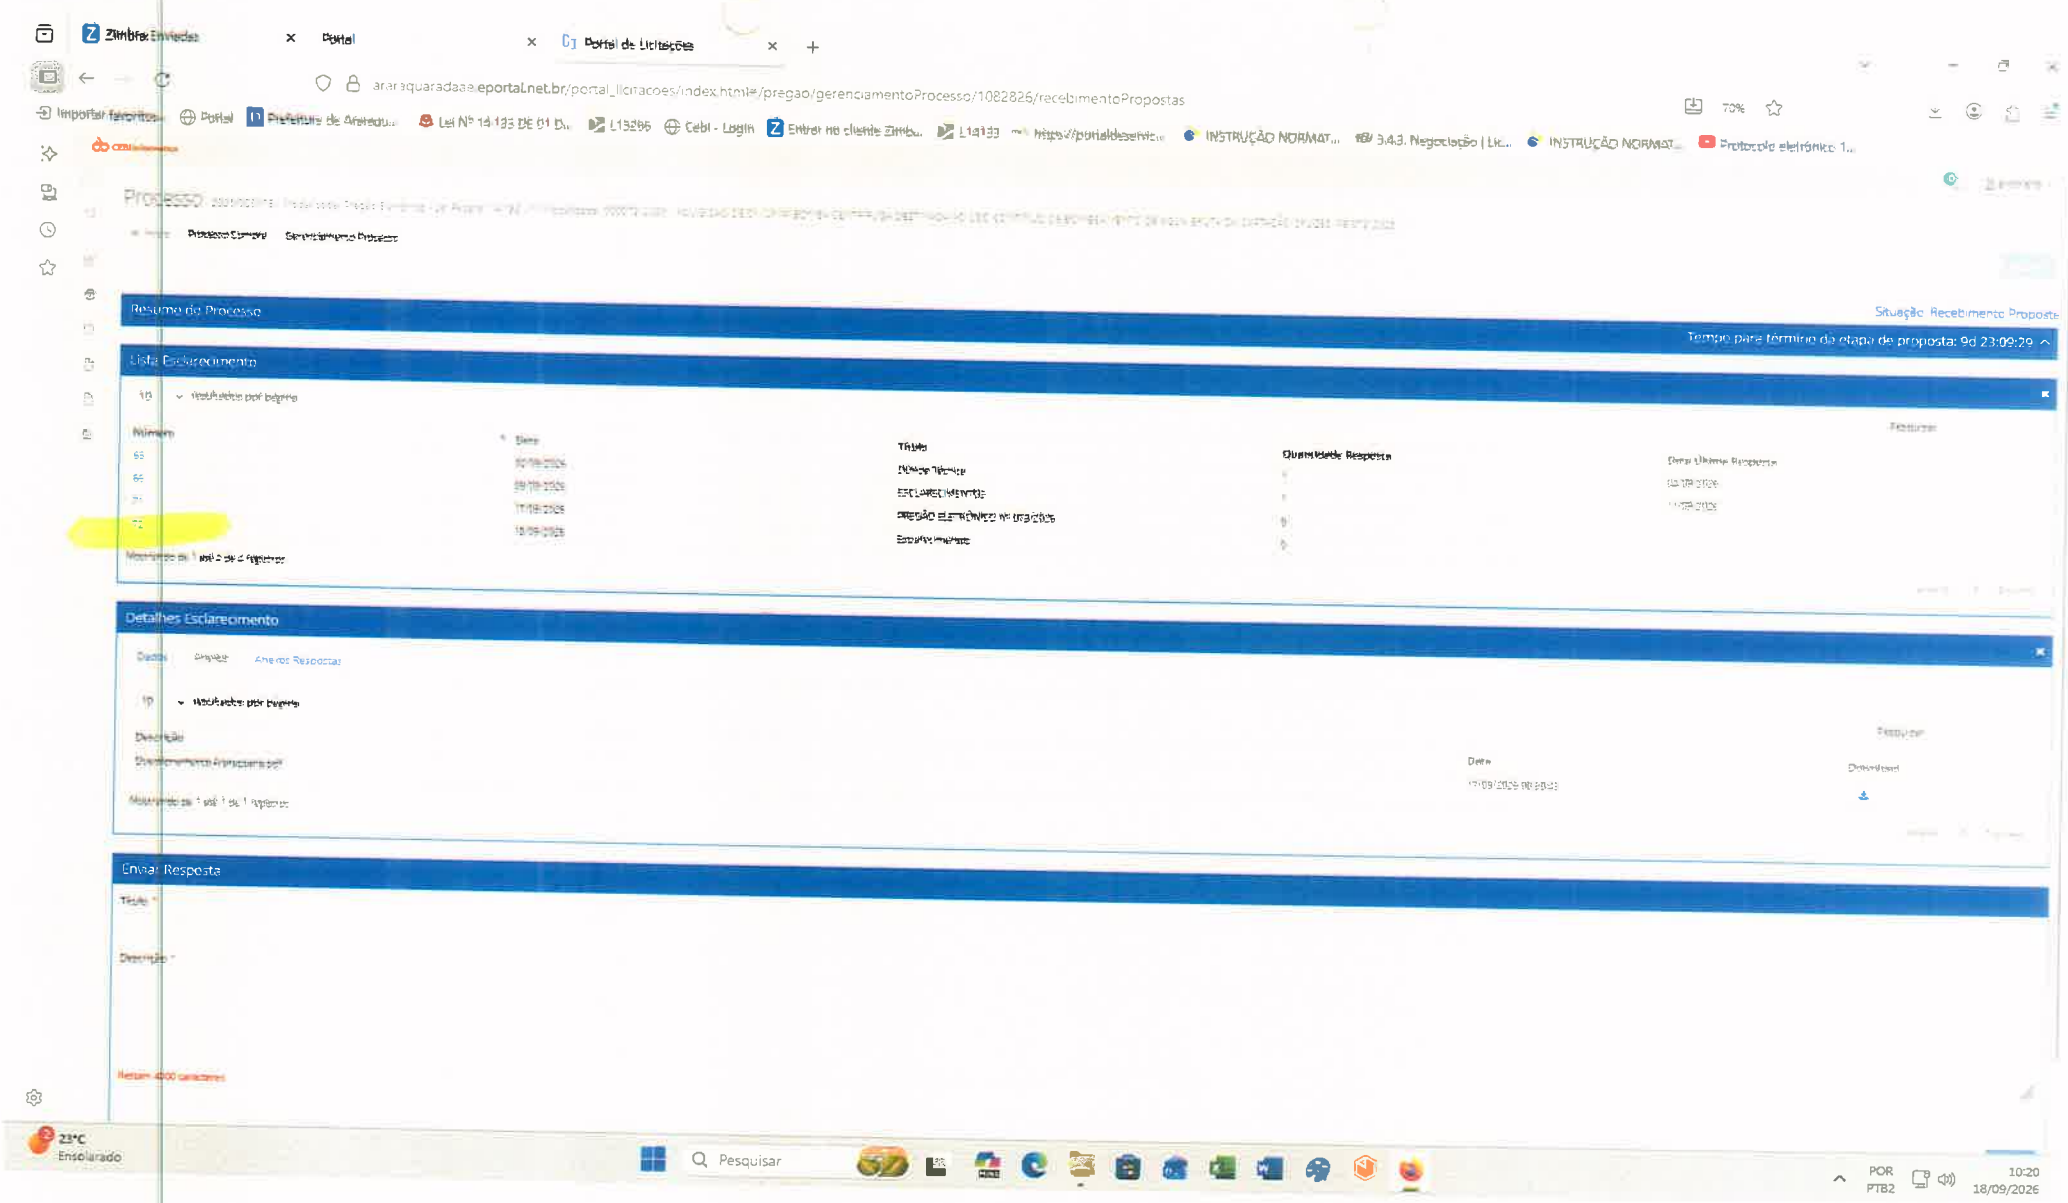

FLS. Nº 241
D.A.A.E.

IMBIL®
Soluções em Bombeamento

Ao
DAAE Araraquara

FLS. Nº 242 D.A.A.E.

1 – Com relação ao equipamento solicitado, no ANEXO I – APÊNDICE – ETP 023.2026, informa a substituição de um equipamento existente no local Sulzer 250-500, entendemos que o equipamento novo a ser fornecido não deverá ter as mesmas dimensões do equipamento existente, uma vez que cada licitante deverá atender ao ponto de operação solicitado, bem como as adequações na instalação serão de responsabilidade do DAAE, favor confirmar.

2 - Com relação ao equipamento solicitado, no ANEXO I – APÊNDICE – ETP 023.2026, informa que o diâmetro de recalque é de 200 mm, solicitamos a confirmação sendo que pela nomenclatura da bomba informada SULZER 250-500, o bocal de recalque costuma ser 250 mm, favor confirmar.

3 – Com relação ao motor elétrico e acoplamento a serem fornecidos, entendemos que cada fabricante deverá determinar as características deles, sendo o motor no padrão do fabricante do motor com tensão de 440 v, potência de 450 cv e frequência de 60 hz, a rotação depende do modelo de bomba que cada fabricante determinar e o acoplamento deverá ser definido por cada fabricante.

4 – Solicitamos enviar um dimensional do equipamento instalado no local para confirmação e determinação do novo equipamento solicitado.

Imbil Indústria e Manutencao de Bombas
CNPJ: 51.482.776/0001-26 | I.E: 374.016.845.118
Rua Jacob Audi, 690 - Itapira/SP | CEP: 13971-045
Tel.: (19) 3843-9833

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 072

De : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

sex., 18 de set. de 2026 10:19

1 anexo

FLS. Nº 243 D.A.A.E.

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 072

Para : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>, Elisandro Pereira Silva <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero da Costa Rocha <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>

Cc : Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

Bom dia

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria o pedido de esclarecimento nº 072 formulado pela licitante Imbil na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação. Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimentos tem por natureza técnica, pela qual o encaminhamos.

Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o dia **23/09/2026 às 12h.**

Atenciosamente

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br

PEDIDO 72 IMBIL.pdf
330 KB

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 072

De : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br> sex., 18 de set. de 2026 15:55

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 072

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

Cc : Luis H. Tinti <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero da Costa Rocha <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>, Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

FLS. Nº 244 D.A.A.E.

Boa tarde!

Segue esclarecimentos:

1 – Esclarecemos que a referência ao equipamento existente SULZER 250-500 tem caráter informativo, servindo para identificar a aplicação e as condições atuais da instalação. O equipamento a ser fornecido não deverá necessariamente possuir as mesmas dimensões do equipamento existente, devendo atender integralmente ao ponto de operação, às características técnicas e à configuração construtiva estabelecidas no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriormente apresentados.
2 – Confirma-se que o diâmetro de recalque deverá ser de 200 mm, conforme especificado no Termo de Referência. A referência à bomba existente SULZER 250-500 não altera essa especificação, devendo ser considerada para o novo equipamento a condição estabelecida no Termo de Referência.
3 – Confirma-se o entendimento quanto ao dimensionamento do motor e do acoplamento, desde que atendidas as características e requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriores.
O motor deverá possuir, no mínimo, 450 cv, tensão de 440 V e frequência de 60 Hz, sendo a rotação compatível com a bomba ofertada e com o ponto de operação especificado. O acoplamento deverá ser dimensionado de forma compatível com o conjunto bomba-motor.
4 – Quanto à solicitação de envio do dimensional do equipamento atualmente instalado, esclarecemos que não será fornecido dimensional específico da bomba existente como parâmetro para determinação do novo equipamento.
A seleção do equipamento deverá ser realizada com base nas especificações estabelecidas no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriormente apresentados, incluindo a configuração de bomba centrífuga bipartida axial, de eixo horizontal, back pull-out, com sucção à direita e recalque à esquerda, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba, além das demais

características técnicas estabelecidas.

Atenciosamente,

Julia S. Rudge Furtado
Chefe de Subdivisão de Manutenção Mecânica
Fone: (16) 3324-9933 / (16) 99278-3011
DAAE – Araraquara/SP
www.daaeararaquara.com.br

FLS. Nº 245 D.A.A.E.

De: "Andrews Wesley de Oliveira" <awoliveira@daaeararaquara.com.br>
Para: "Julia Scrochio R. Furtado" <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>, "Luis H. Tinti" <gmem@daaeararaquara.com.br>, "Cicero da Costa Rocha" <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, "Cibele Cristina Morandim" <energia@daaeararaquara.com.br>
Cc: "Randon Douglas Peres" <randon.peres@daaeararaquara.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 18 de setembro de 2026 10:19:22
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 072

Bom dia

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria o pedido de esclarecimento nº 072 formulado pela licitante Imbil na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação. Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimentos tem por natureza técnica, pela qual o encaminhamos.

Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o dia **23/09/2026 às 12h.**

Atenciosamente

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br

FLS. Nº 246 D.A.A.E.

PROCESSO DAAE Nº 2.851 DE 05 DE AGOSTO DE 2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRÍFUGA DESTINADA AO USO CONTÍNUO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA DA CAPTAÇÃO CRUZES.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 ÀS 09H30MIN.
LOCAL: https://araraquaradaae.eportal.net.br/portal_licitacoes_externo_irrestrito/#/painel/geral
ID DO PROCESSO: 2026/000175

ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado via plataforma com a ID Nº 72 formulado pela empresa IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS na plataforma onde ocorrerá a sessão pública, com o seguinte questionamento:

ESCLARECIMENTOS

1. Com relação ao equipamento solicitado, no Anexo I – Apêndice – ETP 023.2026, informa a substituição de um equipamento existente no local Sulzer 250-500, entendemos que o equipamento novo a ser fornecido não deverá ter as mesmas dimensões do equipamento existente, uma vez que cada licitante deverá atender ao ponto de operação solicitado, bem como as adequações na instalação serão de responsabilidade do DAAE, favor confirmar.

2.Com relação ao equipamento solicitado, no Anexo I – Apêndice – ETP 023.2026, informa que o diâmetro de recalque é de 200 mm, solicitamos a confirmação sendo que pela nomenclatura da bomba informada SULZER 250-500, o local de recalque costume ser 250 mm, favor confirmar.

3. Com relação ao motor elétrico e acoplamento a serem fornecidos, entendemos que cada fabricante deverá determinar as características deles, sendo o motor no padrão do fabricante do motoro com tensão de 440 V, potência de 450 CV e frequência de 60 hz, a rotação depende do modelo de bomba que cada fabricante determinar e o acoplamento deverá ser definido por cada fabricante.

4. Solicitamos enviar um dimensional do equipamento instalado no local para confirmação e determinação do novo equipamento solicitado.

FLS. Nº 241 D.A.A.E.

Quanto ao mérito do pedido de esclarecimento, cabe tecer o quanto segue:

1. Com relação ao equipamento solicitado, no Anexo I – Apêndice – ETP 023.2026, informa a substituição de um equipamento existente no local Sulzer 250-500, entendemos que o equipamento novo a ser fornecido não deverá ter as mesmas dimensões do equipamento existente, uma vez que cada licitante deverá atender ao ponto de operação solicitado, bem como as adequações na instalação serão de responsabilidade do DAAE, favor confirmar.

RESPOSTA: Esclarecemos que a referência ao equipamento existente SULZER 250-500 tem caráter informativo, servindo para identificar a aplicação e as condições atuais da instalação. O equipamento a ser fornecido não deverá necessariamente possuir as mesmas dimensões do equipamento existente, devendo atender integralmente ao ponto de operação, às características técnicas e à configuração construtiva estabelecidas no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriormente apresentados.

2.Com relação ao equipamento solicitado, no Anexo I – Apêndice – ETP 023.2026, informa que o diâmetro de recalque é de 200 mm, solicitamos a confirmação sendo que pela nomenclatura da bomba informada SULZER 250-500, o local de recalque costume ser 250 mm, favor confirmar.

RESPOSTA: Confirma-se que o diâmetro de recalque deverá ser de 200 mm, conforme especificado no Termo de Referência. A referência à bomba existente SULZER 250-500 não alterar essa especificação, devendo ser considerada para o novo equipamento a condição estabelecida no Termo de Referência.

3. Com relação ao motor elétrico e acoplamento a serem fornecidos, entendemos que cada fabricante deverá determinar as características deles, sendo o motor no padrão do fabricante do motoro com tensão de 440 V, potência de 450 CV e frequência de 60 hz, a rotação depende do modelo de bomba que cada fabricante determinar e o acoplamento deverá ser definido por cada fabricante.

RESPOSTA: Confirma-se o entendimento quanto ao dimensionamento do motor e do acoplamento, desde que atendidas as características e requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriores.
O motor deverá possuir, no mínimo, 450 CV, tensão de 440 V e frequencia de 60 Hz, sendo a rotação compatível com a bomba ofertada e com o ponto de operação especificado. O acoplamento deverá ser dimensionado de forma compatível com o conjunto bomba-motor.

FLS. Nº 248 D.A.A.E.

4. Solicitamos enviar um dimensional do equipamento instalado no local para confirmação e determinação do novo equipamento solicitado.

RESPOSTA: Quanto à solicitação de envio do dimensional do equipamento atualmente instalado, esclarecemos que não será fornecido dimensional específico da bomba existente como parâmetro para determinação do novo equipamento.
A seleção do equipamento deverá ser realizada com base nas especificações estabelecidas no Termo de Referência e nos esclarecimentos anteriormente apresentados, incluindo a configuração de bomba centrífuga bipartida axial, de eixo horizontal, back pull-out, com sucçãio à direita e recalque à esquerda, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba, além das demais características técnicas estabelecidas.

Este é o esclarecimento disponível.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA (SP), 21 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREWS WESLEY DE OLIVEIRA
Data: 21/09/2026 14:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andrews Wesley de Oliveira
Agente da Contratação/Pregoeiro
Matrícula nº 1470