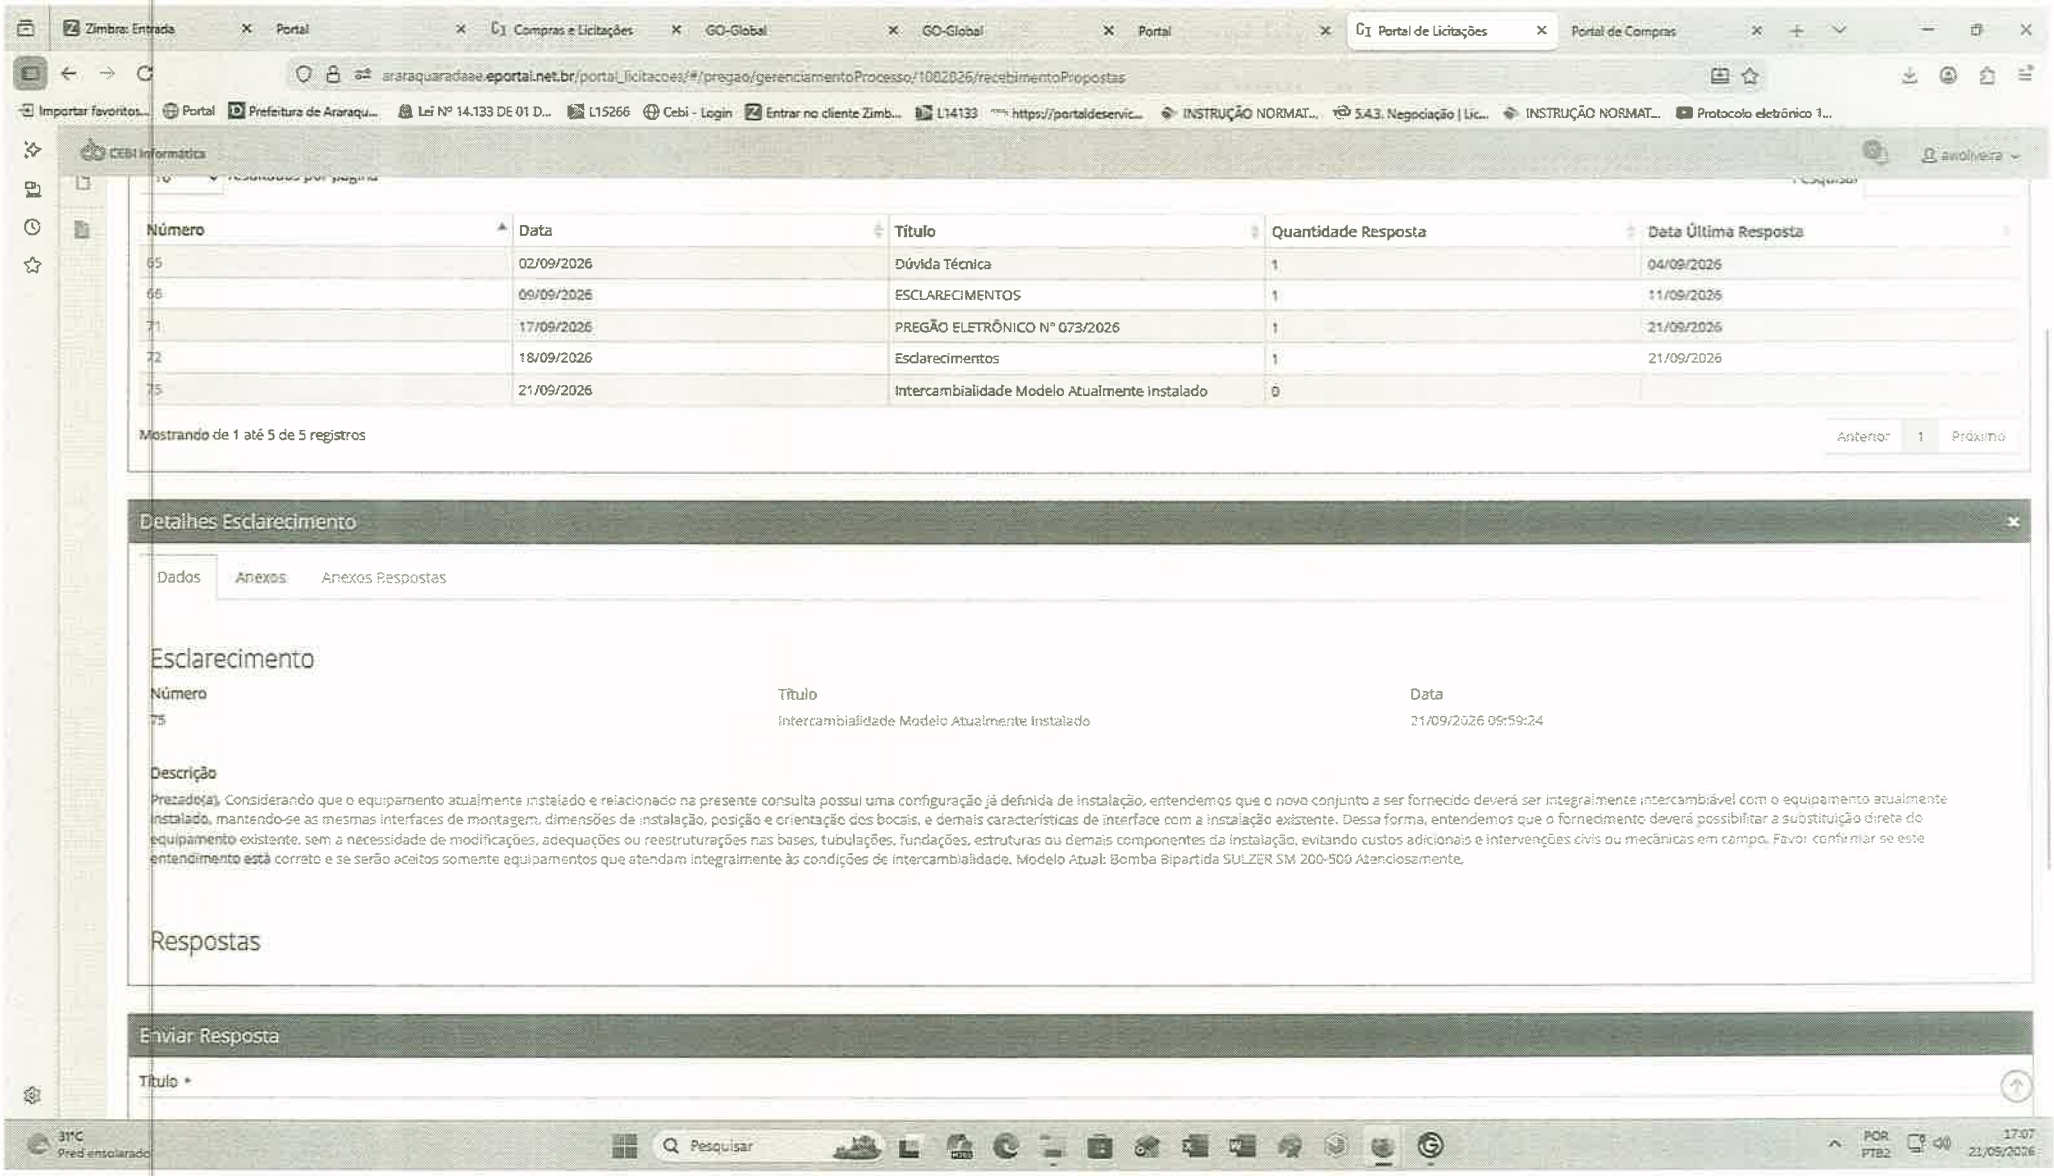

FLS. Nº 254
D.A.A.E.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

FLS. Nº 255 D.A.A.E.

De : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

seg., 21 de set. de 2026 17:18

1 anexo

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Para : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>, Elisandro Pereira Silva <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero da Costa Rocha <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>

Cc : Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

Boa tarde

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria o pedido de esclarecimento nº 075 formulado diretamente na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação. Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimento tem por natureza técnica, pela qual o encaminhamos.

Segue o pedido de esclarecimento: Prezado(a), Considerando que o equipamento atualmente instalado e relacionado na presente consulta possui uma configuração já definida de instalação, entendemos que o novo conjunto a ser fornecido deverá ser integralmente intercambiável com o equipamento atualmente instalado, mantendo-se as mesmas interfaces de montagem, dimensões de instalação, posição e orientação dos bocais, e demais características de interface com a instalação existente. Dessa forma, entendemos que o fornecimento deverá possibilitar a substituição direta do equipamento existente, sem a necessidade de modificações, adequações ou reestruturações nas bases, tubulações, fundações, estruturas ou demais componentes da instalação, evitando custos adicionais e intervenções civis ou mecânicas em campo. Favor confirmar se este entendimento está correto e se serão aceitos somente equipamentos que atendam integralmente às condições de intercambialidade. Modelo Atual: Bomba Bipartida SULZER SM 200-500.

Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o dia **24/09/2026 às 12 horas.**

Atenciosamente

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 75.png
205 KB

FLS. Nº 256 D.A.E.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026



De : Elisandro Pereira Silva <elisandro.silva@daaeararaquara.com.br> ter., 22 de set. de 2026 07:31

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 21 de setembro de 2026 17:18:11 GMT-03:00 para elisandro.silva@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**



Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

De : Cibele Cristina Morandim <ccmorandim@daaeararaquara.com.br>

ter., 22 de set. de 2026 07:44

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 21 de setembro de 2026 17:18:11 GMT-03:00 para ccmorandim@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

FLS. Nº 259 D.A.A.E.

De : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>

ter., 22 de set. de 2026 08:34

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 21 de setembro de 2026 17:18:11 GMT-03:00 para julia.furtado@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

FLS. Nº 260 D.A.A.E.

De : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br> ter., 22 de set. de 2026 08:44

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

Cc : Luis H. Tinti <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero da Costa Rocha <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>, Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

Bom dia,

Segue resposta ao questionamento:

Esclarecemos que não será exigida a intercambialidade integral do novo equipamento com a bomba atualmente instalada, modelo SULZER SM 200-500, tampouco a reprodução obrigatória de todas as suas dimensões de instalação, interfaces de montagem e demais características dimensionais.
O equipamento deverá atender integralmente ao ponto de operação e às características técnicas e construtivas estabelecidas no Termo de Referência.
Contudo, ressaltamos que a reprodução das características dimensionais, das interfaces de montagem e da posição e orientação dos bocais do equipamento atualmente instalado será considerada uma condição desejável, uma vez que poderá facilitar a substituição da bomba, reduzir a necessidade de intervenções na instalação existente e proporcionar maior agilidade na implantação do novo equipamento.
Caso o equipamento ofertado, embora atenda integralmente às especificações técnicas e ao ponto de operação estabelecidos, necessite de adequações nas bases, tubulações, fundações, estruturas ou demais componentes da instalação, as respectivas adequações serão de responsabilidade do DAAE.
Dessa forma, serão aceitos equipamentos que atendam às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, sendo desejável, sempre que possível, a manutenção das características dimensionais e das interfaces do equipamento existente, visando facilitar sua instalação e substituição.

Atenciosamente,

Julia S. Rudge Furtado
Chefe de Subdivisão de Manutenção Mecânica
Fone: (16) 3324-9933 / (16) 99278-3011

DAAE – Araraquara/SP
www.daaeararaquara.com.br

FLS. Nº 261 D.A.A.E.

De: "Andrews Wesley de Oliveira" <awoliveira@daaeararaquara.com.br>
Para: "Julia Scrochio R. Furtado" <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>, "Luis H. Tinti" <gmem@daaeararaquara.com.br>, "Cicero da Costa Rocha" <ccrocha@daaeararaquara.com.br>, "Cibele Cristina Morandim" <energia@daaeararaquara.com.br>
Cc: "Randon Douglas Peres" <randon.peres@daaeararaquara.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 21 de setembro de 2026 17:18:11
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ID 075 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026

Boa tarde

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria o pedido de esclarecimento nº 075 formulado diretamente na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação. Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimento tem por natureza técnica, pela qual o encaminhamos.

Segue o pedido de esclarecimento: Prezado(a), Considerando que o equipamento atualmente instalado e relacionado na presente consulta possui uma configuração já definida de instalação, entendemos que o novo conjunto a ser fornecido deverá ser integralmente intercambiável com o equipamento atualmente instalado, mantendo-se as mesmas interfaces de montagem, dimensões de instalação, posição e orientação dos bocais, e demais características de interface com a instalação existente. Dessa forma, entendemos que o fornecimento deverá possibilitar a substituição direta do equipamento existente, sem a necessidade de modificações, adequações ou reestruturações nas bases, tubulações, fundações, estruturas ou demais componentes da instalação, evitando custos adicionais e intervenções civis ou mecânicas em campo. Favor confirmar se este entendimento está correto e se serão aceitos somente equipamentos que atendam integralmente às condições de intercambialidade. Modelo Atual: Bomba Bipartida SULZER SM 200-500.

Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o dia **24/09/2026 às 12 horas.**

Atenciosamente

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br

FLS. Nº 261 D.A.A.E.

PROCESSO DAAE Nº 2.851 DE 05 DE AGOSTO DE 2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRÍFUGA DESTINADA AO USO CONTÍNUO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA DA CAPTAÇÃO CRUZES.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 ÀS 09H30MIN.
LOCAL: https://araraquaradaae.eportal.net.br/portal_licitacoes_externo_irrestrito/#/painel/geral
ID DO PROCESSO: 2026/000175

ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado via plataforma com a ID Nº 75 formulado diretamente na plataforma onde ocorrerá a sessão pública, com o seguinte questionamento:

ESCLARECIMENTOS

1. Prezado(a), considerando que o equipamento atualmente instalado e relacionado na presente consulta possui uma configuração já definida de instalação, entendemos que o novo conjunto a ser fornecido deverá ser integralmente intercambiável com o equipamento atualmente instalado, mantendo-se as mesmas interfaces de montagem, dimensões de instalação, posição e orientação dos bocais, e demais características de interface com a instalação existente. Dessa forma, entendemos que o fornecimento deverá possibilitar a substituição direta do equipamento existente, sem a necessidade de modificações, adequações ou reestruturações nas bases, tubulações, fundações, estruturas ou demais componentes da instalação, evitando custos adicionais e intervenções civis ou mecânicas em campo. Favor confirmar se este entendimento está correto e se serão aceitos somente equipamentos que atendam integralmente às condições de intercambialidade. Modelo atual: Bomba Bipartida SULZER SM 200-500.

Quanto ao mérito do pedido de esclarecimento, cabe tecer o quanto segue:

1. **RESPOSTA:** Esclarcemos que não será exigida a intercambialidade integral do novo equipamento com a bomba atualmente instalada, modelo SULZER SM 200-500, tampouco a reprodução obrigatória de todas as suas dimensões de instalação, interfaces de montagens e demais características dimensionais.
O equipamento deverá atender integralmente ao ponto de operação e às características técnicas e construtivas estabelecidas no Termo de Referência.

FLS. Nº 262 D.A.A.E.

Contudo, ressaltamos que a reprodução das características dimensionais, das interfaces de montagem e da posição e orientação dos bocais do equipamento atualmente instalado será considerada uma condição desejável, uma vez que poderá facilitar a substituição da bomba, reduzir a necessidade de intervenções na instalação existente e proporcionar maior agilidade na implantação do novo equipamento.

Caso o equipamento ofertado, embora atenda integralmente às especificações técnicas e ao ponto de operação estabelecidos, necessite de adequações nas bases, tubulações, fundações, estruturas ou demais componentes da instalação, as respectivas adequações serão de responsabilidade do DAAE.

Dessa forma, serão aceitos equipamentos que atendam às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, sendo desejável, sempre que possível, a manutenção das características dimensionais e das interfaces do equipamento existente, visando facilitar sua instalação e substituição.

Este é o esclarecimento disponível.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA (SP), 22 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREWS WESLEY DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2026 14:53:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andrews Wesley de Oliveira
Agente da Contratação/Pregoeiro
Matrícula nº 1470