
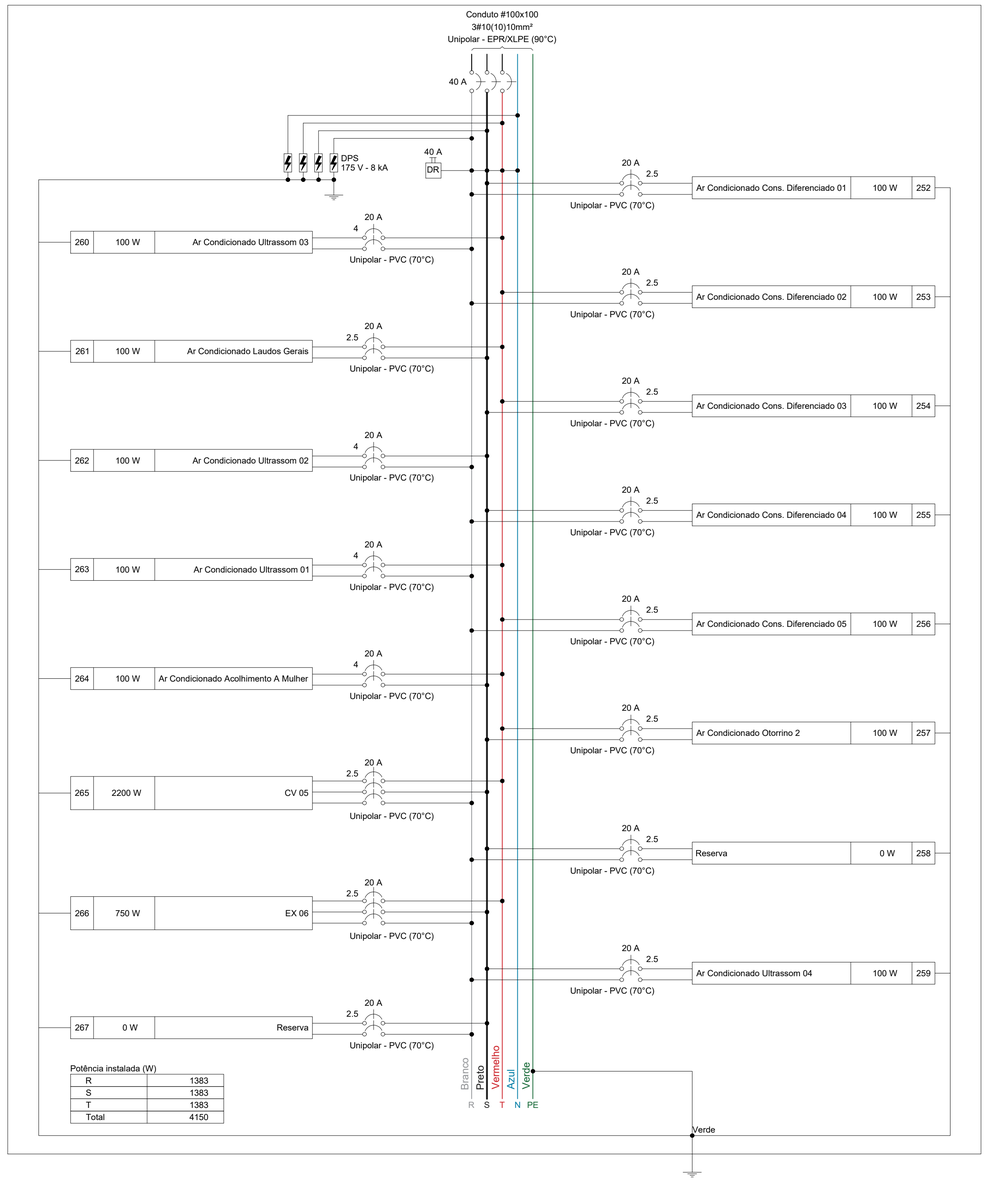


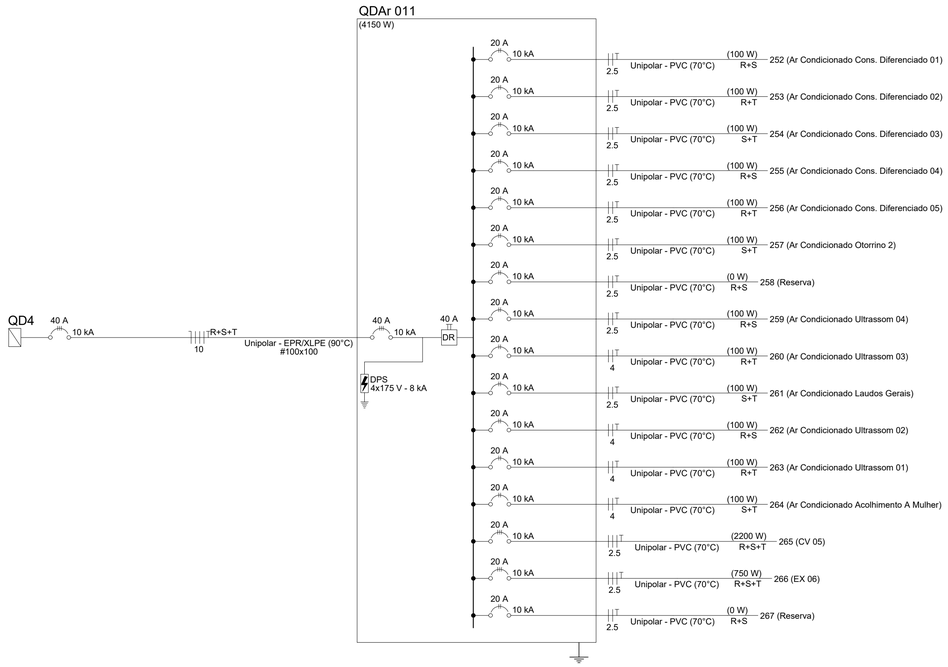

Quadro de Demanda (QDAr 011) - CALÇADA

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	1.33	100.00	1.33
Uso Específico	4.52	100.00	4.52
		TOTAL	5.85

Quadro de Cargas (QDAr 011) - CALÇADA

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W) 100	750	2200	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)
252	Ar Condicionado Cons. Diferenciado 01	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+S	50	50		1.00	0.65	0.8	0.5	2.5	24.0	10	20	0.07
253	Ar Condicionado Cons. Diferenciado 02	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+T	50		50	1.00	0.70	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.05
254	Ar Condicionado Cons. Diferenciado 03	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	S+T		50	50	1.00	0.70	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.03
255	Ar Condicionado Cons. Diferenciado 04	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+S	50	50		1.00	0.70	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.03
256	Ar Condicionado Cons. Diferenciado 05	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+T	50		50	1.00	0.71	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.06
257	Ar Condicionado Otorrino 2	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	S+T		50	50	1.00	0.71	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.06
258	Reserva	F+F+T	B1	220 V				0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	10	20	0.00
259	Ar Condicionado Ultrassom 04	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+S	50	50		1.00	0.71	0.7	0.5	2.5	24.0	10	20	0.07
260	Ar Condicionado Ultrassom 03	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+T	50		50	1.00	0.71	0.7	0.5	4	32.0	10	20	0.05
261	Ar Condicionado Laudos Gerais	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	S+T		50	50	1.00	1.00	0.5	0.5	2.5	24.0	10	20	0.04
262	Ar Condicionado Ultrassom 02	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+S	50	50		1.00	0.70	0.7	0.5	4	32.0	10	20	0.02
263	Ar Condicionado Ultrassom 01	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	R+T	50		50	1.00	0.65	0.8	0.5	4	32.0	10	20	0.06
264	Ar Condicionado Acolhimento A Mulher	F+F+T	B1	220 V	1			111	100	S+T		50	50	1.00	0.65	0.8	0.5	4	32.0	10	20	0.06
265	CV 05	3F+T	B1	220 V			1	3313	2200	R+S+T	733	733	733	1.00	1.00	8.7	8.7	2.5	21.0	10	20	0.76
266	EX 06	3F+T	B1	220 V		1		1202	750	R+S+T	250	250	250	1.00	1.00	3.2	3.2	2.5	21.0	10	20	0.28
267	Reserva	F+F+T	B1	220 V				0	0	R+S				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	24.0	10	20	0.00
TOTAL					12	1	1	5849	4150	R+S+T	1383	1383	1383									

NOTA 01
PLOTRAR COLORIDO

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO

PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R01	27/08/2025	EMISSÃO INICIAL

TÍTULO DO PROJETO
POLICLÍNICA

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0109-03

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

DISCIPLINA
ELÉTRICO

ART
-

TÍTULO DA PRANCHA
PROJETO ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

NOME: PRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
PRANCHA 16/22	**R01**	**METROS**	**27/08/2025**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL	REGISTRO	FOLHA A0
LUCAS CASTELO MOTA	**CREA-MG 141054978-0**	**118,90 x 84,10**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL