

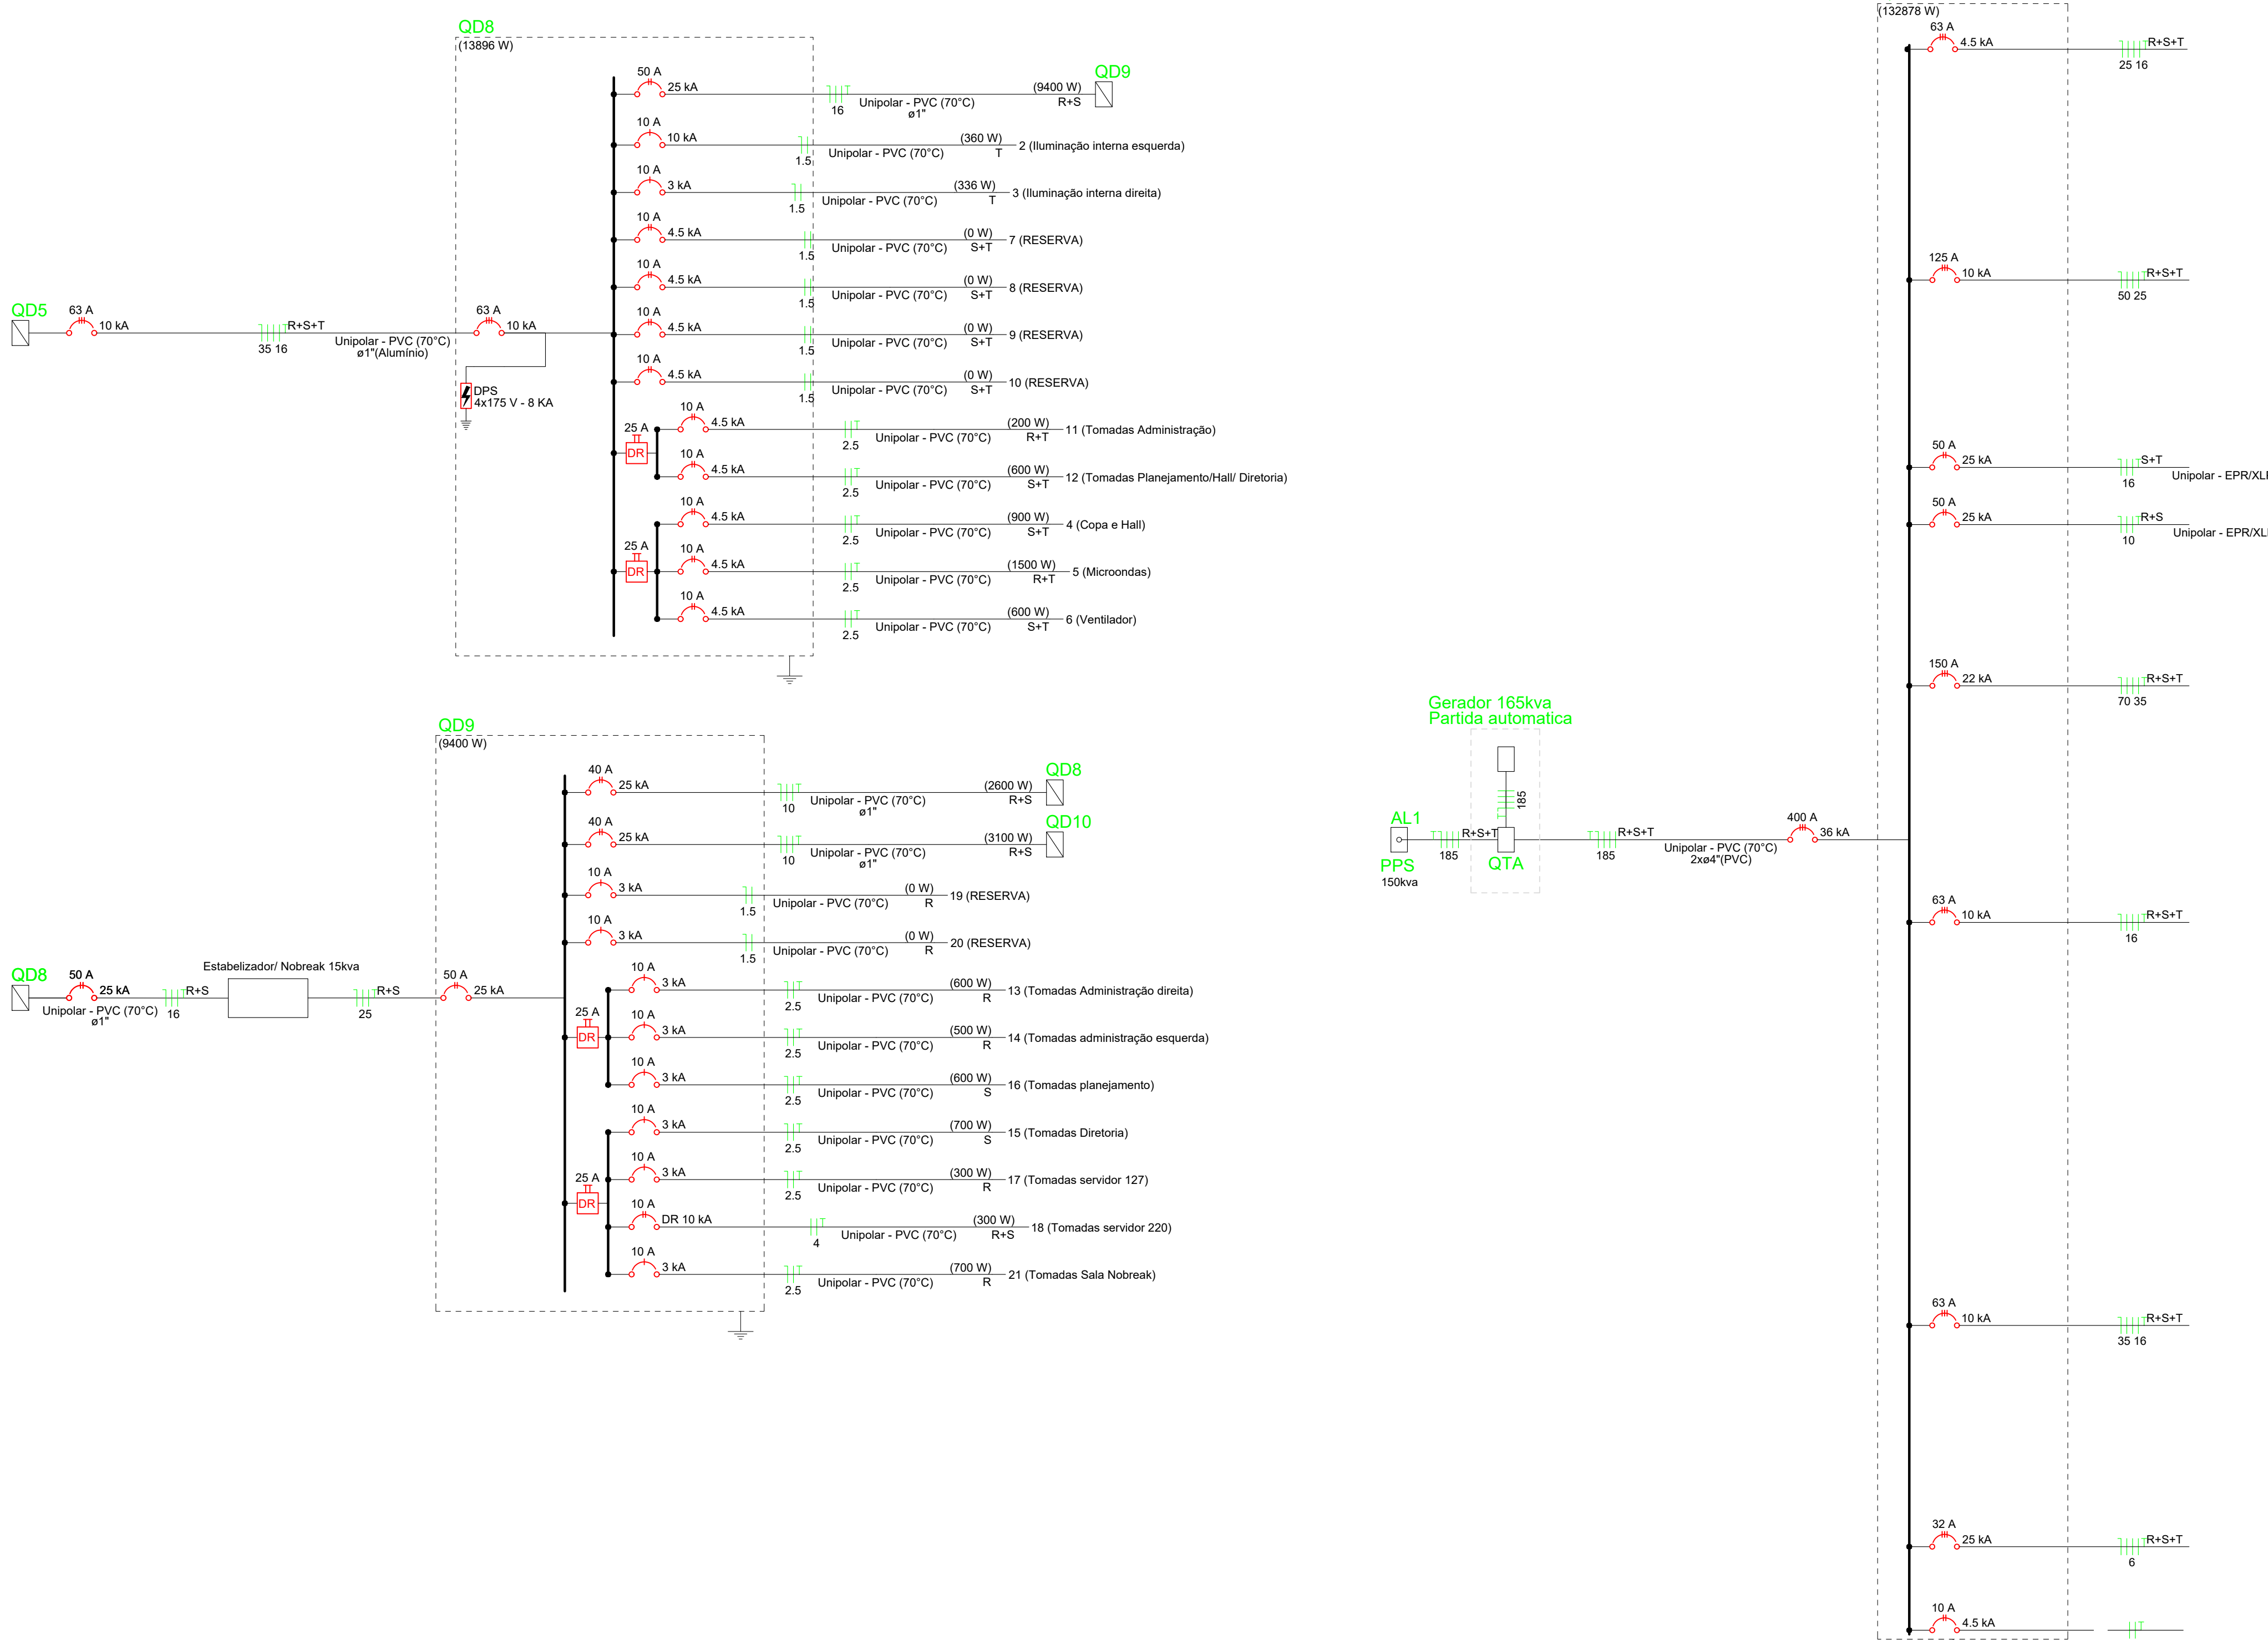
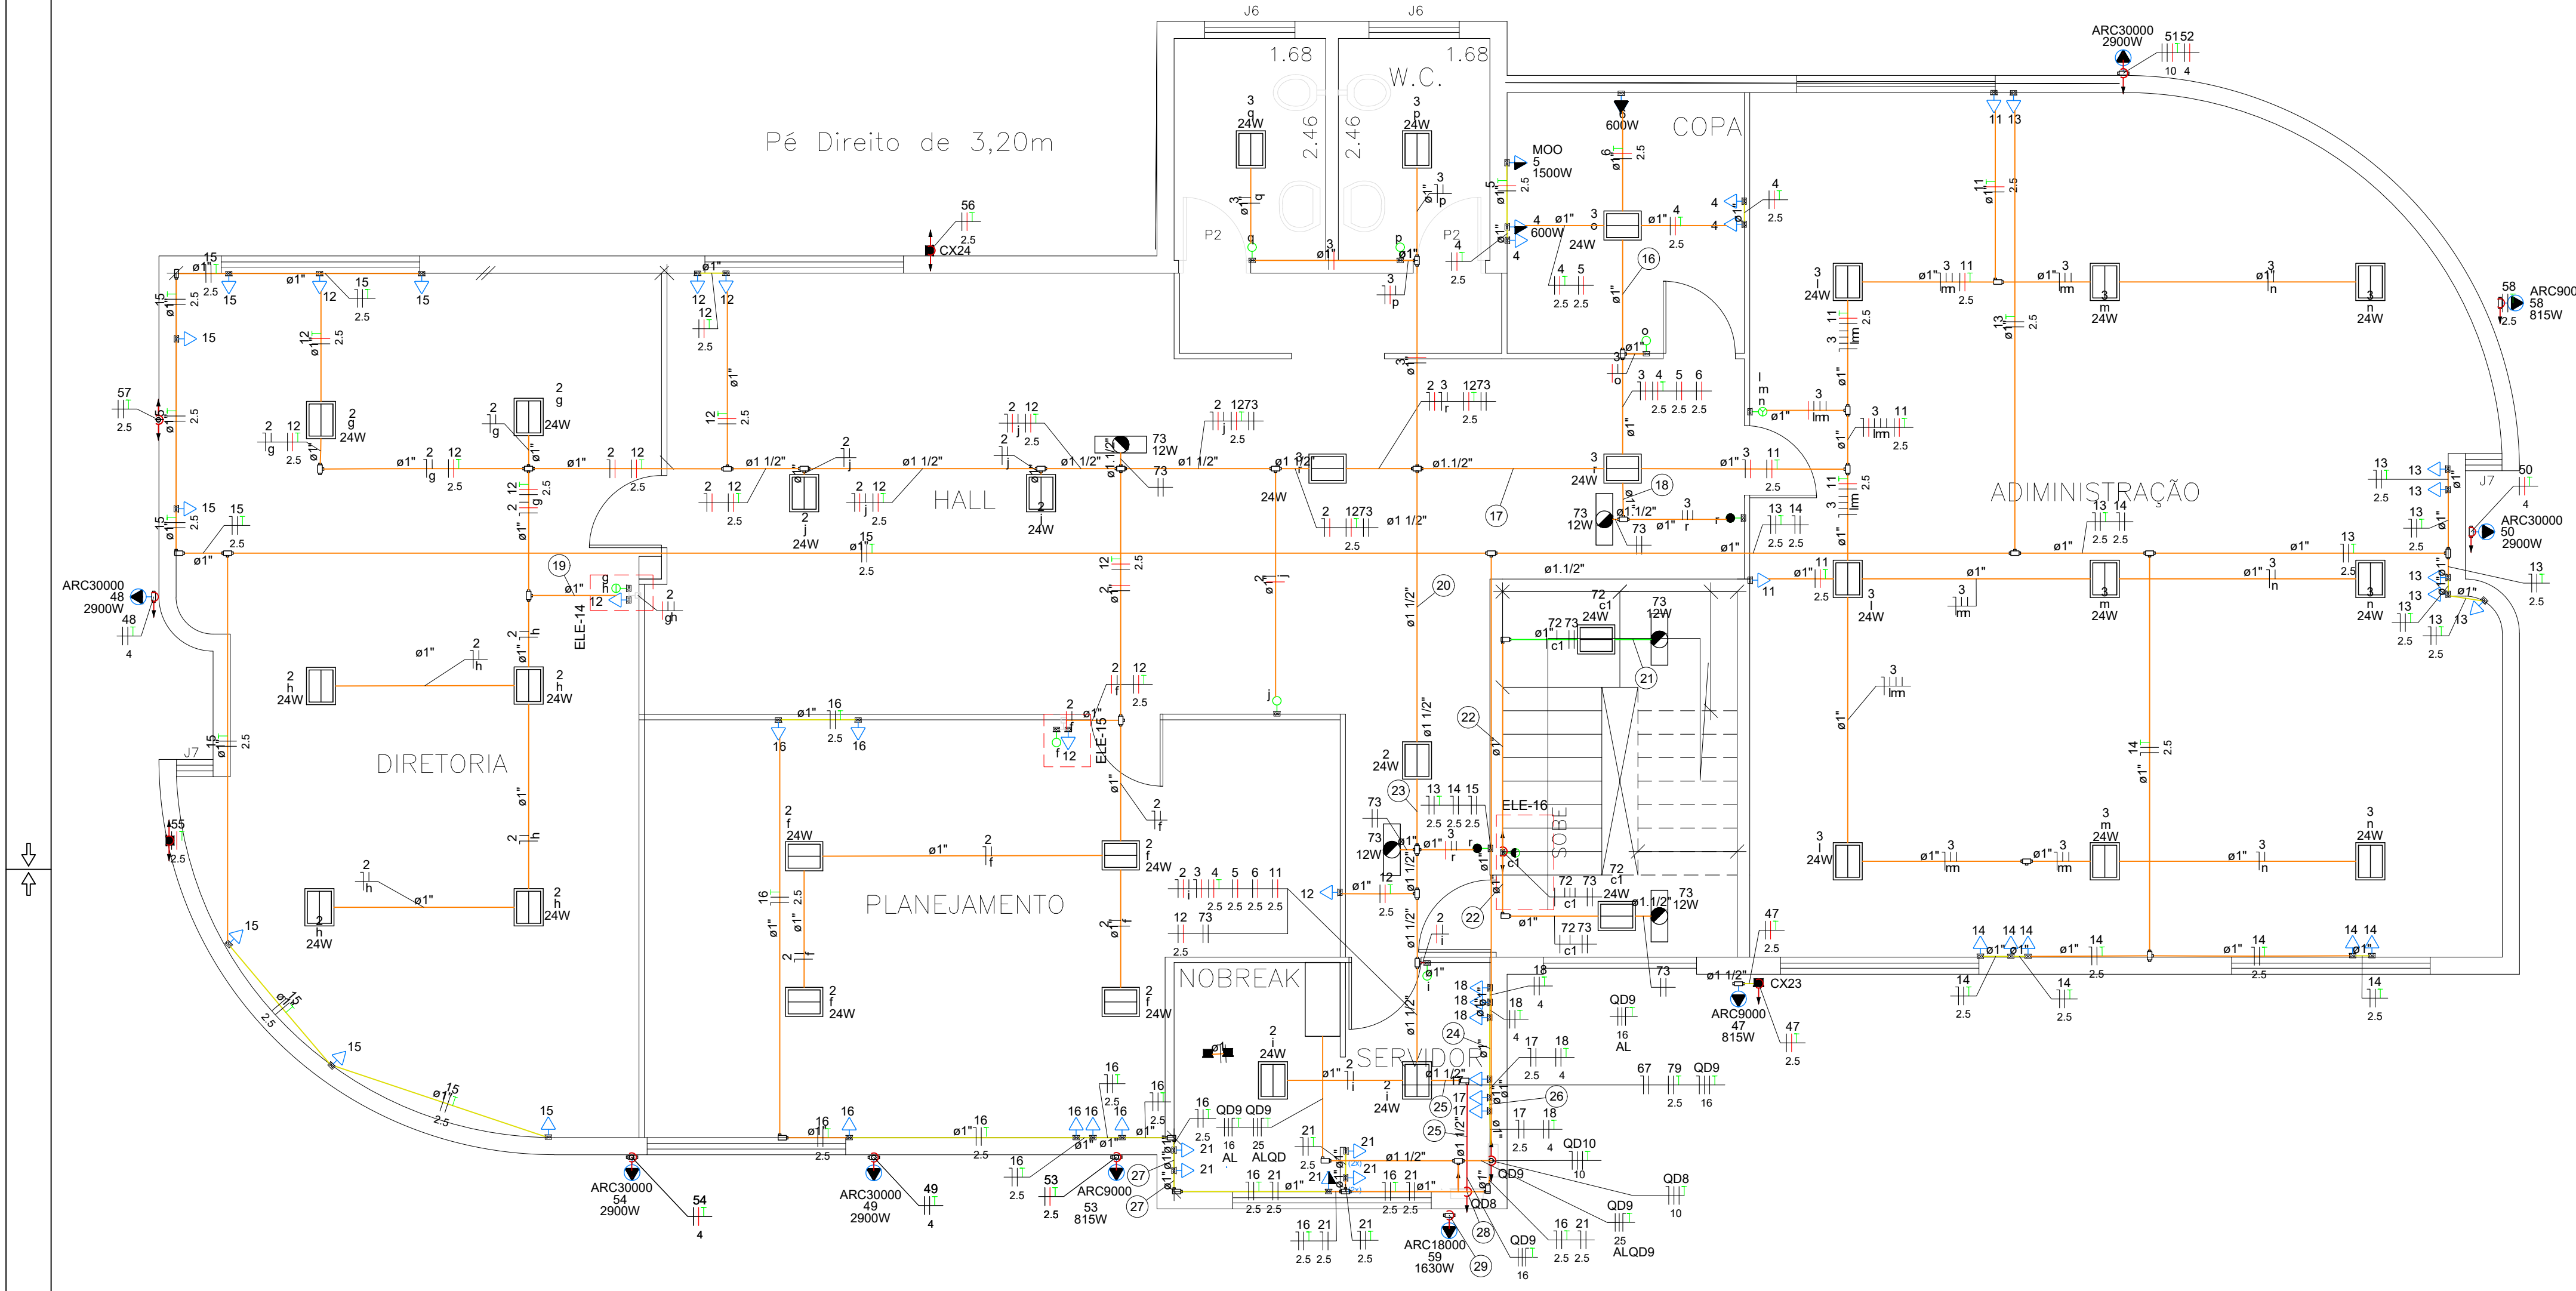


Segundo pavimento

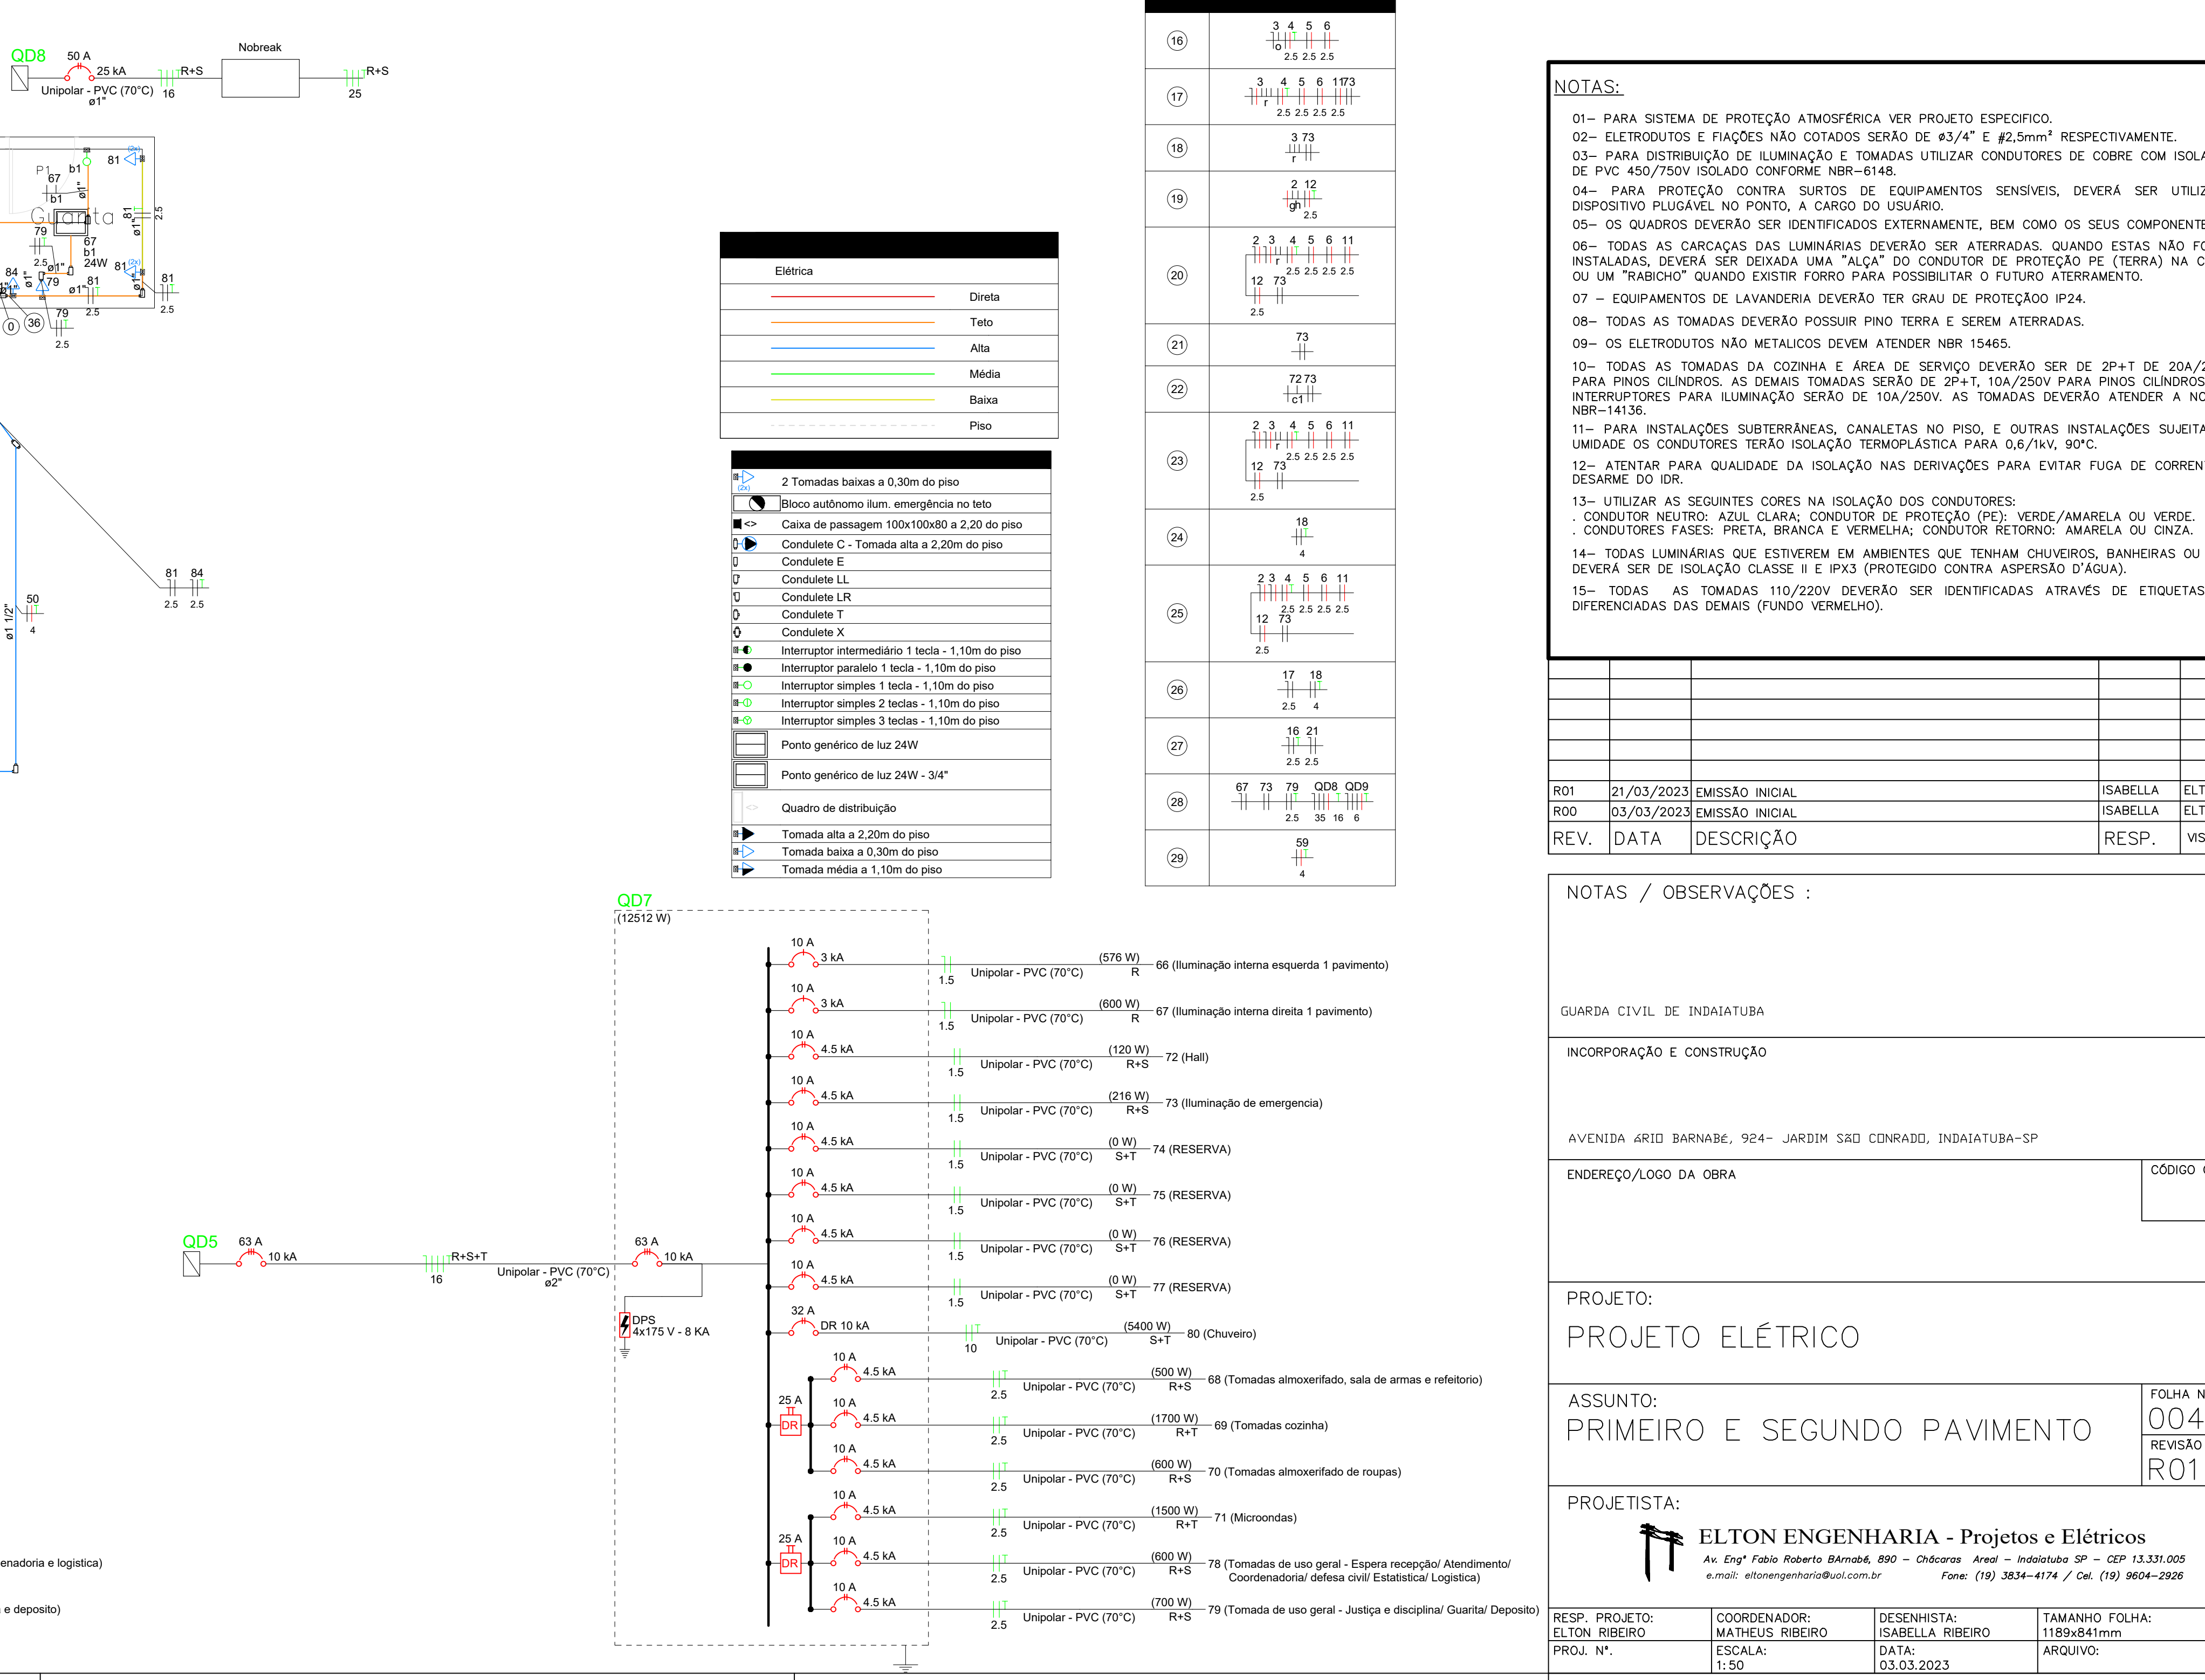

LEGENDA
AL = Alimentação nobreak estabilizada
ALQD+ = Alimentação quadro de distribuição
ALQD9+ = Alimentação quadro de distribuição 9

Primeiro pavimento

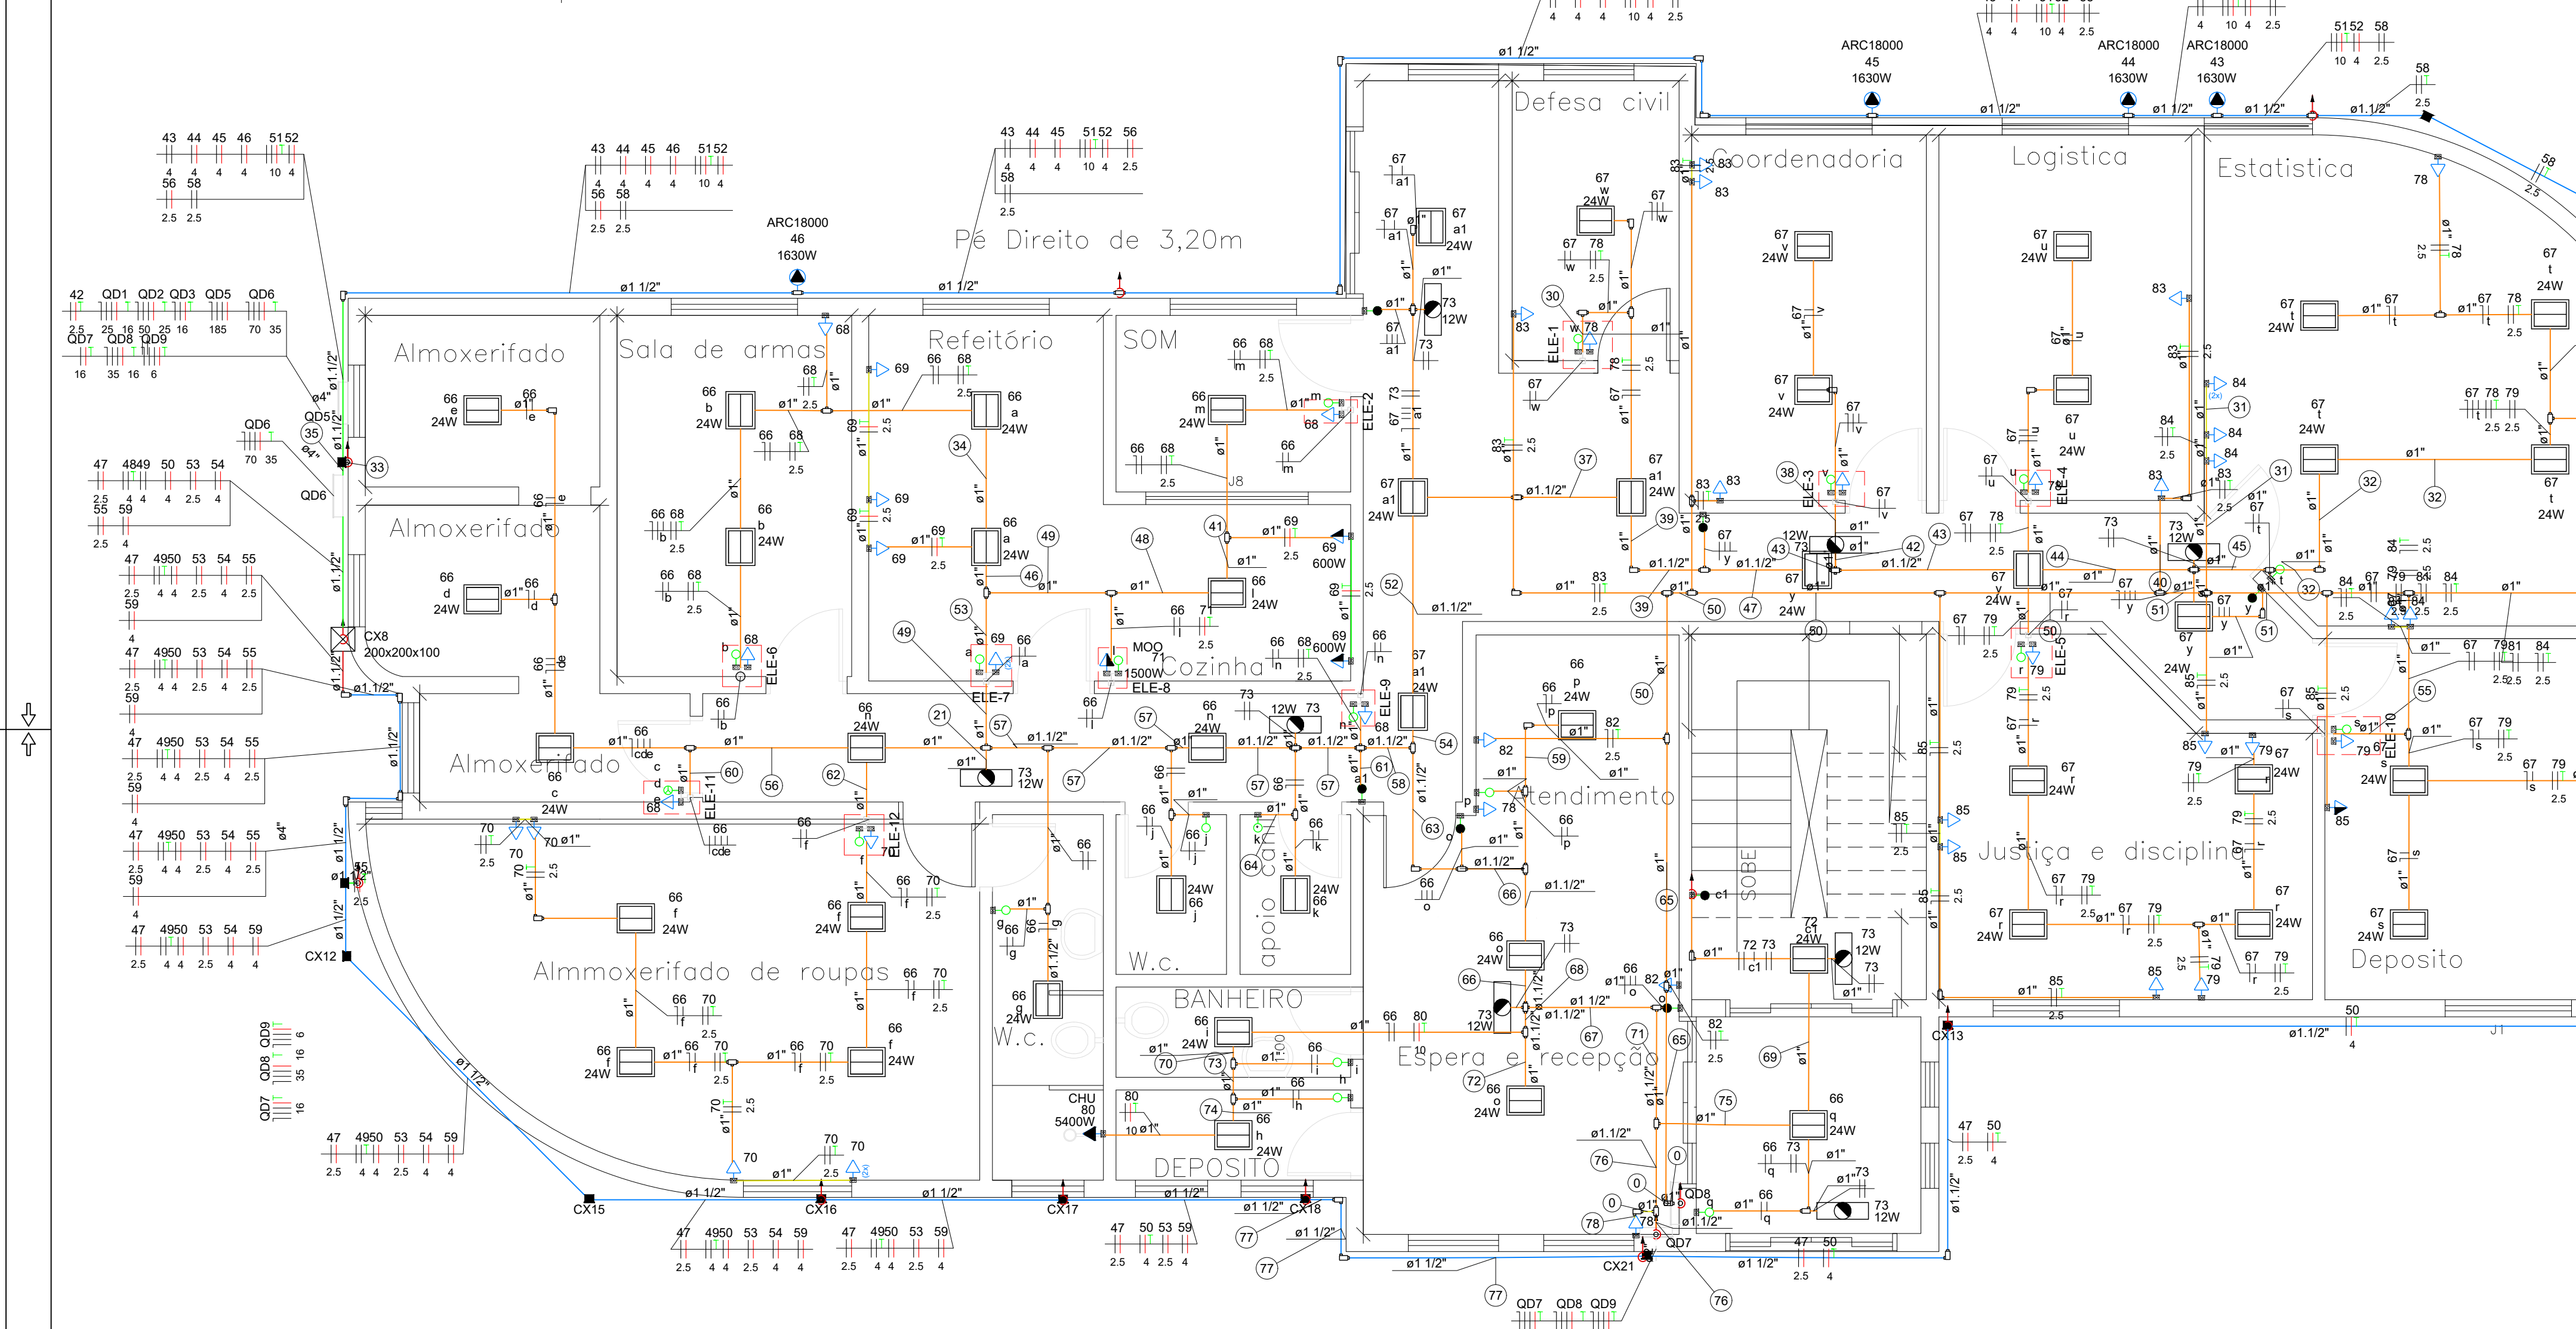

NOTAS:

01- PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA VER PROJETO ESPECÍFICO.
02- ELÉTRICIDADE E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE 43/4" E 42,5mm" RESPECTIVAMENTE.
03- PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAR CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 450/750V ISOLADO CONFORME NBR-6148.
04- PARA PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS, DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVO PLUGÁVEL NO PONTO, A CARGO DO USUÁRIO.
05- OS QUADROS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EXTERNAMENTE, BEM COMO OS SEUS COMPONENTES.
06- TODAS AS CARCAÇAS DAS LÂMINARIAS DEVERÃO SER ATERRADAS, QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS, DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE TERRA) NA CAIXA OU UM "BRABO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
07 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO IP24.
08- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PINO TERRA E SEREM ATERRADAS.
09- OS ELÉTRICISTAS NÃO METÁLICOS DEVEM ATENDER NBR 15466.
10- TODAS AS TOMADAS DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÃO SER DE 2P+1T DE 20A/250V PARA PINOS CILÍNDRICOS. AS DEMAIS TOMADAS SERÃO DE 2P+1T, 10A/250V PARA PINOS CILÍNDRICOS. OS INTERRUPTORES PARA ILUMINAÇÃO SERÃO DE 10A/250V. AS TOMADAS DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR-14136.
11- PARA INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, CANALHAS NO PISO, E OUTRAS INSTALAÇÕES SUEITAS A UNIDADE OS CONDUTORES TERÃO ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA PARA 0,6/1kV, 90°C.
12- ATENTAR PARA QUALIDADE DA ISOLAÇÃO NAS DERIVAÇÕES PARA EVITAR FUJA DE CORRENTE E DESARME DO IDR.
13- UTILIZAR AS SEGUINTE CORES NA ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES:
CONDUTOR NEUTRO: AZUL; CLAVA: CONDUTOR DE PROTEÇÃO (P.C.): VERDE/AMARELO OU VERDE;
CONDUTORES FASES: PRETA, BRANCA E VERMELHA; CONDUTOR RETORNO: CINZA.
14- TODAS LÂMINARIAS QUE ESTIVEREM EM AMBIENTES QUE TENHAM CHUVEIROS, BANHEIRAS OU SPA DEVERÁ SER DE ISOLAÇÃO CLASSE II E P-33 (PROTEÇÃO CONTRA ASPERSÃO D'ÁGUA).
15- TODAS AS TOMADAS 110/220V DEVERÃO SER IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE ETIQUETAS OU DIFERENÇAS DAS DEMAIS (FUNDO VERMELHO).

RO1	21/03/2023	EMIÇÃO INICIAL	ISABELLA	ELTON
ROO	03/03/2023	EMIÇÃO INICIAL	ISABELLA	ELTON
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO

NOTAS / OBSERVAÇÕES :

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

AVENIDA XÁRID BARNABÉ, 924 - JARDIM SÃO CONRADO, INDAIATUBA-SP

ENDEREÇO/LOGO DA OBRA

CÓDIGO OBRA:

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

ASSUNTO:
PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO

FOLHA N°
004
REVISÃO
R01

PROJETISTA:
ELTON ENGENHARIA - Projetos e Elétricos
Av. Prof. Manoel Ribeiro, 100 - Indaiatuba, SP - CEP: 13.131-005
e-mail: eltonengenharia@bol.com.br Fone: (19) 3554-4174 / Cel: (19) 9604-2926

RESP. PROJETO: MATEUS RIBEIRO	COORDENADOR: MATEUS RIBEIRO	DESENHISTA: MATEUS RIBEIRO	TAMANHO FOLHA: 1189x841mm
PROJ. N°:	ESCALA: 1:50	DATA: 03.03.2023	ARQUIVO: