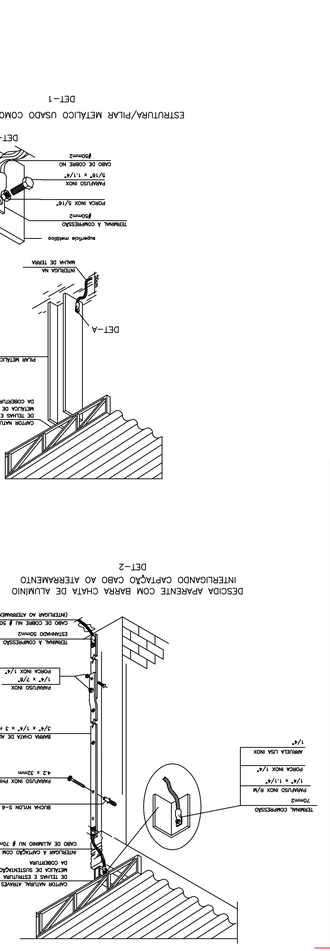
DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
INTERLIGANDO CAPTAÇÃO CABO AO ATERRAMENTO
DET–2
INTERLIGAR A CAPTAÇÃO COM CONDUTOR DE COBRE NU # 70mm²
CAIXA MURAL ATMADA DE TIJOLO E CIMENTADA NO NÍVEL DO SOLO PARA INSPEÇÃO DA CONEXÃO
CABO DE COBRE NU # 70mm²
BUCHA NYLON S-8
PARAFUSO INOX PHILIPS
42 x 42mm
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
3/4" x 1/4" x 3 m
PARAFUSO INOX 1/4" x 1/8"
PORCA INOX 1/4"
ESTANHADO SOLDA
TERMINAL COMPRESSÃO (INTERLIGAR AO ATERRAMENTO)
TERMINAL COMPRESSÃO
PARAFUSO INOX P/P 1/4" x 1/4"
PORCA INOX 1/4"
ARRUELA LISA INOX 1/4"
CAIXA MURAL ATMADA DE TIJOLO E CIMENTADA NO NÍVEL DO SOLO PARA INSPEÇÃO DA CONEXÃO
INTERLIGA NA MALHA DE TERRA
DET–A
PILAR METÁLICO
ESTRUTURA/PILAR METÁLICO USADO COMO DESCIDA NATURAL
DET–1
DET–A
haste de aterramento
TERMINAL COMPRESSÃO
PORCA INOX 5/16"
PARAFUSO INOX 5/16" x 1 1/4"
CABO DE COBRE NU
70mm²
DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
A ESCAVAR 0,60m
CABO DE COBRE NU
50mm²
VALA PARA ACONDICIONAR A MALHA DE ATERRAMENTO
0,50m
DETALHE DE EQUALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS
CENTRAL DE GÁS
INTERLIGAR AO ATERRAMENTO
0,50m
TELA SELADOR
CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 300 X 300 mm
CONECTOR DE MOLHADO
CABO DE COBRE NU #70mm²
(SUCESSÃO DE MONTAGEM - SEM ESCALA)
CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 300 X 300 mm
CABO DE COBRE NU #70mm²
(SUCESSÃO DE MONTAGEM - SEM ESCALA)
CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 2 CABOS A MAIS DO QUE O NECESSÁRIO PARA CONEXÃO DE ATERRAMENTO REF.:TEL-560
CABO DE COBRE NU 50mm² REF.:TEL-5750
CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF.:TEL-560
SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF.:TEL-560
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO DETALHE DE MONTAGEM DE ATERRAMENTO REF.:TEL-5750
CABO DE COBRE NU 50mm²
DES. / EST. MODELO DE TAMPA NÃO PODE SER NECESSÁRIO DE ACESSO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS
A ESCAVAR 0,60m
ELETRODO COPPERWELD 5/8" x 2,40m
CABO DE COBRE NU #70mm²
CONECTOR DE MOLHADO
SOLDA EXOTÉRMICA
MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU #70mm²
SOLDA EXOTÉRMICA
INTERLIGAR NA BASE DO RESERVATÓRIO
RESERVATÓRIO METÁLICO
PLANTA - PISO
esc. 1:50
INTERLIGAR A MALHA EXISTENTE
PVC- Ø250x2500mm c/ haste 5/8" x 2,40
Sala de Espera
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 01
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 02
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 03
Área=11,25m²
CIRCULAÇÃO
Área=11,70m²
CONSULTÓRIO
Área=5,51m²
CONSULTÓRIO
Área=5,51m²
CONSULTÓRIO
Área=5,51m²
CONSULTÓRIO
Área=5,51m²
SALA DE ISOLADOS
Área=5,20m²
ALMOXARIFADO
Área=5,20m²
SANIT. FEM.
Área=2,28m²
SANIT. MASC.
Área=2,28m²
ATRIUDADES COLETIVAS
Área=55,16m²
Recepção
Área=14,59m²
Sala de Aguardo
Área=14,59m²
Sanitário Masculino Feminino
Área=2,66m²
Sanitário Masculino Feminino
Área=2,66m²
COPA
Área=2,29m²
Sanitário Fem.
Área=2,66m²
Sanitário Masc.
Área=2,66m²
Compressor
Área=5,51m²
Consultório Odontológico
Área=10,50m²
Pré-Consulta Adultos
Área=10,50m²
Consultório Administrativo
Área=7,45m²
Contenção Entremagem
Área=5,83m²
CONSULTÓRIO 2
Área=10,50m²
PLANTA BAIXA-LAJE
esc. 1:100
Sala de Espera
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 01
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 02
Área=11,25m²
Consultório Pediatria 03
Área=11,25m²
San. P.E
Área=3,37m²
ATRIUDADES COLETIVAS
Área=55,16m²
Recepção
Área=14,59m²
Sala de Aguardo
Área=14,59m²
Sanitário Masculino Feminino
Área=2,66m²
Sanitário Masculino Feminino
Área=2,66m²
COPA
Área=2,29m²
Sanitário Fem.
Área=2,66m²
Sanitário Masc.
Área=2,66m²
Compressor
Área=5,51m²
Consultório Odontológico
Área=10,50m²
Pré-Consulta Adultos
Área=10,50m²
Consultório Administrativo
Área=7,45m²
Contenção Entremagem
Área=5,83m²
CONSULTÓRIO 2
Área=10,50m²
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40