São José dos Campos, 3 de novembro de 2026

A
Prefeitura Municipal de São José do Barreiro
At. Eng. Anderson

Obra: Rua das Resedas – São José do Barreiro/SP

Prezado cliente,

Segue o relatório de sondagens de simples reconhecimento realizados no mês de nov-26.

Atenciosamente,

Responsável Técnico:

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OBRA

RUA DAS RESEDAS

LOCAL

SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

ASSUNTO

SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO

ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO
Eng. Luis André Marson	Eng. Luis Ascânio Marson			

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAÇÕES

REVISÃO - OBSERVAÇÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

LOCALIZAÇÃO E PLANILHAS DAS SONDAGENS

Foram realizados 4 furos de sondagem de simples reconhecimento com SPT (NBR 6484) em locais definidos e locados pelo cliente.



Localização realizada pelo cliente.

Cliente: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Obra: Rua das Resedas


Local: São José do Barreiro/SP


SP 01

Nº REG: 791

FOLHA: única

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (NBR 6484:2020)

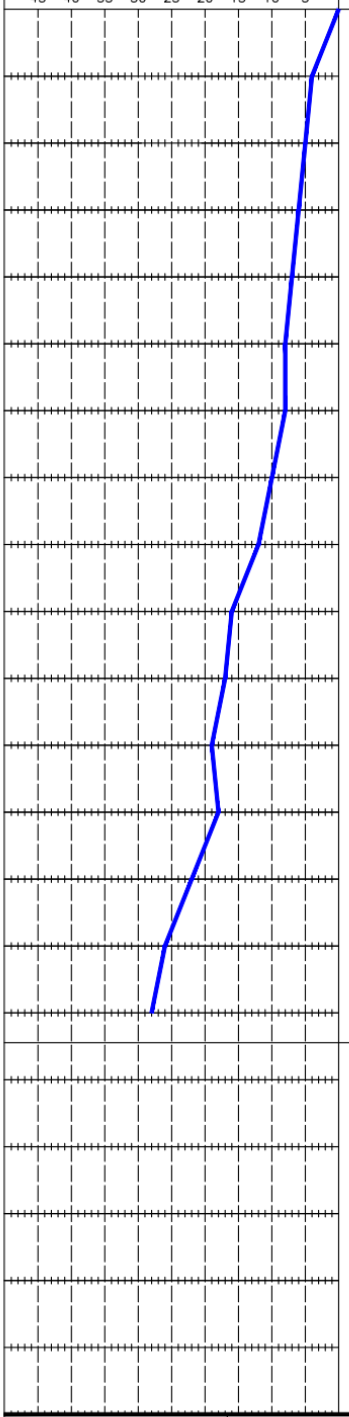

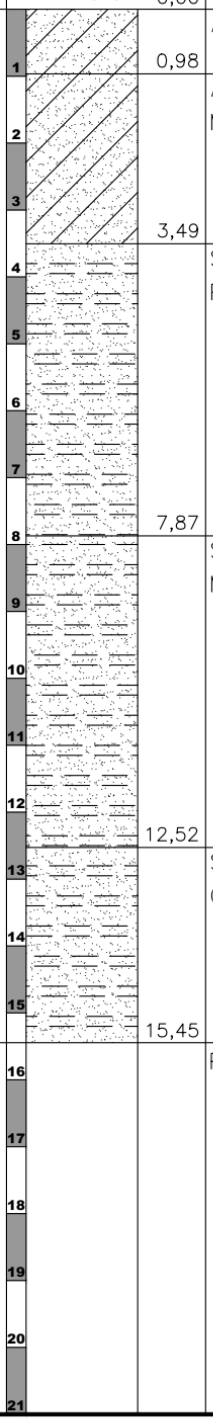

DESCRIÇÃO DO MATERIAL NBR 6484:2020	N.A. (m)
Argila arenosa (fina) marrom/amarela	Não verificado até a profundidade final da sondagem
Argila arenosa (fina) vermelha Mole a média	
Silte arenoso (fino) amarelo Pouco a medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto a compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Compacto	
Profundidade final da sondagem	

Índices de resistência à penetração medido com amostrador padrão tipo: "Terzaghi & Peck".

Perfuração (m): Trado: 1,00 a 2,00 ; Circulação de água 2,45 – a 15,00

Revestimento 2 1/2" (m): 3,00 | Escala vertical: 1:100 | Data: 26/10/2026

Obs: Locação/coordenadas e profundidade final do furo definidos pelo cliente

–

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024

Cliente: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Obra: Rua das Resedas


Local: São José do Barreiro/SP

SP 02

Nº REG: 791

FOLHA: única

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (NBR 6484:2020)

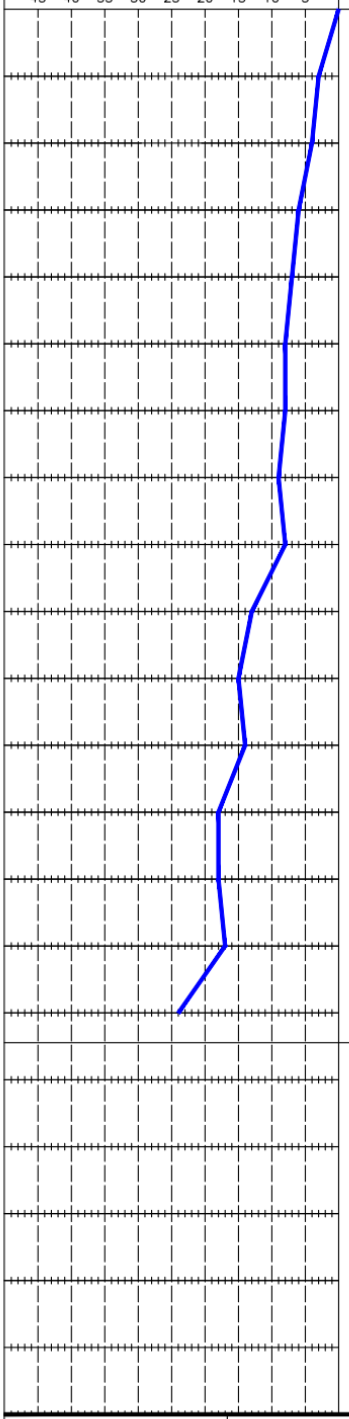

DESCRIÇÃO DO MATERIAL NBR 6484:2020	N.A. (m)
Argila arenosa (fina) marrom/amarela	Não verificado até a profundidade final da sondagem
Argila arenosa (fina) vermelha Mole a média	
Silte arenoso (fino) amarelo Pouco a medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Pouco a medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto a compacto	
Profundidade final da sondagem	

Índices de resistência à penetração medido com amostrador padrão tipo: "Terzaghi & Peck".

Perfuração (m): Trado: 1,00 a 2,00 ; Circulação de água 2,45 – a 15,00

Revestimento 2 1/2" (m): 3,00 | Escala vertical: 1:100 | Data: 26/10/2026

Obs: Locação/coordenadas e profundidade final do furo definidos pelo cliente

–

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024

Cliente: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Obra: Rua das Resedas


Local: São José do Barreiro/SP


SP 03

Nº REC: 791

FOLHA: única

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (NBR 6484:2020)

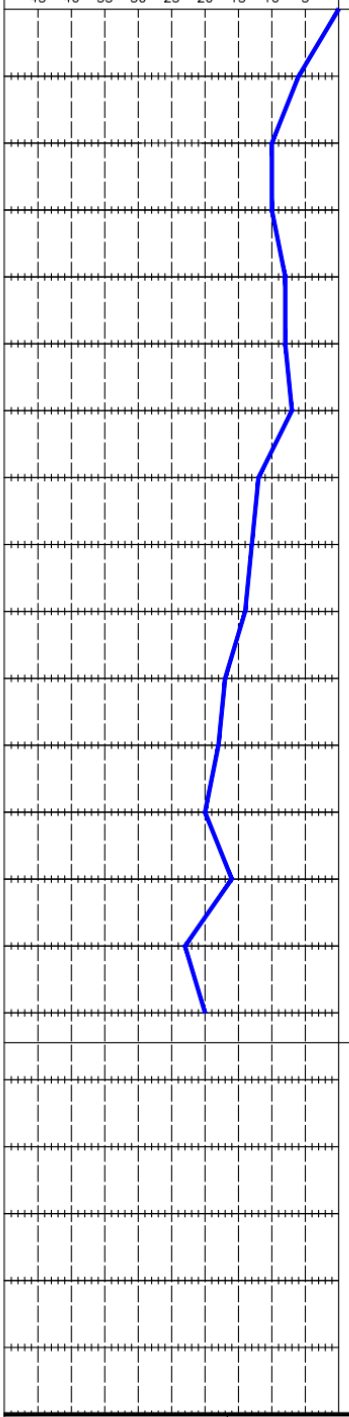

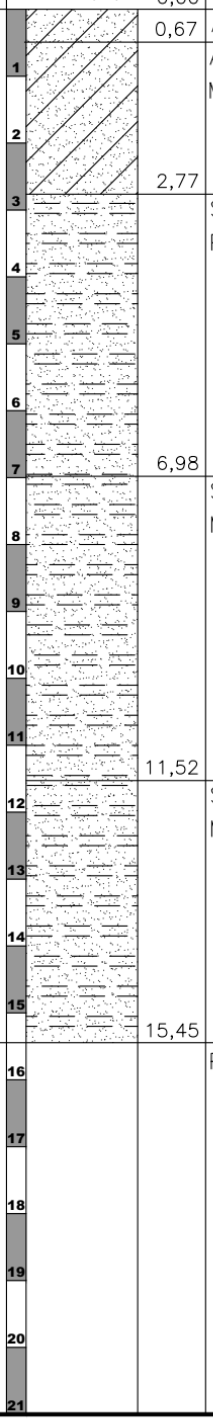

DESCRIÇÃO DO MATERIAL NBR 6484:2020	N.A. (m)
Argila arenosa (fina) marrom/amarela	Não verificado até a profundidade final da sondagem
Argila arenosa (fina) vermelha Média	
Silte arenoso (fino) amarelo Pouco a medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto a compacto	
Profundidade final da sondagem	

Índices de resistência à penetração medido com amostrador padrão tipo: "Terzaghi & Peck".

Perfuração (m): Trado: 1,00 a 2,00 ; Circulação de água 2,45 – a 15,00

Revestimento 2 1/2" (m): 3,00 | Escala vertical: 1:100 | Data: 27/10/2026

Obs: Locação/coordenadas e profundidade final do furo definidos pelo cliente

–

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024

Cliente: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Obra: Rua das Resedas


Local: São José do Barreiro/SP


SP 04

Nº REG: 791

FOLHA: única

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (NBR 6484:2020)

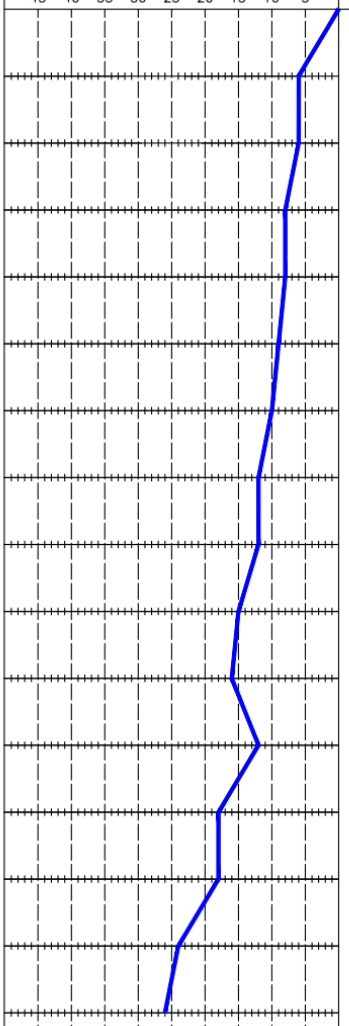

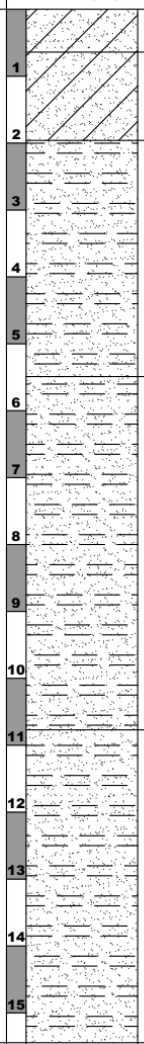

DESCRIÇÃO DO MATERIAL NBR 6484:2020	N.A. (m)
Argila arenosa (fina) marrom/amarela	Não verificado até a profundidade final da sondagem
Argila arenosa (fina) vermelha Média	
Silte arenoso (fino) amarelo Pouco a medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto	
Silte arenoso (fino) roxo/variegado Medianamente compacto a compacto	
Profundidade final da sondagem	

Índices de resistência à penetração medido com amostrador padrão tipo: "Terzaghi & Peck".

Perfuração (m): Trado: 1,00 a 2,00 ; Circulação de água 2,45 – a 15,00

Revestimento 2 1/2" (m): 3,00 | Escala vertical: 1:100 | Data: 27/10/2026

Obs: Locação/coordenadas e profundidade final do furo definidos pelo cliente

–

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024