



DESCRITIVO
TAMPA: 625
BASE (ARO/TELAR): 740
ALTURA DO CONJUNTO: 100
MEDIDAS EM MILÍMETROS

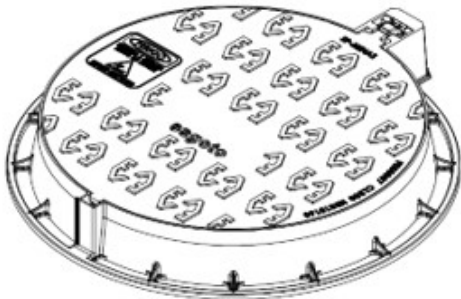


<b>CARGAS DISPONÍVEIS</b>
CL 35
CL125
CL300
D 400
E 600

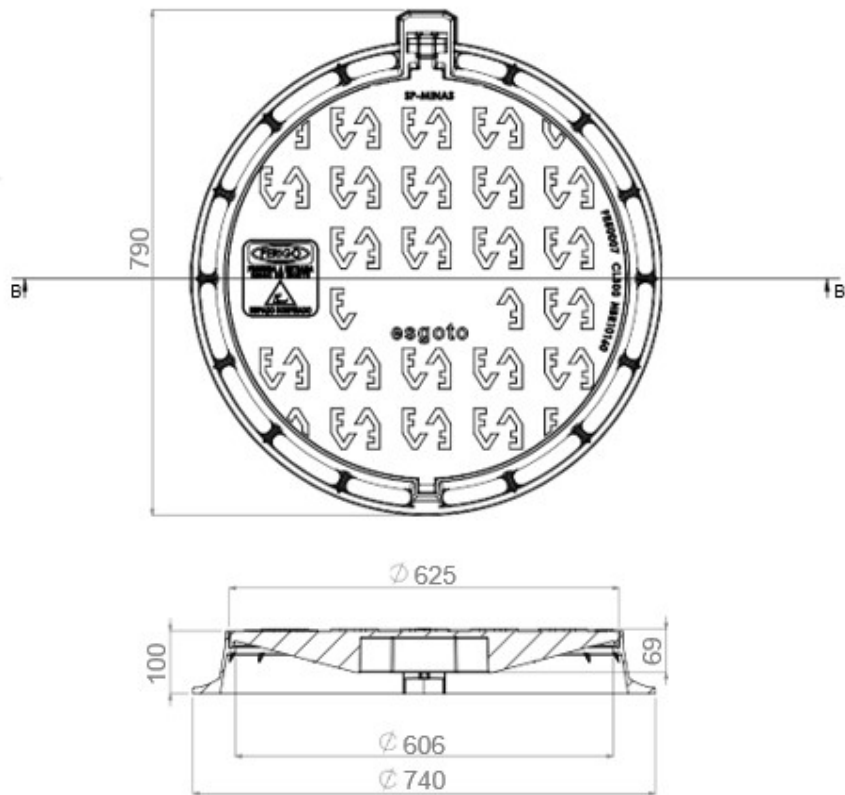

<b>CAST IRON COMERCIAL</b>	RICARDO CÂMARA	
TAMPÃO CIRCULAR DN600 ARTICULADO COM ANEL DE POLIETILENO	APROVADO	
	REV. 2	1:6
	2021-06-30	

## Pedido de Esclarecimento ( PE nº 0011/2026 - SAAE IBITINGA / SP )

 **De** <licitacao@castiron.com.br>  
**Para** <pregoeiro@saaeibitinga.sp.gov.br>, <tesouraria@saaeibitinga.sp.gov.br>  
**Data** 2026-05-21 16:03

 DN600 ARTICULADO NBR 6083020AR - 740mm.pdf (~369 KB)

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 – SAAE IBITINGA / SP**.

É solicitado no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 77**  
( **TAMPÃO P/ POÇO VISITA T-80 ARTICULADO** )

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o **DESENHO DO TAMPÃO/CARACTERÍSTICAS ( MEDIDAS )** do TAMPÃO ( **ANEXO – DN600 ARTICULADO NBR 6083020AR – 740MM** ), atende ao que é solicitado no **ITEM 77** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer **FOTOS / DESENHOS** do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?
- 3) O fornecimento do **ITEM 77** será **ÚNICA** ou **PARCELADO**?
- 4) O referido TAMPÃO, deverá vir **COM** ou **SEM PINTURA BETUMINOSA**?
- 5) O referido TAMPÃO, terá alguma **INSCRIÇÃO ( ÁGUA** ou **ESGOTO )**?
- 6) **A BORDA** do TAMPÃO, tem que **SER** ou **NÃO VAZADA**?

Aguardamos um breve retorno para que possamos participar da referida licitação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

