


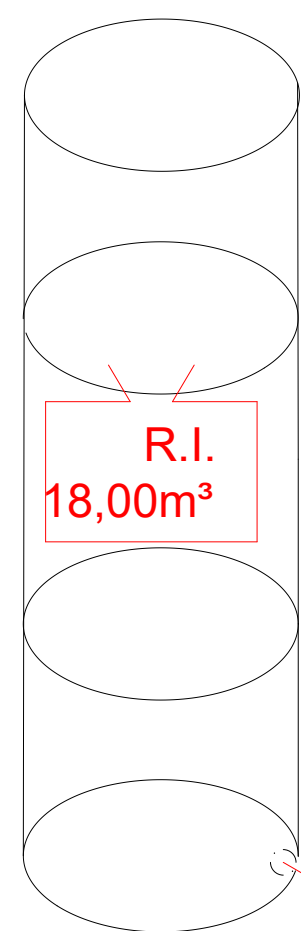

LEGENDA	
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCENDIO
PRESSÃO: 51,28 mca VAZÃO: 339,23 l/min MOTOR DA BOMBA: 7,50cv NOTA: COMPRIMENTO EQUIVALENTE, FOI EXTRAÍDO DA NBR 5626/98	

Bomba Jockey
Pressão: 52 mca
Vazão: 30 l/min
Potência: 2,0 CV

Bomba Principal
Pressão: 51,28 mca
Vazão: 339,23 l/min
Potência: 7,40 CV

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-8

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-10

H-7

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-6


Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-9

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-11

DETALHE - 1 DA SUCÇÃO


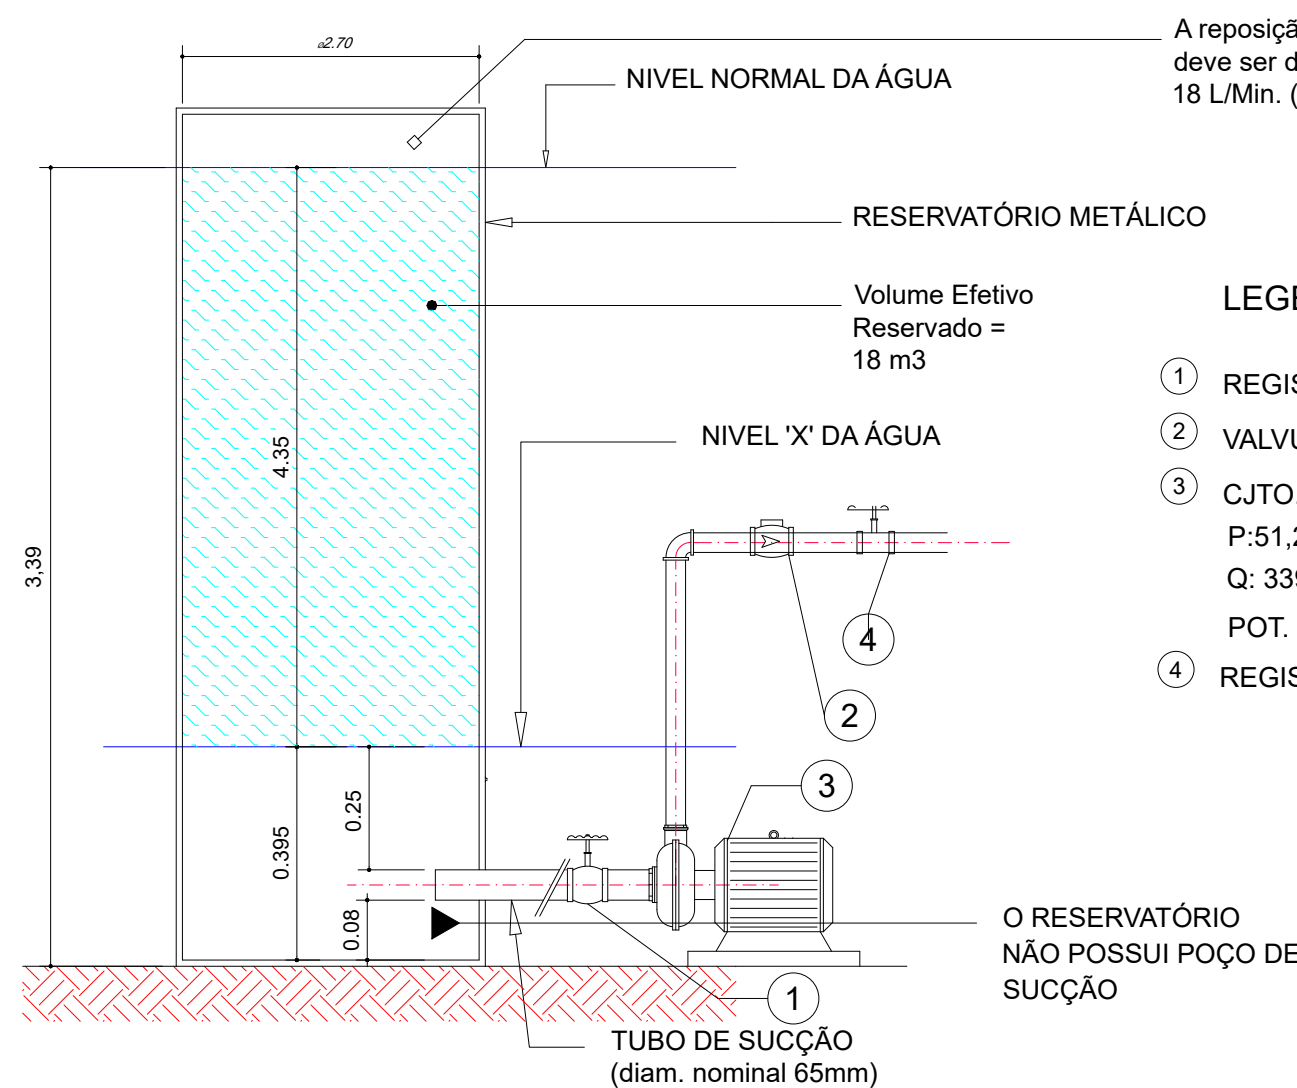


LEGENDA

- REGISTRO DE GAVETA (65 MM)
- VALVULA DE RETENÇÃO (65 MM)
- C.JTO. MOTO BOMBA ELETRICO
P: 51,28 MCA
Q: 339,23 L/MIN
POT. 7,40-CV
- REGISTRO DE GAVETA (65 MM)


LEGENDA

	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, C/ CAP. EXT. 2A		HIDRANTE SIMPLES		CENTRAL DE GLP OU GÁS NATURAL		SUBIDA DA TUBULAÇÃO		BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO B:C C/ CAP. EXT. 20B:C		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)		REGISTRO DE RECALQUE		VASO SOBRE PRESSÃO		CENTRAL DO ALARME E DETECÇÃO		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO
	EXTINTOR DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2), C/ CAP. EXT. 5B:C		MANGOTINHO		DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA		AVISADOR SONORO		PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO A:B:C C/ CAP. EXT. 2A - 20B:C		RESERVA DE INCÊNDIO		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO		ACÊSSO DE VTR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO		ACIONADOR MANUAL DO ALARME		BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PARA RAIO		BOMBA DE INCÊNDIO		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE		DESCIDA DA TUBULAÇÃO		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL		CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA		GRUPO MOTO GERADOR		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA		ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO		BARRAS ANTI-PANICO

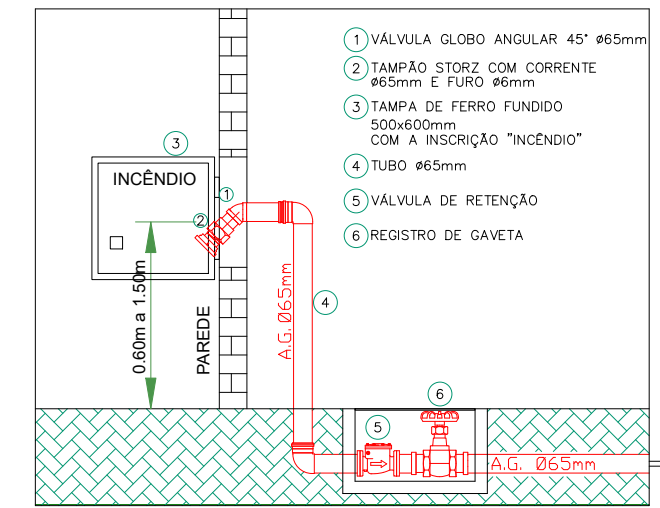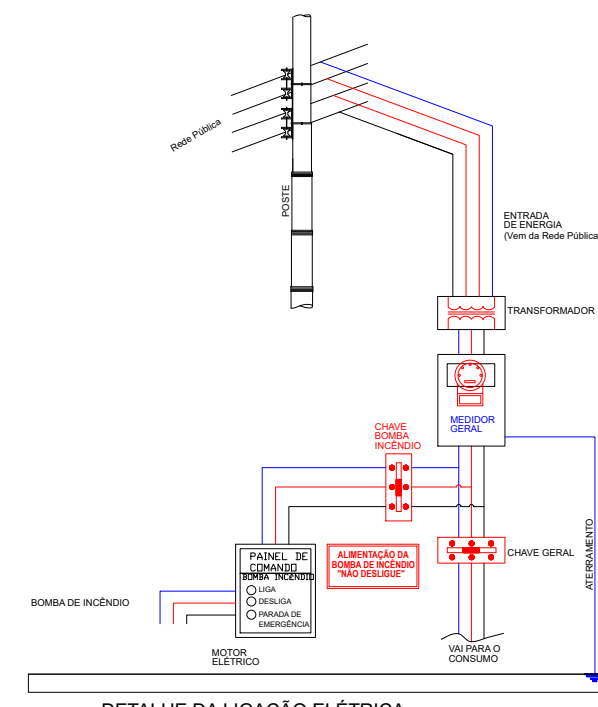

DISPOSITIVO DE RECALQUE
TIPO COLUNA

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

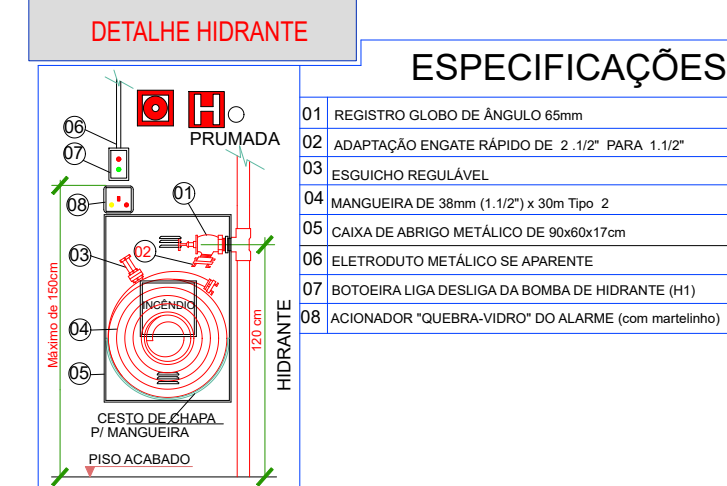

ESPECIFICAÇÕES	
01	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 45mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2.1/2" PARA 1.1/2"
03	ESGUICHO REDUZÍVEL
04	MANGUEIRA DE 30m (1.1/2") x 30m Tipo 2
05	CAIXA DE ABRIGO METÁLICA DE 90x60x170m
06	ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
07	BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE (H1)
08	ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (com martelo)

H-2

Pressão: 36,49 mca
Vazão: 185,75 l/min
Mangueira; tipo 2 x 30m
40 mm
Esguicho: JV 40 mm

PONTO A

H-1

Pressão: 36,97 mca
Vazão: 153,47 l/min
Mangueira; tipo 2 x 30m
40 mm
Esguicho: JV 40 mm

H-4


Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-5


Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

H-3

Mangueira; Tipo 2
40 mm X 30m
Esguicho: JV 40 mm

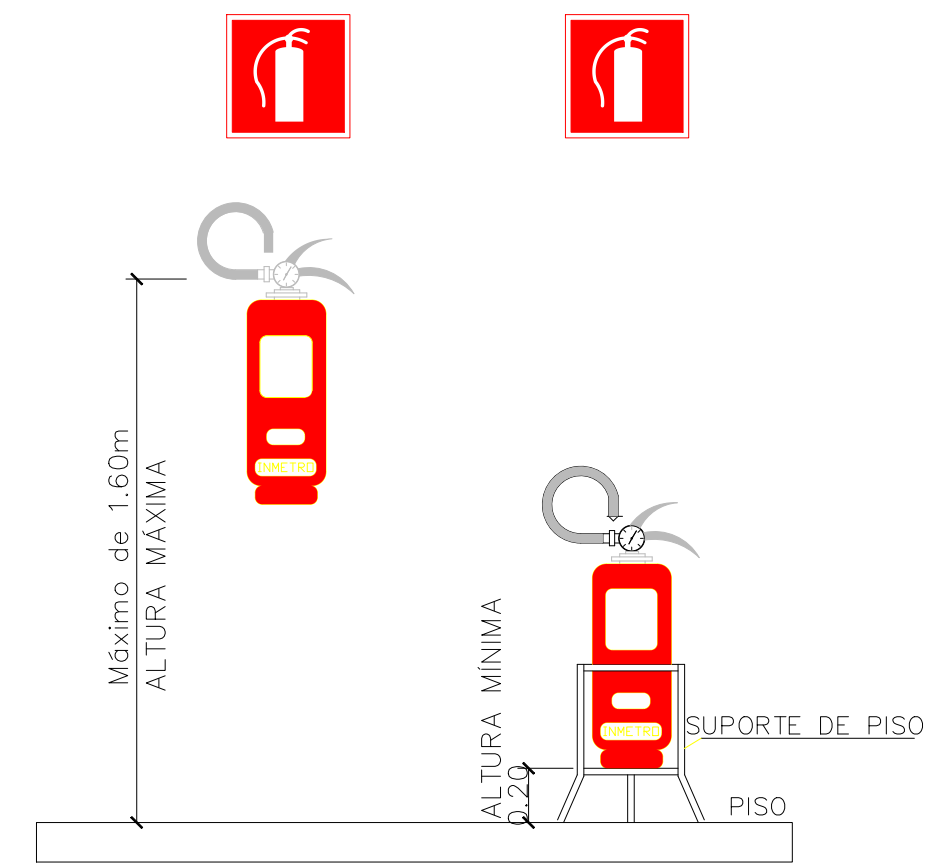

DETALHE DO EXTINTOR
ESC. S/ ESC.

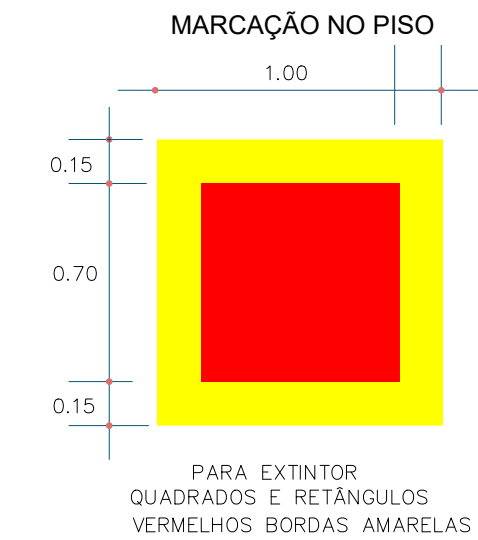

APROVADO ELETRONICAMENTE
PT N° 156260/3540705/2024

UN. Fatec Porto Ferreira/ 202- Etec Jadyr Salles
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Eliezer Goes Correia
CREA: 5069792654
Responsável Técnico

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PROJETO: Planta baixa quadro de informações e legendas

Assunto: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Ocupação: ES ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO
Local: Rua Padre Nester Cavalcante - Maranhão - nº 40
Cidade: Jd Aeroporto - Porto Ferreira SP - CEP: 13.861-352
Proprietário: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - CNPJ: -
Responsável pelo uso: UN. Fatec Porto Ferreira/ 202- Etec Jadyr Salles
Responsável Técnico: Eliezer Goes Correia - CREA: 5069792654
Área do Terreno: 9.643,23 m² Construída: 5.477,55 m² ART: 2620241337608

(19) 3585-2655
Sete & 7 Engenharia e Comércio LTDA
Cep: 13.665-074
ESCALA: Indicação

FOLHA
02/03

Porto Fyre - Eliezer - Data: 06/2024