



CORTE AA
ESC: 1:100

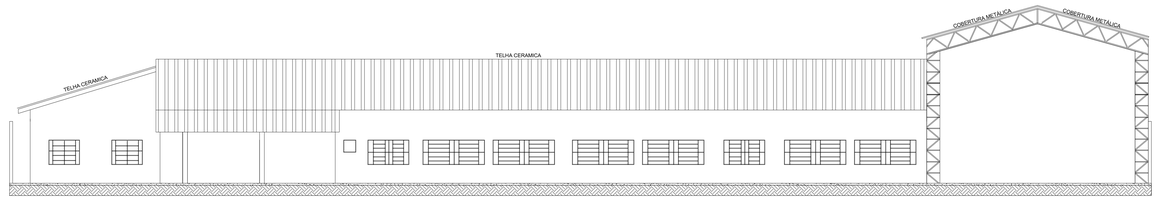

FACHADA FRONTAL
ESC: 1:100

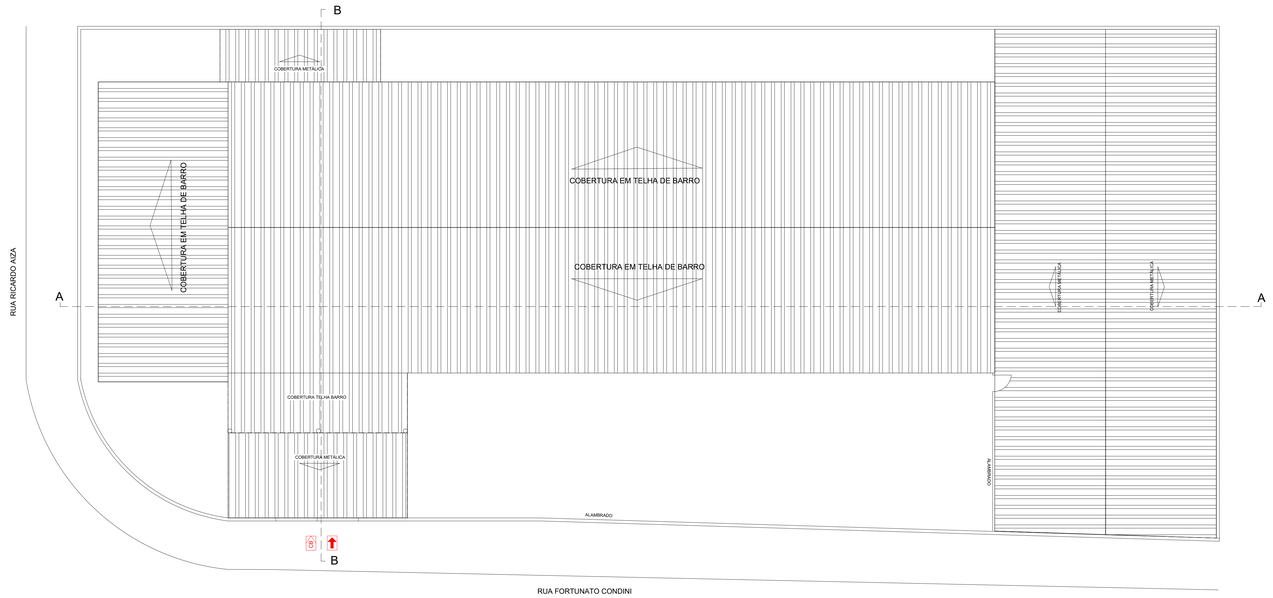


IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
ESC: 1:100

Nota 1: Todos os Hidrantes respeitaram a altura máxima de até 1,30m em relação ao piso.

Nota 2: As medidas deverão ser conferidas no local, devendo ser ajustadas se necessário.


Nota 3: A tubulação será em aço galvanizado, atendendo as NBR 5580/07, NBR 5587/85 ou NBR 5590/80, pintada na cor vermelho e fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de suportes metálicos, conforme a NBR 10897/08, rigidos e espaçados, no máximo a 4 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais a carga de 100 Kg.

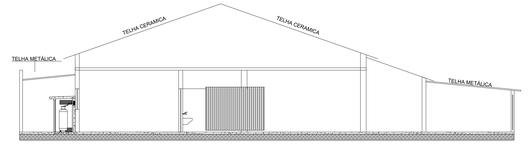


CORTE BB
ESC: 1:100

LEGENDA

- RTI → RESERVA DE INCÊNDIO
- REGISTRO DE GAVETA -RG
- VÁLVULA DE RETENÇÃO LEVE - VR
- TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
- BOMBA DE INCÊNDIO -BI
- REGISTRO DE RECALQUE- RR
- COTOVELO
- HIDRANTE - H
- TÊ
- TUBULAÇÃO EM PVC (ENTERRADA)

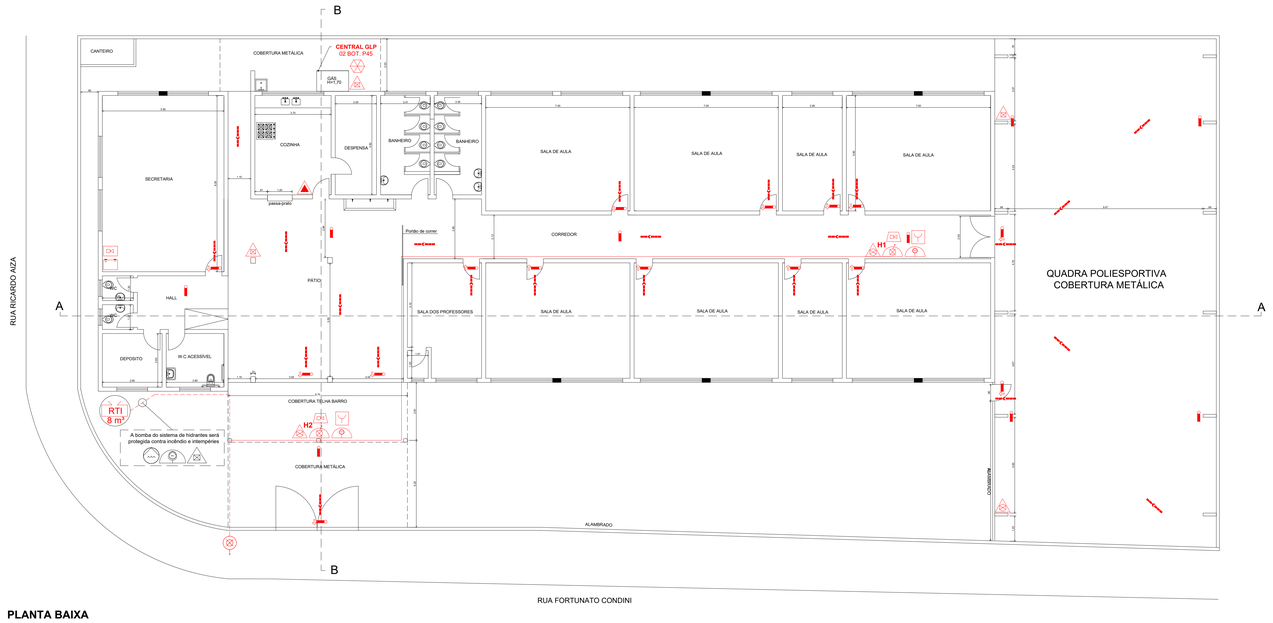

PLANTA BAIXA
ESC: 1:100

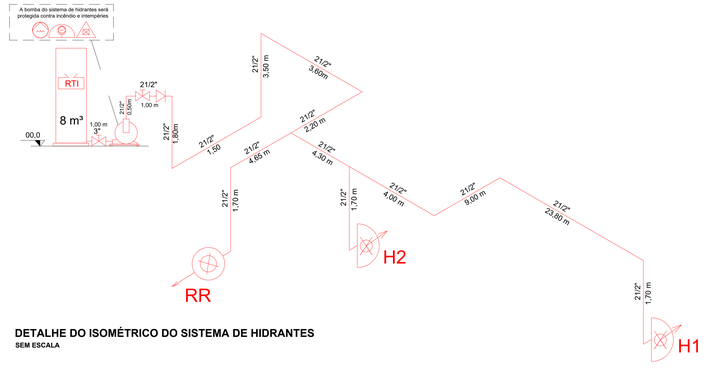

DETALHE DO ISOMÉTRICO DO SISTEMA DE HIDRANTES
SEM ESCALA

EVANDRO BARAZZA DE PAULA:34391440890

Assinado de forma digital por EVANDRO BARAZZA DE PAULA:34391440890
Dados: 2023.09.04 13:26:41 -03'00'

MUNICÍPIO DE ITUPEVA/SP
PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

EVANDRO BARAZZA DE PAULA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA SP Nº 5069487897

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
PLANTAS, IMPLANTAÇÃO, COBERTURA E DETALHE ISOMÉTRICO		
OCUPAÇÃO: E-1 - ESCOLA EM GERAL - RISCO BAIXO 300 MJ/m²		02/02
LOCAL: RUA FORTUNATO CONDINI Nº 500 - VILA SÃO JOÃO - ITUPEVA/SP		
RESP. PELO USO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA		
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL EVANDRO BARAZZA DE PAULA		CREA/SP: 5069487897
ART: 28027230231355374	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 961,54m²	ESCALA: INDICADA