




| Legenda das indicações |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| CC                     | Quadrada - sobrepôr - 30 W                             |
| ARC18000               | Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU |

| Legenda                                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Caixa de medição sobreprato a 1,50m do piso              |
|  | Entrada de serviço subterrânea                           |
|  | Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso              |
|  | Luminária plafon lido quadrada - sobreprato teto         |
|  | Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso         |
|  | Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso |
|  | Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso |

| Tipo de carga                             | Potência instalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA) |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Iluminação e TUG's (Casas e Apartamentos) | 13.08                    | 24                   | 3.14          |
|                                           |                          | TOTAL                | 3.14          |

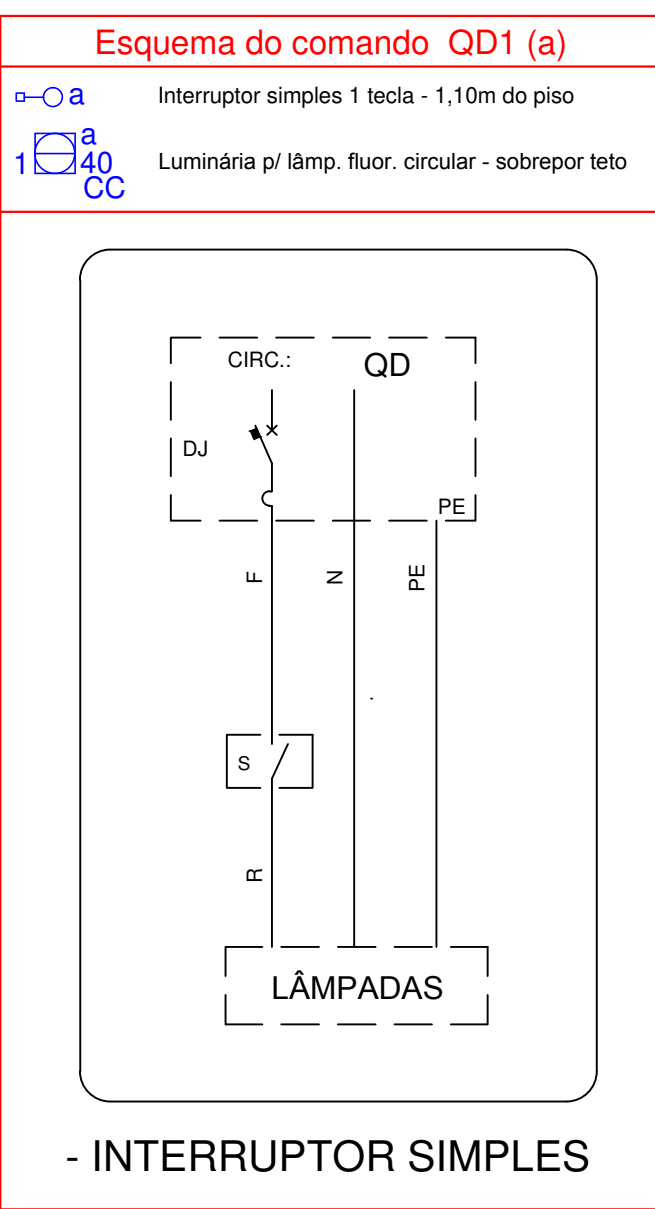

**APROVAÇÕES:**

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO

ENDEREÇO: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, SILVÂNIA - GOIÁS

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVÂNIA - GOIÁS

AUTOR DO PROJETO:  
ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA  
CREA 7891/D-GO

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| DATA:    | ESC.: |  |
| JUN/2025 | IND.  |  |

CONTEÚDO:  
PROJETO ELÉTRICO BLOCO ADM

PRANCHA

01