MANUAL DE INFRAESTRUTURA

2026



FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

FANÁTICOS POR FUTEBOL

ÍNDICE

01. INFORMAÇÕES GERAIS 3

a. VISTORIAS E MONITORAMENTO CONSTANTE 3

b. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 3

02. RESPONSABILIDADES DOS CLUBES 4

03. DOCUMENTAÇÃO 5

04. CAPACIDADE DO ESTÁDIO E SETORIZAÇÃO 6

05. REQUISITOS – SEÇÃO E ZONEAMENTO 7

01. INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento foi elaborado visando a preservação dos princípios da FPF como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, integridade, isonomia e segurança nas competições organizadas pela entidade.

O conteúdo a seguir deve ser cumprido integralmente e, utilizado pelos clubes, em complemento ao apresentado nos demais manuais orientadores da FPF em suas versões atualizadas, tais como, mas não se limitando a: Manual da Competição – Paulistão 2025 – Séries A1, A2, A3 e A4, RGC, REC, Circulares, ofícios, diretrizes vigentes e demais materiais.

No propósito de evolução contínua, a FPF poderá, a qualquer momento, atualizar seus documentos.

O glossário e bibliografia podem ser encontrados no anexo – Detalhamento de Requisitos

a. Vistoria e Monitoramento Constante

A FPF realiza vistorias técnicas em todos os estádios indicados por seus filiados, solicitando, quando necessário, adequações para estarem aderentes aos requisitos apresentados no Manual de Infraestrutura.

Não obstante, a entidade acompanha a evolução de possíveis pendências e/ou inconformidades descritas nos relatórios oficiais* das partidas, bem como de melhorias propostas nos equipamentos de modo a manter atualizado os dados dos estádios que sediam suas competições.

Fica facultado à FPF reprovar a indicação do estádio por descumprimento de aspectos legais, vigência de laudos técnicos, segurança, infraestrutura, qualidade, condições do gramado ou outros motivos que entender pertinente.

Na hipótese de a análise técnica classificar o gramado como crítico, fica facultado à FPF interditar o estádio para jogos de acordo com o tempo necessário para a realização das devidas intervenções, sendo necessária comprovações e/ou nova análise após as manutenções para averiguar eventual liberação.

b. Medidas Administrativas

A FPF poderá emitir sanções administrativas baseada na gravidade e/ou reincidência das inconformidades:

a. Notificações de Ocorrência;

b. Advertências; e/ou

c. Multas

Quando aplicado, a resolução das sanções é de inteira responsabilidade dos clubes, ficando os mesmos sujeitos a agravo em caso de descumprimento.

*Relatórios Oficiais: relatório dos vistoriadores, dos Diretores de Jogo, Gerentes de Operação, Quality Managers e Súmula da Arbitragem.

02. RESPONSABILIDADE DOS CLUBES

É imprescindível que os clubes zelem pelas condições estruturais, realizando as manutenções necessárias e melhorias constantes em seus estádios, de modo a fornecer segurança e conforto, além de contribuir no incremento de valor à competição e, consequentemente, melhorando a qualidade da mesma.

Ressalta-se que é de responsabilidade do Clube Mandante, sob pena de sanções administrativas, manter as condições gerais do estádio indicado, a saber:

a. Apresentar a documentação exigida do estádio - inclusive Termo de Concessão de Uso, quando não for o proprietário - dentro dos prazos estabelecidos;

b. Arcar com os custos de vistoria e, eventualmente, de vistoria de retorno*;

c. Oficializar, quando necessário, a emissão de boleto nominal à Prefeitura**;

d. Adequar o estádio para a competição de acordo com os requisitos deste Manual de Infraestrutura e dos documentos a ele relacionados;

e. Enviar Plano de Solução de Pendências (PSP) em caso de adequações solicitadas em vistoria, contemplando quais ações serão tomadas e o prazo de finalização das mesmas;

f. Indicar um campo para treinamentos diferente do campo que manda seus jogos;

g. Manter o gramado em condições de jogo***;

h. Fornecer, em dias de jogo, condições ideais de limpeza; sistemas hidráulico e elétrico em pleno funcionamento; redundância de energia para áreas comuns;

i. Informar à FPF previamente em caso de reformas e/ou eventos que impactem no uso do estádio para jogos.

---

*A vistoria de retorno pode ser solicitada após 15 dias do envio do relatório ao clube, exceto se o clube comprovar, por imagens ou orçamentos, a possibilidade de correção em prazo menor. O pedido de vistorias de retorno pode ser feito em até 1 ano após a data de envio do primeiro relatório.

**No caso de estádios municipais, o(s) Clube(s) que utiliza(m) o local pode(m) solicitar à FPF a emissão de boleto contra a Prefeitura, desde que seja encaminhado ofício formalizando a solicitação bem como a formal anuência do órgão.

***Seguir orientações do Manual de Gramados.

03. DOCUMENTAÇÃO

Os clubes deverão cumprir com as diretrizes da **Portaria nº 55 de 17 de agosto de 2023 do Ministério do Esporte**, a qual estabelece os requisitos mínimos obrigatórios que devem constar nos laudos técnicos emitidos para vistoria das condições de segurança nos estádios utilizados em competições esportivas.

A legislação apresenta **três portes de estádios**, balizados pela capacidade total do estádio. Sendo exigido pela FPF os documentos* relacionados na tabela a seguir.

Grande Porte **Superior 10.000 lugares**	1. Alvará de Funcionamento 2. AVCB 3. Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 4. Laudo de Segurança / Plano Completo de Segurança 5. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto 6. Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene
Médio Porte **Superior a 3.000 e até 10.000 lugares**	1. Alvará de Funcionamento 2. AVCB 3. Laudo de Segurança / Plano Básico de Segurança 4. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto (ou Planta Arquitetônica com capacidade de público por setor / Laudo de Engenharia resumido + SPDA)
Pequeno Porte **Até 3.000 lugares**	1. Alvará de Funcionamento 2. AVCB 3. Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto (ou Planta Arquitetônica com capacidade de público por setor / Laudo de Engenharia resumido + SPDA)

Os modelos destes documentos devem seguir os previstos pela mesma portaria, os quais estão no site da FPF na seção de Estádios – Modelos de Laudos Técnicos. Para estádios de pequeno e médio porte, um Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto resumido poderá ser apresentado, desde que contenha, minimamente, o laudo SPDA e a capacidade total de público do estádio e de seus respectivos setores. O modelo da Portaria 55 poderá servir como referência.

Todo laudo é emitido por um responsável, conforme quadro a seguir.

LAUDO	ÓRGÃO EMISSOR
Alvará de Funcionamento *	Prefeitura Local
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	Corpo de Bombeiros Militar
Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Corpo de Bombeiros Militar
Laudo de Segurança	Polícia Militar
Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto	Engenheiros Civis e Eletricistas e Arquitetos com CREA/CAU
SPDA	Engenheiros Eletricistas com CREA
Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene	Vigilância Sanitária

*A emissão de Alvarás de Funcionamento pode variar de município para município, podendo ser apresentada lei, decreto ou similar que isente a emissão do alvará ou ofício da prefeitura local atestando a regularidade do funcionamento da instalação.

Os Planos de Segurança deverão ser elaborados pelo clube e apresentados à Polícia Militar e à Federação Paulista de Futebol, contendo vigência e parecer.

Ademais, para além dos documentos já elencados pela Portaria 55, o clube que mandar seus jogos em estádios dos quais não seja proprietário deverá apresentar o Termo de Concessão de Uso ou documento equivalente.

04. CAPACIDADE E SETORIZAÇÃO

A FPF estabelece capacidades mínimas para suas competições conforme apresentado no quadro a seguir.

Competição	Capacidade Mínima Exigida
Paulistão – Primeira Divisão - Série A1	10.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A2	8.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A3	6.000
Paulistão – Primeira Divisão - Série A4	5.000
Paulistão – Segunda Divisão – Sub23	4.000
Competições Não Profissionais	1.500
Segundo Estádio do Clube*	150

*A capacidade mínima exigida de 150 pessoas só será permitida em competições não profissionais e caso o clube possua um estádio principal que atenda à capacidade mínima exigida para sua competição principal.

As condições de segurança dos estádios e sua capacidade de público - e consequentemente de seus respectivos setores - deverão ser atestadas pelos laudos técnicos, sendo a capacidade mínima exigida o apresentado no **Laudo de Engenharia ou Planta Arquitetônica** de cada estádio.

A FPF se baseia nestes documentos e no mapeamento enviado pelo Clube para cadastramento de todos os setores, com suas respectivas capacidades e portões de acesso, de modo a gerar a carga de ingressos para cada partida.

Caso haja necessidade de alterações desses dados o DIE deverá ser informado via ofício pelo clube, sendo a solicitação atendida caso não seja conflitante com as determinações e/ou recomendações dos órgãos públicos.

Fica facultado à FPF operar com a capacidade mais restritiva entre as documentações apresentadas pelo clube - ou eventuais alinhamentos operacionais -, tanto em relação à capacidade total quanto às capacidades de cada setor.

A seguir são apresentados os requisitos aos quais o clube deverá atender para participar das competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, devendo ser analisados em conjunto com o Manual de Gramados.

Os requisitos apresentados são diretrizes oficiais da Federação Paulista de Futebol e estão divididos em 8 seções e 4 zonas.

SEÇÕES

1. Campo de Jogo
2. Área de Competição
3. Área de Público
4. Área de Apoio
5. Área Médica
6. Imprensa
7. Camarotes
8. Estacionamentos

ZONEAMENTO

- **Zona Azul:** A área mais restrita do estádio, com acesso exclusivo para profissionais diretamente envolvidos com a operação do jogo (como campo de jogo, vestiários, bancos de reservas).
- **Zona Roxa:** Compreende áreas próximas ao campo, como placas de publicidade e as zonas de transição entre o campo e as arquibancadas.
- **Zona Vermelha:** Abrange todo o espaço interno do estádio, excetuando-se as áreas de acesso restrito das zonas azul e roxa.
- **Zona Amarela:** Inclui a área externa do estádio, como pontos de controle de entrada e acesso para o público em geral.

PICTOGRAMAS



ZONA AZUL
Campo de Jogo



ZONA ROXA
Em volta do campo




ZONA VERMELHA
Área Operacional



ZONA AMARELA
Área Externa

ZONEAMENTO

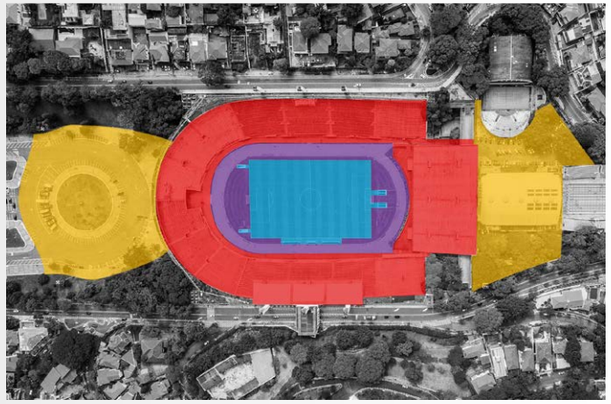

Em cada requisito foram identificados os Pictogramas do zoneamento sugerido pela FPF visando facilitar a operação dos estádios a partir de suas infraestruturas e níveis de acesso.

Seção 1 – CAMPO DE JOGO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Dimensões de Campo	105 x 68					Preferencialmente **105x68** ou manter a proporção das dimensões do profissional: **105x68**, 103x67, 102x66, 101x65 ***Mínimo: 100x64**
	Marcações	Para todas as marcações do Campo de Jogo, suporte de redes e bandeiras de escanteio os Clubes deverão consultar o Manual de Gramados					
	Recuo Lateral e Fundo Considerar medida até um obstáculo físico	Lateral - Metragem mínima 2m Fundo - Metragem mínima 3m					
	Superfície*	Totalmente gramada e pontuação 5 em nivelamento	Totalmente gramada e pontuação 4 em nivelamento	Totalmente gramada e pontuação 3 em nivelamento			
	Tipo de Grama	Híbrido, bermuda ou sintético atendendo padrões internacionais	Uma única espécie, recomenda-se Bermuda				
	Altura da Grama	18 a 23mm		18 a 23mm (±1mm de tolerância)	18 a 23mm (±2mm de tolerância)	18 a 23mm (±3mm de tolerância)	
	Irrigação*	Pontuação mínima 4		Pontuação mínima 3		Pontuação mínima 2	
	Drenagem*	Pontuação mínima 4		Pontuação mínima 3			Pontuação mínima 2 (somente para Clubes já filiados)
	Traves* Especificação	12 cm de diâmetro 2,44 m x 7,32m					
	Lista de equipamentos*	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 2				
	Nivelamento*	Pontuação mínima 4	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 2			
	Equipe*	Pontuação mínima 3	Pontuação mínima 2				

***Os Clubes deverão verificar o documento Manual de Gramados para detalhamento, bem como para consulta das dimensões para as categorias Sub-11 e Sub-12.**

Seção 1 – CAMPO DE JOGO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Banco de Reservas (x2)* Capacidade	20 assentos	18 assentos		16 assentos		Quantidade de acordo com o REC e com o Anexo - Detalhamento de Requisitos
	Área de Controle Quarto Árbitro Assentos devem ser cobertos	3 a 6 assentos					
	Placa de Substituição	Obrigatório					
	Acesso da Ambulância ao Gramado	Obrigatório					
	Geradores* Obrigatório para jogos noturnos	Deve atender aos refletores e VAR	Recomendado para estádio com iluminação				-
	Iluminação*	Mínimo: 1.000 lux (horizontal) Ideal: 1.500 lux (horizontal)	Para estádios com Iluminação verificar exigência FPF mediante vistoria				
	Sistema de Som Próprio ou locado em bom estado que possa ser executado e compreendido em todos os setores e no campo de jogo. É recomendado uma sala separada para o controle do equipamento de som e placar.	Obrigatório					
	Placar	Eletrônico (obrigatório)	Eletrônico (recomendado) Manual (obrigatório)				
	Telão e Placares Eletrônicos	Recomenda-se que a proporção de telões e placares eletrônicos seja de 16:9 ou um múltiplo disso e que a resolução de vídeo do sistema de produção seja Full HD (1920x1080 pixels) ou superior					

***Os Clubes deverão verificar o documento Manual de Gramados e o Anexo – Detalhamento de Requisitos. Mudanças no(s) REC(s) se sobreporão às exigências aqui expostas.**

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Vestiários das Equipes (x2)						
	Área de Desembarque Sem acesso do público e protegida	Obrigatório					
	Área Seca						
	Área	38 m² (mínimo)					30 m² (mínimo)
	Pé Direito	2,30 m (mínimo) 2,70 m (Recomendado)					
	Armários	25 (mínimo)		25 (recomendado)			23 (recomendado)
	Ganchos ou Cabides	-		25 (mínimo)			23 (mínimo)
	Bancos	25 pessoas					23 pessoas
	Tomadas	06 (mínimo) 12 Recomendado					
	Área Úmida Recomenda-se layout da área úmida com privacidade para uso misto (masculino e feminino) comissão técnica, atletas, etc						
	Paredes Impermeáveis	Obrigatório					

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Vestiários das Equipes (x2)						
	Piso antiderrapante	Obrigatório					
	Chuveiros Quentes Chuveiros frios serão considerados para além destes números	10 (mínimo)	5 (mínimo)	3 (mínimo)			2 (mínimo)
	Vasos Sanitários	3 (mínimo)					2 (mínimo)
	Mictórios Preferencialmente não utilizar	3 (quantidade recomendada, se adotada, para além dos vasos sanitários)					2 (recomendado)
	Lavatórios	3 (mínimo)					2 (mínimo)
	Tomadas	3 (mínimo)					-
	Mesa de Massagem	1 (obrigatório)					1 (recomendado)
	Sala para o Técnico do Clube	1 sala (obrigatório)	Recomendado				
	Climatização do Vestiário Prever ventilação adequada	Obrigatório					
	Geladeira ou Cooler Para hidratação	1 (obrigatório)					

Quanto às peças sanitárias, serão admitidos mictórios ou pias do tipo “calha”, sendo considerada uma unidade a cada 0,60m.

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Vestiários da Equipe de Arbitragem						
	Área de Desembarque	A área deverá ser protegida e sem acesso do público. O acesso ao vestiário da arbitragem não deverá passar pelos vestiários das equipes, tendo um acesso independente aos vestiários e ao Campo de Jogo.					
	Área de Trabalho	12 m² (mínimo)					-
	Mesa de Trabalho	1 (mínimo)					-
	Cadeiras	06 (mínimo)					
	Tomadas	4 (mínimo)					2 (mínimo)
	Geladeira ou Cooler Para hidratação	01 (Obrigatório)					
	Ponto de Internet	Wi-Fi ou Cabeada					
	Área Seca	9 m² (mínimo)					
	Armários Poderá ser utilizados Ganchos ou Cabides	6 (mínimo)					2 (mínimo)
	Área Úmida	9 m² (mínimo)					
	Paredes Impermeáveis	Obrigatório					
	Piso Antiderrapante	Obrigatório					
	Chuveiros Quentes	2 (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 (mínimo)					
	Lavatórios	1 (mínimo)					
	Permitir uso simultâneo de equipes mistas	Obrigatório					

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Área de Revisão de Árbitro (ARA)*						
	Tomadas	220 V		Caso seja adotado VAR em alguma fase da competição os critérios da A1 e A2 devem ser adotados.			
	Área Sem contato com o público, e deverá ser demarcada no chão com linha tracejada semelhante à da área técnica	3,00 x 3,00 m No gramado					
	Cabeamento	Sem contato com o público					
	VAR*						
	Área mínima Sala (VOR)	32 m² Preferencialmente: 4x8		Caso seja adotado VAR em alguma fase da competição os critérios da A1 e A2 devem ser adotados.			
	Tomada de 30A / 220V Soquete trifásico UPS CEEFORM 32A	Obrigatório					
	Acesso na parede de 10 cm x 10 cm Entrada e saída de cabos. Impermeabilizado						
	Ponto de Internet Link de pelo menos 50 Mbps, via cabo e Wi-Fi						
	Ar-Condicionado Mín. 24.000 BTUs						
Para todas as competições em que o VAR seja utilizado, a sala (VOR) deverá ficar localizada em até 250 metros de distância da UM e deverá haver gerador compatível com as necessidades da ferramenta (referência 20-25 kVA para equipamentos).							
	Sala Multiuso FPF Recomendado próxima ao campo de jogo mas necessariamente com acesso facilitado e isolado ao mesmo						
	Sala dedicada	Sim					-
	Mesa	1 (obrigatório)					-
	Cadeiras	2 (obrigatório)					-
	Ponto de Internet Wi-fi ou Cabeada	Obrigatório					-

***Os Clubes deverão verificar o documento anexo – Detalhamento de Requisitos.**

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Sanitários	Para efeito de cálculo dos aparelhos sanitários, considerar 70% do público homens e 30% mulheres Caso se opte pelo uso de calhas para mictório ou lavatórios, deverá ser considerado 0,60 m por usuário					
	Sanitários Masculinos						
	Quantidade	1 por setor (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 a cada 250 Homens					
	Mictórios	1 a cada 125 Homens					
	Lavatórios	1 a cada 250 Homens					
	Sanitários Femininos						
	Quantidade	1 por setor (mínimo)					
	Vasos Sanitários	1 a cada 125 Mulheres					
	Lavatórios	1 a cada 125 Mulheres					

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Bares e Lanchonetes						
	Quantidade	Mínimo 1 setor mandante e 1 setor Visitante, complementação poderá ser feita por ambulantes					
	Área de Circulação* Devem ser seguidas as normas da ABNT, como a **NBR 9050**, que trata de acessibilidade, além de outras regulamentações pertinentes, como as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes	Piso regular e pavimentado				Piso regular, permitido gramado desde que garantida rota de acesso para o PNE.	
	Sinalização* Mínima	Portões, Bilheterias, Guichês, Sanitários, Ouvidoria, Lanchonetes, Ambulatório, Posto da PM					Portões, Sanitários, Lanchonetes, Ambulatório
	Sinalização* Mapa (Eu Estou Aqui)	Recomendado					-
	Bilheterias* Mínimo	1 Bilheteria para o Mandante 1 Bilheteria para o Visitante					-
	Acesso Exclusivo* Mínimo. Recomenda-se setor visitante para Competições Não Profissionais	1 Torcida Mandante 1 Torcida Visitante					1 Torcida Mandante (recomendado) 1 Torcida Visitante (recomendado)
	Arquibancadas * Deverão ser observados eventuais restrições e as capacidades dos setores						
	Capacidades	**Mín.: 10.000** Espectadores	**Mín.: 8.000** Espectadores	**Mín.: 6.000** Espectadores	**Mín.: 5.000** Espectadores	**Mín.: 4.000** Espectadores	**Mín.: 1.500** Espectadores
	Assentos numerados	Todas as fileiras devem ser identificadas por letras em ordem alfabética, iniciando de baixo para cima, com a fileira mais próxima ao campo sendo "A". A numeração dos assentos deve ser feita da esquerda para a direita, em ordem crescente, de quem observa os assentos de frente, todos devem estar devidamente numerados.					Recomendado Será obrigatório mediante venda de ingressos (neste caso, segue-se o orientado em A1 – Sub 23 / Novas Filiações Profissionais).
	Cadeiras	Mínimo 1 Setor		Recomendado			-

***Os Clubes deverão verificar o documento o anexo – Detalhamento de Requisitos.**

Seção 3 – ÁREA DE PÚBLICO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Acessibilidade *						
	Lugares para Cadeirantes Devem ser disponibilizados espaços adequados e sinalizados para cadeirantes, conforme a ABNT NBR 9050, garantindo acessibilidade, segurança e visibilidade. Além disso, é obrigatório seguir as regulamentações locais, como o Código de Obras e posturas municipais, bem como demais legislações aplicáveis, para assegurar o cumprimento das exigências de acessibilidade e inclusão.	1% da capacidade disponível do estádio. Deverão ser dispostos lugares tanto para torcida local quanto para visitantes.					
	Sanitários Masculinos Acessíveis						
	Quantidade	Mínimo de 1 por setor com lugares para cadeirantes					
	Vasos Sanitários						
	Lavatórios						
	Sanitários Feminino Acessíveis						
	Quantidade	Mínimo de 1 por setor com lugares para cadeirantes					
	Vasos Sanitários						
	Lavatórios						

***Os Clubes deverão verificar o documento o Anexo – Detalhamento de Requisitos.**

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Arrecadação Local seguro e isolado do público e próximo às bilheterias, e, quando possível, próximo ao financeiro do clube. Caso não haja espaço exclusivo para tal profissional, o clube deverá apresentar solução, ainda que seja em local compartilhado com outras funções (ex: área administrativa do estádio).						
	Sala dedicada	Recomendado					-
	Mesa de trabalho	1 (mínimo)	Caso seja solicitada equipe de arrecadação em alguma fase da competição, os critérios da A1 devem ser adotados.				-
	Cadeiras	2 (mínimo)					-
	Tomadas	1 (mínimo)					-
	Computador	1 (mínimo)					-
	Impressora	1 (mínimo)					-
	Ponto de Internet	Wi-Fi ou Cabeada					-

Seção 4 – ESTRUTURA DE APOIO

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Credenciamento						
	Espaço para Credenciamento	9m², 1 mesa e 2 cadeiras					-
	Tomadas	1 (mínimo)					-
	Computador	1 (mínimo)					-
	Impressora colorida	1 (mínimo)					-
	Ponto de Internet	Wi-Fi ou Cabeada					-
	Polícia Militar						
	Sala do Comando	As especificações e exigências para Sala do Comando devem ser consultadas no Anexo - Detalhamento de Requisitos					
	Central de Monitoramento						
	Monitoramento Sala de Monitoramento	Obrigatório para estádios com capacidade superiores a 10.000 espectadores					-
	JECRIM	As especificações e exigências para Jecrim devem ser consultadas no Anexo – Detalhamento de Requisitos					

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Ambulatório para o Público (Espectadores) As especificações abaixo são exigidas pelo Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene e servem como referência de adequação: **Estádios com mais de 10.000 espectadores deverá ser previsto ao menos 01 Ambulatório para o público em geral. Em estádios com capacidade inferior recomenda-se a implementação de ambulatório nas mesmas condições.**						
	Espaço Físico	Espaço deverá ter no Mínimo de **15 m²** para estádios com até **15.000** lugares e **25 m²** para estádios acima de **15.000** lugares. Caso o Estádio possua mais de **40.000** lugares de capacidade deve possuir ao menos duas salas de atendimento médico de minimamente **12m²** de área útil que atenda os setores.					
	Pisos e paredes de superfícies lisas, laváveis e impermeáveis	Obrigatório					
	Ventilação e iluminação Com iluminação de emergência	Obrigatório					
	Pia de aço inox Para lavagem das mãos	1 (obrigatório)					
	Bebedouros	Obrigatório					
	Telefone	Obrigatório					
	Armário para armazenamento de medicamentos	Obrigatório					
	Entrada que permita acesso de maca	Obrigatório					
	Coletores específicos de resíduo biológico e perfurantes e identificação dos mesmos	Obrigatório					
	Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	Obrigatório					
	Sanitário Unissex 01 Pia 01 Vaso sanitário	Obrigatório					

*Atenção para os requisitos solicitados no Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene. Os requisitos acima se aplicam para estádios com mais de 10.000 lugares, sendo recomendada a adequação de ambulatório nesses moldes para estádios com capacidade inferior.

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Antidoping Tal sala deverá estar localizada preferencialmente entre os vestiários das equipes de forma equidistante, não permitir acesso de público e ser próxima ao campo de jogo, evitando o trajeto por algum espaço que interfira na escolta dos jogadores selecionados.						
	Sinalização Identificação da sala como: Área de Controle de Doping	Obrigatório					-
	Sala de Espera						
	Ar condicionado	Obrigatório					-
	Assentos	Suficiente para atletas, oficiais e acompanhantes					-
	Mesa de Trabalho	1 (mínimo)					-
	Cadeiras	1 (mínimo)					-
	Geladeira	1 (mínimo)					-
	Tomadas	4 (mínimo)					-
	Ponto de Internet	Obrigatório					-
	Luz de emergência	1 (mínimo) ou quantidade que permita trânsito e segurança durante falhas de energia					-
	Cesto de Lixo Grande	1 (mínimo)					-
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	1 (recomendado)					-

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Área de Coleta						
	Luz de emergência	1 (mínimo) ou quantidade que permita continuação do trabalho dos oficiais e manipulação das amostras					-
	Vasos Sanitários	1 (mínimo)					-
	Cesto de Lixo Grande	1 (mínimo)					-
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	1 (recomendado)					-
	Sala de Serviços Higiênicos						
	Luz de emergência	1 (mínimo) ou quantidade que evite riscos e visibilidade da coleta					-
	Bancos	4 (mínimo)					-
	Armários	4 (mínimo)	-				
	Ganchos ou cabides	-	4 (mínimo)				-
	Lavatórios	1 (mínimo)					-
	Chuveiros quentes	1 (mínimo)					-
	Cesto de Lixo Grande	1 (mínimo)					-
	Papeleiras Abastecidas com papel toalha	1 (mínimo)					-

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Sala da Imprensa Recomenda-se que o estádio possua Sala de Imprensa localizada preferencialmente próxima à zona mista e à sala de coletivas. Área de trabalho / Apoio aos profissionais	Recomendado: 20 pessoas	Recomendado: 10 pessoas				
	Sala para Entrevista Coletiva – Equipe Mandante Recomenda-se ainda que tal sala possua ar-condicionado e que tenha fácil acesso a partir dos vestiários, tendo uma rota que possibilite aos membros das delegações acessá-la sem contato com imprensa ou público.						
	Sala dedicada para Coletiva da Equipe	Obrigatório	Recomendado				
	Bancada	3 posições					
	Sistema de Som	Obrigatório					
	Posições de Câmera Recomendável praticável para posição, palco de 40 cm de altura ao fundo da sala Dimensões de cada posição (1x1m)	5 (mínimo)					
	Assentos	20 (mínimo)					
	Ponto de Internet Wi-Fi + 1 ponto cabeado próximo às câmeras Recomendado Link mínimo de 100 mb	Obrigatório					
	Tomadas próximas às câmeras	Sim					
	Sala para Entrevista Coletiva – Equipe Visitante Não é obrigatório, mas recomenda-se a disponibilização de uma sala para o visitante com os mesmos requisitos da sala para entrevista coletiva do mandante						

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Cabines de Transmissão Oficial e Detentores Obrigatoriamente, as Cabines de TV deverão estar posicionadas ao mesmo lado das Câmeras de TV.						
	Quantidade de Cabines	4 (mínimo)	3 (mínimo)	2 (mínimo)			
	Posições por Cabine	3 (mínimo)					1 (mínimo)
	Tomadas	Mínimo de 04 tomadas por cabine					
	Internet Mínimo de 50mb de upload	Cabine Central deve ter ao menos 1 ponto de internet cabeada, demais podem ser Wi-fi					
	Posições – Imprensa geral As Posições para Imprensa Geral deverão ser cobertas e com visão clara do Campo de Jogo.						
	Quantidade	80 (mínimo)	50 (mínimo)	40 (mínimo)	30 (mínimo)	30 (mínimo)	30 (recomendado)
	Tomadas	1 por posição					1 (recomendado)
	Internet	Wi-Fi					Wi-Fi (recomendado)
	Câmeras						
	Posição Central Área de (2 x 2 m) – na direção da linha de meio de campo	4 (mínimo)					1 (mínimo)
	Tomadas	4 (mínimo)					
	Internet	1 ponto cabeado e Wi-Fi					
	Posição de Impedimento 01 Área de (2x2 m) na direção da linha da grande área	1 (mínimo)		Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)			
	Posição de Impedimento 02 Área de (2x2 m) na direção da linha da grande área	1 (mínimo)		Recomendado (observar exigências de cada fase da competição)			

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Camarote Diretoria e Comissão Técnica Visitante						
	O acesso a tais espaços deve ser devidamente isolado, seguro, sem contato com os torcedores, com assentos suficientes, boa ventilação (preferencialmente com ar-condicionado) e sanitários próximos (masculino e feminino) com acesso seguro aos mesmos.						
	Acesso	Seguro e sem contato com os torcedores					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Assentos	10 (mínimo)					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Sanitário Masculino	Recomendado (no camarote ou próximo ao mesmo)					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Sanitário Feminino	Recomendado (no camarote ou próximo ao mesmo)					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Ar-condicionado	Recomendado					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Copa ou Cozinha	Recomendado					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Camarote Diretoria FPF						
	O acesso a tais espaços deve ser devidamente isolado, seguro, sem contato com os torcedores, com assentos suficientes, boa ventilação (preferencialmente com ar-condicionado) e sanitários próximos (masculino e feminino) com acesso seguro aos mesmos.						Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Analista Arbitragem Área deverá ser coberta e com visão clara do Campo de Jogo						
	Assentos	2 (mínimo)					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado
	Analista Clube Área deverá ser coberta e com visão clara do Campo de Jogo						
	Assentos	2 (mínimo)					Caso seja necessário em algum momento da competição, o clube será previamente orientado

Seção 8 – ESTACIONAMENTOS

ZONA	REQUISITO	SÉRIE A1	SÉRIE A2	SÉRIE A3	SÉRIE A4 / COPA PAULISTA	SUB-23 / NOVAS FILIAÇÕES PROFISSIONAIS	COMPETIÇÕES NÃO PROFISSIONAIS / FILIAÇÕES E LICENÇAS DE BASE
	Delegações Ônibus, Van ou Caminhão Baú	2 vagas					
	Vans / Rouparia	2 vagas					
	Arbitragem 02 Vagas podendo ser 03 dependendo do alinhamento jogo a jogo	Obrigatório					
	Transmissão	4 vagas					-
	Diretor de Jogo	1 vaga					
	Gerente de Operações Quando necessário	1 vaga					-
	Equipe de Apoio	2 vagas					
	Presidência Visitante	1 vaga					
	Antidoping	1 vaga					-
	Arrecadador	1 vaga					-
	Equipe do VAR	2 vagas					-
	Jecrim Quando houver	12 vagas					-

FANÁTICOS POR FUTEBOL

R. Federação Paulista de Futebol, 55
Telefone: 11 2189-7000 | ouvidoria@fpf.org.br
www.futebolpaulista.com.br | /futebolpaulista | /paulistao | @paulistao