

Piracicaba, 05 de setembro de 2025.

À Procuradoria Geral do Município

Ref.: Processo nº 151.300/2024 – Pregão Eletrônico nº 29/2025.

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de Apagador para Lousa de Madeira, Quadro Branco e Quadro Verde.

Assunto: Impugnação referente ao PE 29/2025 – Processo 151.300/2024 (Quadro escolar).

Diante do exposto pela empresa **STALO MOBILIÁRIO ESCOLAR** na impugnação interposta, esta Secretaria tem a considerar:

A empresa questiona e solicita a comprovação da exequibilidade da proposta realizada pela empresa G&J e da não exigência de envio de amostras dos itens 01 (Quadro escolar branco) e 02 (quadro escolar verde).

Conforme consta no **item 4. d.1** do Edital, os itens 01, 02, 04 e 05 serão analisados por meio de Catálogo a serem anexados no sistema eletrônico.

4. DA PROPOSTA:

- a) Prazo de validade: 90 (noventa) dias.
- b) Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18.
- c) Deverá ser especificado na proposta o **valor unitário e total** do item, e a **marca do fabricante** do produto cotado, sendo admitida apenas uma marca por item.
- d) Deverá ser anexado no sistema eletrônico, no campo denominado "Documentos Complementares", sob pena de desclassificação pelo não cumprimento:
 - 1. Catálogos técnicos dos **ITENS 01, 02, 04 e 05** contendo o descritivo/folder/foto do produto ofertado, comprovando as especificações técnicas exigidas no edital.
- e) Especificações e quantidades:

O envio de amostras está contemplado apenas para o **item 03**, conforme consta no **item 5.** do Edital.

5. DA AMOSTRA:

- a) Deverá ser apresentada uma amostra do **Item 03**, devendo ser entregue no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de disputa, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

Justificativa e critério da análise: Item 03 – Apagador – será verificado a medida, material de fabricação e se o feltro promove uma limpeza eficaz do giz sem danificar/riscar a superfície da lousa. (entregar 1 unidade em sua embalagem original).

- b) Local e horário de entrega das amostras:


Secretaria Municipal de Educação – Setor de Material Didático
Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Bairro dos Alemães - Piracicaba/SP – CEP 13.419-310
Das 8h às 16h, de segunda à sexta-feira.

- c) As amostras não serão devolvidas, pois serão abertas e utilizadas para teste.
- d) As amostras não serão consideradas como parte no quantitativo total.

Entretanto, para dirimir o recurso interposto, foi solicitado à empresa **G&J Representação Ltda** no dia 29/08/2025 o envio de amostras dos itens 01 e 02 e a memória de cálculo solicitada pela empresa **STALO MOBILIÁRIO ESCOLAR**.

As amostras e memória de cálculo foram encaminhadas e encontram-se à disposição no Setor de Material Didático Apoio.



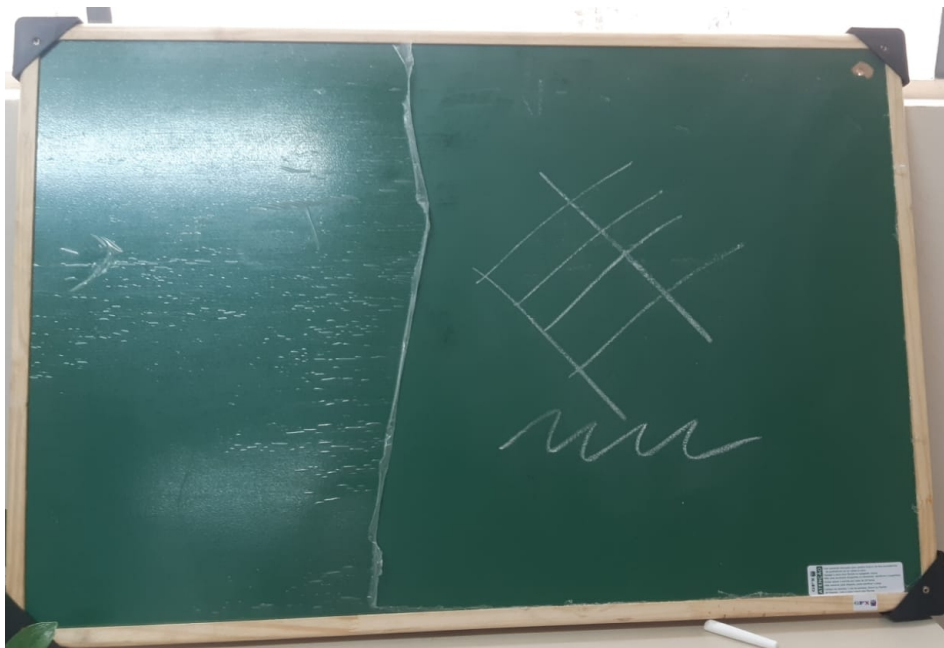


Com relação às amostras, as mesmas atenderam quanto a espessura, moldura e cantos reforçados. Aos testes de aplicação de escrita também se mostraram adequadas atendendo, portanto, o Edital.

Diante do exposto, informamos que as informações e amostras estão à disposição da empresa **STALO MOBILIÁRIO ESCOLAR** caso queiram analisar e que a impugnação apresentada seja considerada **IMPROCEDENTE**.

Certos da atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Cordialmente.



Assinaturas do documento

"OFÍCIO 049-2025 - RESPOSTA IMPUGNAÇÃO -
QUADRO ESCOLAR - PE-29-2025"



Código para verificação: **S6ATVZCJ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIO HENRIQUE TAKAHASHI (CPF: ***.548.728-**) em 05/09/2025 às 11:55:46 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 13:12:13 e válido até 16/07/2028 - 13:12:13.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMP 2024/151300**

e o código **S6ATVZCJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.