
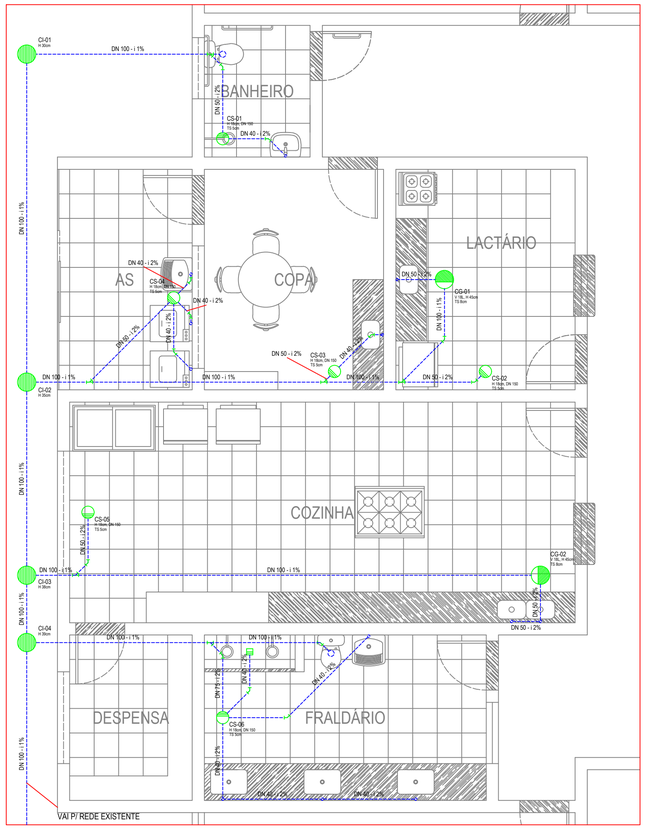



ESGOTO SANITÁRIO - PLANTA BAIXA

ESC. 1:50

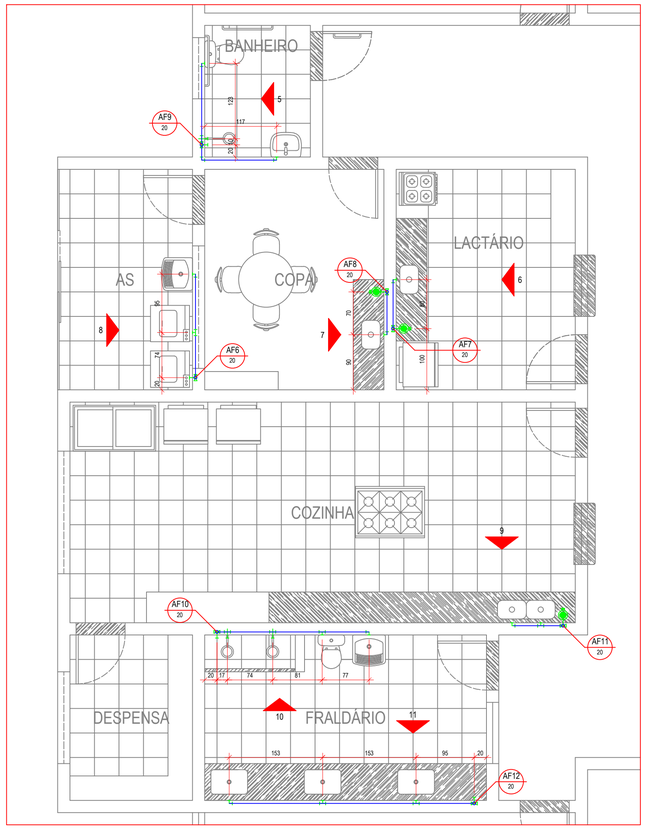


ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA

ESC. 1:50

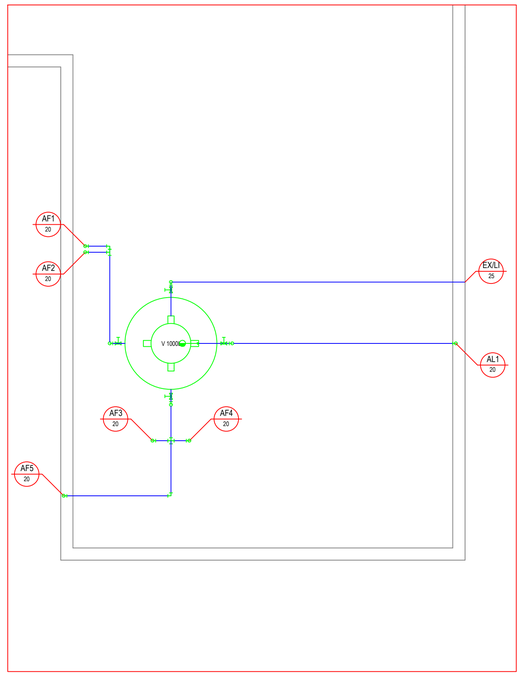

ÁGUA FRIA - COBERTURA

ESC. 1:50

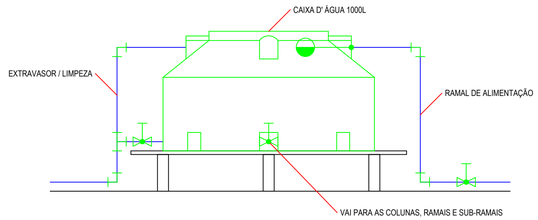

DETALHE - ENTRADAS E SAÍDAS DO RESERVATÓRIO

S/ ESC.

SIMBOLOGIA

- REGISTRO DE ESFERA
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- VÁLVULA DE BÓIA
- CONEXÕES
- PONTOS DE USO (C/ BUCHA DE LATÃO)
- FILTRO
- RALO SECO
- CAIXA SIFONADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO


LEGENDA

BS	BACIA SANITÁRIA
LV	LAVATÓRIO
BB	BEBEDOURO
FT	FILTRO
CH	CHUVEIRO
ES	ESGOTO SANITÁRIO
AF	ÁGUA FRIA
AP	ÁGUA PLUVIAL

NOTAS


1) CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;
2) QUALQUER DÚVIDA, DIVERGÊNCIA OU INTERFERÊNCIA, CONSULTAR O PROJETISTA ANTES DE INTERVIR;
3) FAZ PARTE DESTE TRABALHO O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO BASE E CRONOGRAMA COM O MESMO REGISTRO DE ART;
4) NÍVEIS EM M E COTAS EM CM;
5) OS FUROS NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVEM SER DE DIÂMETRO DN+1/2" RESPEITANDO OS LIMITES ESTABELECIDOS NA ABNT NBR-6118;
6) CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO PARA OS PONTOS DE USO DEVERÃO ESTAR FACEANDO O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA ACABADO;
7) TRAÇO DA ARGAMASSA DE CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA ALVENARIA / ESTRUTURA - 1:2:8;
8) A BASE DOS RESERVATÓRIOS DEVEM SER DE VIGAS 5X15CM C/ 50CM SOB TÁBUAS DE 2,5X20CM ASSENTADOS SOBRE PAREDES DE ALVENARIA SE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL;
9) A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE TRABALHO É DE EXCLUSIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÍUNA/SP.

OBSERVAÇÕES

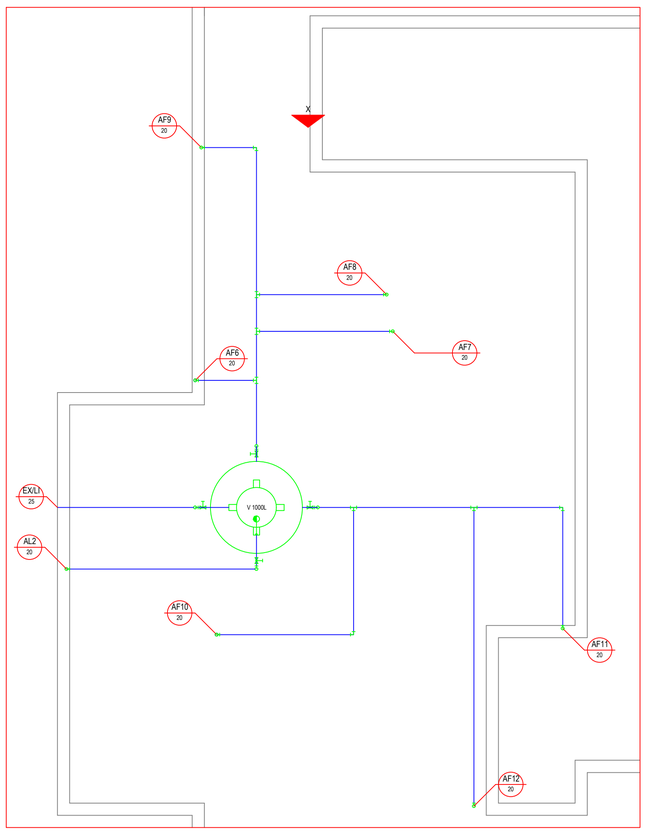


ÁGUA FRIA - COBERTURA

ESC. 1:50

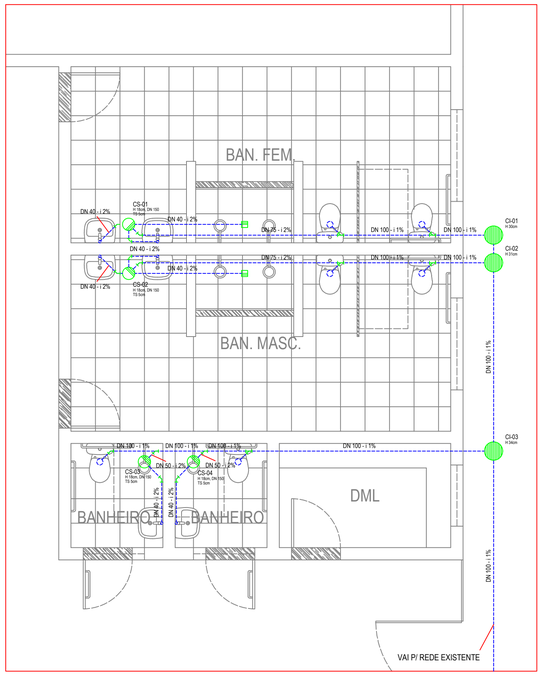

ESGOTO SANITÁRIO - PLANTA BAIXA

ESC. 1:50

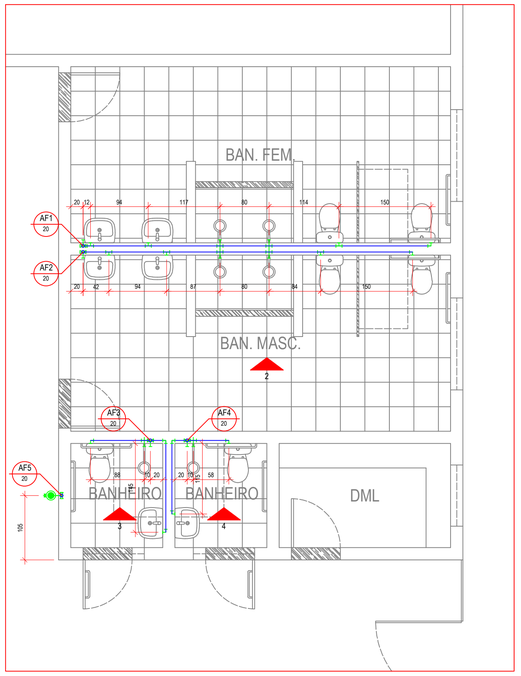

ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA

ESC. 1:50

Prefeitura do Município de Jaguariúna

IDENTIFICAÇÃO

projeto
CEI / EMEI DO BAIRRO JARDIM SÃO SEBASTIÃO
REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL

localização
RUA GASPERE, Nº. 617
JARDIM SÃO SEBASTIÃO

responsável
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO

título
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PLANTA BAIXA, COBERTURA, DETALHE (ESGOTO E ÁGUA FRIA)

código
HID

etapa	escala	medidas	data	folha
PROJETO BÁSICO	INDICADA	EM CM	NOV/2026	03/05

RESPONSÁVEIS

pelo projeto / técnico

JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP Nº. 5063772297

pelo uso / proprietário

JULIANA GUIDI AMADEU
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF Nº. 257.890.298-41