ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES

SEM ESCALA

SISTEMA TIPO 2

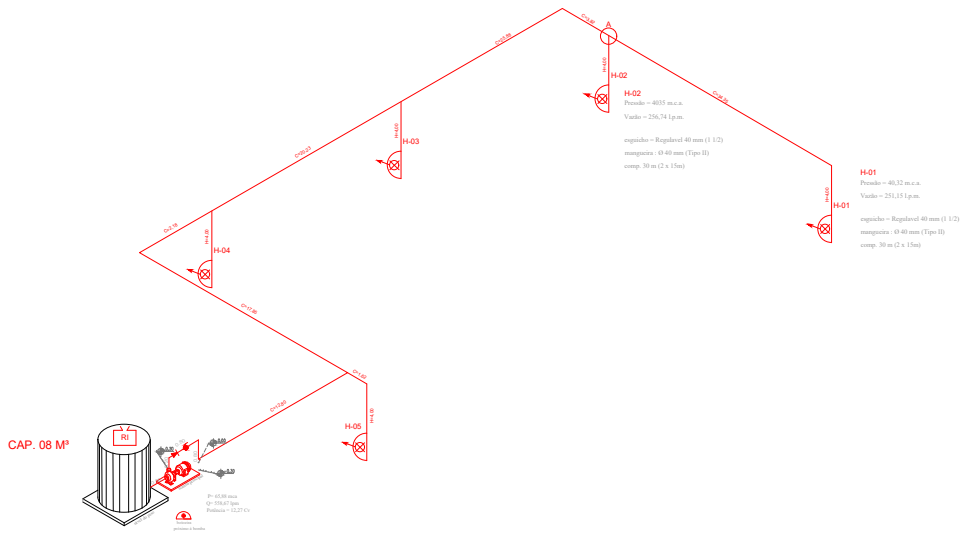

LEGENDA

SÍMBOLOS GRÁFICOS / LEGENDA	
EXTINTORES	CARGA DE PÓ BC – 20BC
	CARGA ÁFRICA – 2A
	CARGA DE CO2 – 20BC
GÁSES	CENTRAL DE GLP
SINALIZAÇÃO DE PISO	SINALIZAÇÃO DE PISO DA ROTA DE FUGA
	SINALIZAÇÃO DE PISO DA ROTA DE FUGA
ELÉTRICA	EQUIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ALARMADOR
	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ORGANIZADOR
GÁSES	ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE CORPO DE BOMBEIROS
TUBULAÇÃO	SAÍDA DA TUBULAÇÃO
	ENTRADA DA TUBULAÇÃO

LEGENDA

SÍMBOLOS GRÁFICOS / LEGENDA	
SINALIZAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	SIRENAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ANÚNCIADOR SONORO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE FUMAÇA
	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO (INTERRUPTOR DE CIRCUITO-ABRIGO)
	ESPIRAIS SIMPLES
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	REGISTRO DE RECALQUE
	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
TUBULAÇÃO	ENTRADA DA TUBULAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO EXTERNOS
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO AMBIENTE

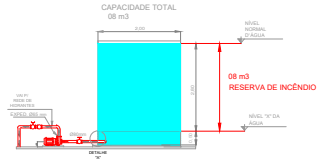

CORTE - CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO

SEM ESCALA

LEGENDA

	REGISTRO DE GAVETA
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO PRESSÃO: 50,01 mca VAZÃO: 558,06 lpm

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	PISO m2
TÉRREO	7.580,07
TÉRREO	2.153,80
SUPERIOR	00,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	2.153,80



DETALHE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE DA BOMBA

Obs.: A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.7.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição – "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE". IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.10.

Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Eng° Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável Técnico - CREA Nº 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	FOLHA 04/04
Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio	
Ocupação: Educacional e Cultura Física - Escola em Geral (E-1)	
LOCAL: Estrada Municipal José Gomes de Moraes nº 268 - Chapada Grande - Itapetininga / SP	
Proprietário: Município de Itapetininga	
Responsável pelo uso: Município de Itapetininga	
Responsável Técnico: Eng° Gustavo José Scatolini Baldin- CREA Nº 5070182160 - ART nº 28027230320045408	
Área construída: Ver quadro de áreas	Escala Indicada