ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES

SEM ESCALA

SISTEMA TIPO 2

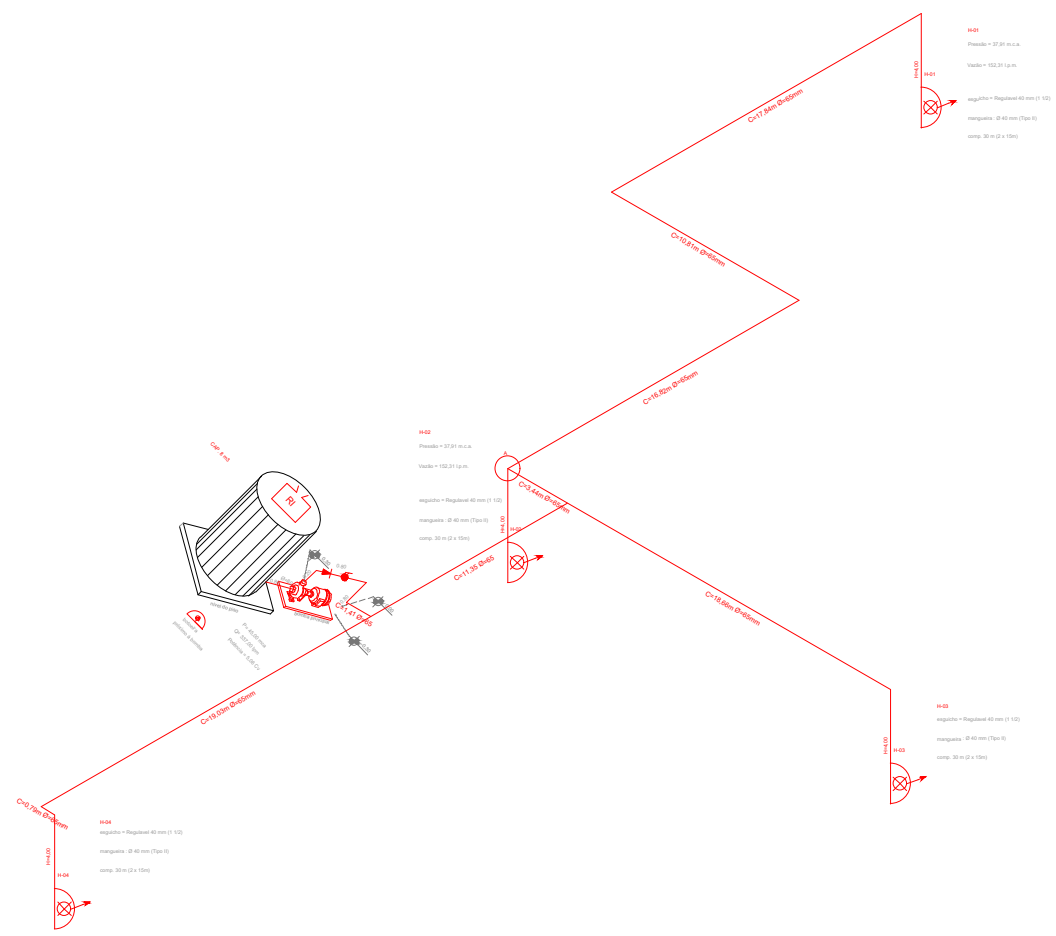





CORTE - CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO

SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	PISO m2
TERRENO	5.096,66
TÉRREO	1.824,60
SUPERIOR	00,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	1.824,60



DETALHE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

INDEPENDENTE DA BOMBA

Obs.: A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente
do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia,
sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio
IT nº 22/19, Anexo C, item C.2.7.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser
sinalizadas com a inscrição - "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".
IT nº 22/19, Anexo C, item C.2.10.

Município de Itapetininga
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Engº Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável. Técnico - CREA Nº 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOLHA 04/04

Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio
Ocupação: Educacional e Cultura Física - Pre Escola (E-5)
LOCAL: Rua Eduardo Theodoro. nº 200 Vila Barth - Itapetininga/SP
Proprietário: Município de Itapetininga
Responsável pelo uso : Município de Itapetininga
Responsável Técnico: Engº Gustavo José Scatolini Baldin- CREA Nº 5070182160 - ART nº 28027230200472205
Área construída: Ver quadro de áreas
Escala:Indicadas