ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES

SEM ESCALA

SISTEMA TIPO 2

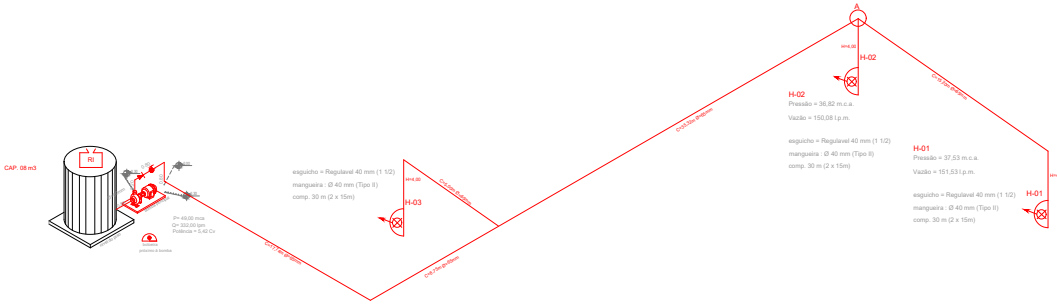



CORTE - CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO

SEM ESCALA

LEGENDA

REGISTRO DE GAVETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO
PRESSÃO : 49,00 mca
VAZÃO : 332,00 lpm

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	PISO m2
TERREIRO	3.774,92
TERREIRO	1.164,30
CHURRA COBERTA+ESTARIO	765,36
TOTAL CONSTRUÇÃO	1.929,35



DETALHE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE DA BOMBA



MONTAGEM DA BOMBA DE INCÊNDIO

Obs.: As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.
IT nº 22/18, Anexo C, Item C.1.4.

Obs.: A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio
IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.7.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição - "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".
IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.10.

Município de Itapetininga
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Engº Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável Técnico - CREA Nº 5070192160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOLHA 04/04

Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio
Ocupação: Educacional e Cultura Física - Pré-Escola (E-3)
LOCAL: Rua Francisco Weiss Júnior, nº 1722 - Vila Progresso - Itapetininga / SP.
Proprietário: Município de Itapetininga
Responsável pelo uso: Município de Itapetininga
Responsável Técnico: Engº Gustavo José Scatolini Baldin- CREA Nº 5070192160 - ART nº 28027230343589899
Área construída: Ver quadro de áreas. Escala: Indicadas