DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

SEGURANÇA ESTRUT CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019.
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2019.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2019.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2019. TIPO BLOCO AUTÔNOMO
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2019.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019.
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019.
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2019. SISTEMA TIPO 02

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	CRECHE/ESCOLA DE 1º GRAU	E-1/E-5	CRECHE/ESCOLA DE 1º GRAU	CRECHE/ESCOLA DE 1º GRAU

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO
CRECHE/ESCOLA DE 1º GRAU	CRECHE/ESCOLA DE 1º GRAU	E-1	300MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	300MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

LEGENDA

	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, C/ CAP. EXT. 2A		HIDRANTE SIMPLES
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 8k C C/ CAP. EXT. 20B:C		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), C/ CAP. EXT. 5B: C		MANGOTINHO
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC C/ CAP. EXT. 2A – 20B:C		HIDRANTE DUPLO
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA		BOMBA DE INCÊNDIO
CB	ACESSO DE VTR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO	RI	RESERVA DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO		REGISTRO DE RECALQUE
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO
	BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE
	CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SUBIDA DA TUBULAÇÃO
DH	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		DESCIDA DA TUBULAÇÃO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
DH	CENTRAL DO ALARME E DETECÇÃO		SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
DH	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA		ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO
Y	ACIONADOR MANUAL DO ALARME		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL		CENTRAL DE GLP OU GÁS NATURAL
	GRUPO MOTO–VENTILADOR		GRELHA COM DISPOSITIVO DE AJUSTE E BALANCEAMENTO
	ACIONADOR MANUAL PRESSURIZAÇÃO		REGISTRO DE FLUXO
	DÂMPER DE SOBREPRESSÃO		VENEZIANA DE TOMADA DE AR COM FILTRO METÁLICO LAVÁVEL

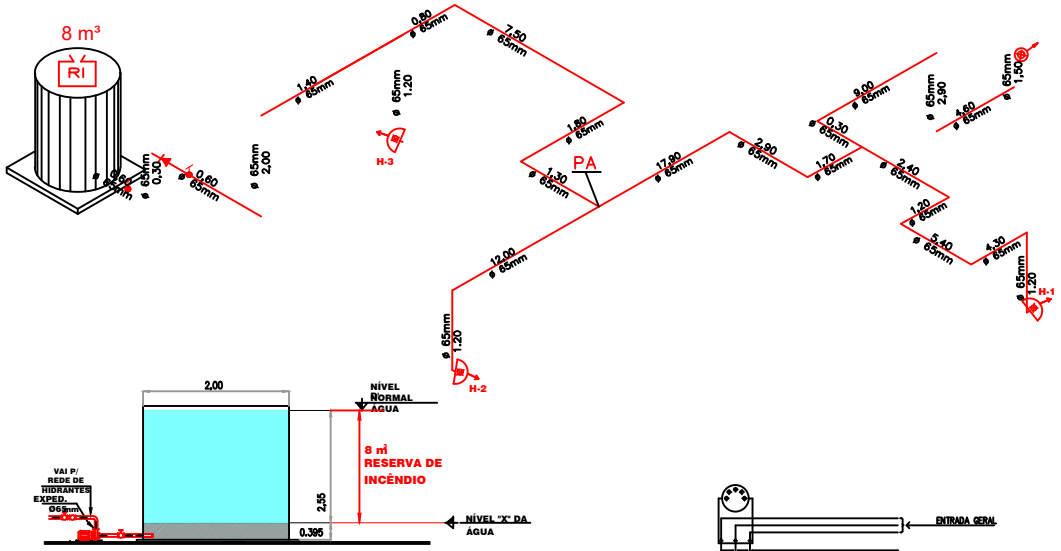

DETALHE DO RESERVATÓRIO
SEM ESCALA

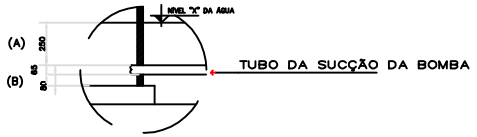

DETALHE DA SUCÇÃO DA BOMBA
MEDIDAS EM MILIMETROS

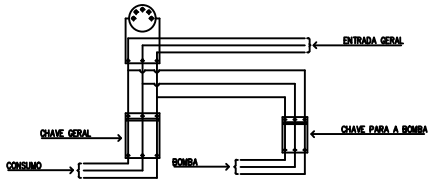

A CHAVE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO SERÁ SINALIZADA COM A INSCRIÇÃO: "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE".

ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO
ESCALA: SEM ESCALA

ÁREA CONSTRUÍDA	
TERRENO	2.7013,49 m²
CONSTRUÇÃO ESCOLA	1.012,34 m²
TOTAL CONSTRUÍDO	1.012,34 m²

DETALHES DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR

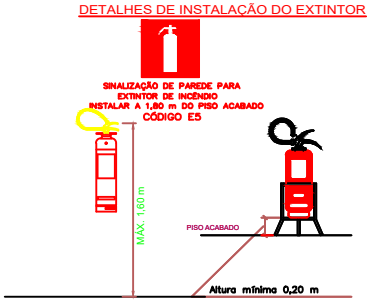

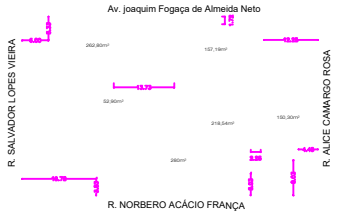

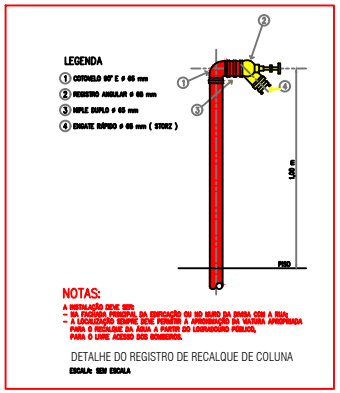

NOTAS:
A INSTALAÇÃO DEVE SER:
– NA CALÇADA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO OU NO MURO DA ENTRADA COM A RUA;
– A LOCALIZAÇÃO EXATA DEVE PERMITIR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA AUTORIZADA PARA O RECALQUE DA ÁGUA A PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO, PARA O LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS.

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE DE COLUNA
ESCALA: SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável Técnico
CREA 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA 01/03

Assunto: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Ocupação: ESCOLA
Local: R. ALICE CAMARGO ROSA,100,JARDIM FOGAÇA - ITAPETININGA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Responsável Técnico: Gustavo José Scatolini Baldin CREA 5070182160
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS ART 28027230200442478
Escala: INDICADA

FOLHA A1