

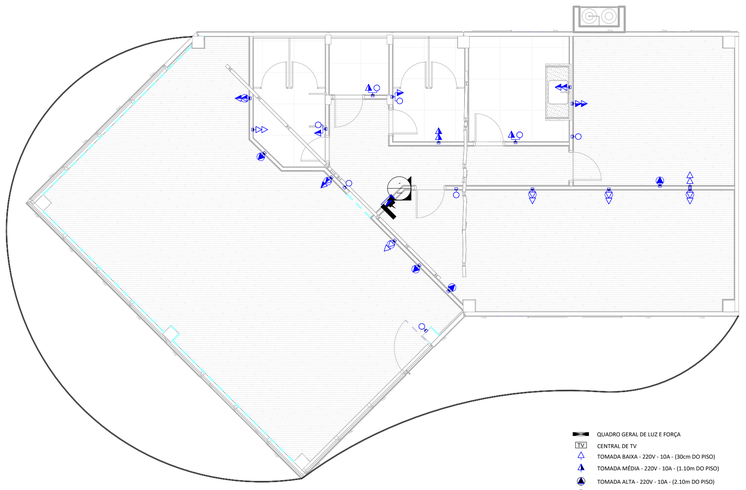


QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
CENTRAL DE TV
TOMADA BAIXA - 220V - 10A - (30cm DO PISO)
TOMADA MÉDIA - 220V - 10A - (1.10m DO PISO)
TOMADA ALTA - 220V - 10A - (2.10m DO PISO)
TOMADA BAIXA - 220V - 20A - (30cm DO PISO)
TOMADA MÉDIA - 220V - 20A - (1.30m DO PISO)


1 Tomadas e Interruptores
1 : 50

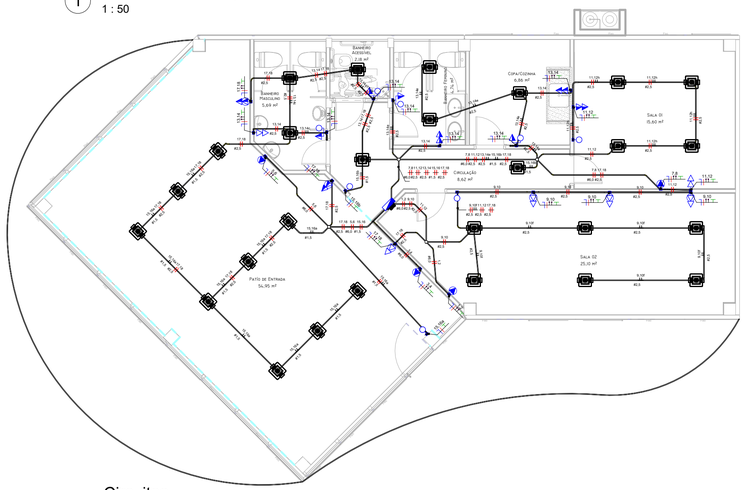

2 Eletroduto
1 : 50

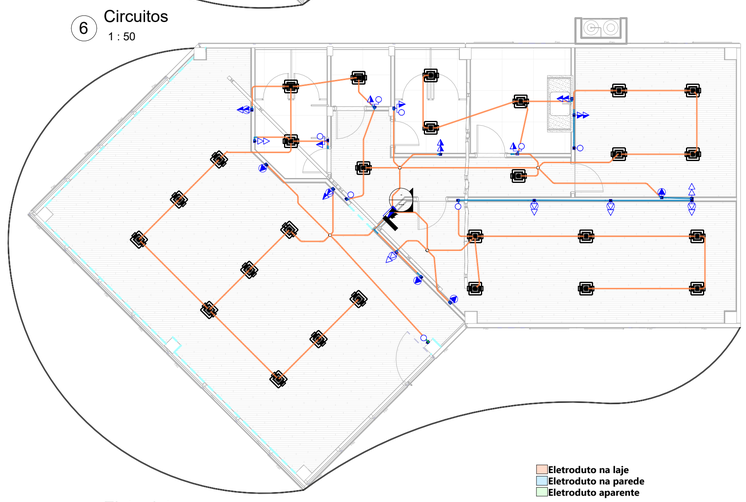

Eletroduto na laje
Eletroduto na parede
Eletroduto aparente

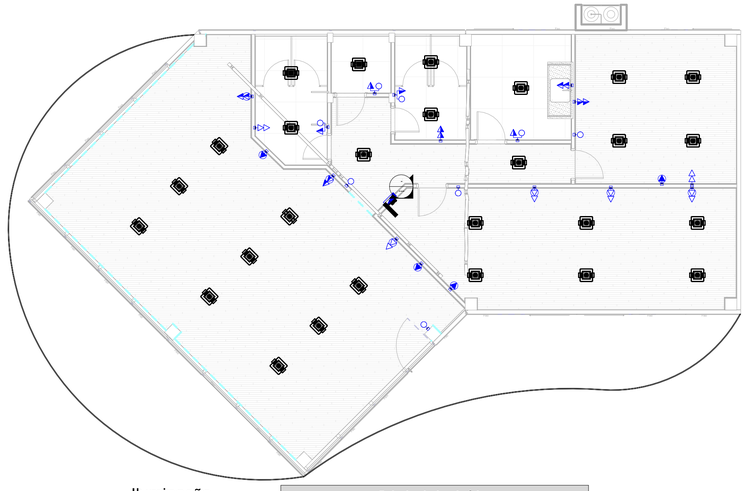

5 Iluminação
1 : 50

Tabela de luminárias

Descrição	Imagem	Quantidade
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W		7
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W		10
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W		10

Quantitativo de Fiação Elétrica para Orçamento do Projeto Projeto Elétrico - Centro de Informações Turísticas

Seção do Cabo (mm²)	Tipo de Cabo	Isolação	Comprimento(m)	Comprimento Corrigido(m)
1,5	Isolado	PVC	89,18	107,02
2,5	Isolado	PVC	356,08	427,30
6,0	Isolado	PVC	52,83	63,40

Lista de materiais - Eletrodutos


Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Corrugado Flexível	Ø25 mm	156,15 m
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1"	Ø25 mm	2,97 m

Lista de Materiais - Componentes


Descrição do Material	Quantidade (peças)
	309
Caixa de PVC 4" X 2"	23
Caixa Octogonal 3"x3", PVC instalada em laje	4
Conjunto montado com 1 Interruptor Bipolar Simples, 10A 250V~, 4"x2"	4
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2"	4
	90
Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	1
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postas horizontais, 4"x2"	6
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posta horizontal, 4"x2"	4
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postas horizontais, 4"x2"	5

Quantitativo de Itens de Proteção - QDC

Descrição	Quantidade
Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas	2
Dispositivo de Proteção a Surtos (DPS) Monopolar 75V 20kA	2
Interruptor Diferencial Bipolar IDR 40 A	1
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C	9
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva B	1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva B	2

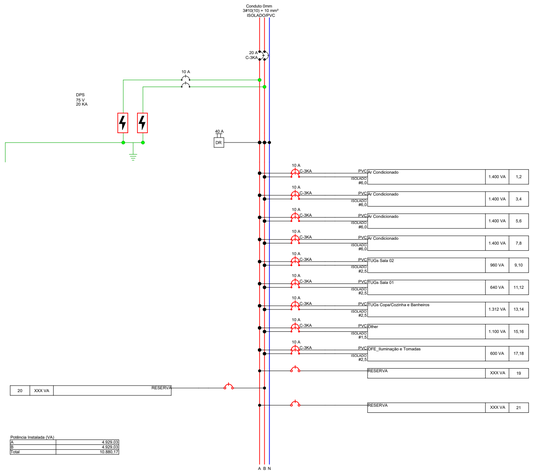

4 Diagrama Multifilar - QDC
1 : 50

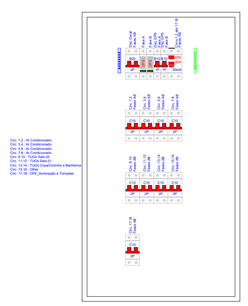
Circuito 1,2 - Ar Condicionado
Circuito 3,4 - Ar Condicionado
Circuito 5,6 - Ar Condicionado
Circuito 7,8 - Ar Condicionado
Circuito 9,10 - TUGs Sala 02
Circuito 11,12 - TUGs Sala 01
Circuito 13,14 - TUGs Copa/Cozinha e Banheiros
Circuito 15,16 - Diverso
Circuito 17,18 - QFE_Iluminação e Tomadas
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Disj. 10 A C-20kA
Disj. 20 A C-20kA
Disj. 40 A DR
Disj. 2 P 10 A C-20kA
Disj. 2 P 20 A C-20kA
Disj. 4 P