








PERFIL TRECHO - (1)

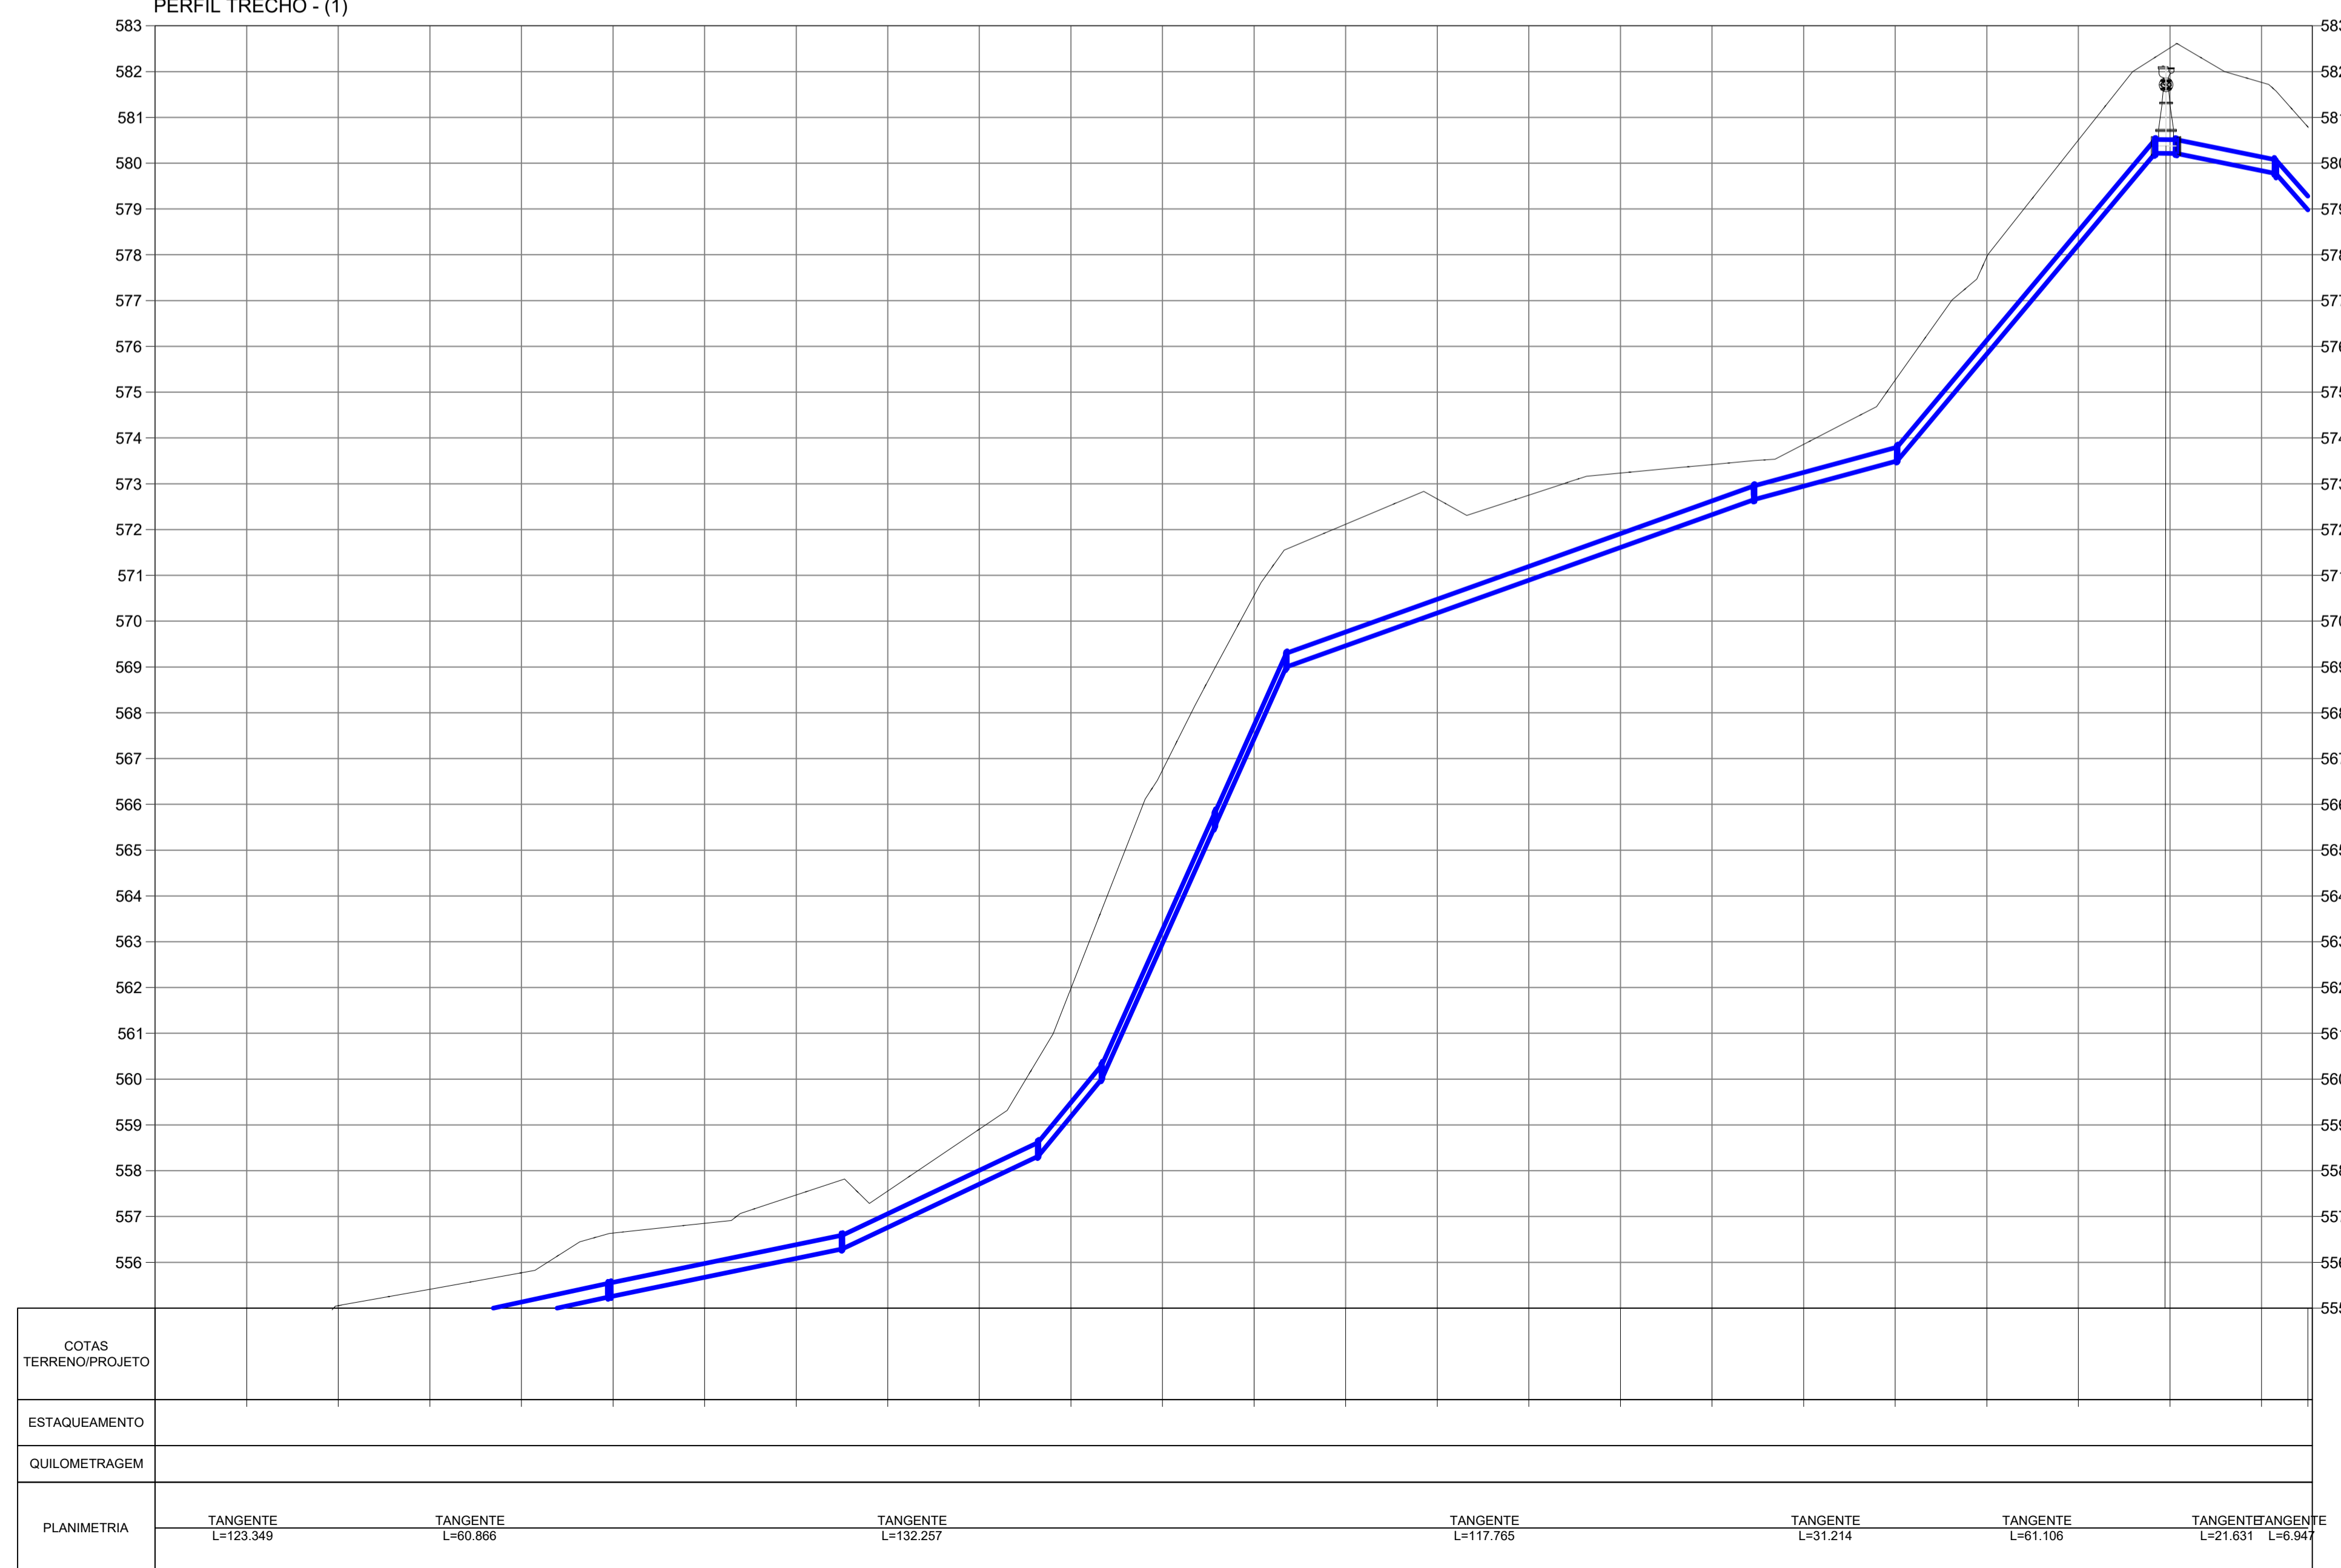

LEGENDA/LISTA DE MATERIAIS

NORMAS ESPECÍFICAS

- ABNT NBR 12217: Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público.
- ABNT NBR 12215-1:2017 - Projeto de adutora de água Parte 1: Conduto forçados.
- ABNT NBR 7968:1983 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores - Padronização.
- ABNT NBR 7664:1982 - Conexões de ferro fundido com junta elástica, para tubos de PVC rígido DEFOFO para adutoras e redes de água.
- ABNT NBR 9823:1987 - Tubo de PVC rígido DEFOFO conforme NBR 7665 - Comprimento de montagem - Padronização.
- ABNT NBR 5626: Instalação predial de água fria.

NOTAS

DESIG.	CÓD. EMISS.	DATA	PROJETO	DESCRIÇÃO
00	DES	01/11/2023	THALES	EMISSÃO INICIAL

PROJETO :	DATA: 01/11/23
<b>ADUÇÃO TELES X HOSPITAL</b>	ESC.: IND.
	Nº DES.: 03/03
CONTÉM:	REV.: 00
PLANTA BAIXA, PERFIL	MÓDELO: HID.

**SAAE** Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Salto - SP

OBRA: ADUÇÃO TELES X HOSPITAL

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS - SALTO/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
RUA NOVE DE JULHO, 1053, VILA NOVA  
SALTO/SP CEP: 13.320-005  
CNPJ: 11.065.186/0001-83

gobbr Documento assinado digitalmente  
THALES BARBOSA DE BRITO  
Data: 28/11/2025 12:07:25-0300  
Verifique em https://validar.jti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
THALES B. BRITO  
CREA: 5070415464-SP  
TEL.: (11) 4602-6370

APROVAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
MARCIO RODRIGO AKAMATSU  
CREA: 5069800331-SP  
TEL.: (11) 4602-6370