


QD02 - 3~220V
LOCAL: ALMOXARIFADO
PAINEL AUTOPORTANTE DE SOBREPOR
600X500X200MM

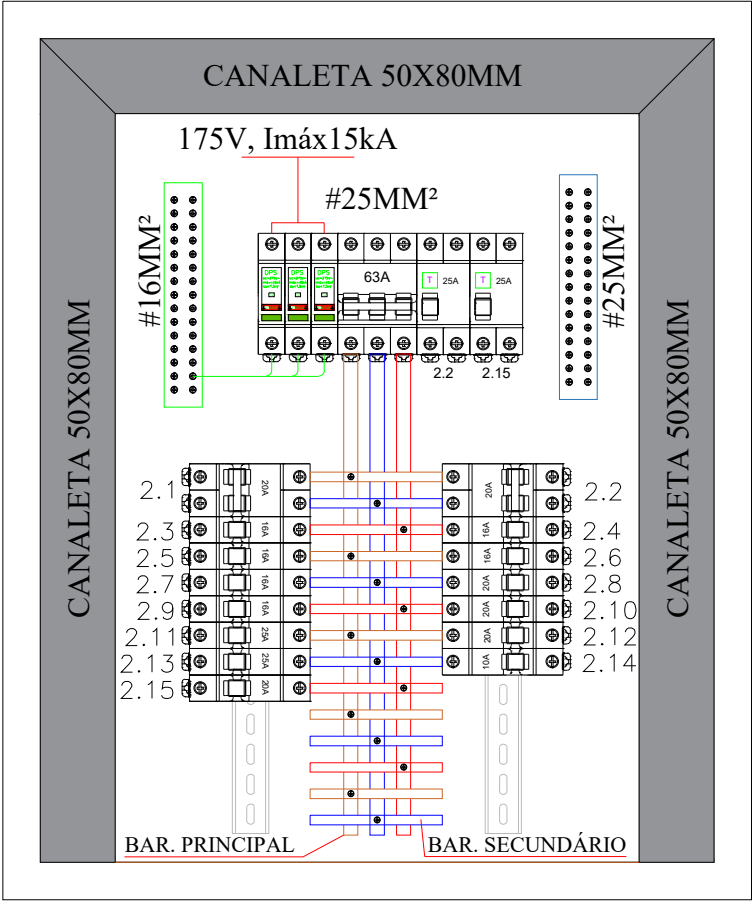

2.1	RESERVA	
2.2	TUG 220V Serv.	4,0mm
2.3	IL. SI.10-11/Circ.04	2,5mm
2.4	IL. SI.07-SI.09	2,5mm
2.5	IL. Pat./Almox/A.S	2,5mm
2.6	VENT. SI. 10-11/Almx	2,5mm
2.7	VENT. SI. 07 a SI.09	2,5mm
2.8	TUG SI. Inf.	2,5mm
2.9	TUG TV'S Sis. e Pat.	2,5mm
2.10	TUG SI. 07/SI.08	2,5mm
2.11	TUG SI. 07/SI.08	4,0mm
2.12	TUG SI. 09/SI.10	2,5mm
2.13	TUG SI. 09/SI.10	4,0mm
2.14	IL. Emergência	2,5mm
2.15	TUG 127V Serv.	2,5mm

BARRAMENTO PRINCIPAL- 3/8" X 3/16"- 105A (QTE=3)
BARRAMENTO SECUNDÁRIO- 1/4" X 1/8"- 48A (QTE=14)
BARRAMENTO NEUTRO: 1" X 1/8"- 195A COM 30 FUROS
BARRAMENTO TERRA: 1" X 1/8"- 195A COM 30 FUROS

OBRA:
EMEF JERONYMO DE SOUZA
FILHO

ENDEREÇO:
RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, N° 315, PARQUE VERA CRUZ
TREMEMBÉ/SP

RESP. TÉCNICO:

PROP:

ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS
CREA: 5063559001

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ:46.638.714/0001-20

ÁREA DO TERRENO:
4729,70m²

DATA:
04/04/2025

PROJETO:
QD02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

PRANCHA:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
2027,41m²

DESENHISTA:
AMAS / JABF

07