

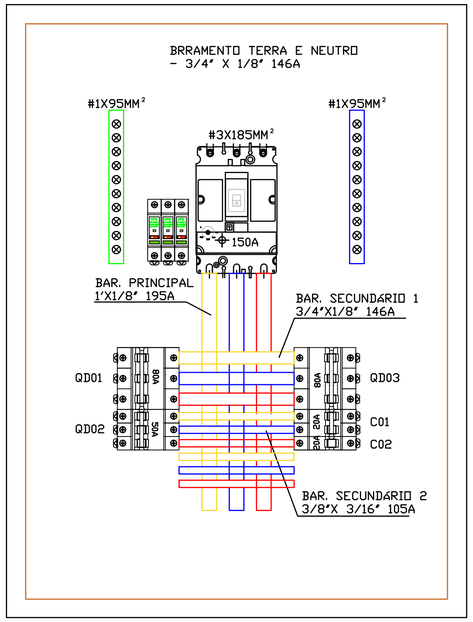


BARRAM. PRINCIPAL: 1" X 1/8" -195A (QTE=3)
BARRAM. SECUNDÁRIO 1: 3/4" X 1/8" - 146A (QTE=6)
BARRAM. SECUNDÁRIO 2: 3/8" X 3/16" - 105A (QTE=3)
BARRAM. NEUTRO: 3/4" X 1/8" - 146A (QTE=1)
BARRAM. TERRA: 3/4"X 1/8" - 146A (QTE=1)
DPS'S PARA AS FASES R,S E T DE 175V, Imáx 20kA


QD01 – 800X600X200 3F/N/T~

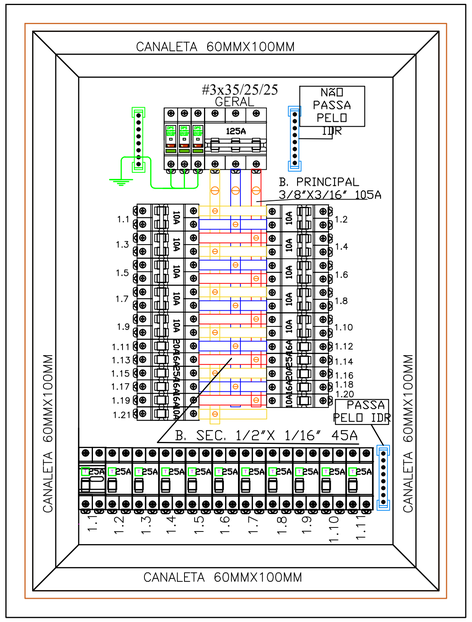

QD02–500X500X250 3F/N/T~

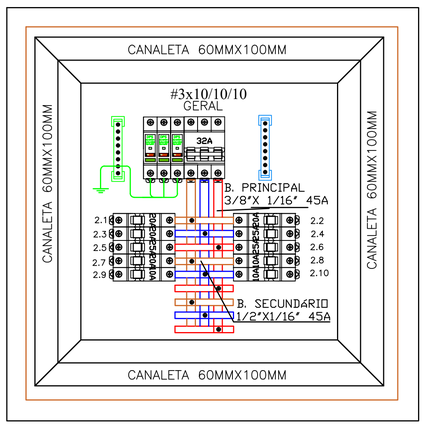

QD03 – 800X600X200 3F/N/T~

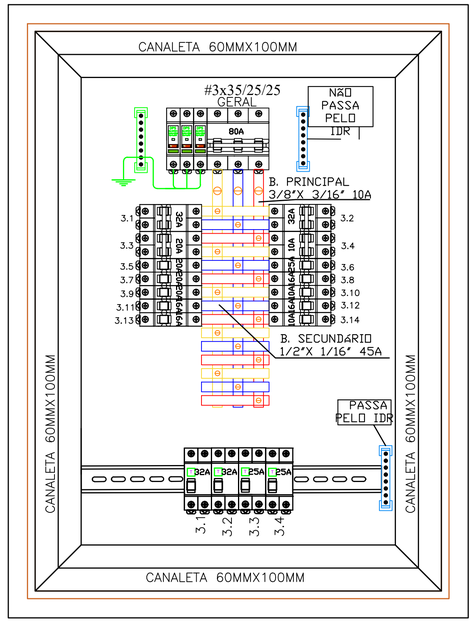

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DOS GUEDES

LOCAL: AVENIDA JOSÉ ZAINA N° 96, BAIRRO DOS GUEDES, TREMEMBÉ, SP

ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO – QUADROS ELÉTRICOS

FOLHA: ELE 03/03
DATA: OUTUBRO/2026
ESCALA: S/ ESCALA
DESENHO: R00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SP: 506359600