

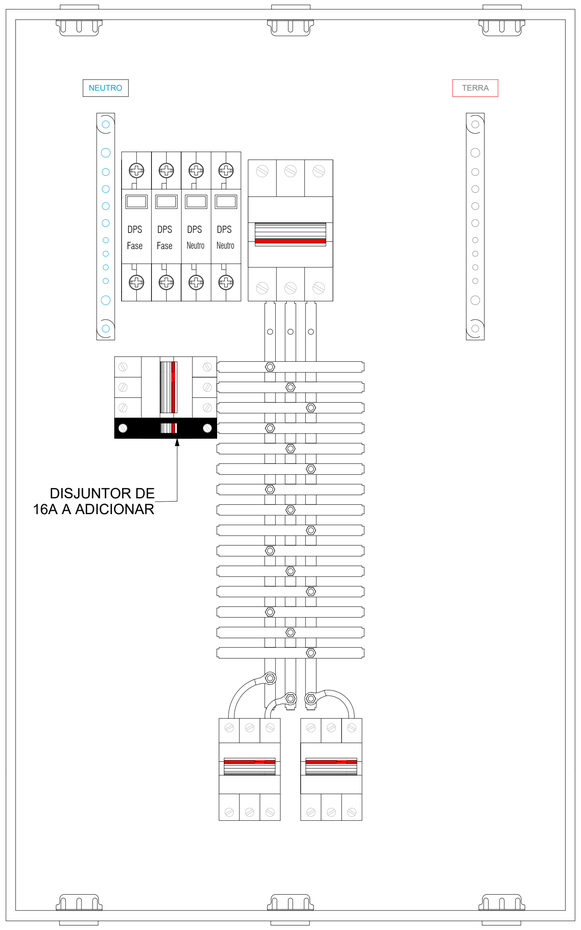


QDG ANFITEATRO
sem escala

DIAGRAMA UNIFILAR - ANFITEATRO

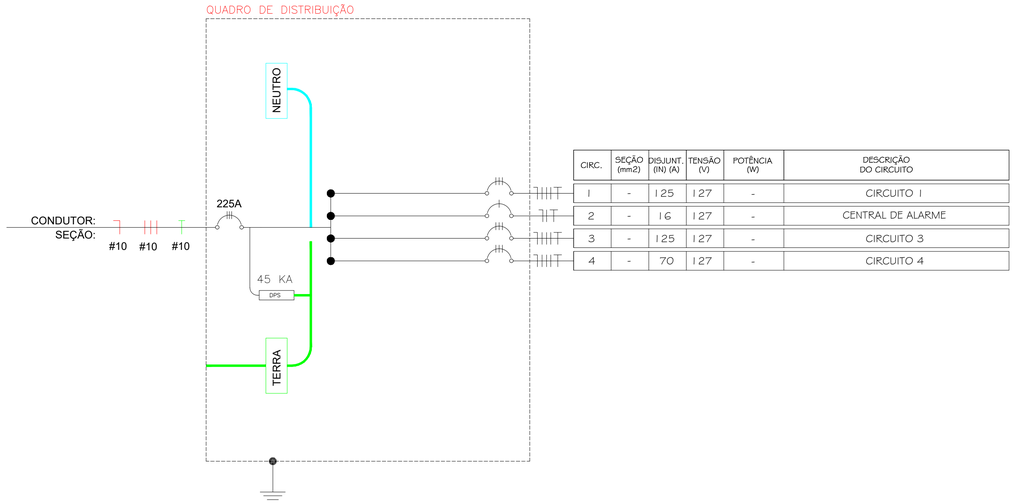

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
1	-	125	127	-	CIRCUITO 1
2	-	16	127	-	CENTRAL DE ALARME
3	-	125	127	-	CIRCUITO 3
4	-	70	127	-	CIRCUITO 4

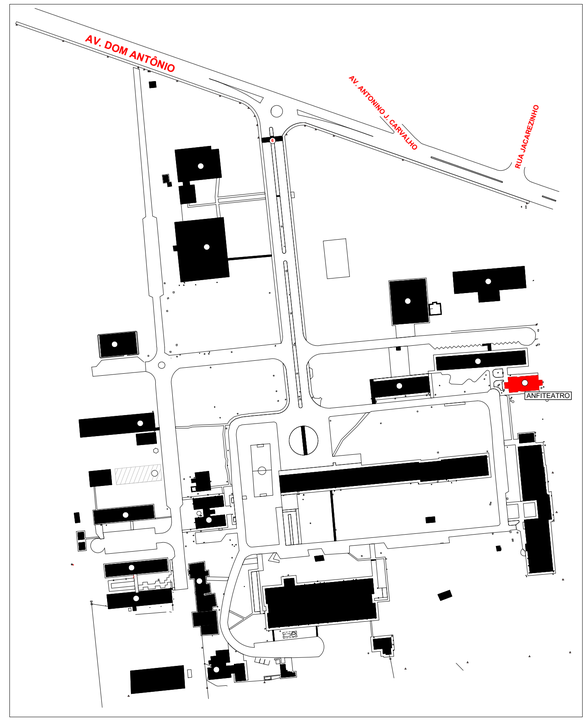

EQUIPAMENTOS - LEGENDA


	CENTRAL DE GÁS		ELETRODUTO 1" COM CABO BLINDADO
CA	CENTRAL SISTEMA DE ALARME		EXTINTOR PQS
	ILUM. DE EMERG. TIPO BALIZAMENTO		EXTINTOR DE CO2 – 5 BC
	ILUMI. DE EMERG. TIPO ACLARAMENTO		EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA – 2A
	BATERIA SISTEMA DE ALARME		QUADRO DE ENERGIA
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME		SENSOR DE FUMAÇA
	HIDRANTE SIMPLES		REGISTRO DE RECALQUE
	BOT. LIGA/DESLIGA – BOMBA DE INCÊNDIO		BOMBA DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		RESERVA DE INCÊNDIO
	TOMADA ALTA PARA CENTRAL		CONDULETE
	ELETRODUTO 1" COM CABO DE COBRE		QUADRO EXISTENTE



FOTO QUADRO ORIGINAL
tirada em 13/01/2026

LISTA DE MATERIAIS	
MATERIAL	**METRO/UN./BARRA**
DISJUNTOR 16A	1 un.
CONDULETE	14 un.
CABO DE COBRE 2,5mm² PVC 750V	13,50m
TOMADA 2F + T10A (Ampéres)	1 un.
ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	51m
CABO BLINDADO 4#2.5mm	37,5m
SENSOR DE FUMAÇA	06 und

QDG ANFITEATRO

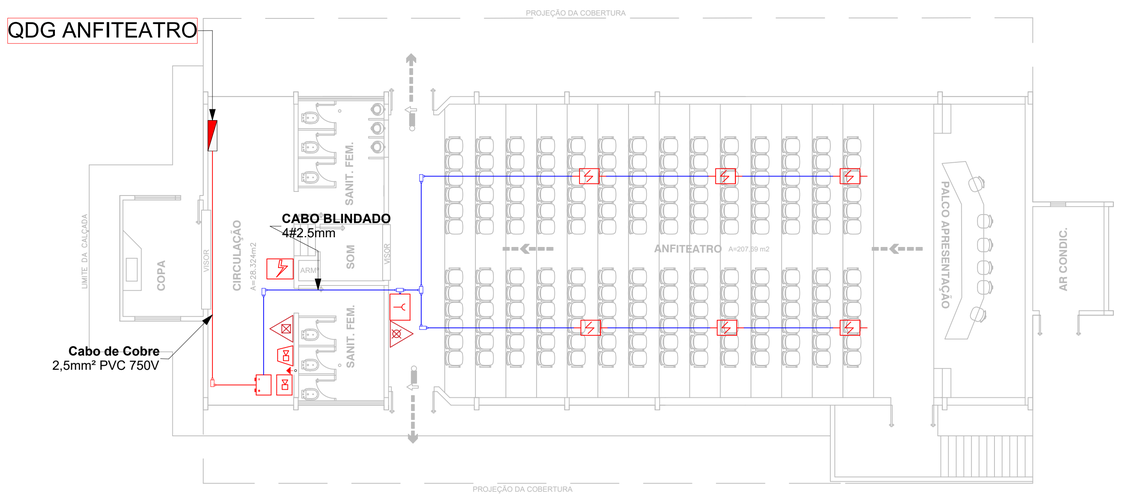

PLANTA BAIXA - ANFITEATRO
esc.: 1:100

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
ASSIS

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO TOYAMA

ASSINATURA: RICARDO TOYAMA:03005520927 — Assinado de forma digital por RICARDO TOYAMA:03005520927 Dados: 2026.10.29 11:38:23 -03'00'

JRV Projetos | Assessoria
CREA 64309
Matriz: Rua Quatro, 176 | Centro | Primeiro de Maio - PR | CEP 86.140-000 | CNPJ 28.486.680/0001-14
Filial: Av. Guaíra, 1080 | Sala 05 | Zona 7 | Maringá - PR | CEP 87.020-050 | CNPJ 28.486.680/0002-03
Filial: Av. Sto Antônio, 1304 | Sala 01 | Centro | Roncador - PR | CEP 87.320-000 | CNPJ 28.486.680/0002-03
Filial: Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2213 | Jardim Paulista | Atibaia - SP | CEP 12.947-000 | CREA 64309 | CNPJ 28.486.680/0004-67
43 99181 5348 | jrvengenharia@outlook.com | jrv.projetoseassessoria

PROJETO TERCEIRIZADO

RESP. TÉCNICO: RICARDO TOYAMA	CAU / CREA: 78.419/D	RRT / ART: 1720266230389	
ENDEREÇO: Av. Dom Antônio, 2100 - Parque Universitario, Assis - SP, 19806-900		PROTOCOLO:	
DESENHO: EDUARDO BARZON		ESCALA: INDICADA	

RETROFIT DE QUADROS ELÉTRICOS
ANFITEATRO - PRÉDIO 16

ELÉTRICA

IMPLANTAÇÃO - QUADRO - FOTO - DIAGRAMA - PLANTA

E 01/24 FOLHA

LOCAL ARQUIVO: C:\Users\KARLA HERNANDES\JRV Projetos Dropbox\Jean Veronez\JRV Projetos\Contratos\UNESP\Assis\CADASTRO\ENTREGA DIGITAL 28-10-2025 - 3G QUADRO - ANFITEATRO.dwg