
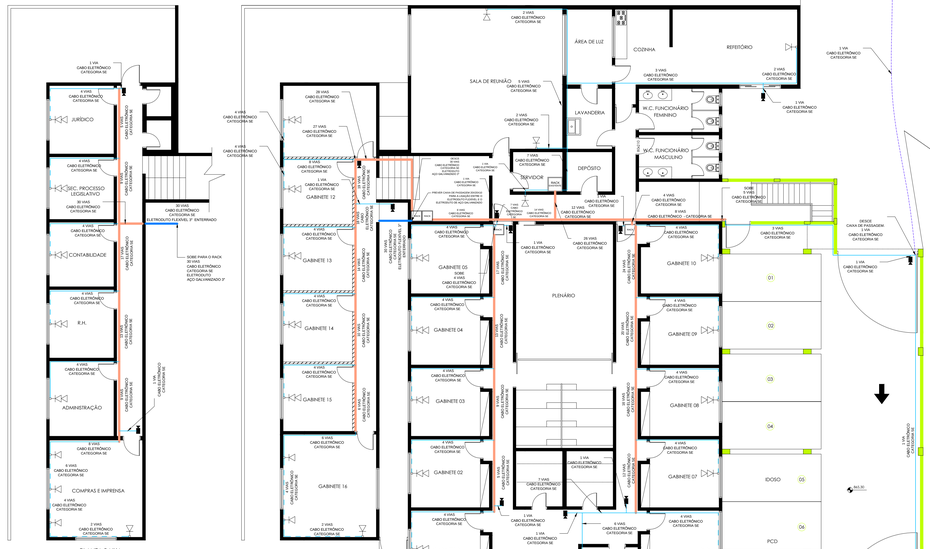


PLANTA BAIXA
PAVIMENTO INFERIOR
ESC.: 1:100

PLANTA BAIXA
PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1:100

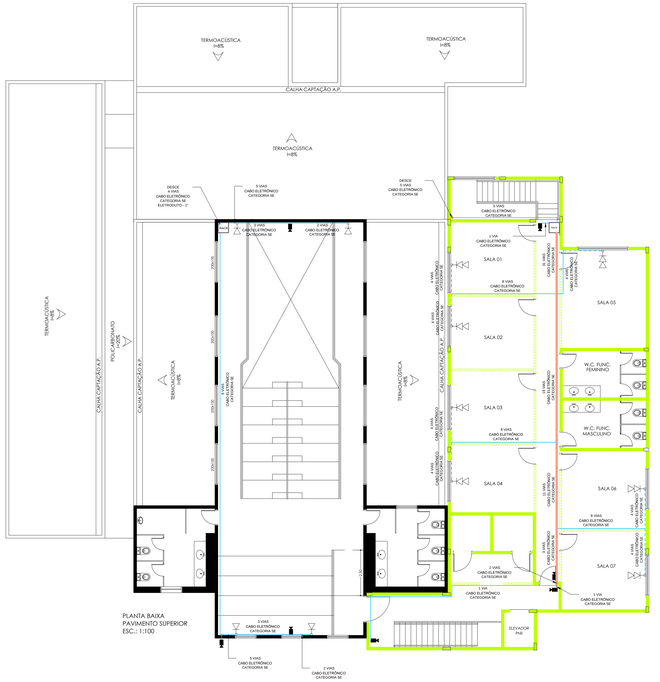

PLANTA BAIXA
PAVIMENTO SUPERIOR
ESC.: 1:100

LEGENDA

- RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS
- 2 CAIXAS 4X2 COM 2 TOMADAS RJ45 CADA - H=30CM DO PISO ACABADO
- 1 CAIXA 4X2 COM 2 TOMADAS RJ45 CADA - H=30CM DO PISO ACABADO
- CÂMERA DE MONITORAMENTO IP
- ELETROCALHA 200X50
- ELETRODUTO 1" - JUNTO AO TETO
- ELETRODUTO 1" - H=30CM DO PISO

UTILIZAR CABO DE REDE - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A
TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 1"
TODOS OS ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO SEMI PESADO
TODA A TUBULAÇÃO INTERNA DEVERÁ SER APARENTE
PREVER UMA SOBRA DE 3,00M DE CABO POR VIA, NO SERVIDOR
PREVER UMA SOBRE DE 1,50M DE CABO POR VIA, NO RACK
INDENTIFICAR TODOS OS CABOS DENTRO DOS RACKS

CSPB - BARBAGALLO				GIULIANO BARBAGALLO: 30197886841	Assinado de forma digital por GIULIANO BARBAGALLO:30197886841 Dados: 2026.04.02 16:56:58 -03'00'
GIULIANO BARBAGALLO ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069067476					
ROD. TANCREDO NEVES, 1940 CAPIM AZEDO-IBIÚNA/SP FONE: 15 - 99795-0613					
ASSUNTO	LÓGICA				ART: 2620260245233
PROPRIETÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA				
ESCALA	INDICADAS	DATA 03/2026	DES. GIULIANO	FL.	ÚNICA