




Sinalização de emergência
SINALIZAÇÕES MAIS USADAS
Sinalização deve atender na integra a IT CB 20/2011


Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S1		Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de saída pequena ou direção de uma saída pequena. Dimensões mínimas: L = 1,5 K
S2				Indicação de saída grande ou direção de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 K
S3				Indicação de saída de emergência com escada, acima da porta, para indicar a sua subida.
S4				Indicação de saída de emissor e uma seta que não indica a direção. A indicação de saída de uma escada, acima da porta, indicando a sua descida. (saída no pavimento inferior)
S5				
S6				
S7				NOTA – A seta indicativa deve ser colocada na parte inferior e centrada no símbolo.
S8		Escada de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de ventilação deflagrar no interior das escadas de emergência, com descendo ou subindo. Indicação de escada que use exclusivamente de acordo com o sentido a ser sinalizado.
S9				
S10				
S11				
S12		Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem"SAÍDA" ou Mensagem"SAÍDA" e/ou pictograma e/ou seta Pictograma: Fotoluminescente,	Indicação de saída de emergência, com ou sem pictograma e/ou seta (veja no imagem, ao ambiente)
S13				
S14				
S15		Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem"SAÍDA" Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de saída de emergência com setinha para indicação, indicada como mensagem"SAÍDA" pictograma fotoluminescente (veja no imagem, ao ambiente)
S16				
S17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Exemplo	Número de pavimento	Símbolo: Retangular ou quadrado Fundo: Verde Algarismo: número dos pavimentos Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de pavimento no interior da escada, acima e/ou ao lado da porta de acesso. Exemplo: 1º = 1, 2º = 2, 10º = 10, 11º = 11, 20º = 20, 21º = 21, 30º = 30, 31º = 31, 40º = 40, 41º = 41, 50º = 50, 51º = 51, 60º = 60, 61º = 61, 70º = 70, 71º = 71, 80º = 80, 81º = 81, 90º = 90, 91º = 91, 100º = 100, 101º = 101
S18	T			
E1		Botão de manguera e hidrante	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação de botão de manguera e hidrante, com ou sem tampa e ou ao interior

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor
E2		Alarme de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho pictograma: fotoluminescente
E3		Extintor de incêndio	Limite quadrado cantinho: vermelho fotoluminescente
E4		Hidrante de incêndio	
E17		Sinalização de solo com saída equivalente de emergência	Símbolo e quadrado: vermelho (E17a, E17b) Fundo: amarelho (E17a, E17b) Pictograma: Fotoluminescente (Segue Y 0,25m)
E18		Sinalização em pilares	Símbolo: Verde: retrolinha Vermelho:
E19		Sinalização em pilares	Verde: entrada (segue 0,50m)
E 21		Comando manual de acionamento de botoeira	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho pictograma: fotoluminescente
A1		Alerta Geral	
A2		Cuidado, Risco de incêndio	Símbolo: triangular Fundo: amarelho Pictograma: Preto Faixa triangular: Preta
A3		Cuidado, Risco de explosão	
A5		Cuidado, Risco de choque elétrico	





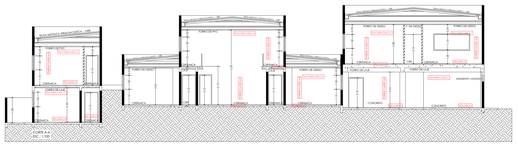

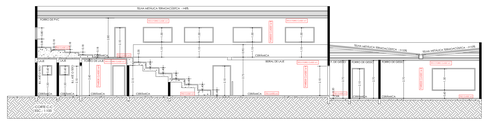



LEGENDAS

	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
	HIDRANTE SIMPLES
	ACIONADOR DA B.I. TIPO LIGA/DESLIGA
	RESERVA DE INCÊNDIO
	REGISTRO DE RECALQUE
	REGISTRO DE GAVETA
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR DO ALARME
	CENTRAL DE ALARMES
	AVISADOR SONORO SIRENE
	BATERIA DA CENTRAL DE ALARMES/E.E.
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	ELIMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ENTRADA PARA O CB/COMBATE A INCÊNDIO
CB	ESTACIONAMENTO DE VTR DO CB

INFORMAÇÕES SOBRE OS SÍMBOLOS

ALTURA DE HASTEAR	CONFORME IT CB-06/19 - D.O. 43/19 / 18
SEGURANÇA SENSORIAL	CONFORME IT CB-08/19 - D.O. 43/19 / 18
CONFORME DE MATERIAL DE ACABAMENTO	CONFORME IT CB-10/19 - D.O. 43/19 / 18
SADAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT CB-11/19 - D.O. 43/19 / 18
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT CB-17/19 - D.O. 43/19 / 18
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 10898 E COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA
PLANO DE INCÊNDIO	CONFORME IT CB-18/19 - D.O. 43/19 / 18
SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	CONFORME IT CB-19/19 - D.O. 43/19 / 18
EXTINTORES P.Q.U.N	ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L PÓ QUÍMICO SECO 4KG - 20 B/C
HIDRANTES E MANGOTINHOS	CONFORME IT CB-22/19 - D.O. 43/19 / 18

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO DECRETO Nº 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
F	RESINO DE PÚBLICO	F-3	AUDITÓRIO

CARGA DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA MJ/M2
MOVEIS	F-3	400MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO SEGUNDO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO NA UNIT
MÉDIO	300 A 600 MJ/M²


CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (REVESTIMENTOS DE PISO)

PISO	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	CLASSE I, II, III-A OU IV-A
PAREDE	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	CLASSE I, OU II-A
TETO E FORRO	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	CLASSE I, OU II-A
COBERTURA	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	CLASSE III OU IV-B

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE EXTINTOR
IT CB Nº 21/2011




BOTOEIRA DO ALARME DE INCÊNDIO



LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO





QUADRO DE ÁREAS	
EXISTENTE-	988,54M2
A AMPLIAR	
TÉRREO	228,39M2
SUPERIOR	207,89M2
TOTAL A AMPLIAR	436,28M2
TOTAL	1.424,82M2

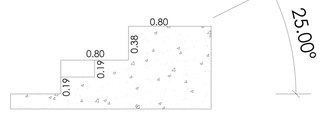

DETALHE DA ARQUIBANCADA
2 espelhos
esc.: 1:25



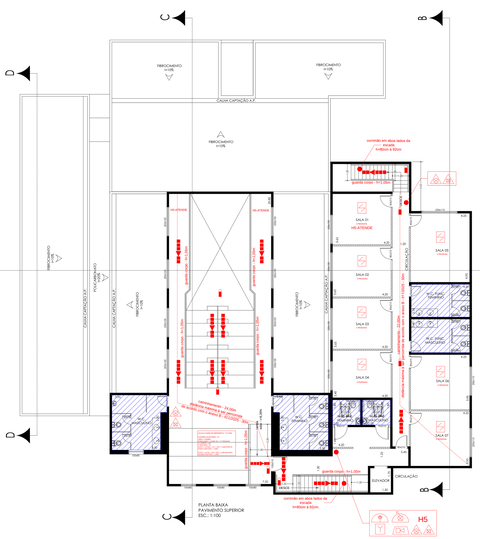

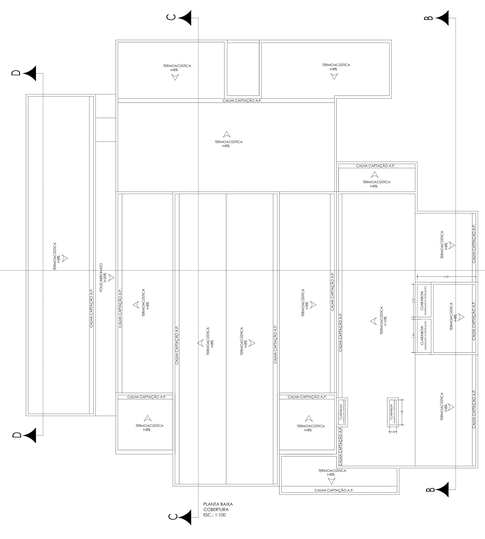

Assinado de forma digital por GIULIANO BARBAGALLO:30197886841
Dados: 2026.04.14 08:03:55 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL FUSO

FOLHA 1/1	ESCALA INDICADAS
ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - APROVAÇÃO	
OCUPAÇÃO: F-3 AUDITÓRIO E SIMILARES (CÂMARA MUNICIPAL)	
RUA MAURÍCIO BARBOSA TAVARES ELIAS, Nº 314, Desmembramento "RESIDENCIAL VERGEL II" RIO DE UNA	
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BIGNIA - SP - CEP: 18.130-416 - - ÁREA - 1.424,82 m²	
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BIGNIA	
RESPONSÁVEL FUSO: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BIGNIA	
RESP. TÉCNICO: GIULIANO BARBAGALLO / CREA: 5069567476 / ART: 2620240245330	
DESENHISTA: GIULIANO - FEVEREIRO 2026	TÍTULO: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO