Capivari, 19 de outubro de 2025

SAAE CAPIVARI

1. CABINE EM ALVENARIA – MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, ENTRADA SUBTERRÂNEA

- PÉ DIREITO com altura mínima de 3,15m a 3,40m.

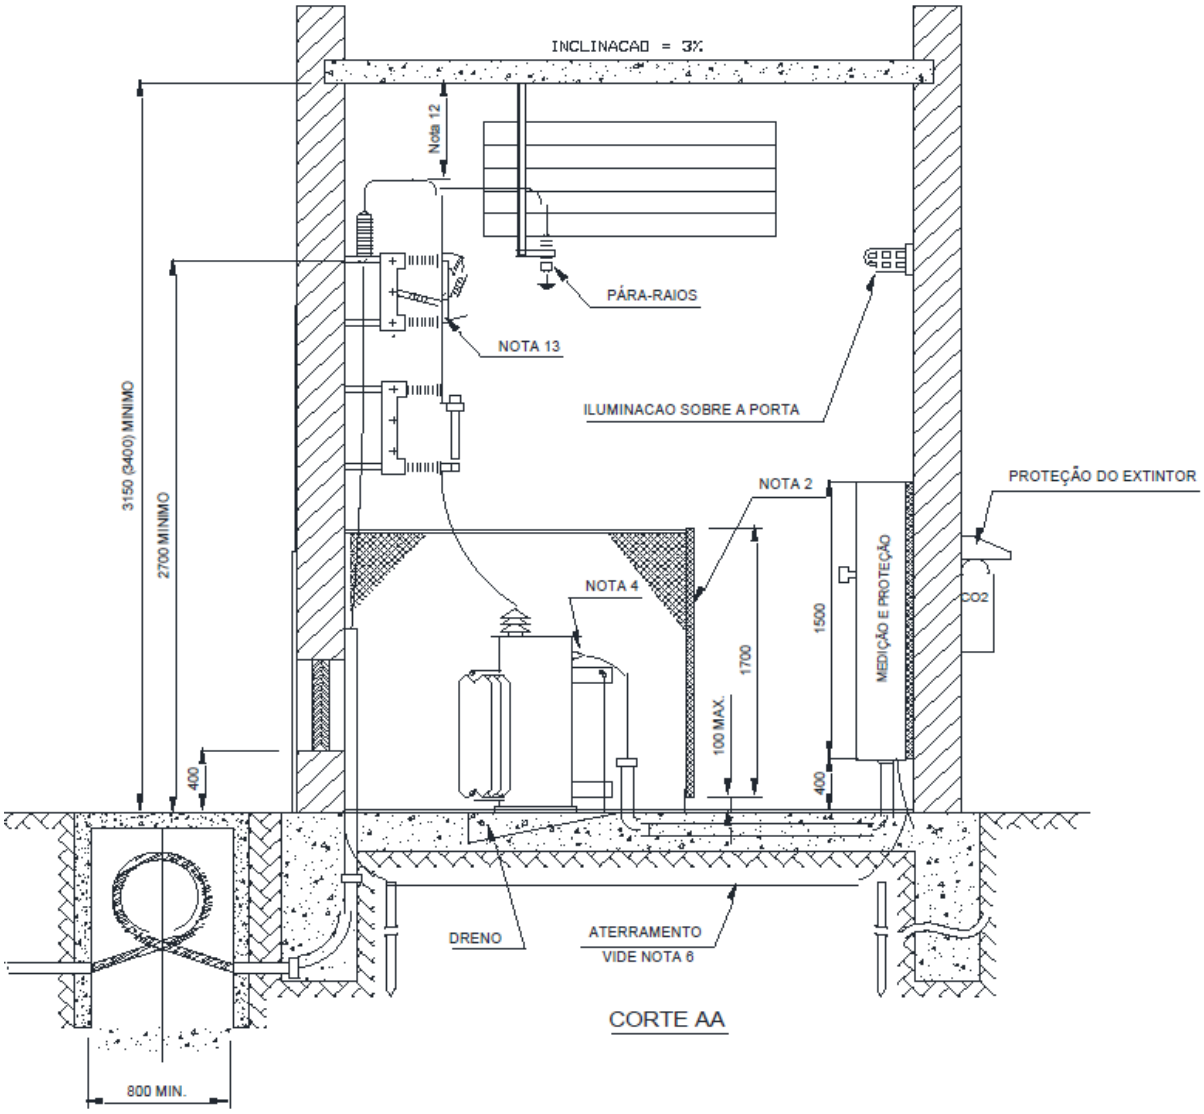


Figura 1: ELEVAÇÃO LATERAL

- DIMENSÕES (LARGURA x COMPRIMENTO): 3,50m (L) x 3,00m (C)

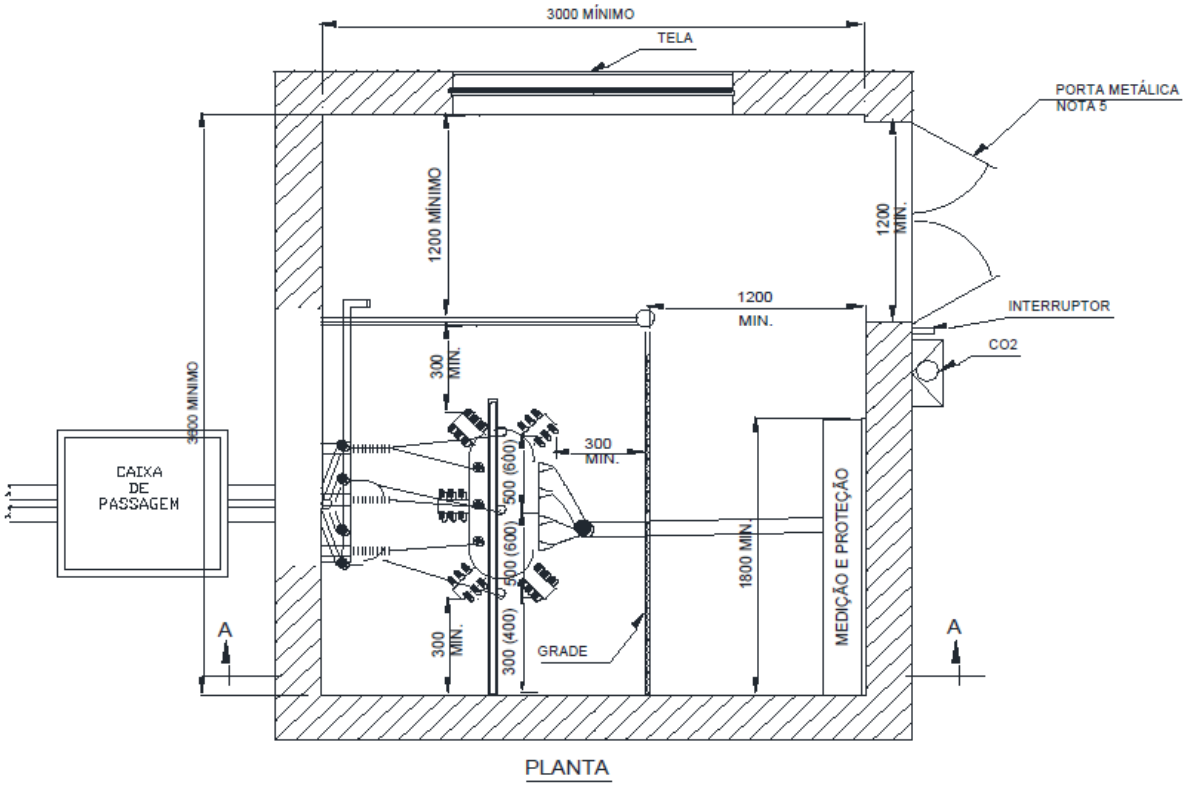


Figura 2: VISTA SUPERIOR

2. CONSIDERAÇÕES

Foi considerado a entrada de energia do tipo SUBTERRÂNEA.
A CABINE DE TRANSFORMAÇÃO, poderá ser executada no interior da propriedade, na faixa perimetral da propriedade com o passeio público.
Todas as divisões e medidas internas deverão ser respeitadas.
As portas, grades e itens de segurança deverão ser de acordo com as normas vigentes.
O projeto deverá ser validado pela CPFL Paulista.

3. RESPONSAVEL TÉCNICO E REGISTROS

Nome:	**Luís Felipe Vaz de Oliveira**
Título:	**Engenheiro Eletricista**
CREA:	**5069393352**
Empresa:	**VAZ Engenharia - Consultoria & Projetos Elétricos Ltda**
CREA Jurídico:	**2541944**

Esta folha é de propriedade da VAZ Engenharia – Consultoria & Projetos Elétricos Ltda e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele.