

Assunto: QUESTIONAMENTO/ OURINHOS-SP CE 5-2025 REPUBLICADA

De: Elétrica Radiante <ele.radiante@gmail.com>

Data: 07/01/2026, 11:34

Para: comissao.contratacao@ourinhos.sp.gov.br

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


Senhores(as),

Na condição de representante da empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.984.883/0001-99, venho através deste, solicitar informação referente ao acima citado:


Solicito questionamento, sobre linha viva para conexão de rede nova, de média tensão (primária) à rede existente no local próximo a obra de execução, a linha viva será feita pela CPFL (Concessionária local), ou será feita pela contratada ou vencedora do certame? Pois não existem informações no memorial descritivo sobre a linha viva, e conexão e ligação da rede nova.

Em relação ao projeto e a verificação no local verificamos que no projeto existe rede primária nova até o poste P29, no entanto a provável conexão será no poste final que alimenta a subestação 1102656, que nesse caso fica um pouco distante do poste P29 e próximo ao poste P28, pode parecer excesso de nossa parte, mas o cabo e demais materiais para conexão na rede existentes estão todos contemplados na lista de materiais da planilha orçamentária?, conforme o desenho mostra parece que o cabo do desenho só contempla até o poste P29.

Conforme o trecho abaixo:

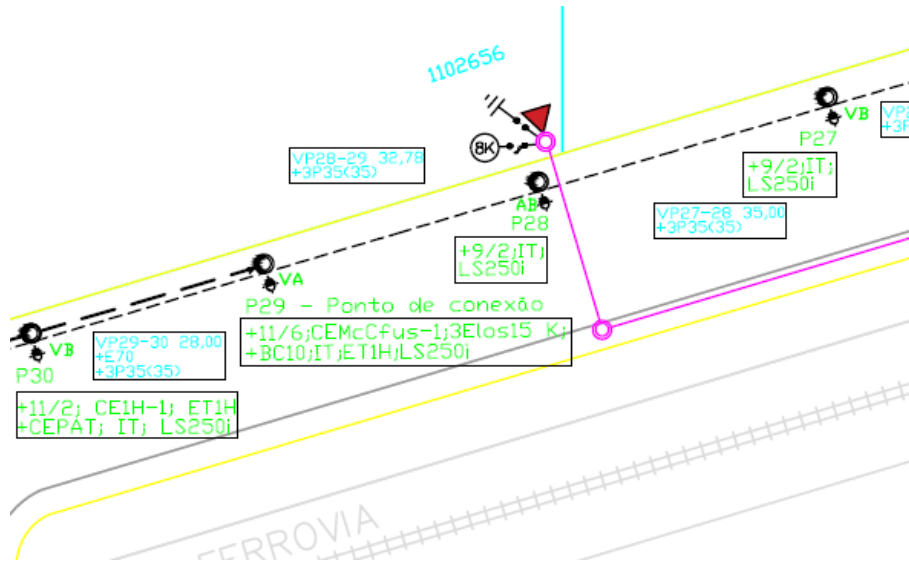

Destacamos de marrom o possível ponto de conexão com a rede nova, o que demonstra uma distância considerável do poste P29 e proximidade maior com o poste P28. Conforme abaixo:

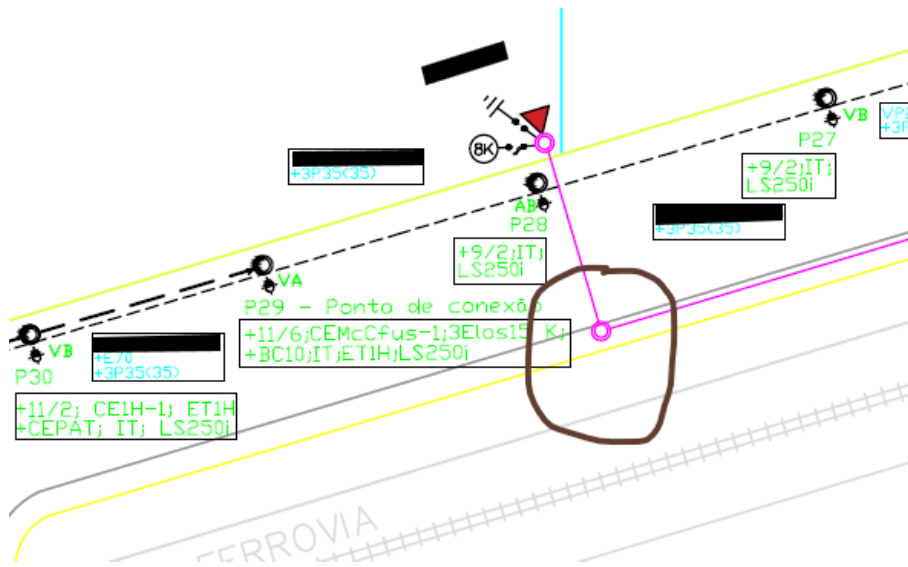

Att.

Elétrica Radiante

CNPJ: 15.984.883/0001-99

Goiânia, Brasil

Telephone: + 55 62 3923-8200

Ramal: 286

[e-mail: ele.radiante@gmail.com](mailto:ele.radiante@gmail.com)