



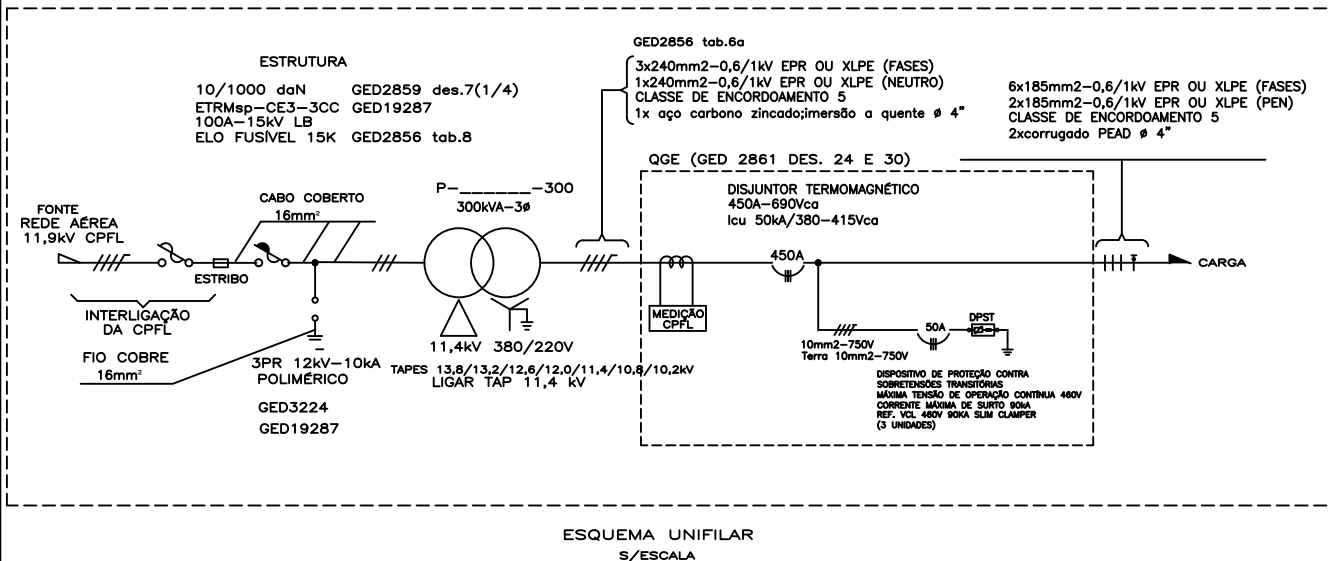

NOTAS:

- PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICA DA CPFL:
 - * FORNECIMENTO EM TENSÃO PRIMÁRIA 15kV E 25kV, GED-2855 VOLUME 1 VERSÃO 2.16 DE 10/05/2022, GED-2856 VOLUME 2 - TABELAS VERSÃO 2.8 16/01/2023, GED-2858 VOLUME 3 - ANEXOS VERSÃO 2.6 DE 30/12/2022, GED-2859 VOLUME 4_1 - DESENHOS VERSÃO 2.11 DE 10/05/2022 GED-2861 VOLUME 4_2 - DESENHOS VERSÃO 1.9 DE 27/06/2022
- * REDE PRIMÁRIA COMPACTA 15kV E 25kV - TRANSFORMADOR COM SUPORTE PARA-RAIOS GED-19287 VERSÃO 1.3 DE 13/02/2023
- POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO EM POSTE SINGELO CIRCULAR: MONTAGEM CONFORME DESENHO 07, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, GED-2859
- EXECUTAR ATERRAMENTO CONFORME DESENHO 20 - 1/4, 2/4, 3/4, GED-2861
- QUADRO DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO CONFORME DESENHOS 30 (ASSENTAMENTO EM ALVENARIA), GED-2861
MONTAGEM DA CAIXA CONFORME DESENHO 24 1/3, 2/3, GED-2861
- OBEDECER A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m NA HORIZONTAL, ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS DE OUTRA REDE ELÉTRICA, JANELAS, SACADAS, TELHADOS E/OU OUTROS PONTOS DE EVENTUAL ACESSO DE PESSOAS E LIMITES DE PROPRIEDADES
- FECHAMENTO PRIMÁRIO DO TRAFÓ EM 11.4kV
- ATERRAR CARÇAÇA E XO DO TRAFÓ SEPARADAMENTE
- INSTALAR A PLACA COM A LETRA "P" E A PLACA COM NUMERAÇÃO OPERATIVA NO POSTE DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
- IDENTIFICAR AS EXTREMIDADES DOS CABOS (SAÍDA DO TRAFÓ, CAIXA DOS TCs E JUNTO AOS BORNES DA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO)
COM FITA ISOLANTE NAS CORES: FASE A - VERDE, FASE B - AMARELO, FASE C - VERMELHO. O CONDUTOR NEUTRO TERÁ ISOLAÇÃO AZUL-CLARA
- INSTALAR NO INTERIOR DO QUADRO DE MEDIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA TENSÃO SECUNDÁRIA "380/220V"
- NA SAÍDA SUBTERRÂNEA SERÃO UTILIZADOS CABOS COM ISOLAÇÃO 0,6/1kV
- UTILIZAR COBERTURA DE TERMINAIS DE EQUIPAMENTO NA BUCHA DO TRANSFORMADOR

Detalhe: seccionamento e aterramento do alambrado

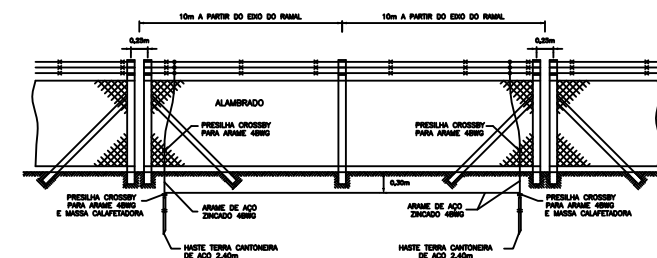

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
SANTA BÁRBARA D'OESTE
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 400 - CEP 13450-037
FONE (0XX19)3459-5900

Assunto: Projeto - entrada de energia 300kVA			
Local: BOOSTER CID. NOVA			Escala: sem
Observação: Projeto CPFL			Data: jul/2024
verificado	Nelson Sartori Jr.	Desenhista:	Nelson Sartori Jr.
Rev:	00	Arquivo:	Nova entrada 300kVA Booster CN_R00
Folha:	1/4		