



DES.20-2/4 – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE OU PLATAFORMA
 MEDIÇÃO INDIRETA EM BAIXA TENSÃO - ATERRAMENTO
 PLANTA

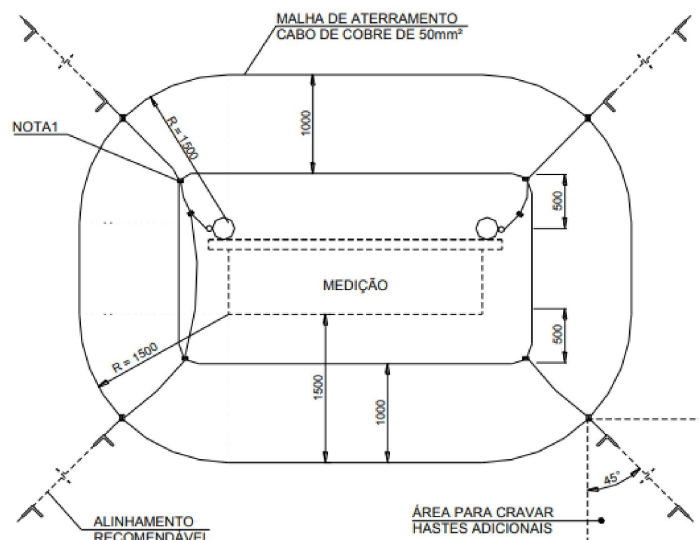

Configuração Básica

Notas:


- 1) Os condutores de descida devem ser contínuos, sem emendas e interligados aos dois anéis a malha de terra.
- 2) A configuração básica poderá ser acrescida de 1 a 8 módulos adicionais, nas dimensões padronizadas no desenho 19.
- 3) Detalhes vide item 6.6 do documento CPFL nº 2855.

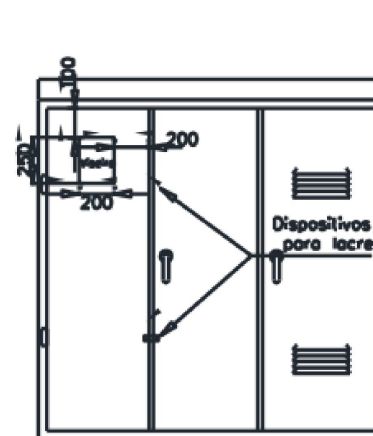

VISTA FRONTAL COM TAMPA




VISTA FRONTAL COM SOBRETAMPA

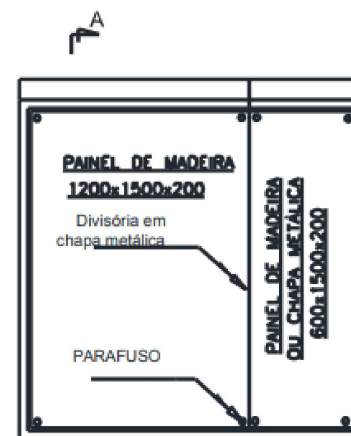

VISTA FRONTAL SEM PORTA



CORTE A-A

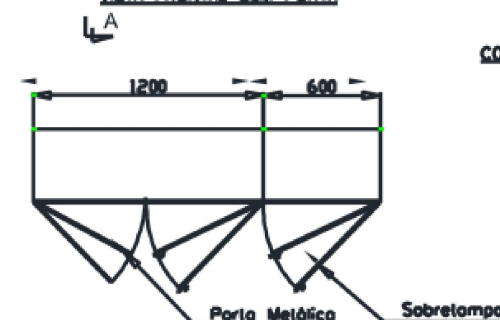

PLANTA



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 SANTA BÁRBARA D'OESTE
 RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 400 – CEP 13450-037
 FONE (0XX19)3459-5900

Assunto: Projeto – entrada de energia 300kVA		Escala: sem	
Local: BOOSTER CID. NOVA		Data: JUL/2024	
Observação: ATERRAMENTO E QUADRO DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO		Rev: 00	
verificado Nelson Sartori Jr.	Desenhista: Nelson Sartori Jr.	Folha: 4/4	
Arquivo: Nova entrada 300kVA Booster CN_R00			