
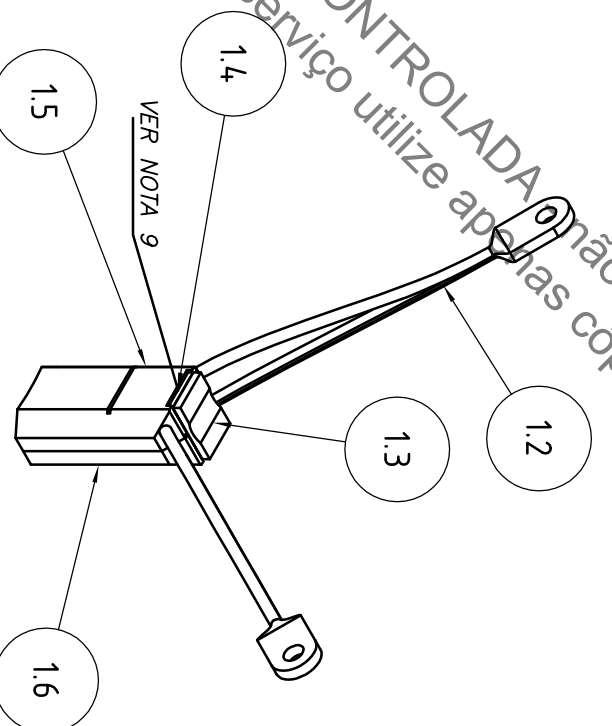
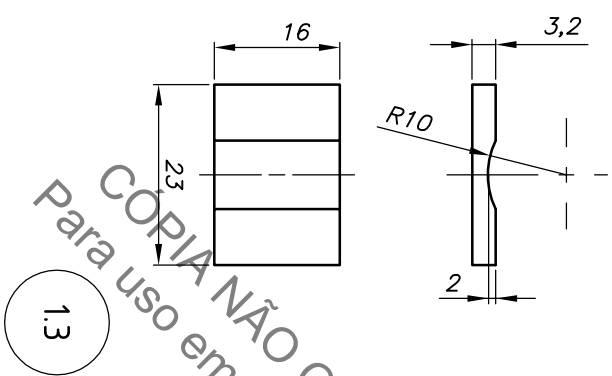
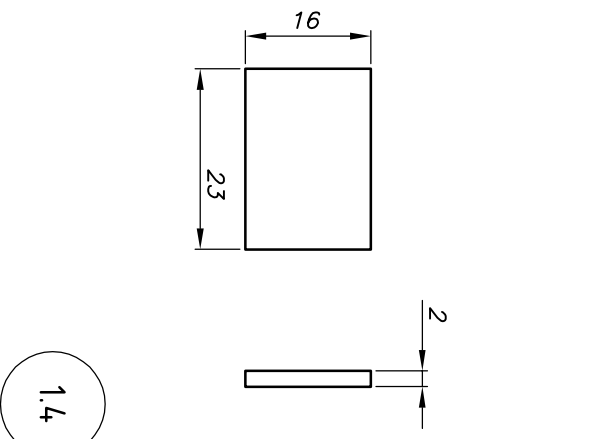


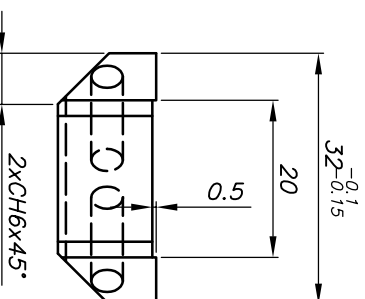
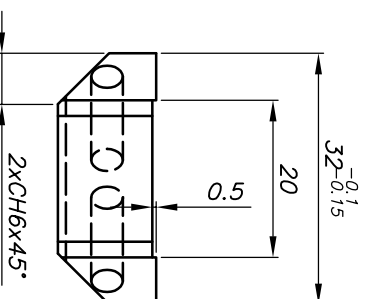
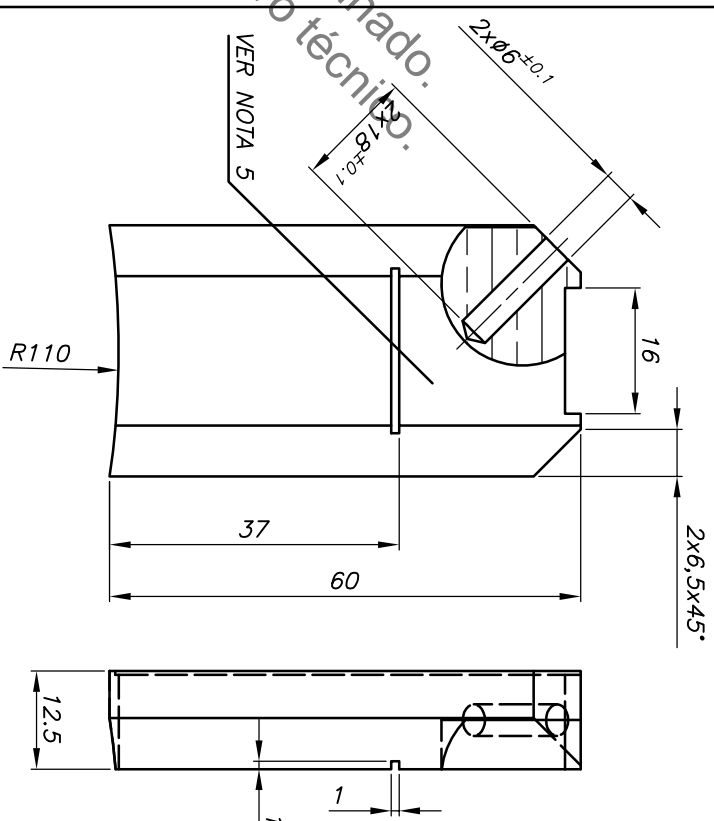
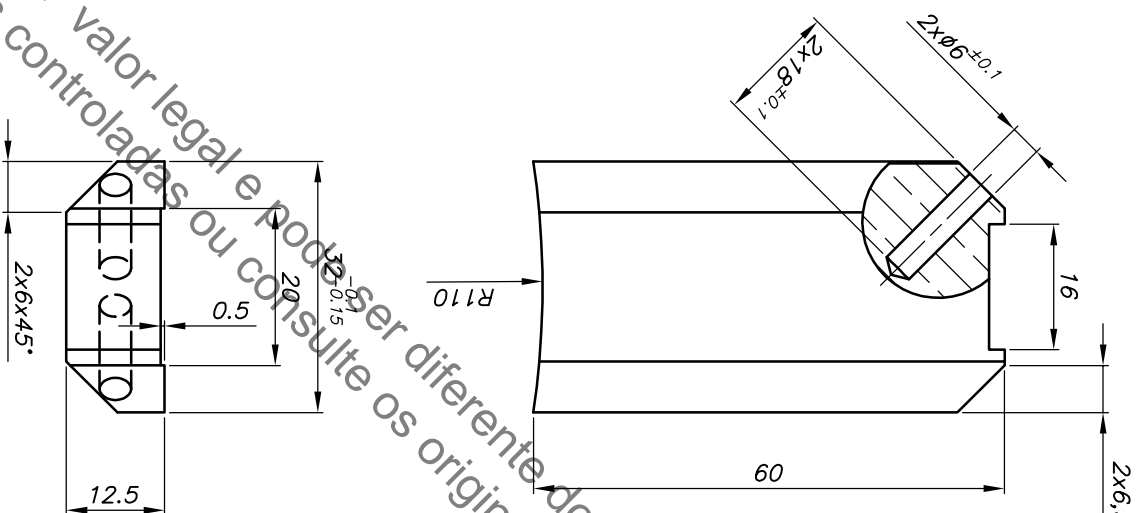


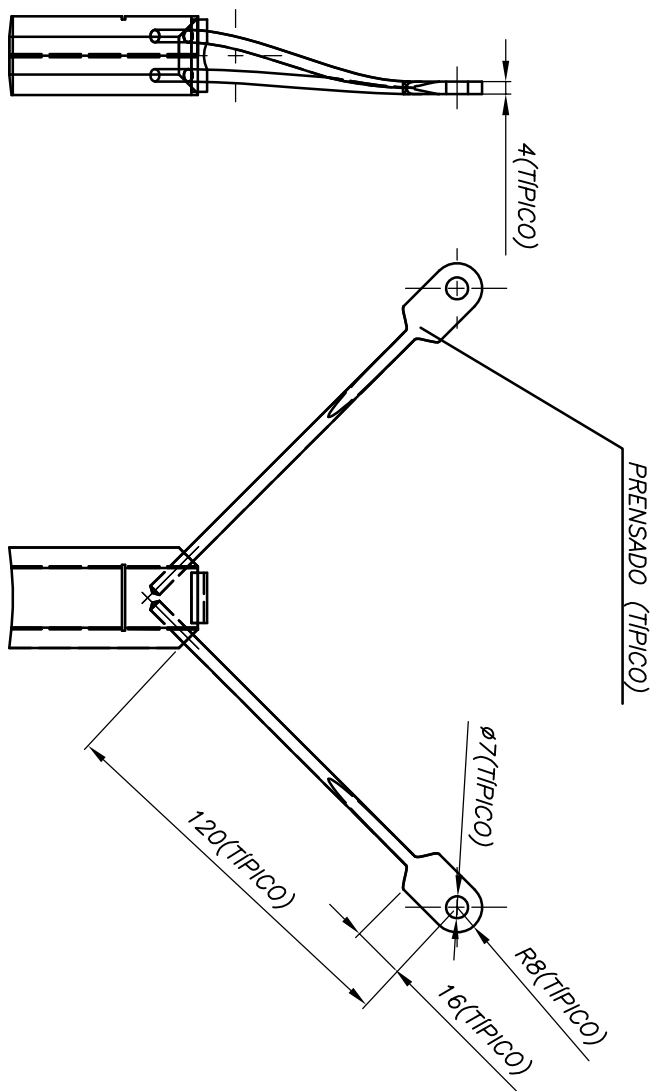

NOTAS:

- 1- DIMENSÕES NÃO TOLERADAS CONF. NBR ISO 2768-mK
- 2- ELIMINAR CAVITOS VIVOS
- 3- VER INSTRUÇÃO NORMATIVA – METRO – n° 17 1GR 166/89 (ÚLTIMA REVISÃO)
- 4- VER NORMA ABNT – NBR 11634 (ÚLTIMA REVISÃO)
- 5- IDENTIFICAR (FABRICANTE, QUALIDADE e LOTE, EM BAIXO RELEVIO)
- 6- FORMAÇÃO DO RABICHO: $\phi 4,5 - 7 \times 7 \times 38 \times 0,08$
- 7- ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTANHANDO COM ESP. DE CAMADA DE $7 \mu m$ a $12 \mu m$
- 8- QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA $5mV @ 50A$
- 9- PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES: 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, USAR COLA DE CONTATO
- 10- AS DIMENSÕES NÃO ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELO FABRICANTE E APROVADAS PELO METRO
- 11- USAR ESSAS COTAS PARA MARCAR E FURAR O COMP. 1.5
- 12- VER DESENHO MTC 15E003928

1.6	ESCOVA	METALGRAFITE	1		
1.5	ESCOVA	METALGRAFITE	1		
1.4	AMORTECEDOR	E.P.D.M.	1		
1.3	APOIO DA MOLA	CELEROM	1		
1.2	CORDALHA	COBRE ELETROLITICO	4		VER NOTA 6
1.1	TERMINAL	COBRE ELETROLITICO	2		VER NOTA 7
CONJUNTO DA ESCOVA			1	1	

[illegible]