

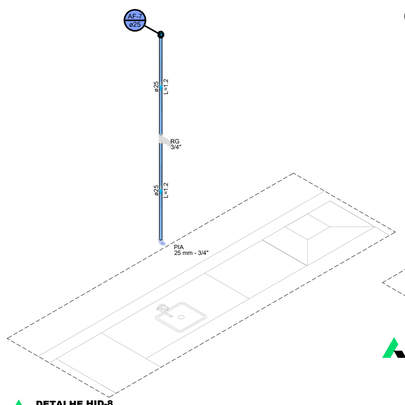



DETALHE HID-8
1:25

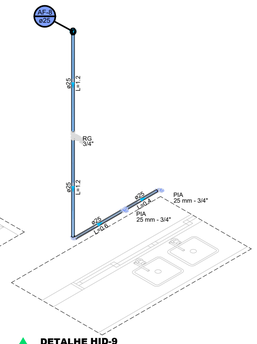



DETALHE HID-9
1:25

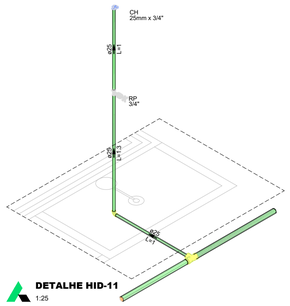



DETALHE HID-11
1:25

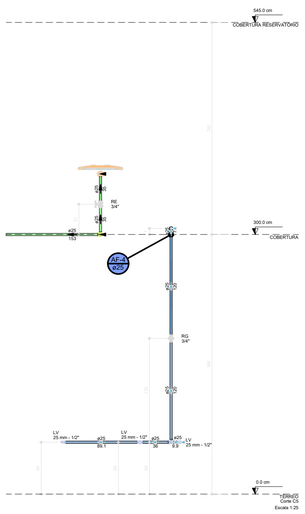


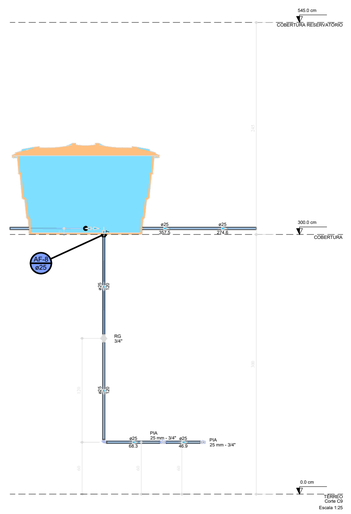


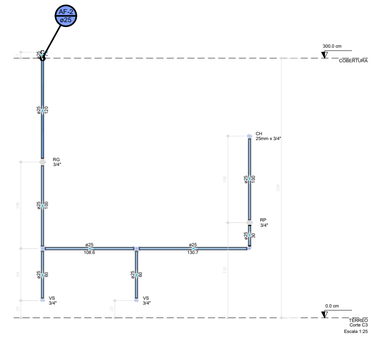

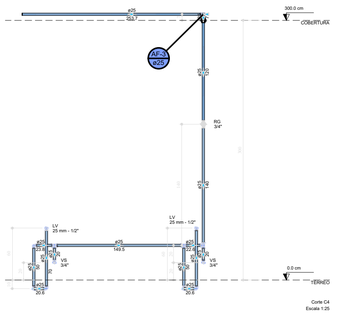


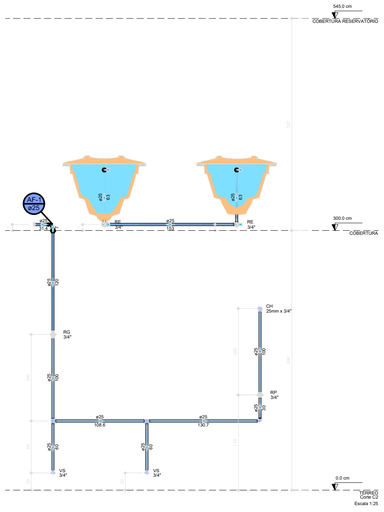


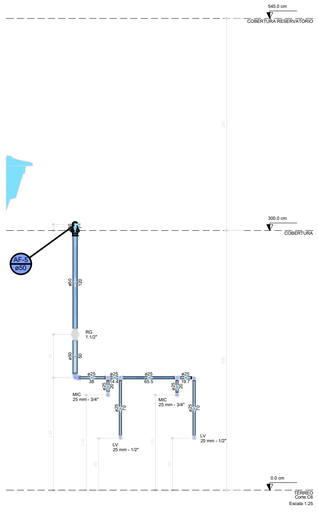


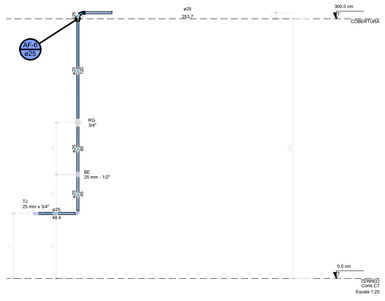









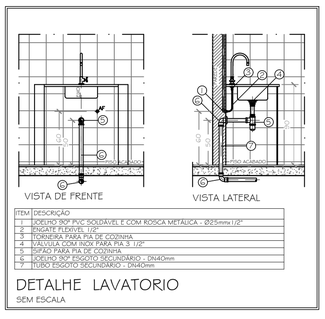


ITEM	DESCRIÇÃO
1	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL E COM ROSCA METÁLICA - Ø25mmx1/2"
2	ENGATE FLEXIVEL 1/2"
3	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA
4	VÁLVULA COM INOX PARA PIA 3 1/2"
5	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA
6	JOELHO 90º ESGOTO SECUNDARIO - DN40mm
7	TUBO ESGOTO SECUNDARIO - DN40mm


DETALHE LAVATORIO
SEM ESCALA

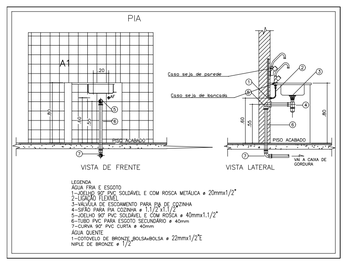

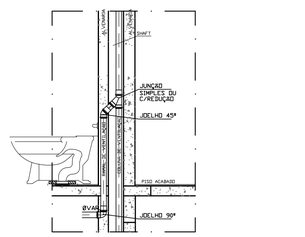

DET. LIGAÇÃO DE RAMAL NA COLUNA DE VENTILAÇÃO
sem escala





Detalhe INSTALAÇÃO TIPICA DE APARELHOS SANITARIOS - LAVATORIO E VASO

NOTAS:

01 – CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

02 – NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.

03 – TUBO DE PVC PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILIMETRO (mm).

04 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MINIMA DE 2%

05 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.

06 – A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.


07 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

08 – PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

09 – PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTA 01
– TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC CON ANEIS
– INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 2%
– DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA
– AS CAIXAS D'ÁGUA DE 500L DEVEM ESTAR ELEVADAS 50CM DO PISO
– PARA ANGULAÇÕES DIFERENTES DE MERCADO DEVEM SER FEITAS ADAPTAÇÕES

PONTOS PARA ÁGUA FRIA	ALTURA
CHUVEIRO	2,10m
REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO	1,10m
REGISTRO GAVETA	1,40m
LAVATÓRIO	0,60m
BANCADA/CUBA	0,90m
PIA DE TORNEIRA PAREDE	1,10m
PIA DE TORNEIRA BANCADA	0,90m
TORNEIRA DE JARDIM	0,40m
TUBO SANITÁRIO DE VASO	0,33m
VÁLVULA DE DESCARGA	1,10m







CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO COM TUBO DN100 DE ENTRADA E SAÍDA

BRUZI ENGENHARIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE	R. JOSÉ ESTEVÃO DE BARROS, B. SÃO GERALDO MUNICÍPIO: CAPITÃO ANDRADE		
RESP. TÉCNICO: GIOVANE BATISTA BRUZI CREA 242.654/D	ESC.: INDICADA	DATA: FEV./2026	DES. Nº: 1/3
	ASSUNTO: PROJETO HIDRÁULICO - DETALHES TÉRREO E DETALHES TIPO HIDROSSANITÁRIOS		

A0