
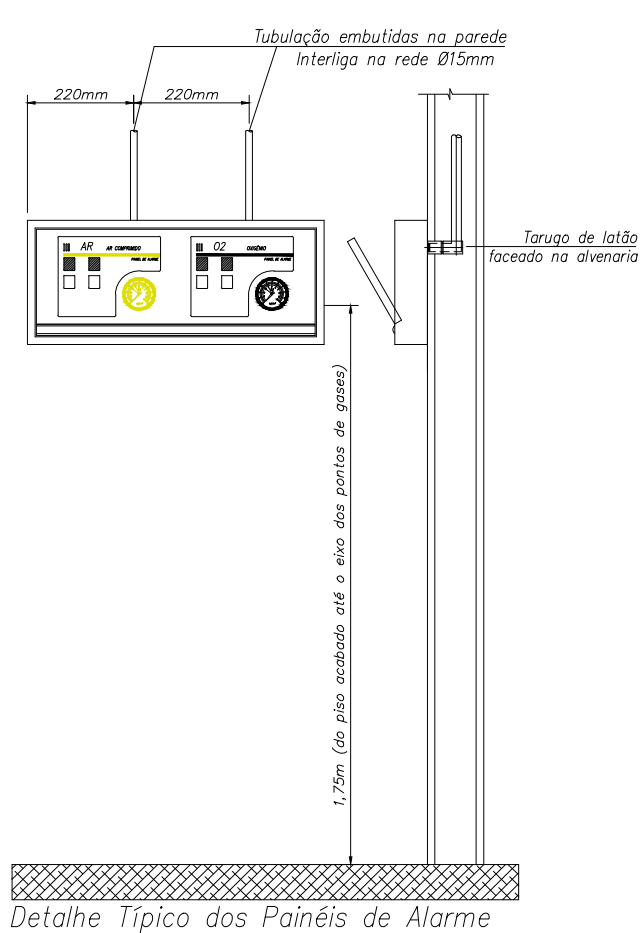
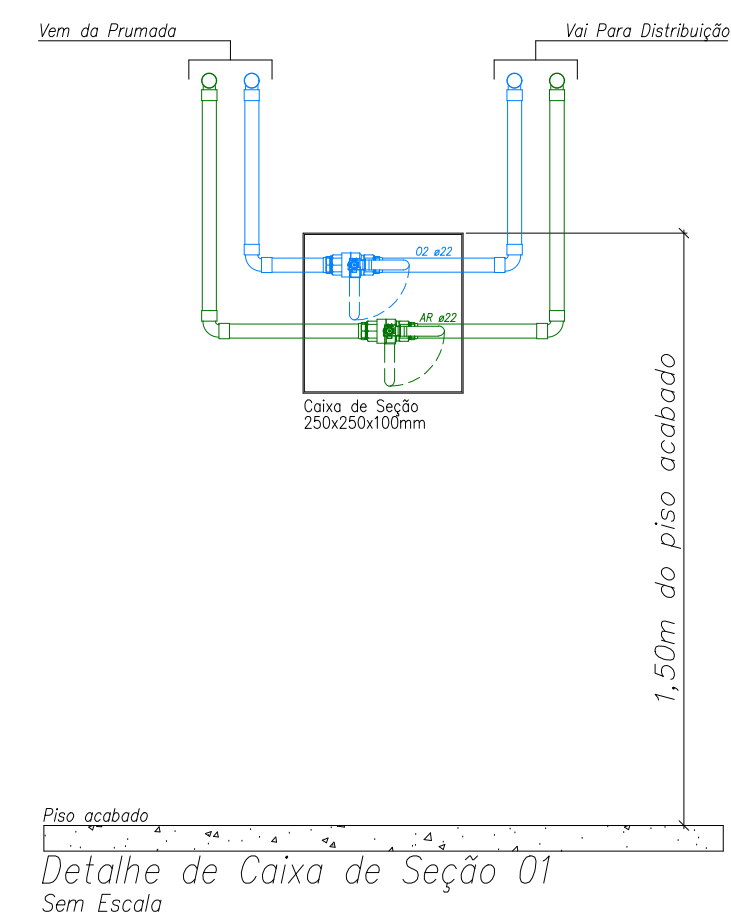




Condições Normais 15119.
Para instalação, os pontos de consumo devem ser atendidos nos seguintes critérios:
- Quando não houver a possibilidade de instalação sobre a tubulação, esta deve estar a uma profundidade mínima de 0,20m do piso e não há necessidade de uso de canaletas ou tubo-anelado;
- Quando houver possibilidade de instalação sobre a tubulação, esta deve estar a uma profundidade mínima de 1,20m do piso e a instalação é feita de maneira a não interferir na tubulação;
- Em ambos os casos anteriores deve haver uma sinalização específica alertando sobre o encaminhamento da tubulação.

Condições:
Os layouts para ligação dos pontos de consumo (Painel de Cabeceira/Campesim) e Painéis de Alarme deverão ser instalados 0,20m acima do piso e não há necessidade de uso de canaletas ou tubo-anelado.
As tubulações não deverão ter diâmetro maior que 15mm (1/2").
Todos os detalhes para os pontos de consumo terão diâmetro de 15mm (1/2").
As Cabeceiras/Painéis de Cabeceira deverão ser instalados a 1,20m do piso acabado.
As tubulações de Gases Medicinais deverão ser de cor verde "V", adotadas com toda a atenção.
As tubulações quando aparentes, não serão:

Oxigênio: Verde
Ar Comprimido: Amarelo

LEGENDA
PONTOS DE CONSUMO
OXIGÊNIO
VÁCUO CLÍNICO
AR COMPRIMIDO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.

EXATA
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
Fone: (11) 3236 - 1034
Site: www.exatacompras.com.br
e-mail: contato@exatacompras.com.br

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		
LOCAL UBS JARDIM AMANDA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE R. Rg. Faria Lima, 280 - Jardim Amanda I - Hortolândia - SP		
OBRA INSTITUCIONAL	TÍTULO UBS JARDIM AMANDA	FOLHA 6⁰¹ 01
Nº OBRA 03724-10	GASES MEDICINAIS	
Nº ART 2620250357459		
AUTOR DO PROJETO EDUARDO PRATA		
DESENHO EXATA ENGENHARIA	ESCALA INDICADA	

EX_03724_10_0_PE_REV00