



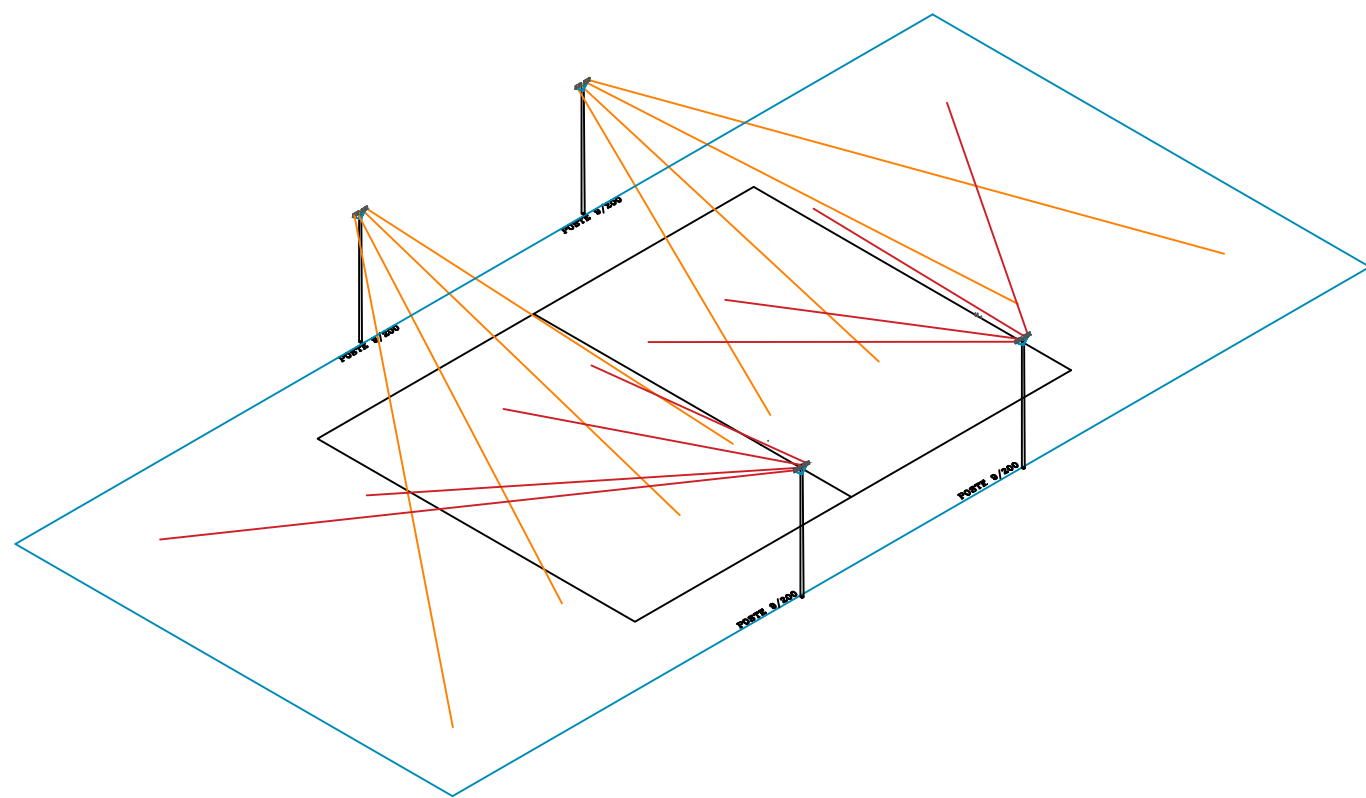


DETALHE 02
CRUZETA COM 4 PROJETORES LED
SEM ESCALA

VEM DO QDFL EXISTENTE (2#10,0+6,0N+4,0T)mm² - 0,6/1KV HEPR 90°

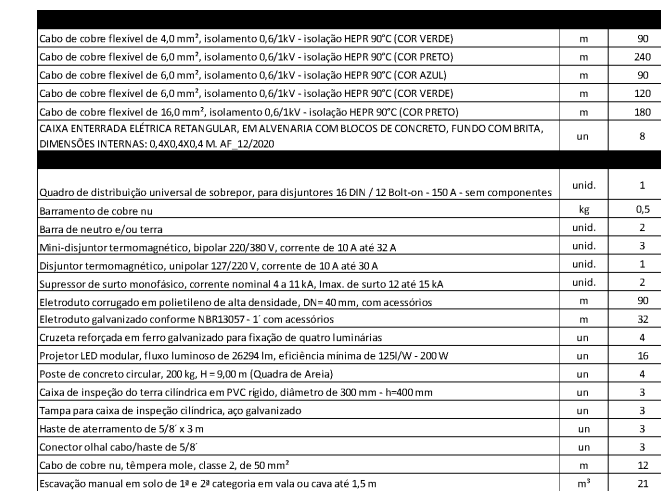


LEGENDA	
	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 2625lm in, eficiência mínima de 125W/1000lm
	CAVA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO FÚNDIO COM BRESTA, DIMENSÕES INTERNAS: 5.6X0.6X0.6
	Cunha refratária em ferro galvanizado para fixação de luminárias
	Pole Padrão Categoria C3 CPFL EXISTENTE
	Estrutura corrediça em perfilado de alta densidade, DN=40 mm, com acessórios
	Pole de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m

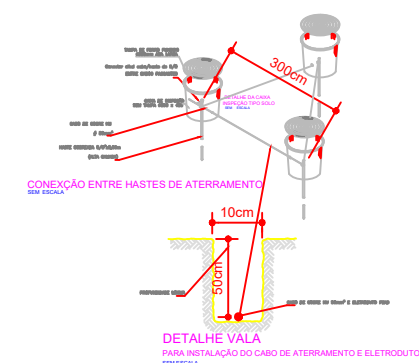


Vicente José da Silva Araújo
Engenheiro Civil
Crea/SP 0600844109

OBRA: CENTRO DO LAZER DO TRABALHADOR



ESCALA
1/100

FOLHA
02/02

FORMATO

DES. N°:	REVISÃO	UNIDADE	
		METROS	

METROS

METHODS

1