

PMSP–SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES – EDIF

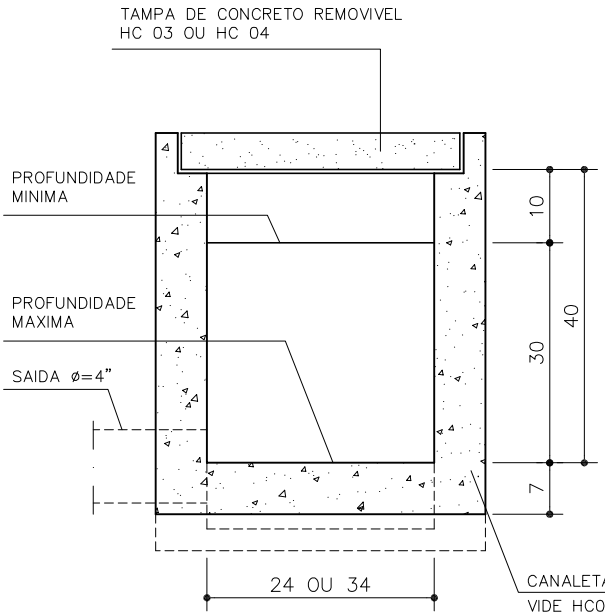


OBSERVACOES:


- AS GRELHAS DE FERRO SERAO CHUMBADAS NO CONCRETO DA CANALETA POR GRAPAS.
- A CADA 3m DE GRELHA DE FERRO, COLOCAR UMA TAMPA DE CONCRETO REMOVIVEL P/ INSPECAO E LIMPEZA DA CANALETA.
- A PROFUNDIDADE INICIAL DA CANALETA E DE 10cm. E A MAXIMA E DE 40cm.
- A CADA 30m DE CANALETA, FAZER UMA CAIXA DE AREIA COM SAIDA.
- TAMPAS DE CONCRETO – VER DETALHE ESPECIFICO:
  HC.03= 30cm LARGURA
  HC.04= 40cm LARGURA
- GRELHA DE FERRO – VER DETALHE FL 1/2:
  HP.02= 30cm LARGURA
  HP.03= 40cm LARGURA
- PREVER JUNTA DE DILATACAO A CADA 10m.
- PREVER LASTRO DE BRITA e= 5cm.

CORTE TRANSVERSAL DA CANALETA
ESC. 1:10

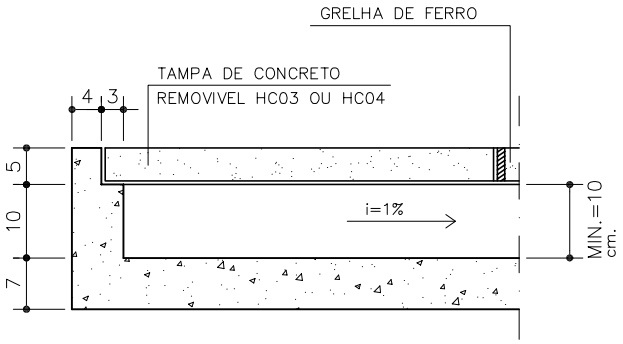

CORTE LONGITUDINAL DA CANALETA
ESC. 1:10

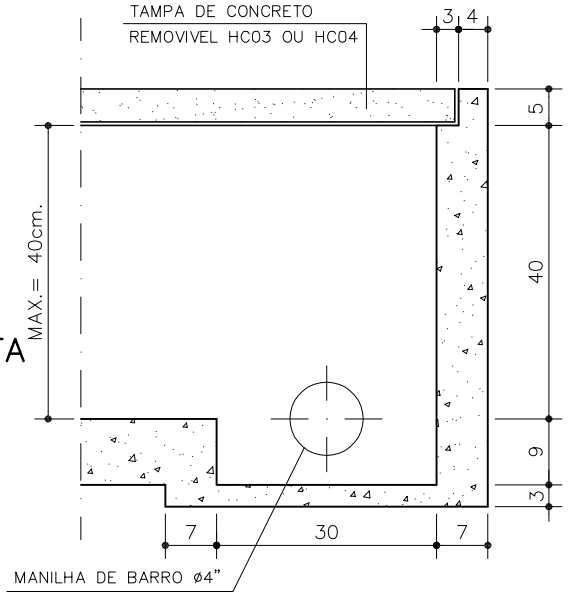

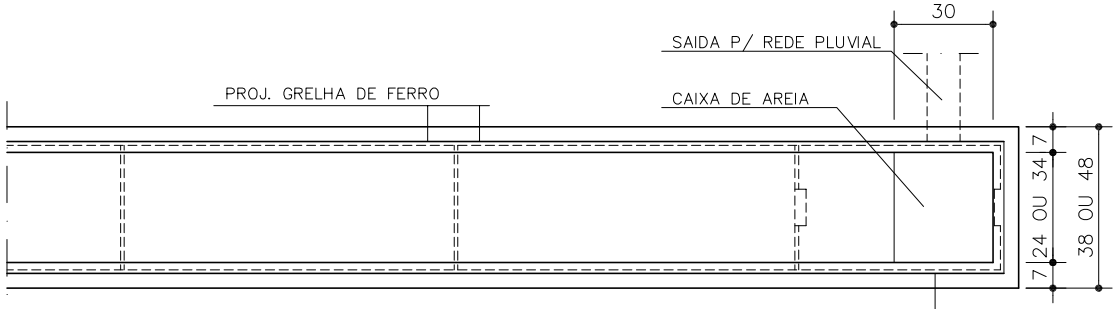

CANALETA – PLANTA
ESC. 1:20