




PLANILHA DE MATERIAL		
ITEM	QT	DESCRIÇÃO
01	12	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASBA08LG - CAP. 9.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
02	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASBA12LG - CAP. 12.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
03	02	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASBA16LG - CAP. 16.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
04	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASBA24LG - CAP. 24.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
05	12	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR08LG - CAP. 09.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
06	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR12LG - CAP. 12.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
07	02	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR16LG - CAP. 16.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
08	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR24LG - CAP. 24.000BTU/H - BFÁSCA - 220V - 60Hz
09	02	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM SHELUX TRA E VENTILANA SOBRE PRESSÃO - MARCA RESISTEX (OU SIMILAR) - MODE: VENTOMT 150 - VÃO 150cm/h - 220V 50Hz - 50w

- OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Todas as medidas deverão ser conferidas na obra;
 2. Todas as medidas estão em centímetros;
 3. Havendo divergência entre a escala e a cota, prevalece a cota.

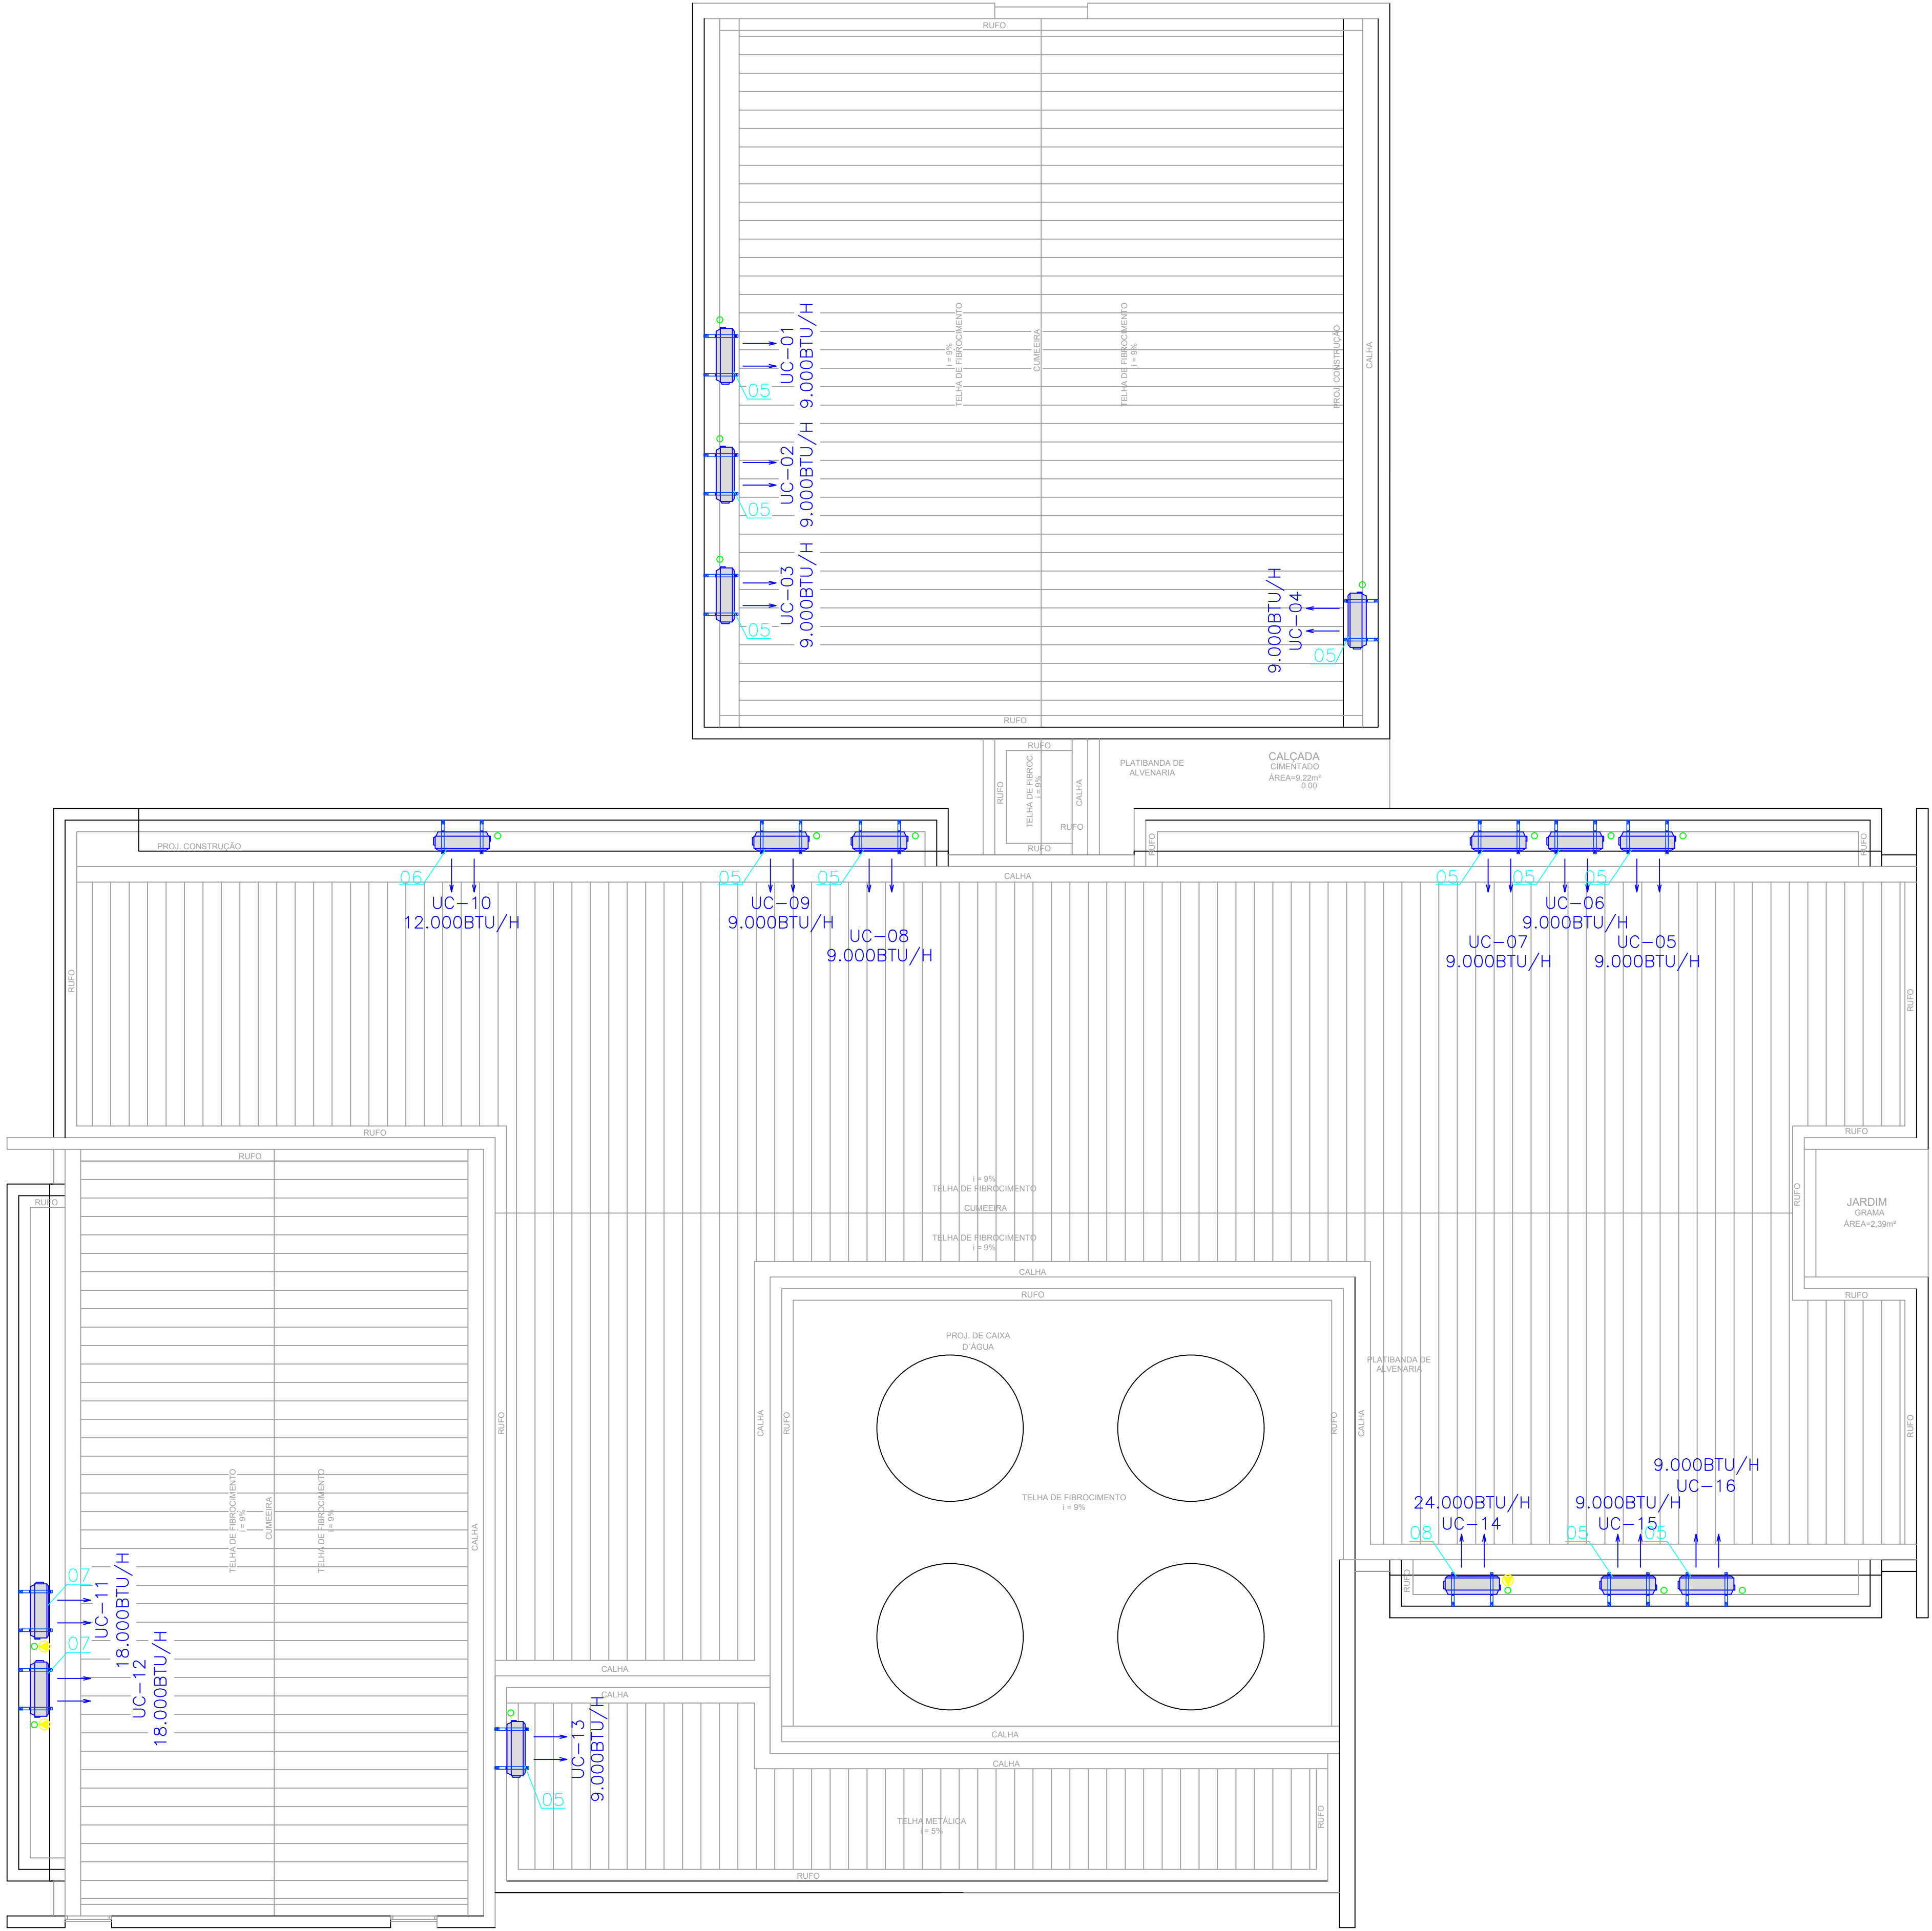

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO PADRÃO DO ESTADO

PROJETO:
CLIMATIZAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de São João do Ivaí - Paraná

LOCAL DA OBRA:
Rua Juscelino Kubitschek, 827, Jardim Ivaí.

QUADRA:
SN

LOTE:
Lote 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

DATA:
05/2026

CONTEÚDO:
- Implantação e cobertura.

ESCALA:
Indicada

ART:

ASSINATURAS:
FABIO HIDEK
MURA:03514785902

Autenticado de forma digital por
FABIO HIDEK MURA:03514785902
Data: 2026.07.10 16:01:55 -03'00'

PROPRIETÁRIO

LUANA HELOISA DE
SOUZA
PAULOVSKI:10133988995
0

Dados: 2026.06.26
16:48:45 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUANA H DE SOUZA PAULOVSKI
CREA/PR 184913/D

FOLHA:
02⁰²
DE

DESPACHOS:

PLANTA BAIXA COBERTURA
ESC. 1:50