



Vista Frontal - Corrimão de Parede
Esc.: 1:25

NBR 9050 (6.9.4.2) / IT11 (5.8.2.7) – Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso acabado.

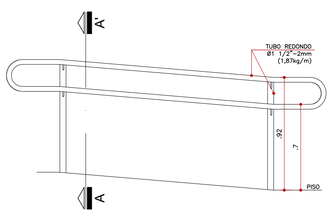


Vista Frontal - Corrimão Intermediário Duplo
Esc.: 1:25

NBR 9050 (6.9.4) / IT11 (5.8.4.1) – Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,20 m, é necessário a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m

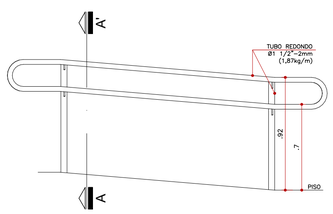


Vista Frontal - Corrimão Intermediário Simples
Esc.: 1:25

NBR 9050 (6.9.4) / IT11 (5.8.4.1) – Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,20 m, é necessário a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m

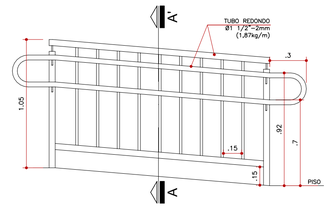


Vista Frontal - Corrimão com Guarda-Corpo
Esc.: 1:25

NBR 9077 (4.8.1.2) / IT11 (5.8.1.2) – A altura dos guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05m ao longo dos patamares, corredores,mezaninos, e outros

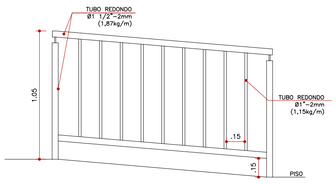

Vista Frontal - Guarda-Corpo
Esc.: 1:25


IT11 (5.8.1.4) – As guardas constituídas por balaustrados, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem: (a.) ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança (laminados ou aramados) e outros, de modo que uma esfera de 15cm de diâmetro não passe passar por nenhuma abertura;




Corte AA'
Esc.: 1:25




Corte AA'
Esc.: 1:25




Corte AA'
Esc.: 1:25



Corte AA'
Esc.: 1:25




Corte AA'
Esc.: 1:25

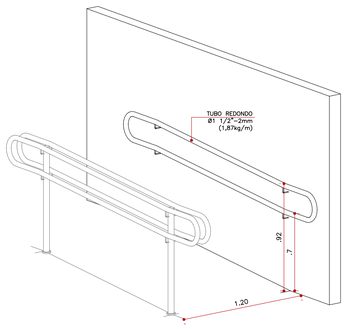


Perspectiva - Corrimão de Parede e Corrimão Intermediário
SEM ESCALA


Em escadas e degraus é permitido a instalação de apenas um corrimão duplo e com duas alturas, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, respeitando a largura mínima de 1,20 m, em ambos os lados.



Perspectiva - Corrimão Intermediário
Esc.: 1:25




Perspectiva - Corrimão Intermediário
Esc.: 1:25




Perspectiva - Corrimão com Guarda-Corpo
SEM ESCALA


NBR 9050 – 6.9.3.3 Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares dos escadas e rampas, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.
6.9.3.4 As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberância,



Perspectiva - Guarda-Corpo
SEM ESCALA

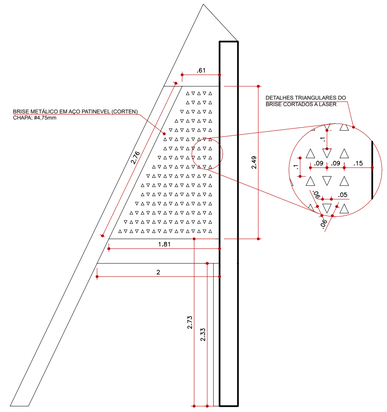


Detalhamento de Brise Metálico
Esc.: 1:50

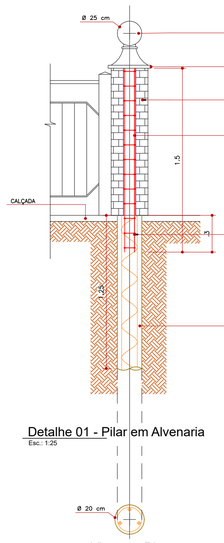


Detalhe 01 - Pilar em Alvenaria
Esc.: 1:25


Vista em Planta
Esc.: 1:25

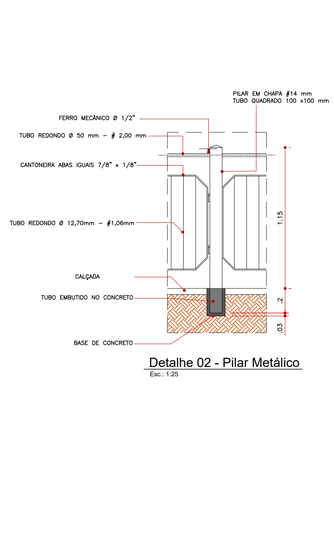

Detalhe 02 - Pilar Metálico
Esc.: 1:25

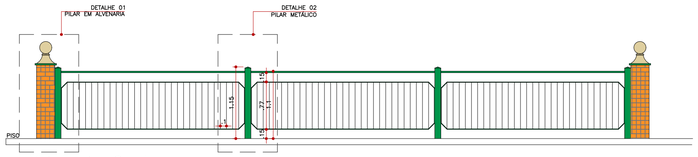


Vista Frontal - Gradil
Esc.: 1:50

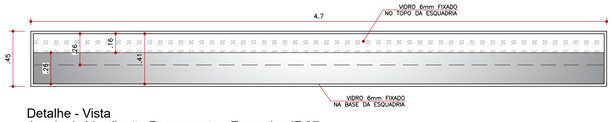

Detalhe - Vista
Janela de Ventilação Permanente - Exemplo: JF 07
Esc.: 1:25



Vista Superior - Gradil
Esc.: 1:50



Detalhe - Corte
Janela de Ventilação Permanente
Esc.: 1:10

PROJETO ARQUITETÔNICO

MQ Monica Queiroz IVQ ARQUITETURA E INTERIORES

TÍTULO

FL. 10/10


PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO
GINÁSIO DE ESPORTES MARIO CÉSAR J. LEÃO
DETALHES

LOCAL:
RUA SÃO PEDRO, S/N

CIDADE
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA



RESPONSÁVEL TÉCNICO

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861

Digitally signed by MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Date: 2025.09.25 16:56:54 -03'00'

Mônica de Queiroz Santana
Arquiteta e Urbanista
CAU: A235153-6

RRT.

QUANTITATIVO

ÁREA DO TERRENO	6.036,52m²
GINÁSIO	2.856,81m²
SUBSOLO	137,00m²
VESTIÁRIOS INTERDITADOS	218,41m²
SALAS DE COMUNICAÇÃO	44,88m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	3.257,10m²

DATA: SETEMBRO/2025

ESCALA: Indicada