





DETALHE GENÉRICO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

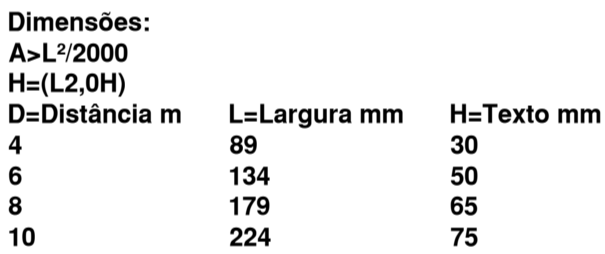

Escada de Emergência
 Símbolo: Retangular
 Fundo: Verde
 Pictograma: Fotoluminescente
 Indicação do sentido de fuga no interior das
 escadas indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O
 desenho indicativo deve ser
 posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado.

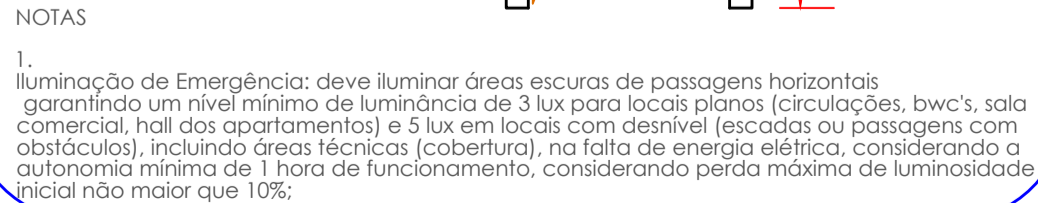

DETALHE - CENTRAL DE GÁS P13
sem escala



- 1) PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TERÁ UM CIRCUITO RESERVADO ESPECIFICAMENTE PARA CARREGAMENTO DAS FONTES
- 2) TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR FONTE DE ENERGIA INCORPORADA
- 3) TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCÁ-LA EM FUNCIONAMENTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NORMAL (ELÉTRICA)
- 4) OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES ~~REBEFIR~~REBEFIR A TEMPERATURA DE 70c. NO MÍNIMO 01 HORA
- 5) OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR LUZ REFLETIVA
- 6) O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVEM SER DO TIPO QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS, E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE FUMAÇA
- 7) A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER FEITA DE FORMA QUE ESTAS FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE, PARA DIFICULTAR



PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES						
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO						
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I (M _j /m²)	N.º de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)	
TÉRREO	Centro de Treinamento Profissional - E-4	300	01	3,00	395,65	
TÉRREO	Clinicas - H-6	300	01	3,00	24,77	
TÉRREO	Centro de Treinamento Profissional - E-3	300	01	3,00	33,02	
Altura	Térreo	Risco	LEVE	Área Existente	-	Área Total
						453,44 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO									
<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros				<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência			
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações				<input checked="" type="checkbox"/>	Alarme de Detecção de incêndio			
<input type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações				<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência			
<input type="checkbox"/>	Compartmentação horizontal/vertical				<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio			
<input type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento				<input type="checkbox"/>	Hidrantes e mangotinhos			
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência				<input type="checkbox"/>	Chuveiro automáticos			
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência				<input type="checkbox"/>	Brigada de Incêndio			
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça				<input type="checkbox"/>	SPDA			
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência				<input type="checkbox"/>	Sistema fixo de gases limpos			
Reservatórios	Inferior	0,00	Superior	0,00m³	RTI	0,00	GLP	02 x P13	

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	N.º do PSCIP

Obra/Endereço		CASA DA MULHER PARAANAENSE	
Área	453,3 m ²	Ocupação Centro de Treinamento Profissional - E3/E4 Clínica - H6	PARA USO DO CBMPR:
Prancha 01 01	Conteúdo da Prancha MEMORIAL SIMPLIFICADO Planta de Risco Legenda		
Proprietário _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO CNPJ: N.º 76.178.011/0001-28			
Escala INDICADA	Responsável Técnico _____ ELENICE BORGES TESSIERO - ARQUITETA E URB. CAU: 43.475-2	Data	Setembro/2025