


- NOTAS DE INCÊNDIO
- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 - NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.
 - ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS, PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM POSSUIR TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO ACABADO.

LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C
	NÚMERO DO MODELO DA PLACA
	DIMENSÕES DA PLACA
	NÚMERO DO DETALHE
	PRANCHA
	TÍTULO DO DESENHO
	ESCALA DO DESENHO
	NÚMERAÇÃO DO DESENHO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS
	AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
	SINALIZAÇÃO



Código	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
17		Saída de emergência	Simbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
23		Extintor de incêndio	Simbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

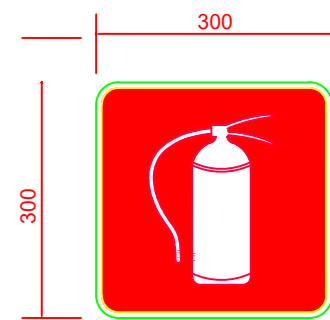


SINALIZAÇÃO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23
COR DE FUNDO = VERMELHA
COR DO SÍMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

1 PLANTA BAIXA SEM ESCALA

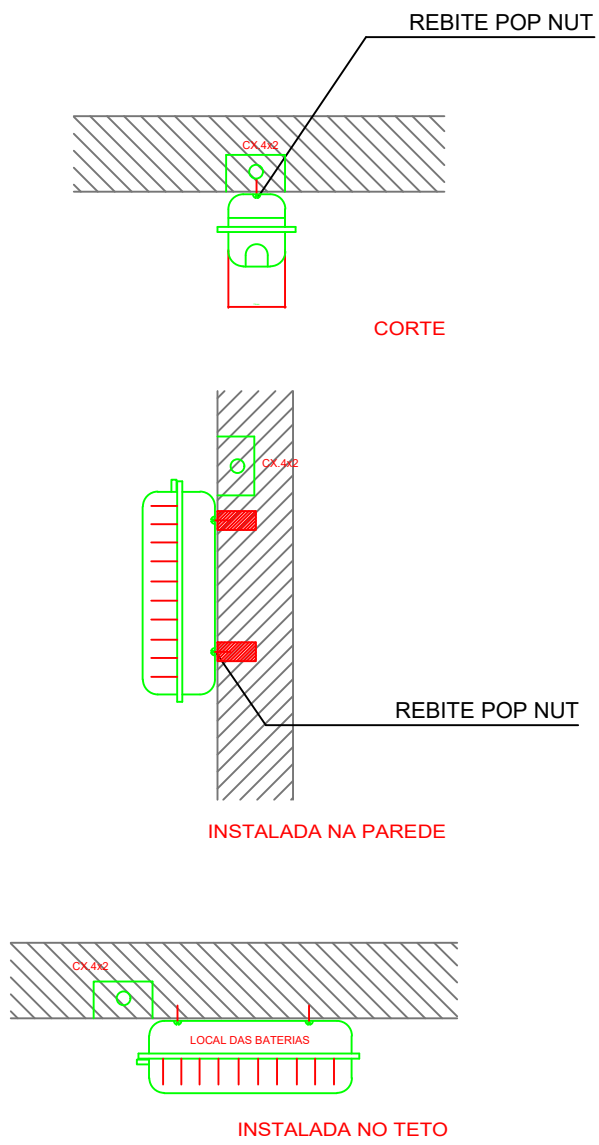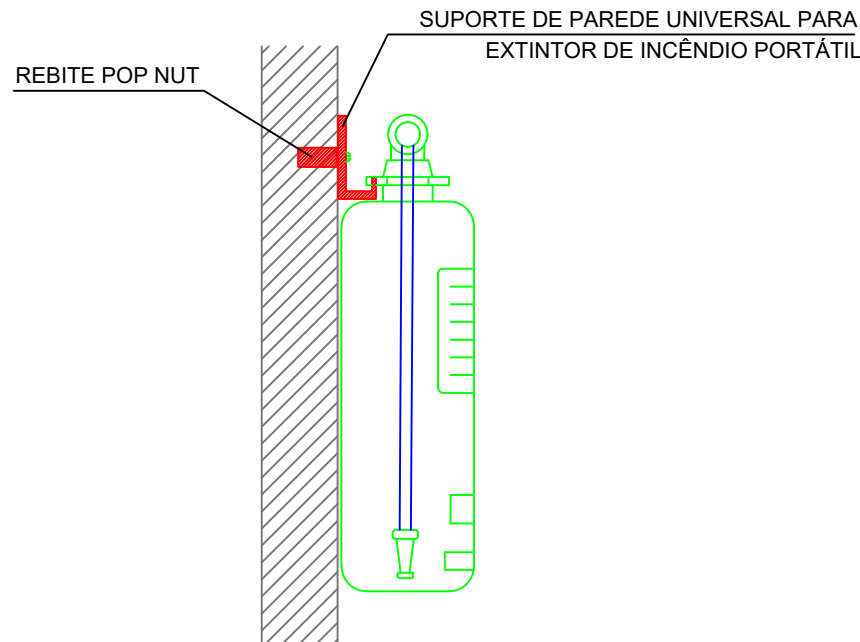

- CARACTERÍSTICAS
- LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA
 - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA,
 - RECARREGA ATRAVÉS DE CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO COM 2 BATERIAS DE NÍQUEL
 - CÁDMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O RETORNO DA ENERGIA,
 - AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS,
 - ALIMENTAÇÃO 110/220V,
 - FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE SOBREPOR

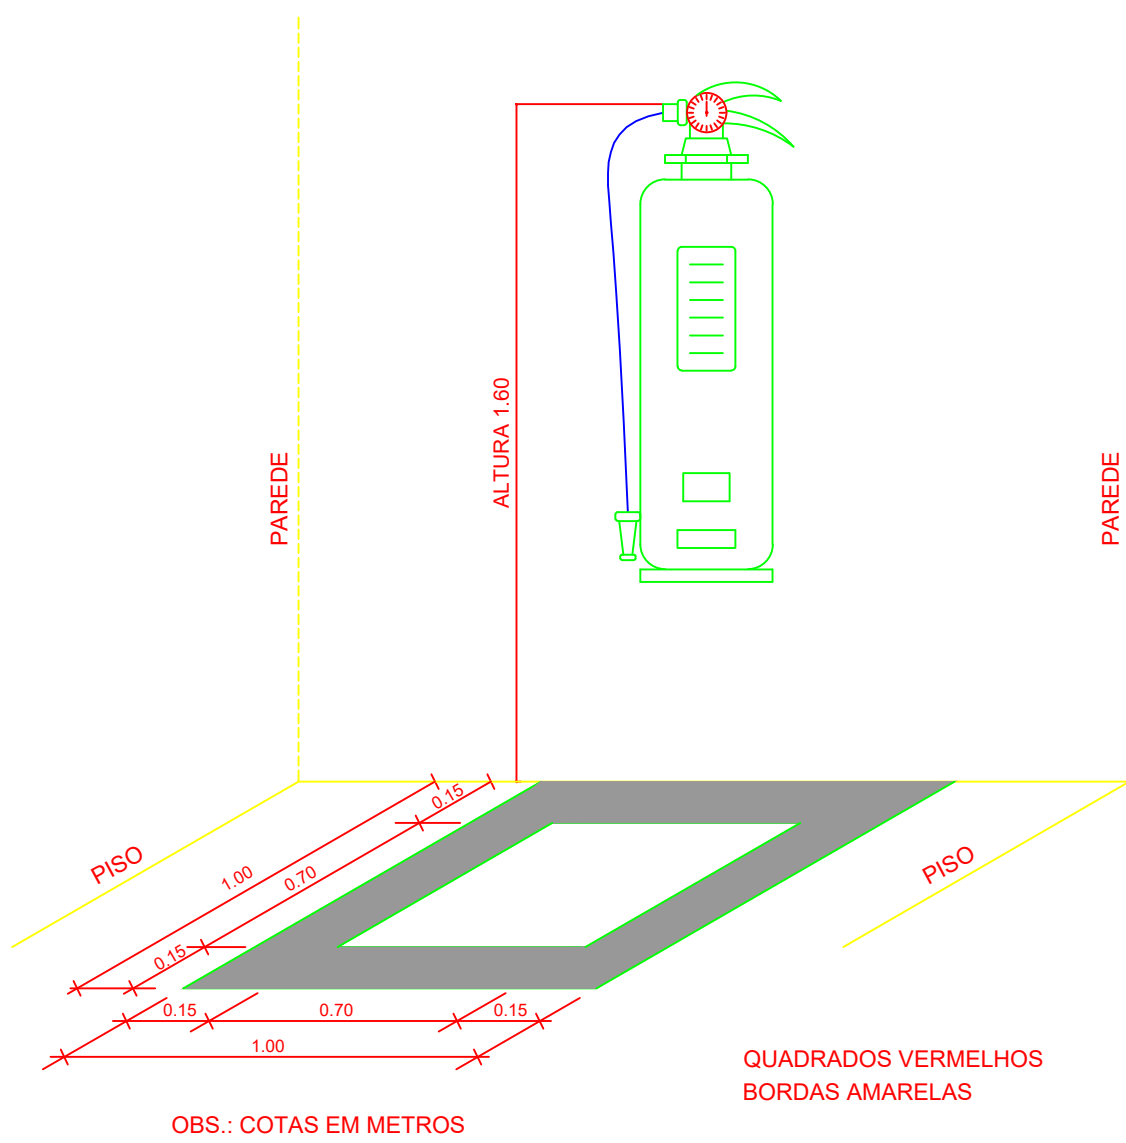

OBS.: COTAS EM METROS

QUADRADOS VERMELHOS BORDAS AMARELAS

2 DETALHE 1 - FIXAÇÃO DO EXTINTOR SEM ESCALA

3 DETALHE 2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA SEM ESCALA

4 MARCAÇÃO NO PISO SEM ESCALA

APROVAÇÃO

CARIMBO DA PREFEITURA		
local: Pinhão - Pr	finalidade e endereço da obra: QUADRA COBERTA SANTA MARIA	folha: UNICA
escala: INDICADA	Rua Manoel F. dos Santos, s/nº Vila Santa Maria	arquivo digital:
data: Novembro / 2025	proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO CNPJ: 76.178.011/0001-28	Ultima Atualização: Novembro / 2025
desenho: Silverio Junior		

PROJETO PREVENÇÃO DE INCENDIOS

Resp. p/ Projeto: Luiz Carlos Taborda Ribas Engº Civil - Crea 22.545/D-PR	Resp. p/ Execução:
---	--------------------

OS PROJETOS ESTÃO SENDO ENTREGUES DE ACORDO COM O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO - LEI 04/2014 E LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS PRETERITES 888/2020/2015 QUE TRATA SOBRE A ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, NORMAS TÉCNICAS (ABNT), LEI DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - LEI 04/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ESTAMOS CIENTES DAS PENALIDADES PREVISTAS NA MESMA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE A FALSAS INFORMAÇÕES, PROJETO EM DESACORDO COM AS SUAS DETERMINAÇÕES E A EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO APROVADO, E DE NÚCLEO CONHECIMENTO QUE A EXECUÇÃO DAS OBRAS LICENCIADAS SOBRE RECORRER AÇÃO RECAL POR PARTE DO MUNICÍPIO E CREA-PR, NÃO SENDO EXPEDIDO O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA ENQUANTO A CONTRIBUIÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETAMENTE REGULARIZADA E QUITADOS OS DEBITOS PROVENIENTES DAS MULTAS FINITAMENTE IMPOSTAS, ESTAMOS CIENTES QUE AS CONSTRUÇÕES EXECUTADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO SERÃO DEMOLIDAS REBANDO O MUNICÍPIO DE QUALQUER ÔNUS.