








PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO - ACABAMENTO DE PISO  
ESC.: 1:50

PLANTA BAIXA PAV. TÉCNICO - ACABAMENTO DE PISO  
ESC.: 1:50

- ACABAMENTO DE PISO**
- 1. PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, BOMBOIM COM REJANTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
  - 2. PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA, HOMOGENEA COM ESPESURA DE 2mm, COR CINZA CLARO, RESISTENTE A ABRAÇAO, CLASSE "1", REF. TARET 2305105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
  - 3. PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAC 13 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 2,5CM. ACABAMENTO DESMOLADO E LIDO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
  - 4. PISO ELEVADO COM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, BASE, HASTE, CRUZETAS 60X60X, 120X120, COM PISO EM CHAPAL DE LAMINADO MELAMINICO COR CINZA.
  - 5. SOLERA EM GRANITO POLIDO COR CINZA ANDORRINA, E= 2cm, DESNÍVEL DE 1cm (EXCETO QUANDO INDICADO EM PLANTAL).
  - 6. SOLERA PORCELANATO, COR OFF WHITE, COM REJANTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA.
  - 7. INÍCIO E SENTIDO DA PAGINAÇÃO.
- ACABAMENTO DE RODAPÉ**
- 1. PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, BOMBOIM COM REJANTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
  - 2. RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 2mm, C.A.TURA DE 7,5cm, PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.
  - 3. RODAPÉ CIMENTADO COM BOLEADO.

NOTA: ÁREAS MOLHADAS NÃO POSSUEM REBAIXO, SERÁ PREVISTO CAIMENTO DO PISO PARA O RALO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

NOTA: NO AMBIENTE CABEAMENTO ESTRUTURADO É NECESSÁRIO PRIMEIRO EXECUTAR O PISO EM PORCELANATO (CÓDIGO 1) E, POSTERIORMENTE, FAZER A INSTALAÇÃO DO PISO ELEVADO (CÓDIGO 4).

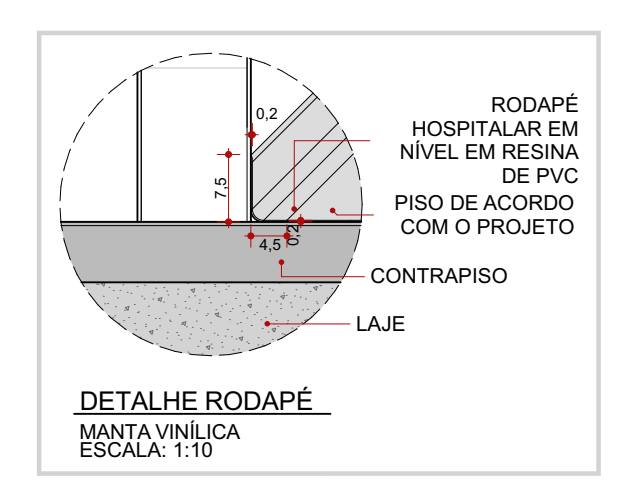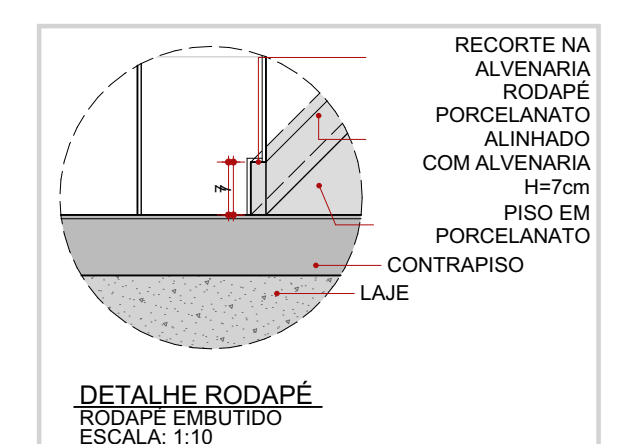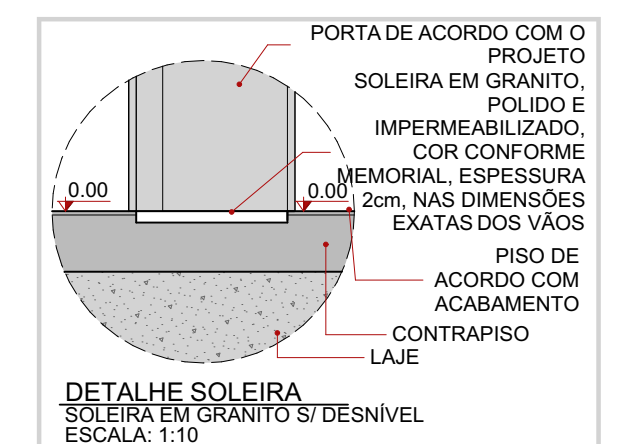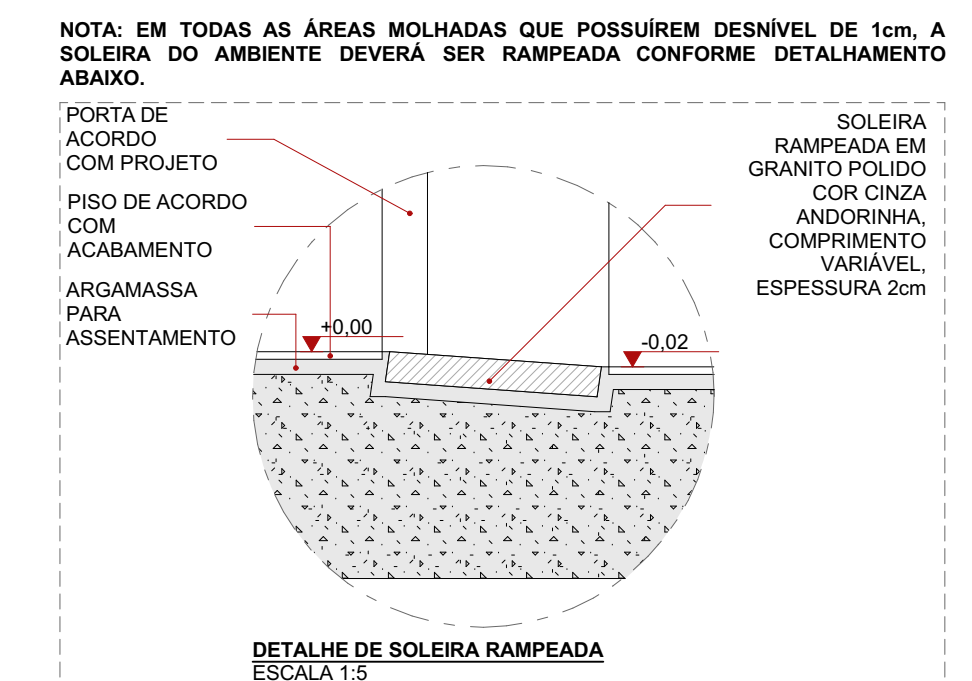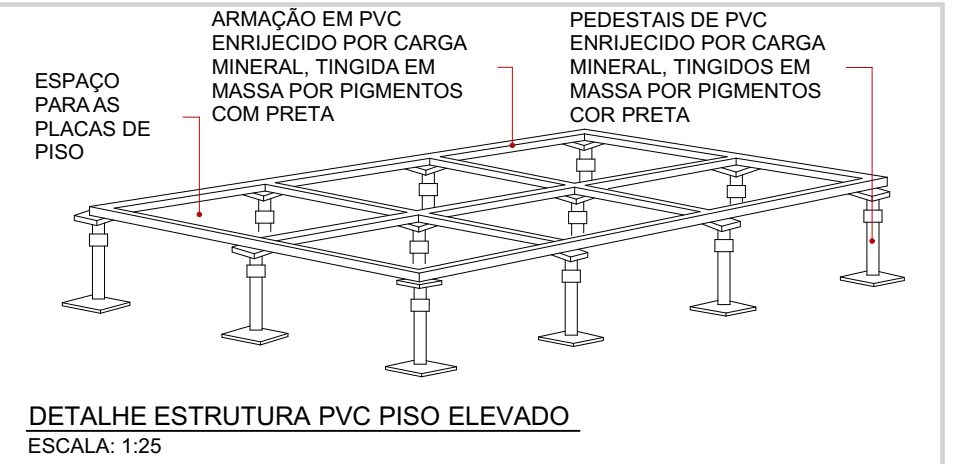

MP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 08.948.188/0001-00 - Rua Nelson Guedes, 389, 3A, Universidade - Londrina / PR - CEP: 86050-720  
FONE: (0xx41) 3344-1000 - E-mail: mp@mparquitectura.com.br - Site: www.mparquitectura.com.br  
Atendimentos em todo o Brasil. Contato exclusivo no local. Atende em qualquer situação comercial e jurídica especializada.

| REV | DATA       | CONTÉUDO                 | REV | DATA | CONTÉUDO |
|-----|------------|--------------------------|-----|------|----------|
| REV | 30/10/2023 | EMISSÃO FINAL            |     |      |          |
| REV | 30/10/2023 | REVISÃO POR ERRO DE SEDE |     |      |          |

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
SESA  
SETOR DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA - P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS  
MUNICÍPIO: MARINGÁ  
OBJETO: PROPOSTA DE PROJETO PARA O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARINGÁ  
LOCAL: MARINGÁ  
AUTOR DO PROJETO: REGISTRO PROF.: CARLOS MARCHESE - ARQUITETO CAU/PR A32642-0  
PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARINGÁ

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA - P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS  
RESPONSÁVEL PELO E.A.: CARLOS MARCHESE - ARQUITETO CAU/PR A32642-0  
DESENHO: MP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO  
DATA: 30/10/2023  
ESCALA DO DESENHO: 1:50  
PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARINGÁ

MP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO  
RUA NELSON GUEDES, 389, 3A, UNIVERSIDADE, LONDRINA-PR  
FONE: (0xx41) 3344-1000 - E-MAIL: MP@MPARQUITECTURA.COM.BR  
CARLOS MARCHESE - ARQUITETO CAU/PR A32642-0

MP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO  
RUA NELSON GUEDES, 389, 3A, UNIVERSIDADE, LONDRINA-PR  
FONE: (0xx41) 3344-1000 - E-MAIL: MP@MPARQUITECTURA.COM.BR  
CARLOS MARCHESE - ARQUITETO CAU/PR A32642-0

ARQ  
DET  
3/20