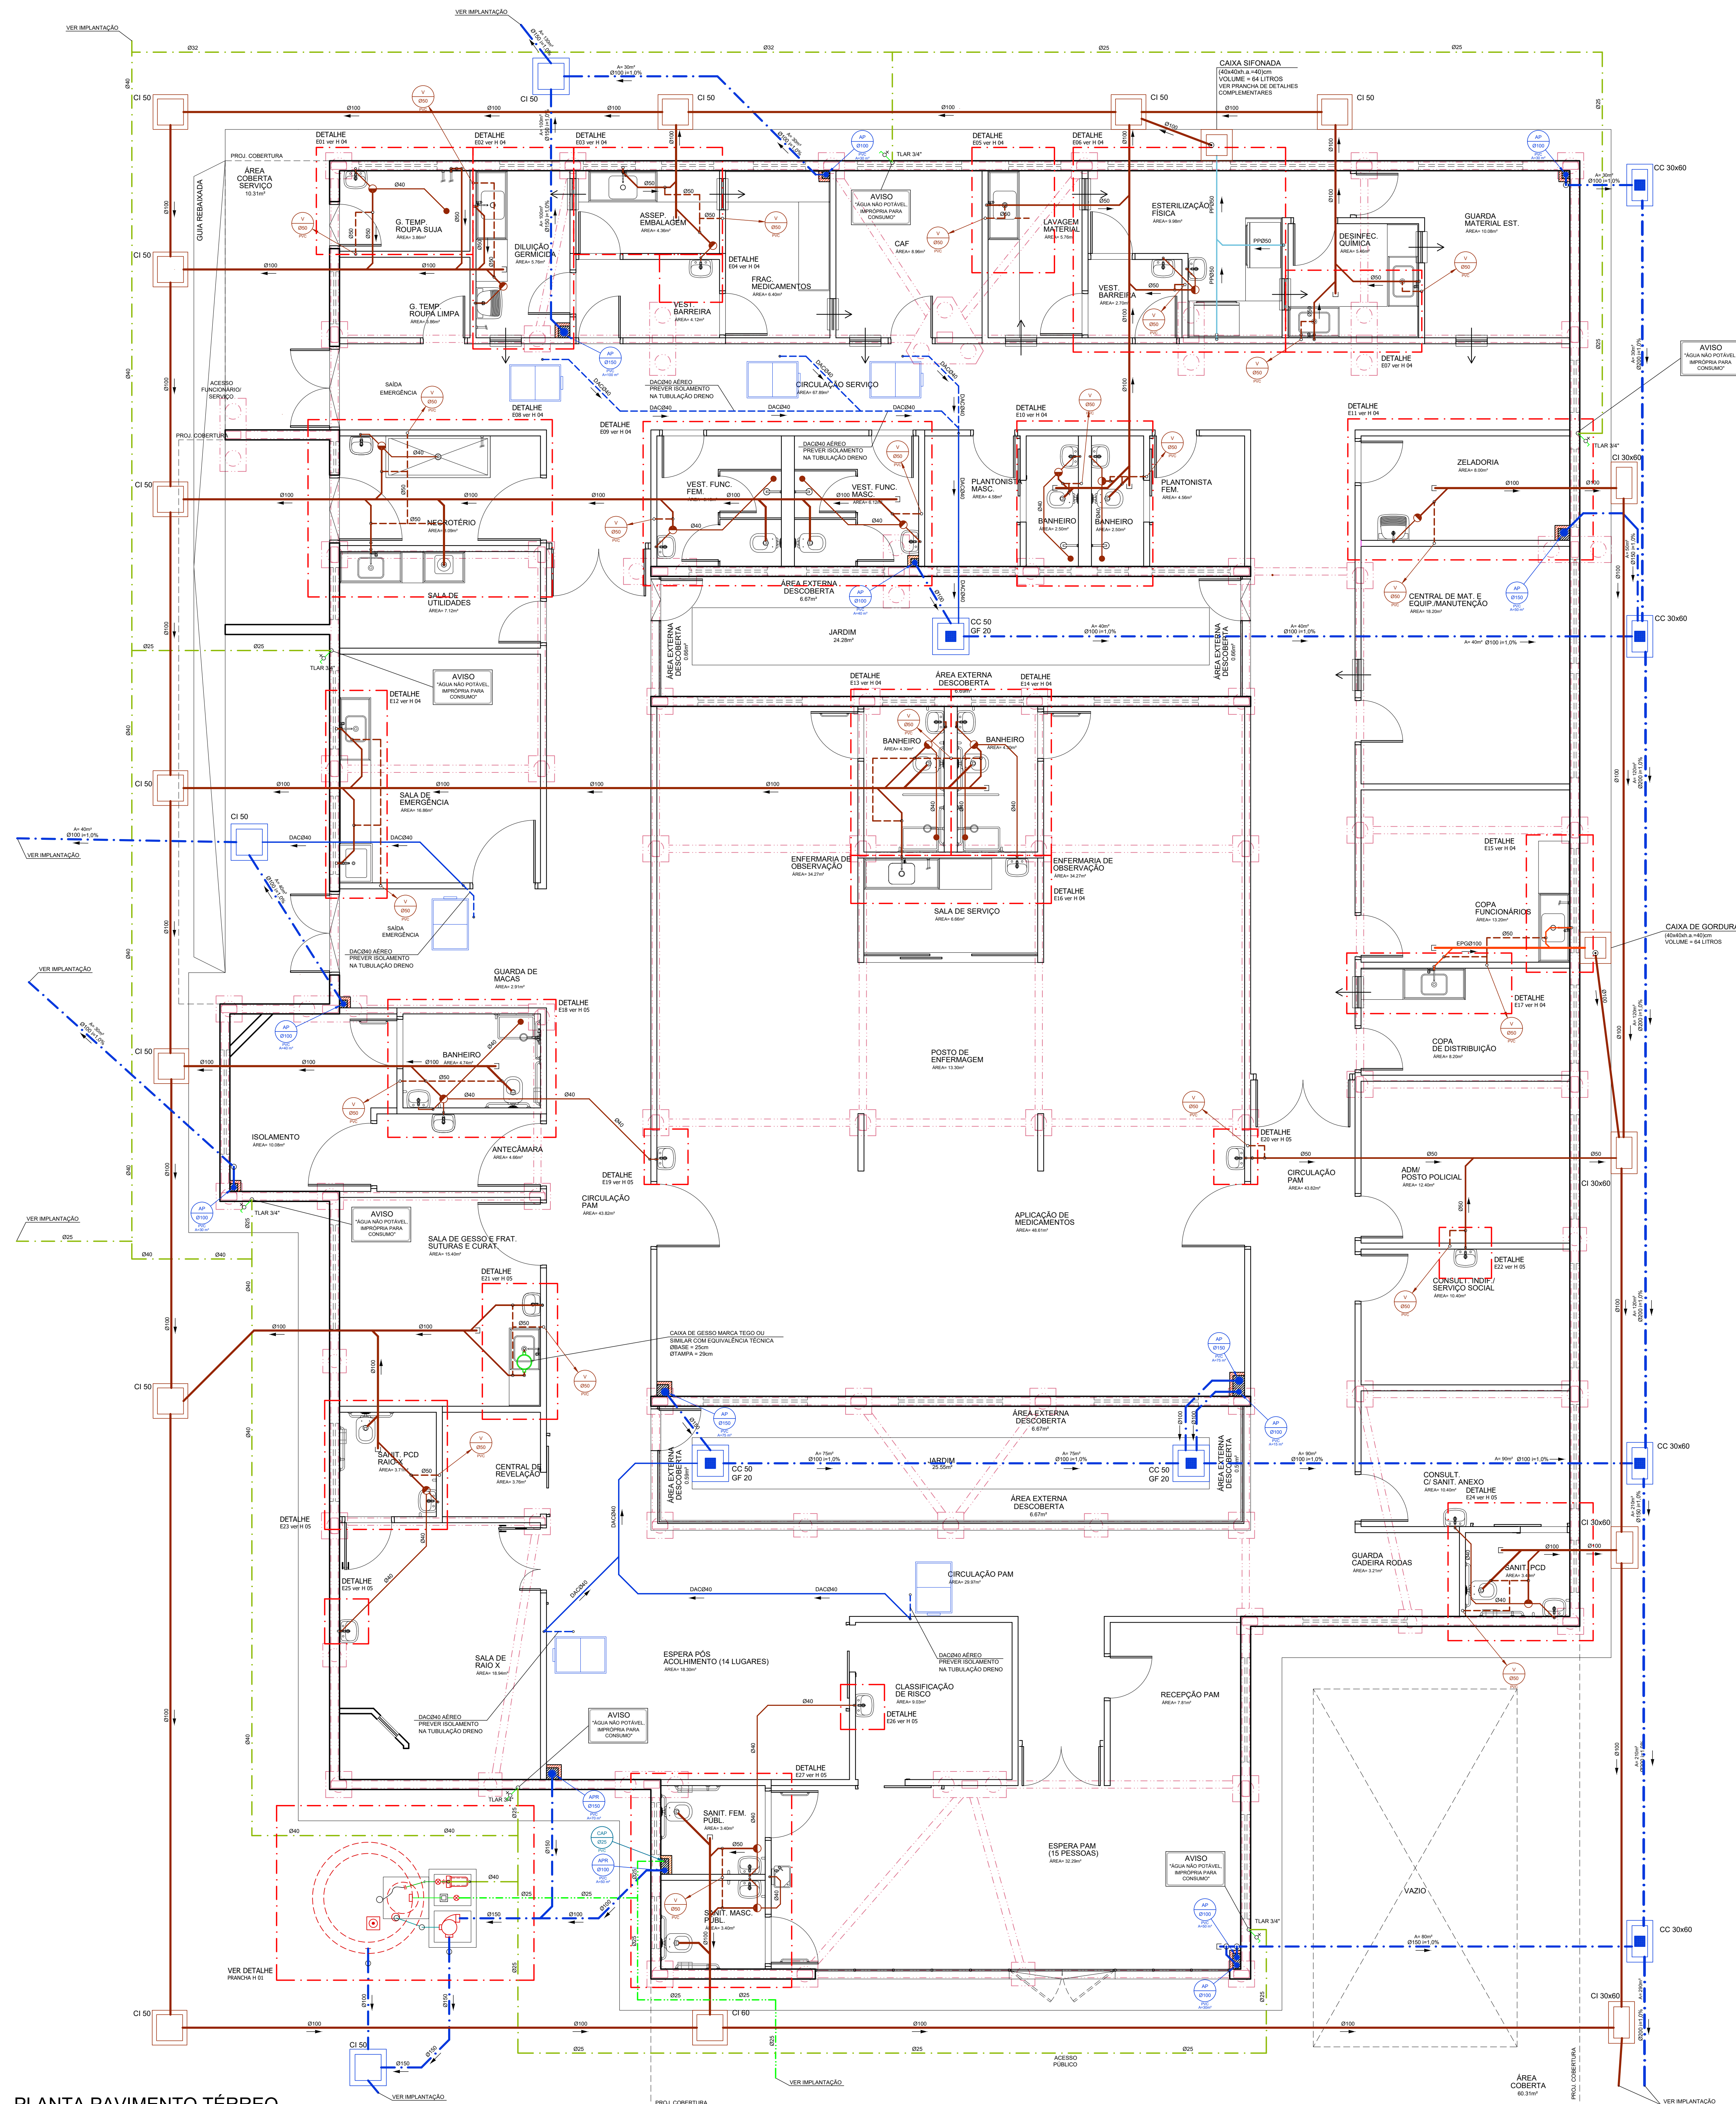
CENTRAL DE GASES E VÁCUO
FECALA LEO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

[illegible]

CONVENÇÃO GERAL

AF - COLUNA DE AGUA FRIA	CF - GRELHA DE FERRO	CA - CAXA SIFONIA
AP - COLUNA DE AGUA QUENTE	CH - CÂMERA HEMISFÉRICA	CA - CAXA SCS
BP - PORTO PARA BACIA SANITÁRIA	CI - PORTO PARA LAVATÓRIO	CA - CAXA SCS
CC - CAXA DE CAPTAÇÃO	LI - LAJE IMPERMEABILIZADA	AC - ACOINÇAMENTO (SPIT)
CP - PORTO PARA CHUVEIRO	P - PONTA PARA TUBO	CC - CORDÃO LIGADO
CS - CAXA DE SIFONAGEM	RG - REGISTRO DE GASTA BRUTO	CE - CORDÃO ELÉTRICO
CR - PORTO PARA CAXA SANITÁRIA	RS - REGISTRO DE GASTA CROMADO	CE - CORDÃO ELÉTRICO
EC - CAXA DE ESGOTO REMANES	RE - REGISTRO DE PRESSÃO	CE - CORDÃO ELÉTRICO
EP - COLUNA DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA	RT - PORTO PARA TUBO	CE - CORDÃO ELÉTRICO
ES - PORTO PARA ESGOTO	TR - TUBO DE LIGAÇÃO DE AGUA PERIFÉRICA	CE - CORDÃO ELÉTRICO
GF - GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC CROMADA	V - VENTILADOR DE VENTILAÇÃO	CE - CORDÃO ELÉTRICO

[illegible][illegible]