
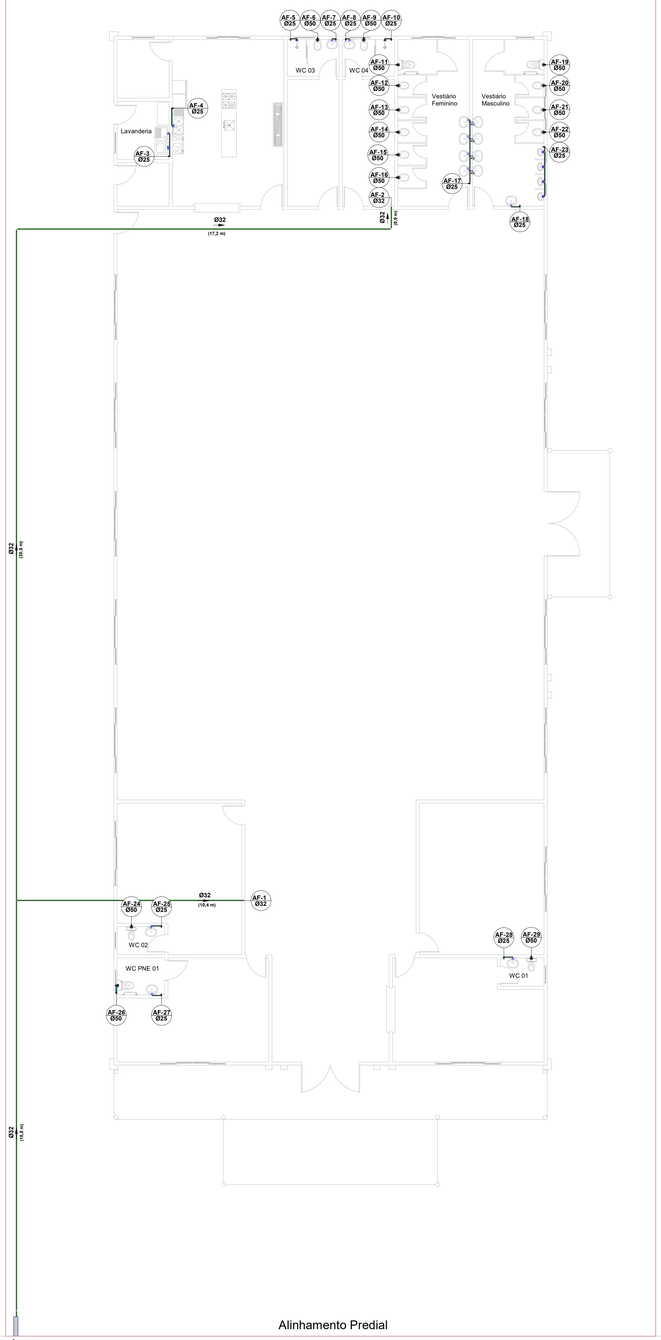


AF - Pavimento Térreo

1 : 100

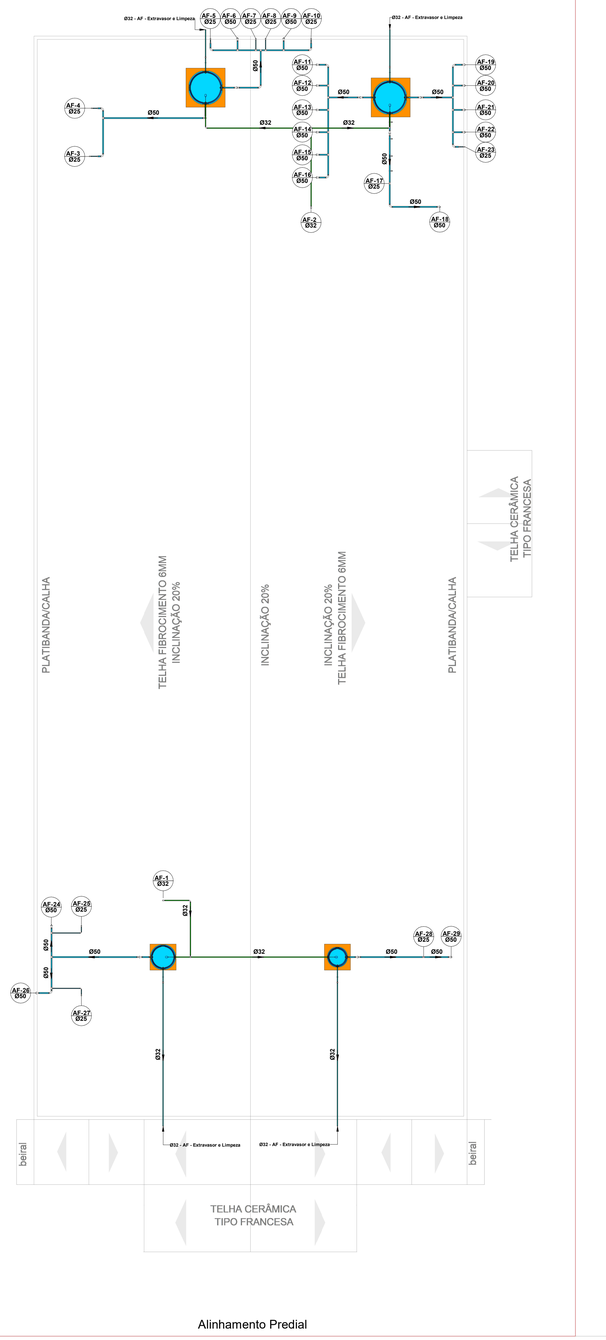

AF - Pavimento Superior

1 : 100

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Água Fria		
Descrição do Material	**Quantidade**	**UND**
Conexões		
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4'', PVC Marrom Soldável	26,0	UND
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN50x1.1/2'', PVC Marrom Soldável	15,0	UND
Bucha de Redução Longa, DN50 x 25mm, PVC Marrom Soldável	6,0	UND
Curva 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável	12,0	UND
Curva 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável	13,0	UND
Curva 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável	41,0	UND
Hidrômetro DN 25 (1")	1,0	UND
Joelho 45°, DN50mm, PVC Marrom Soldável	2,0	UND
Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável	13,0	UND
Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável	13,0	UND
Joelho 90°, DN32mm, PVC Marrom Soldável	12,0	UND
Luva Soldável com Bucha de Latão, DN25x1/2'', na cor azul, Linha PVC Marrom Soldável	4,0	UND
Luva Soldável com Bucha de Latão, DN25x3/4'', na cor azul, Linha PVC Marrom Soldável	2,0	UND
Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4"	12,0	UND
Registro de Pressão com acabamento, Água Fria, Ø3/4"	2,0	UND
Tubo para Válvula de descarga com joelho azul, Ø38mmx0,8m	15,0	UND
Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável	6,0	UND
Tê Soldável 90° com Bucha de Latão Central, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável	6,0	UND
Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável	5,0	UND
Tê, DN32mm, PVC Marrom Soldável	7,0	UND
Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável	14,0	UND
Válvula de Descarga com acabamento, Baixa Pressão Ø1.1/2'' (50mm)	15,0	UND
Reservatório		
Caixa de Água 310 litros	1,0	UND
Caixa de Água 500 litros	1,0	UND
Caixa de Água 1000 litros	2,0	UND
Torneira bóia Ø3/4"	4,0	UND
Adaptador com flange Caixa d'Água DN 32mm, PVC Marrom Soldável	4,0	UND
Registro de Gaveta soldável PVC, Água Fria, Ø1.1/4"	4,0	UND
Adaptador com flange Caixa d'Água DN 50mm, PVC Marrom Soldável	7,0	UND
Registro de Gaveta soldável PVC, Água Fria, Ø2"	7,0	UND
Adaptador com flange Caixa d'Água DN 32mm, PVC Marrom Soldável	8,0	UND
Tubulação		
Tubo de PVC DN 25mm Marrom Água Fria	69,0	M
Tubo de PVC DN 32mm Marrom Água Fria	156,0	M
Tubo de PVC DN 50mm Marrom Água Fria	113,0	M

LEGENDA:

AF-nn Ø xx — COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

- Água Fria - Alimentação
- Água Fria - Extravasor e Limpeza
- Água Fria - Consumo
- Água Quente - Consumo

NOTAS:

1 - Dimensões e Diâmetros em metros, exceto onde indicado contrário.
2 - Proibido utilizar fogo nas tubulações.
3 - A tubulação do extravasor do reservatório de água fria deve ter um diâmetro imediatamente superior ao do abastecimento.
4 - Todas as tubulações expostas deverão ser fixadas com braçadeira.
5 - Todas as saídas para consumo das tubulações de água fria deverão ser do tipó soldável azul com bucha latão.
6 - A base do reservatório deverá ter uma superfície lisa, nivelada e isenta de sujeira ou materias pontiagudos.
7 - A base deve ter resistência compatível com o peso da caixa cheia e deve ser maior do que a largura do fundo da caixa.

PROJETO HIDRÁULICO

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
LOCAL: INÁCIO MARTINS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
DATA: NOV/2025
TÍTULO: - PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ÁREA (M²): 1.000,00
- DETALHES - ISOMÉTRICOS
ESC.: INDICADA
FOL.: 01/04

PREF. MUN. DE INÁCIO MARTINS

EDISON DOS SANTOS PEPE
CREA-PR-130743/D