

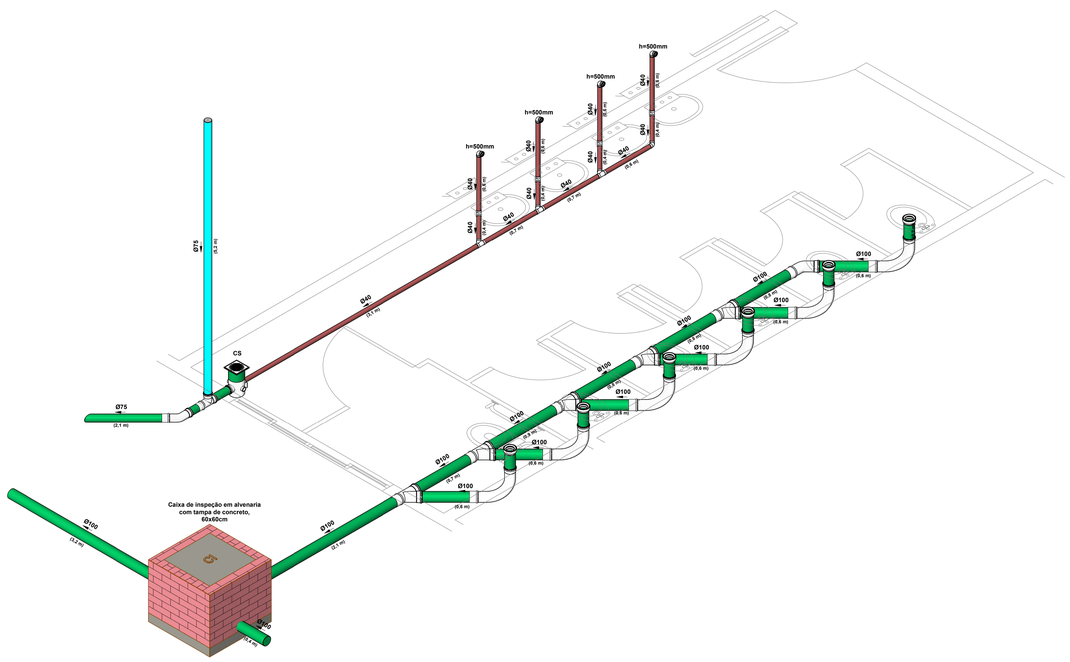



ISO. ES. - Vestiário Feminino (pias)

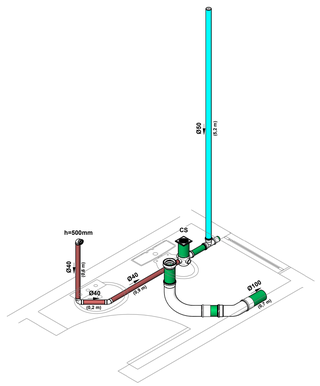


ISO. ES. - WC 01 2

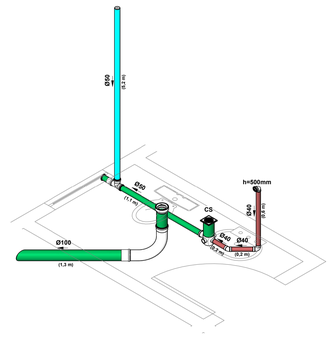


ISO. ES. - WC 02 2

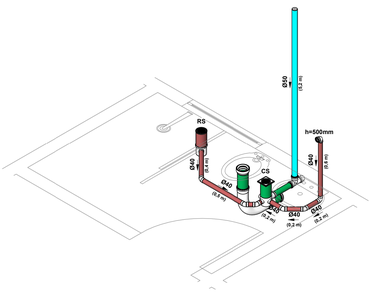


ISO. ES. - WC 03 2

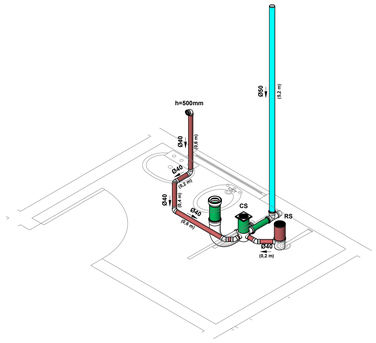


ISO. ES. - WC 04 2

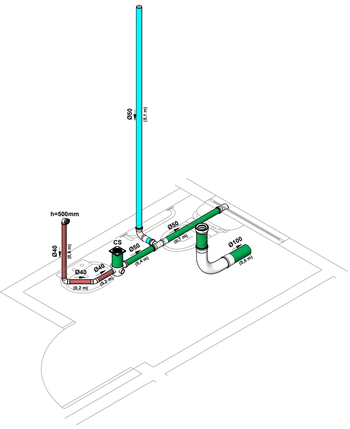


ISO. ES. - WC PNE 2

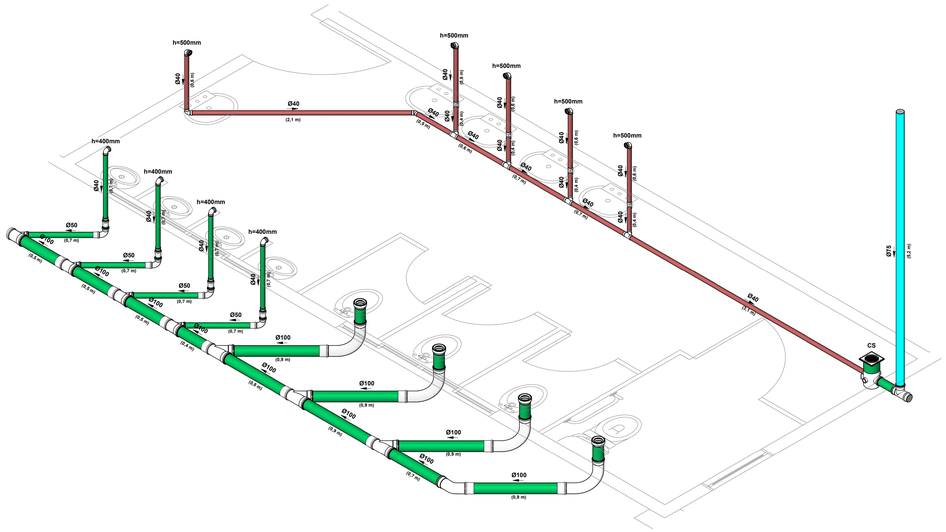

ISO. ES. - Vestiário Masculino 2

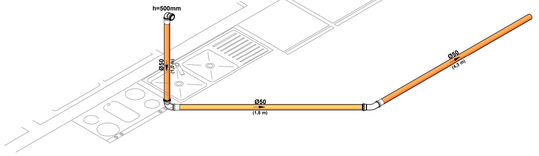

ISO. ES. - Cozinha 2

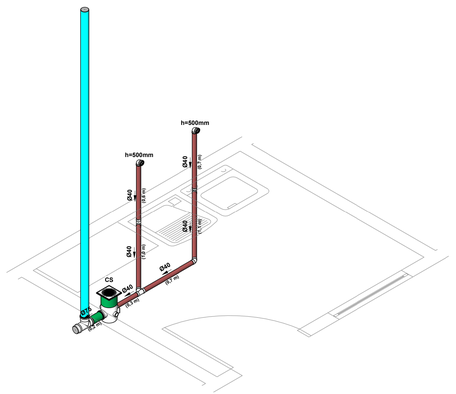

ISO. ES. - Lavanderia 2

LEGENDA:

TQ-nn Øxx -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

CV-nn Øxx -COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

1 - Dimensões e diâmetros em metros, exceto onde indicado contrário.
2 - Nos trechos horizontais das tubulações de esgoto sanitário recomenda-se as seguintes declividades mínimas:
2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 100mm.
3 - Utilizar anéis de borracha nas conexões de esgoto.
4 - Proibido utilizar fogo nas tubulações.
5 - Os terminais de ventilação dos tubos deverão passar 30cm acima do telhado.
6 - Utilizar dispositivo anti-espuma na caixa sifonada da área de serviço.
7 - Ventilação conectada ao tubo de saída da caixa sifonada acima do nível do coletor

PROJETO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS

OBRA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
PROP.	PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
TÍTULO	- PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES - ISOMÉTRICOS
LOCAL	INÁCIO MARTINS
DATA	NOV/2025
ÁREA (M²)	1.000,00
ESC.	INDICADA
FOL.	02/02

PREF. MUN. DE INÁCIO MARTINS

EDISON DOS SANTOS PEPE
CREA/PR 130743/D