

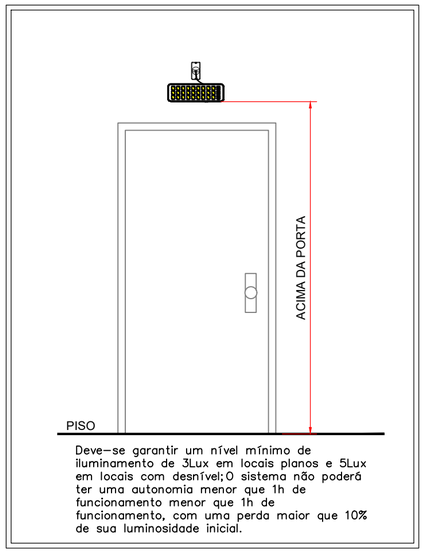


DETALHE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

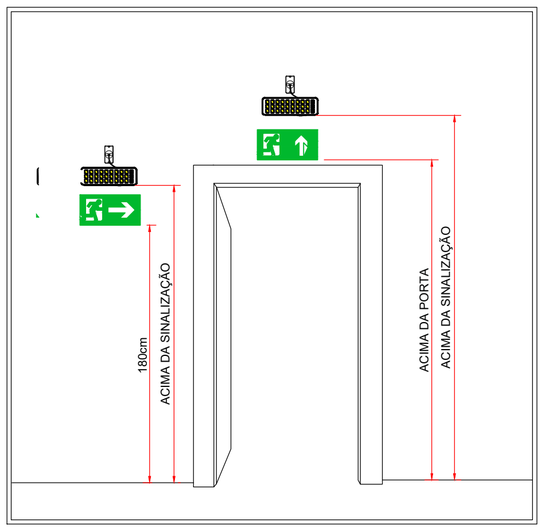


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

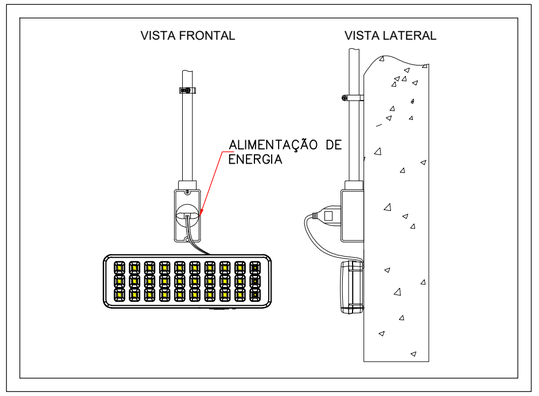

DETALHE ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO

ABRIGO DE GLP - P 13Kg (Sem escala)

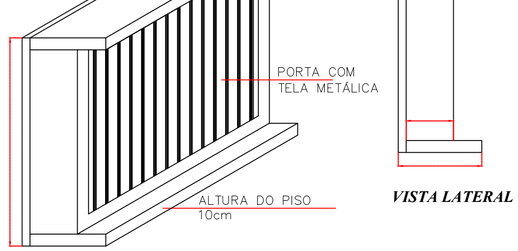

VISTA LATERAL


PERSPECTIVA

NOTAS

A construção do abrigo para gás deve contemplar os seguintes itens da NPT 028:


5.5.2.1 Possuir ventilação natural;
5.5.2.2 Protegidos do sol, da chuva e da umidade;
5.5.2.3 Estar afastados de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas;
5.5.2.4 Estar afastados no mínimo 1,5m de ralos sinfonados ou 3,0m de ralos comum, caixas de gordura e esgoto, bem como de galerias subterrâneas e similares.

2 P 13Kg

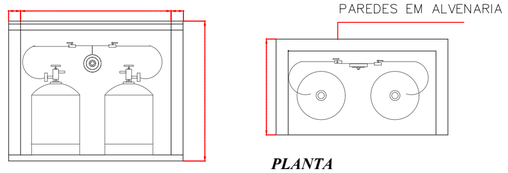


ELEVAÇÃO

PLANTA

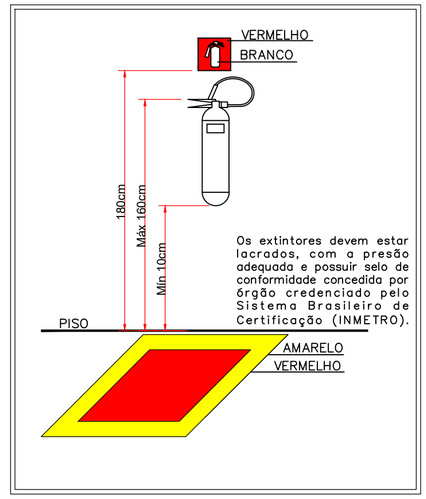

DETALHE SINALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

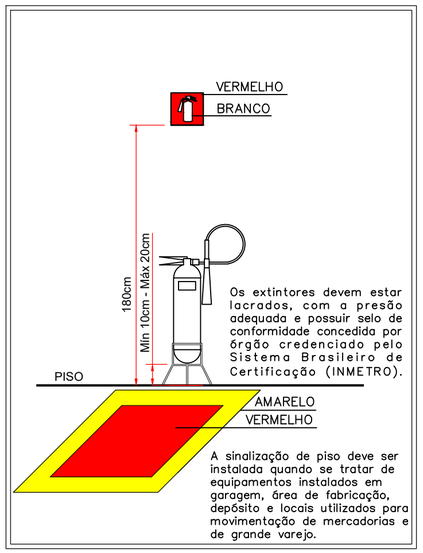

DETALHE SINALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

Obra / Endereço
COMPLEXO DO IDOSO - INÁCIO MARTINS PR
Rua Francisco Ferreira da Silva, S/N, Vila São Roque - Inácio Martins PR

Área	Ocupação	Para uso do CBMPR
1.000m²	F-11	

Prancha	Conteúdo da prancha
04/04	- Detalhes

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS / PR - CNPJ 78.046.265/0001-18

Escala	Responsável Técnico	Data
Indicada	Edison dos Santos Pepe Engenheiro Civil CREA-PR 130.743/D	NOVEMBRO/2025