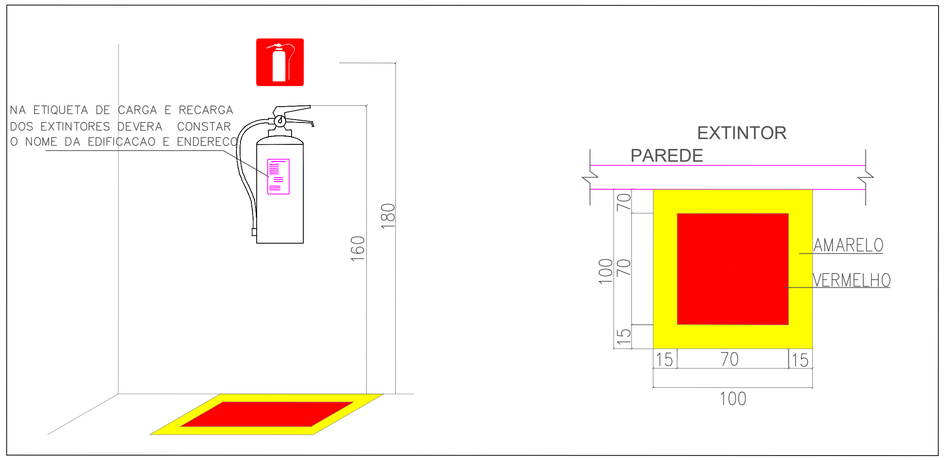


DETALHE FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

O ELEMENTO DE SINALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR
LUMINÂNCIA MÍNIMA NO PERIODO DE ATENUAÇÃO CONFORME TABELA 1

TABELA 1

Tabela de luminância de sinalização em função do tempo

Tempo	10min	60min	Tempo de atenuação
Sinalização básica	140 mcd/m²	20 mcd/m²	≥ 1800 min 0,3 mcd/m²
Sinalização complementar de indicação (próxima ao solo)	20 mcd/m²	2,8 mcd/m²	≥ 340 min 0,3 mcd/m²


Marcação, rotulagem e embalagem: Todos os elementos da sinalização devem ser identificados de forma legível, na face exposta preferencialmente na parte inferior da placa, com a idenficação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou numero do CNPJ), devendo ser apresentados da seguinte forma para sinalização básica e complementar respectivamente.

TABELA 2

140 / 20 – 1800 – K – W/ (Identificação do fabricante)

20 / 2,8 – 300 – K – W/ (Identificação do fabricante)

Requisitos minimos de luminância de marcação, rotulagem e embalagem: Os requisitos apresentados na tabela 1 são os minimos exigidos para aprovação, podendo ser apresentados valores maiores.

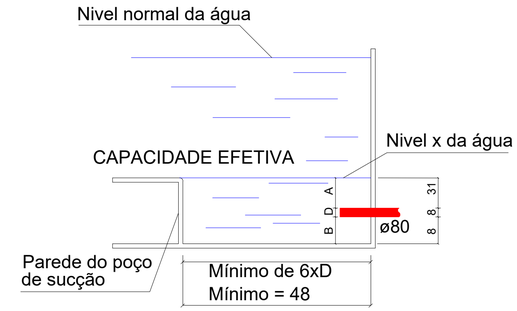


TOMADA LATERAL DE SUCÇÃO
PARA BOMBA PRINCIPAL

Dimensionamento:
Tabela B.1 - Dimensões de poços de sução (NPT 022)


Diâmetro nominal do tubo de sucção (mm)	Dimensão A (mm)	Dimensão B (mm)
65	250	80
80	310	80
100	370	100
150	500	100
200	620	150
250	750	150

Diâmetro nominal do tubo de sucção: ø80
Dimensão A: 310mm = 31cm
Dimensão B: 80mm = 8cm
Dimensão Base (mínimo 6xD): Mínimo 480mm = 48cm

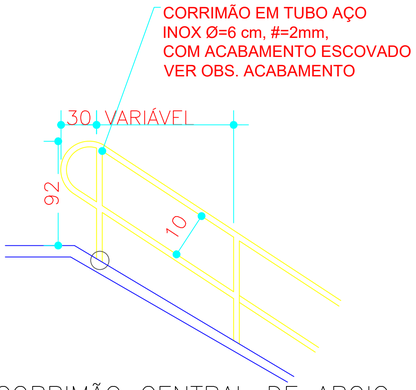



CORRIMÃO CENTRAL DE APOIO


MEDIDAS EM CENTÍMETROS

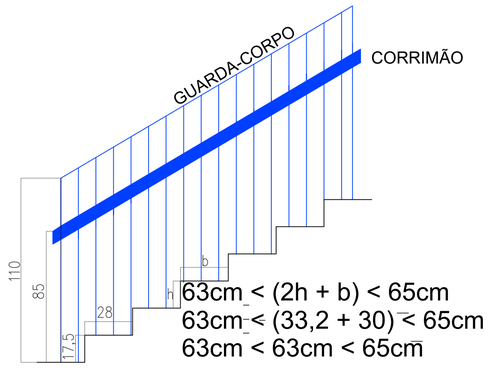


DETALHE DO CORRIMÃO (ESCADA)

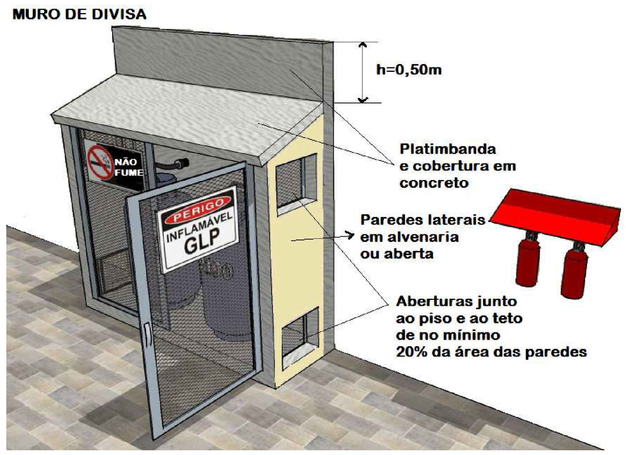

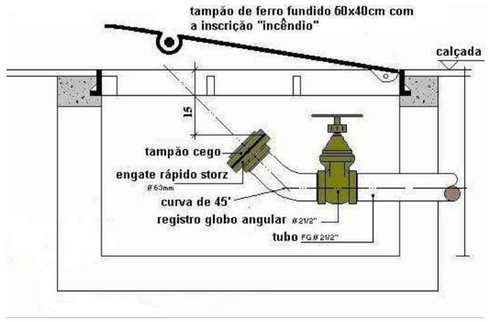


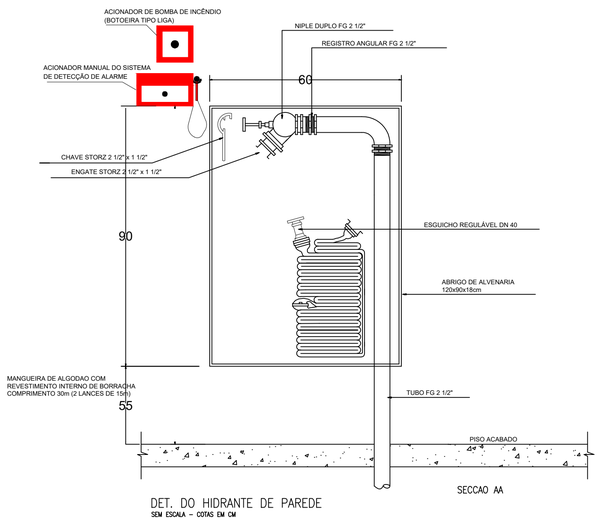


DET. DO HIDRANTE DE PAREDE
SEM ESCALA – COTAS EM CM

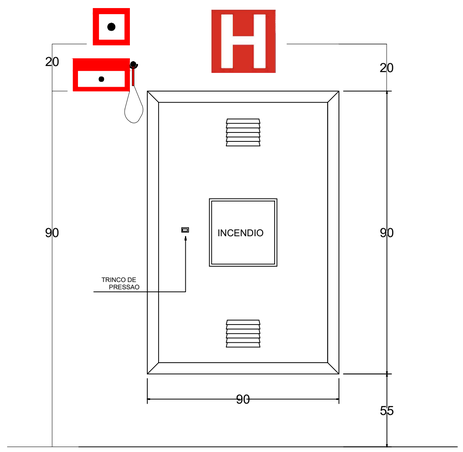

DET. DO HIDRANTE ELEV. FRONTAL
SEM ESCALA – COTAS EM CM

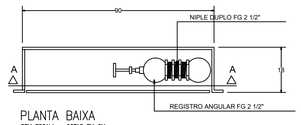

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA – COTAS EM CM

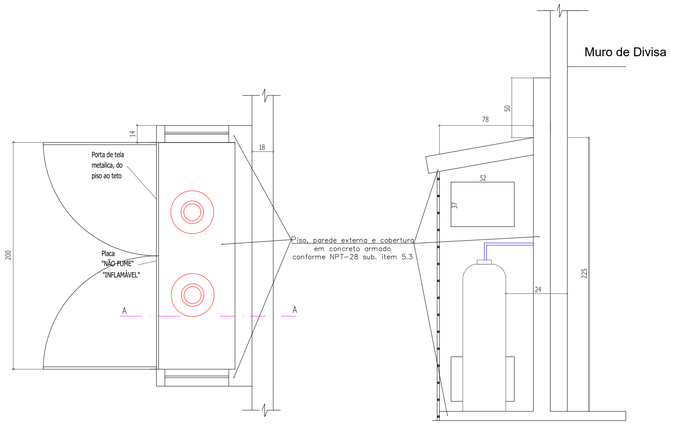

PLANTA BAIXA

CORTE AA

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA		
NOMENCLATURA	CAPACIDADE DE GÁS (Kg)	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA M³
P-45	45	0.108000
TOTAL	90	0,216

DETALHE DO ABRIGO DE GLP

PETRUF E CAMPOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Rua São Josafat, 856 - Centro - Prudentópolis/PR -
CNPJ: 34.637.954/0001-21
Fone: (42) 99152-3434
Fone: (42) 99931-5998
EQUIPE TÉCNICA:
Eduardo Feijolli Campos - Crea: 16.1270-D/PR
Leonardo Petruf - Crea: 16.1355-D/PR

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES / SUBSTITUIÇÕES PSCIP

DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

Obra / Endereço: Prefeitura Municipal de Marechal cândido Rondon
Rua Espirito Santo, 777, Marechal Candido Rondon-PR CEP 85.960-000

Área total de risco: 4.950,53 m²

Ocupação: D-1 - Prefeitura

Para uso do CBMPR:

Prancha: 09 / 09

Conteúdo da Prancha: DETALHES

Proprietário: Municio de Marechal Cândido Rondon
CNPJ: 76.205.814/0001-24

Escala: INDICADA

Resp. Técnico:
PETRUF E CAMPOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
EDUARDO FEIJOLLI CAMPOS
CREA-PR 161270/D

Data: Janeiro/2021