

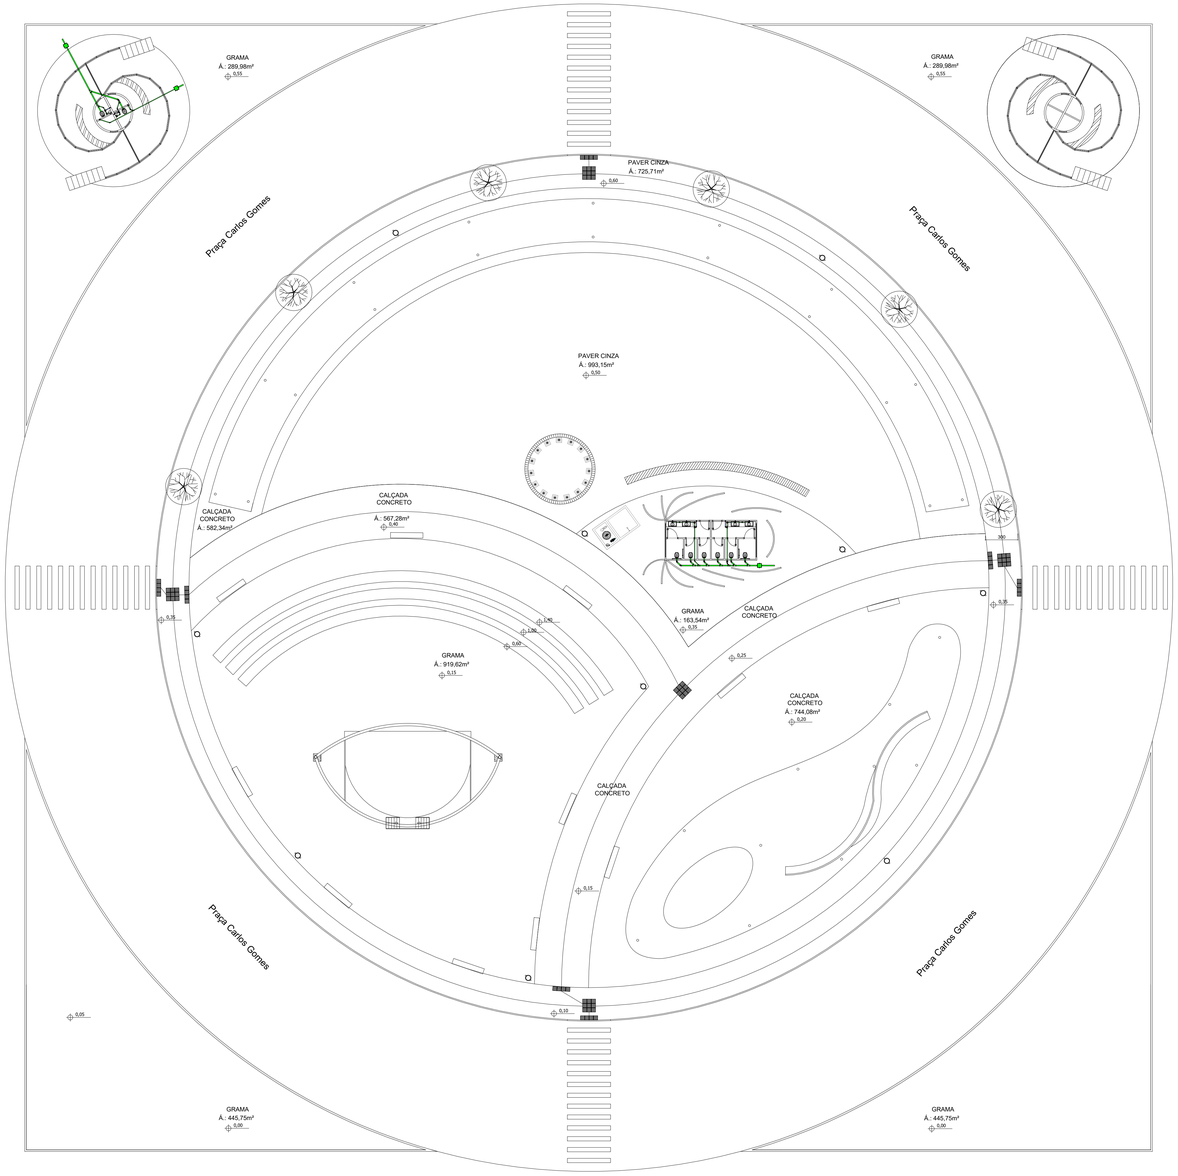



1 Térreo Esgoto Implantação
1 : 200

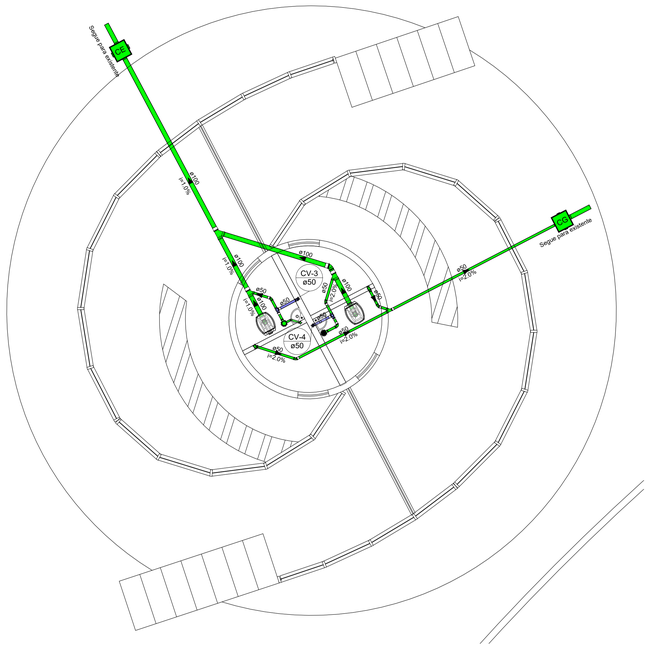


2 Quioesque Esgoto (x2)
1 : 50

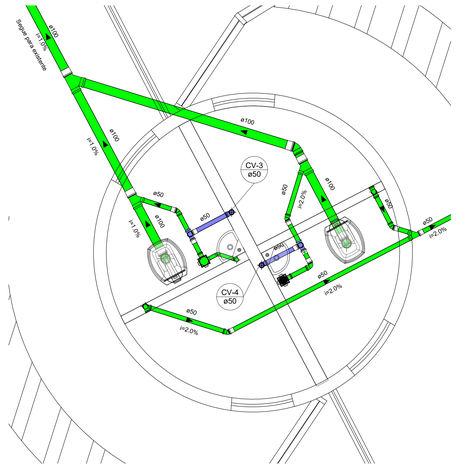

5 Quiosque Detalhe (x2)
1 : 25

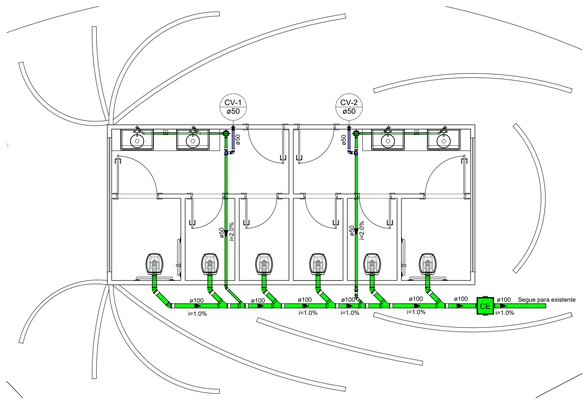

3 Banheiros Esgoto
1 : 50

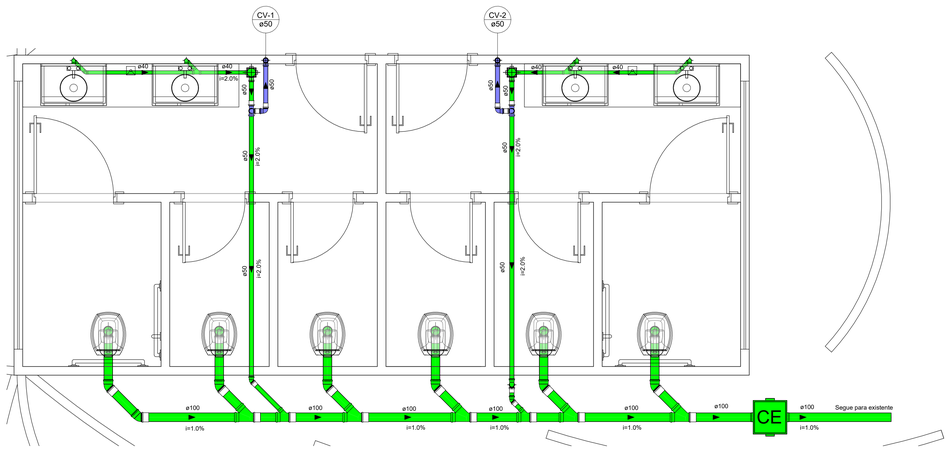

4 Banheiros Detalhe
1 : 25

EQUIPAMENTO	IDENTIFICAÇÃO	ALTURA (m)
Lavatório	LV	0,60
Pia de Cozinha	PIA	0,60
Registro de Gaveta	RG	1,80
Válvula de Descarga	VD	1,10
Vaso Sanitário	VS	0,33

AP = Água Pluvial
AF = Água Fria
CV = Coluna de Ventilação
CG = Caixa de Gordura
CE = Caixa de Esgoto
CP = Caixa de Passagem

- Esgoto deverá ser ligado a rede da concessionária local;
- Obedecer os tamanhos e distâncias necessárias das instalações, para os equipamentos sanitários, de acordo com o modelo escolhido pelo proprietário;
- Todas as medidas estão em centímetros;
- Conferir distâncias, níveis e alturas no local da obra;
- Pontos e alturas definidos pelo projeto arquitetônico;
- Alturas, distâncias, níveis e equipamentos, prevalecem os descritos no projeto de interiores;
- Tubulação com diâmetro igual ou inferior a 75 mm terá inclinação de 2%;
- Tubulação com diâmetro igual ou superior a 100 mm terá inclinação de 1%.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONTEÚDO
Plantas de Distribuição e Detalhes Esgoto

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Altônia, Pr

CNPJ
81.478.059/0001-91

ENDEREÇO DA OBRA
Praça Carlos Gomes em Altônia, Pr, CEP 87505-011

AUTOR DO PROJETO
Simone Sbardelotto Valente

CREA
96476/D-PR

DATA
30/07/2025

PRANCHA
01/06

REVISÃO
R00

Sbardelotto Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda
CNPJ 58.441.806/0001-03

A0: 1189 x 841 mm