
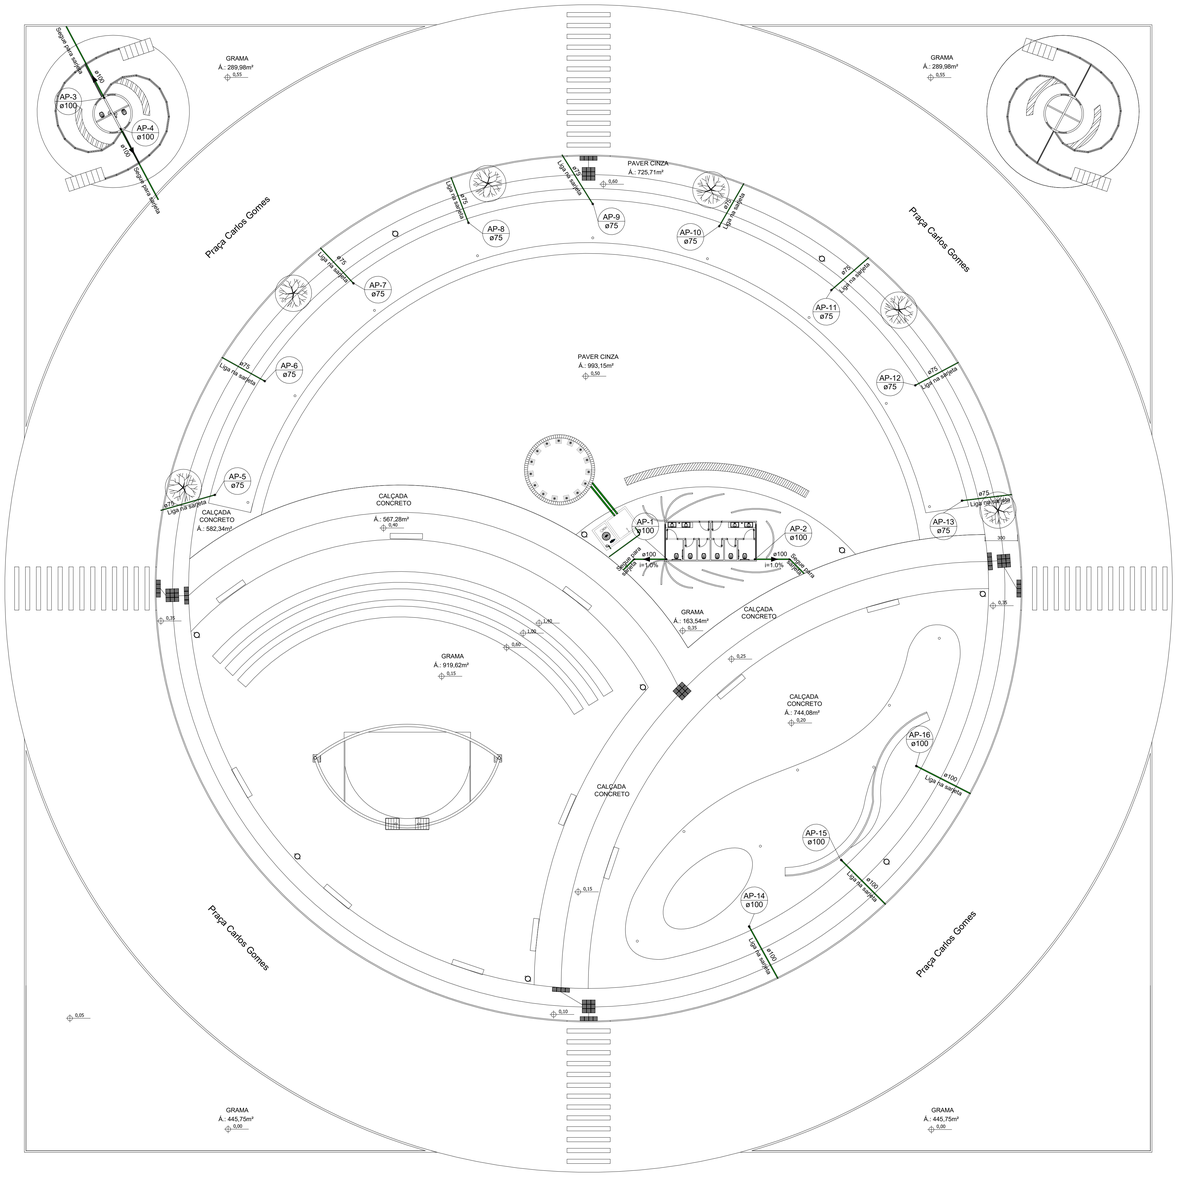


1 Térreo Pluvial
1 : 200

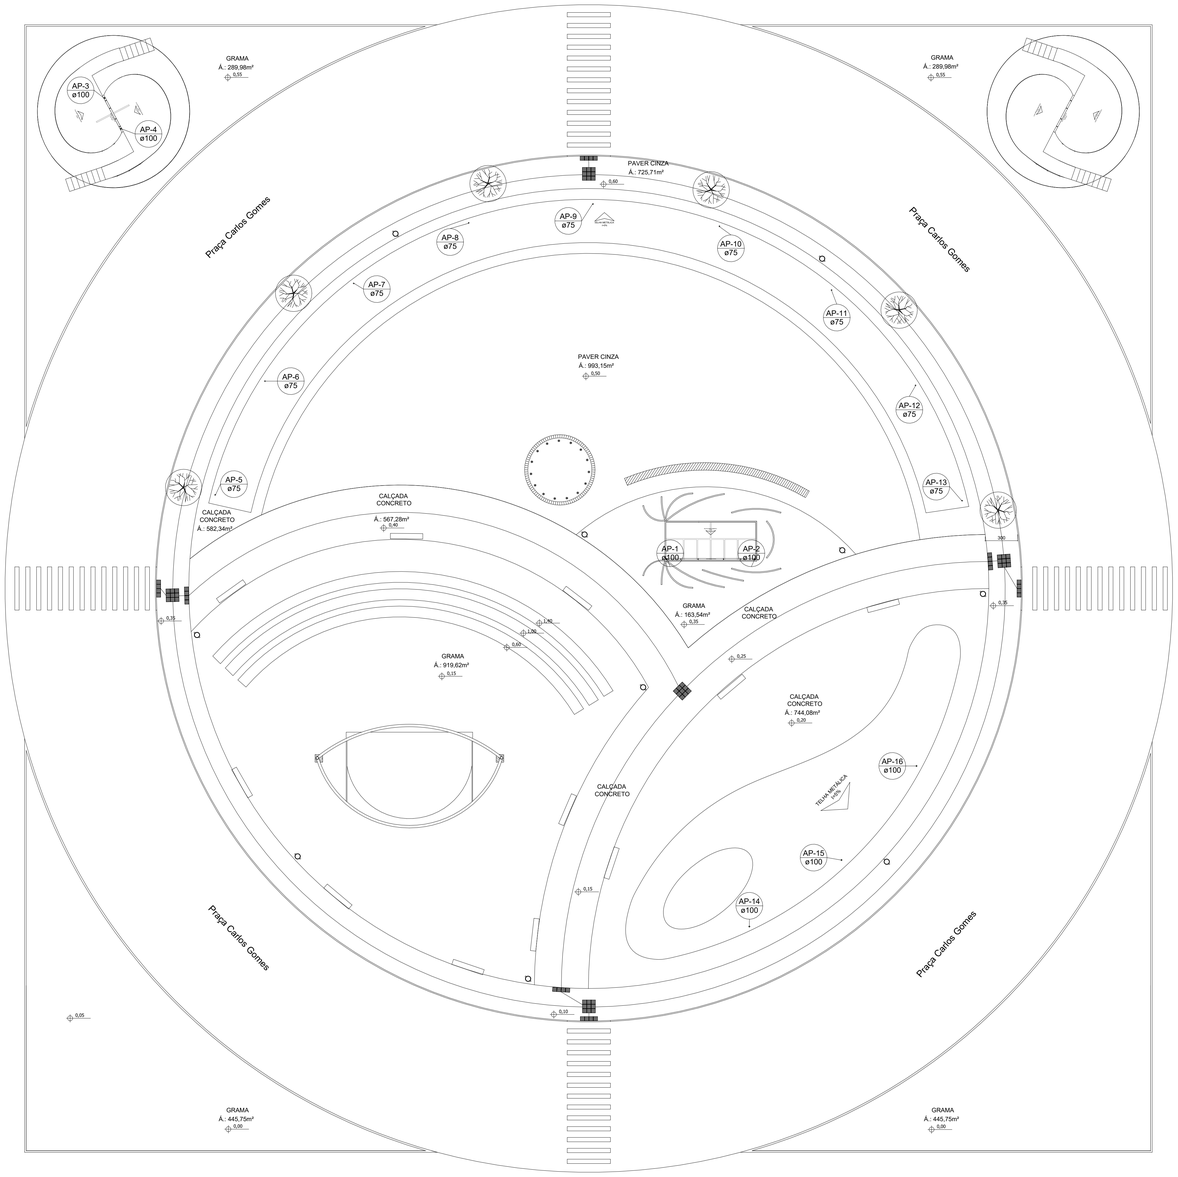

2 Cobertura Pluvial
1 : 200

AP = Água Pluvial
AF = Água Fria
CV = Coluna de Ventilação
CG = Caixa de Gordura
CE = Caixa de Esgoto
CP = Caixa de Passagem

- Água pluvial deverá ser ligada a sarjeta ou a boca de lobo mais próxima, respeitando as particularidades do local e as inclinações indicadas no projeto;
- Todas as medidas estão em centímetros, exceto as indicadas diferente;
- Conferir distâncias, alturas e elevações no local da obra;
- Pontos e alturas definidos pelo projeto arquitetônico;
- Divergências de posição, deverá prevalecer o indicado no projeto de interiores.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONTEÚDO
Plantas de Distribuição Pluvial

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Altônia, Pr

CNPJ
81.478.059/0001-91

ENDEREÇO DA OBRA
Praça Carlos Gomes em Altônia, Pr, CEP 87505-011

AUTOR DO PROJETO
Simone Sbardelotto Valente

CREA
96476/D-PR

DATA
30/07/2025

PRANCHA
02/06

REVISÃO
R00

Sbardelotto Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda
CNPJ 58.441.806/0001-03

A0: 1189 x 841 mm