




1 Banheiros Água Fria Cobertura
1 : 50

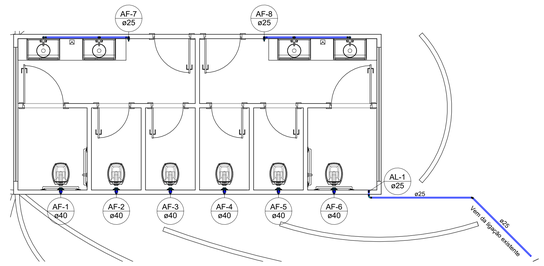


2 Banheiros Água Fria Térreo
1 : 50

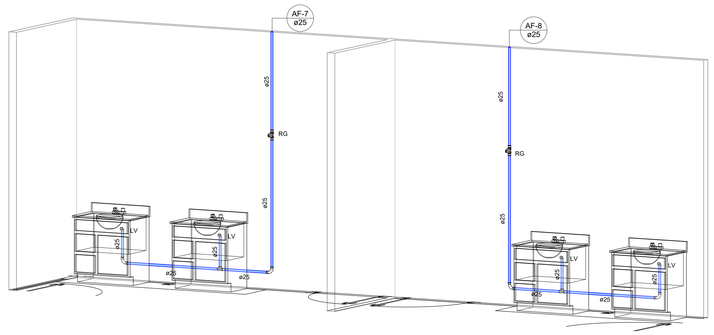


4 Isométrico Lavatórios

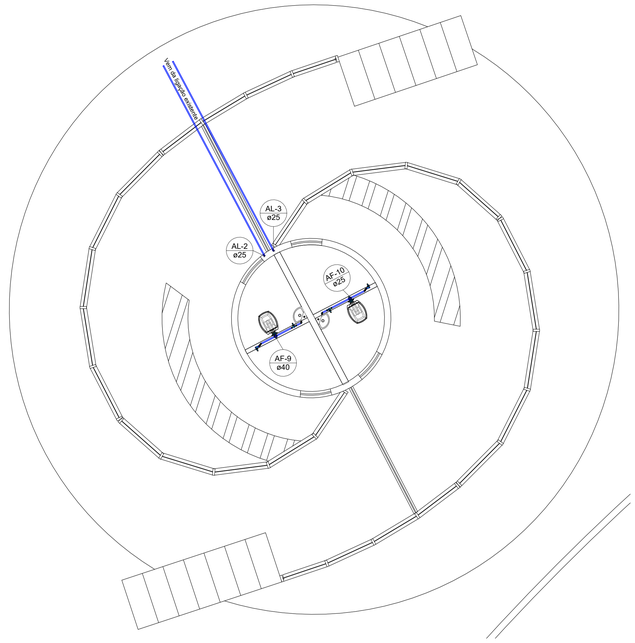


6 Quiosque Água Fria (x2)
1 : 50




9 Isométrico Caixas Quiosque

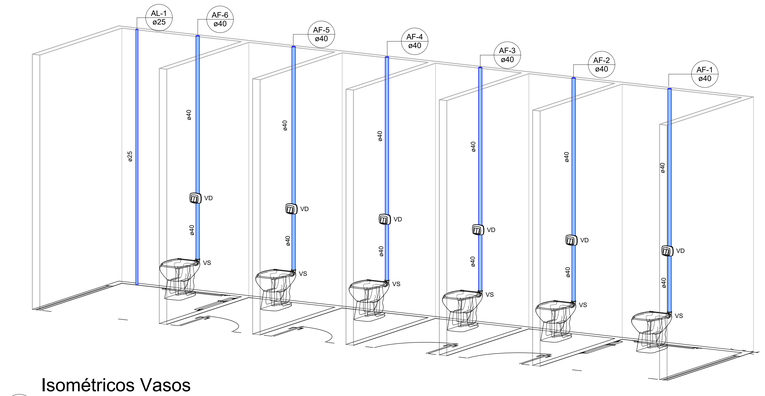


5 Isométricos Vasos Sanitários

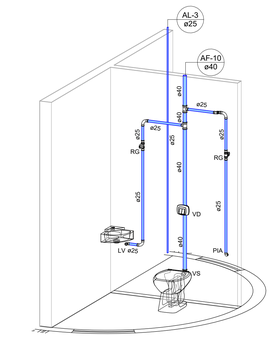

7 Isométrico Quiosque (x2)

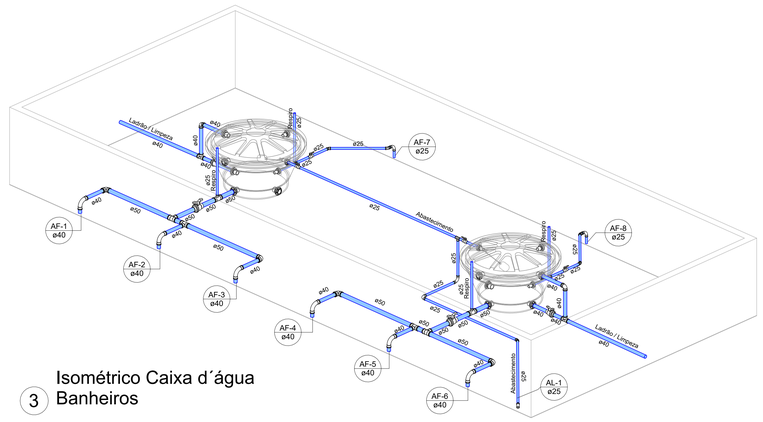

3 Isométrico Caixa d´água Banheiros

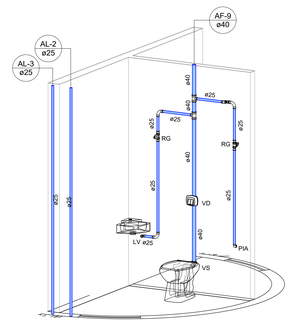

8 Isométrico Quiosque (x2).

AP = Água Pluvial
AF = Água Fria
CV = Coluna de Ventilação
CG = Caixa de Gordura
CE = Caixa de Esgoto
CP = Caixa de Passagem

EQUIPAMENTO	IDENTIFICAÇÃO	ALTURA (m)
Lavatório	LV	0,60
Pia de Cozinha	PIA	0,60
Registro de Gaveta	RG	1,80
Válvula de Descarga	VD	1,10
Vaso Sanitário	VS	0,33

- Tubulações de água fria não cotadas, terão diâmetro de 25 mm;
- Tubulações horizontais, deverão passar a 25 cm do piso acabado;
- As caixas d'água deverão ter um ladrão com bitola mínima de 40 mm;
- As alturas e distâncias dos pontos, deverão seguir as recomendações do fabricante, de acordo com o modelo escolhido pelo proprietário;
- Todas as medidas estão em centímetros, exceto onde indicado;
- Dimensionamento das tubulações levando em consideração pressão e vazão padrão, equipamentos específicos deverão ser analizados pelo executor da obra;
- Conferir distâncias, alturas e elevações no local da obra;
- Pontos e alturas definidos pelo projeto arquitetônico;
- Divergências de posição, deverá prevalecer o indicado no projeto de interiores.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONTEÚDO
Plantas de Distribuição e Detalhes Água Fria

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Altônia, Pr

CNPJ
81.478.059/0001-91

ENDEREÇO DA OBRA
Praça Carlos Gomes em Altônia, Pr, CEP 87505-011

AUTOR DO PROJETO
Simone Sbardelotto Valente

CREA
96476/D-PR

DATA
30/07/2025

PRANCHA
04/06

REVISÃO
R00

Sbardelotto Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda
CNPJ 58.441.806/0001-03

A0: 1189 x 841 mm