


Figure 1 consists of two schematic diagrams. Diagram (A) is a top-down view of a rectangular arena. A central platform is located in the middle. A starting point is marked on the left side of the arena. A series of arrows indicate a path from the starting point, around the platform, and back to the starting point. Diagram (B) is a side view of the arena, showing the platform and the starting point. The arena is represented by a series of horizontal lines, and the platform is a raised area in the center.

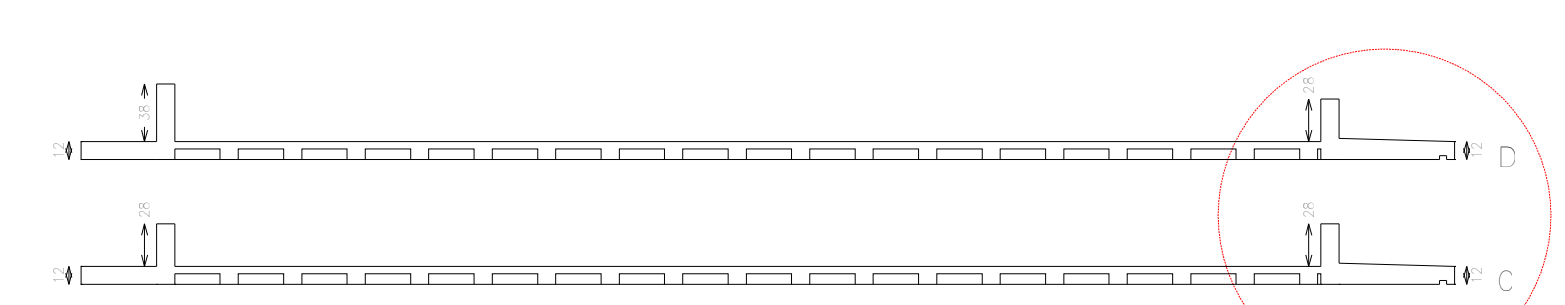

• Fluxo:

- Fluxo Lateral: 1 dia;
- Fluxo Inferior: 15 dias, deixando-se entre eles encaixilhados e com o mesmo comprimento encaixilhado;

→ Fluxo Inferiores:
21 dias para o primeiro corte;
24 dias p corte(s) CPV.

OBS:

- A validade do encimento e das formas deve ser avaliada sem choques;
- Não utilizar madeira em contato imediato da estrutura devido ao risco de contaminação por um agente;
- Nos vãos centrais os encaixes devem ter o dobro da espessura para se apoiar;
- Quanto maior o tempo de encimentação, menores serão os efeitos das abóbadas;

DESEJO DA COTAGEM DE NÍVEL DO CORTE ESQUEMÁTICO ($\pm 0,00$)
DEFINIR EM AS QUANTAS VAGS SE CADA VARIÁVEL

CONCRETO

- FCK: 25 MPa em geral
ou 30 MPa;
- Utilizar especificações para garantir o colamento das armaduras:

Plano:	Largura:
Superior:	= 2,00m
Vigas:	= 2,00m
Lateral:	= 3,00m
Sustentação:	= 3,00m
Inferior:	= 3,00m

CARGAS ACIDENTAIS MÁXIMAS

Densidade, água, caldeira e banheiro = 150 Kg/m²
Deposito, área de serviço e lavanderia = 200 Kg/m²
Garagem e estacionamento = 250 Kg/m²

LAJES MACIÇAS

As lajes deverão obedecer todas as normas

CURTA

Adotar as medidas necessárias para garantir a cura de concreto durante o período de construção.

LEGENDA DOS PISARES

Pisar que Negro	Pisar que Branco
-----------------	------------------

LEGENDA DE DESINHOS DAS VIGAS E LAJES

(Linha tracejada)	Nível 0,00 no Pavão
(Linha pontilhada)	Encimamento de viga
(Retângulo hachurado)	Viga invertida
(Círculo)	Nível - 2,70

ENCUNHAMENTOS

Todas as paredes deverão ser encunilhadas na laje no vazio do apoio imediatamente superior.

DETALHE DA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA

Gusa em Concreto;
Encunha;
Muro;

Barras de distribuição
10 x 20cm

Vigas;
Bases Celulares

• As lajes deverão manter o alinhamento indicado na forma.
• As lajes deverão ser acompanhadas de notas respectivo ART de responsabilidade técnica.

